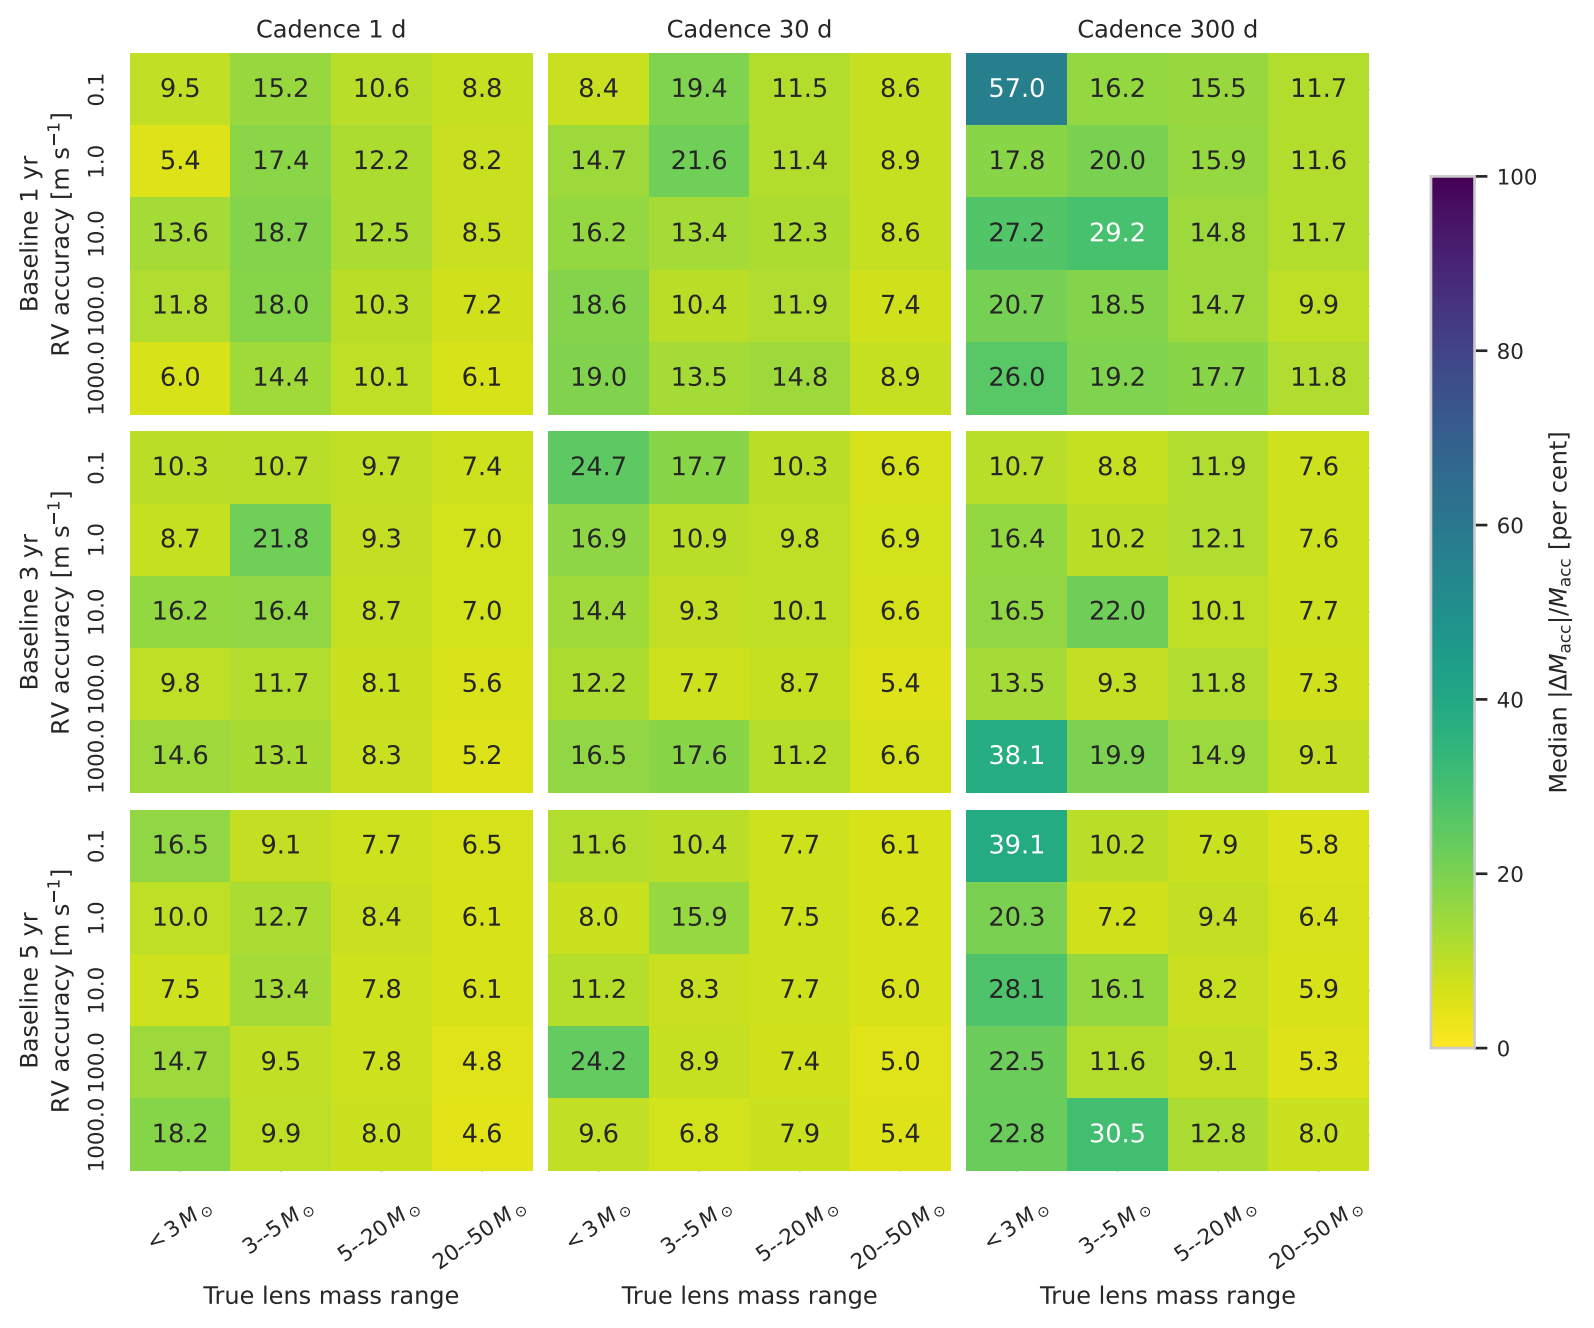
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
9.5 15.2 10.6 8.8
5.4 17.4 12.2 8.2
13.6 18.7 12.5 8.5
11.8 18.0 10.3 7.2
6.0 14.4 10.1 6.1
8.4 19.4 11.5 8.6
14.7 21.6 11.4 8.9
16.2 13.4 12.3 8.6
18.6 10.4 11.9 7.4
19.0 13.5 14.8 8.9
57.0 16.2 15.5 11.7
17.8 20.0 15.9 11.6
27.2 29.2 14.8 11.7
20.7 18.5 14.7 9.9
26.0 19.2 17.7 11.8
10.3 10.7 9.7 7.4
8.7 21.8 9.3 7.0
16.2 16.4 8.7 7.0
9.8 11.7 8.1 5.6
14.6 13.1 8.3 5.2
24.7 17.7 10.3 6.6
16.9 10.9 9.8 6.9
14.4 9.3 10.1 6.6
12.2 7.7 8.7 5.4
16.5 17.6 11.2 6.6
10.7 8.8 11.9 7.6
16.4 10.2 12.1 7.6
16.5 22.0 10.1 7.7
13.5 9.3 11.8 7.3
38.1 19.9 14.9 9.1
16.5 9.1 7.7 6.5
10.0 12.7 8.4 6.1
7.5 13.4 7.8 6.1
14.7 9.5 7.8 4.8
18.2 9.9 8.0 4.6
11.6 10.4 7.7 6.1
8.0 15.9 7.5 6.2
11.2 8.3 7.7 6.0
24.2 8.9 7.4 5.0
9.6 6.8 7.9 5.4
39.1 10.2 7.9 5.8
20.3 7.2 9.4 6.4
28.1 16.1 8.2 5.9
22.5 11.6 9.1 5.3
22.8 30.5 12.8 8.0
< 3 M$_\odot$
3–5 M$_\odot$
5–20 M$_\odot$
20–50 M$_\odot$
True lens mass range
Median $|\Delta M_{\rm acc}|/M_{\rm acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100