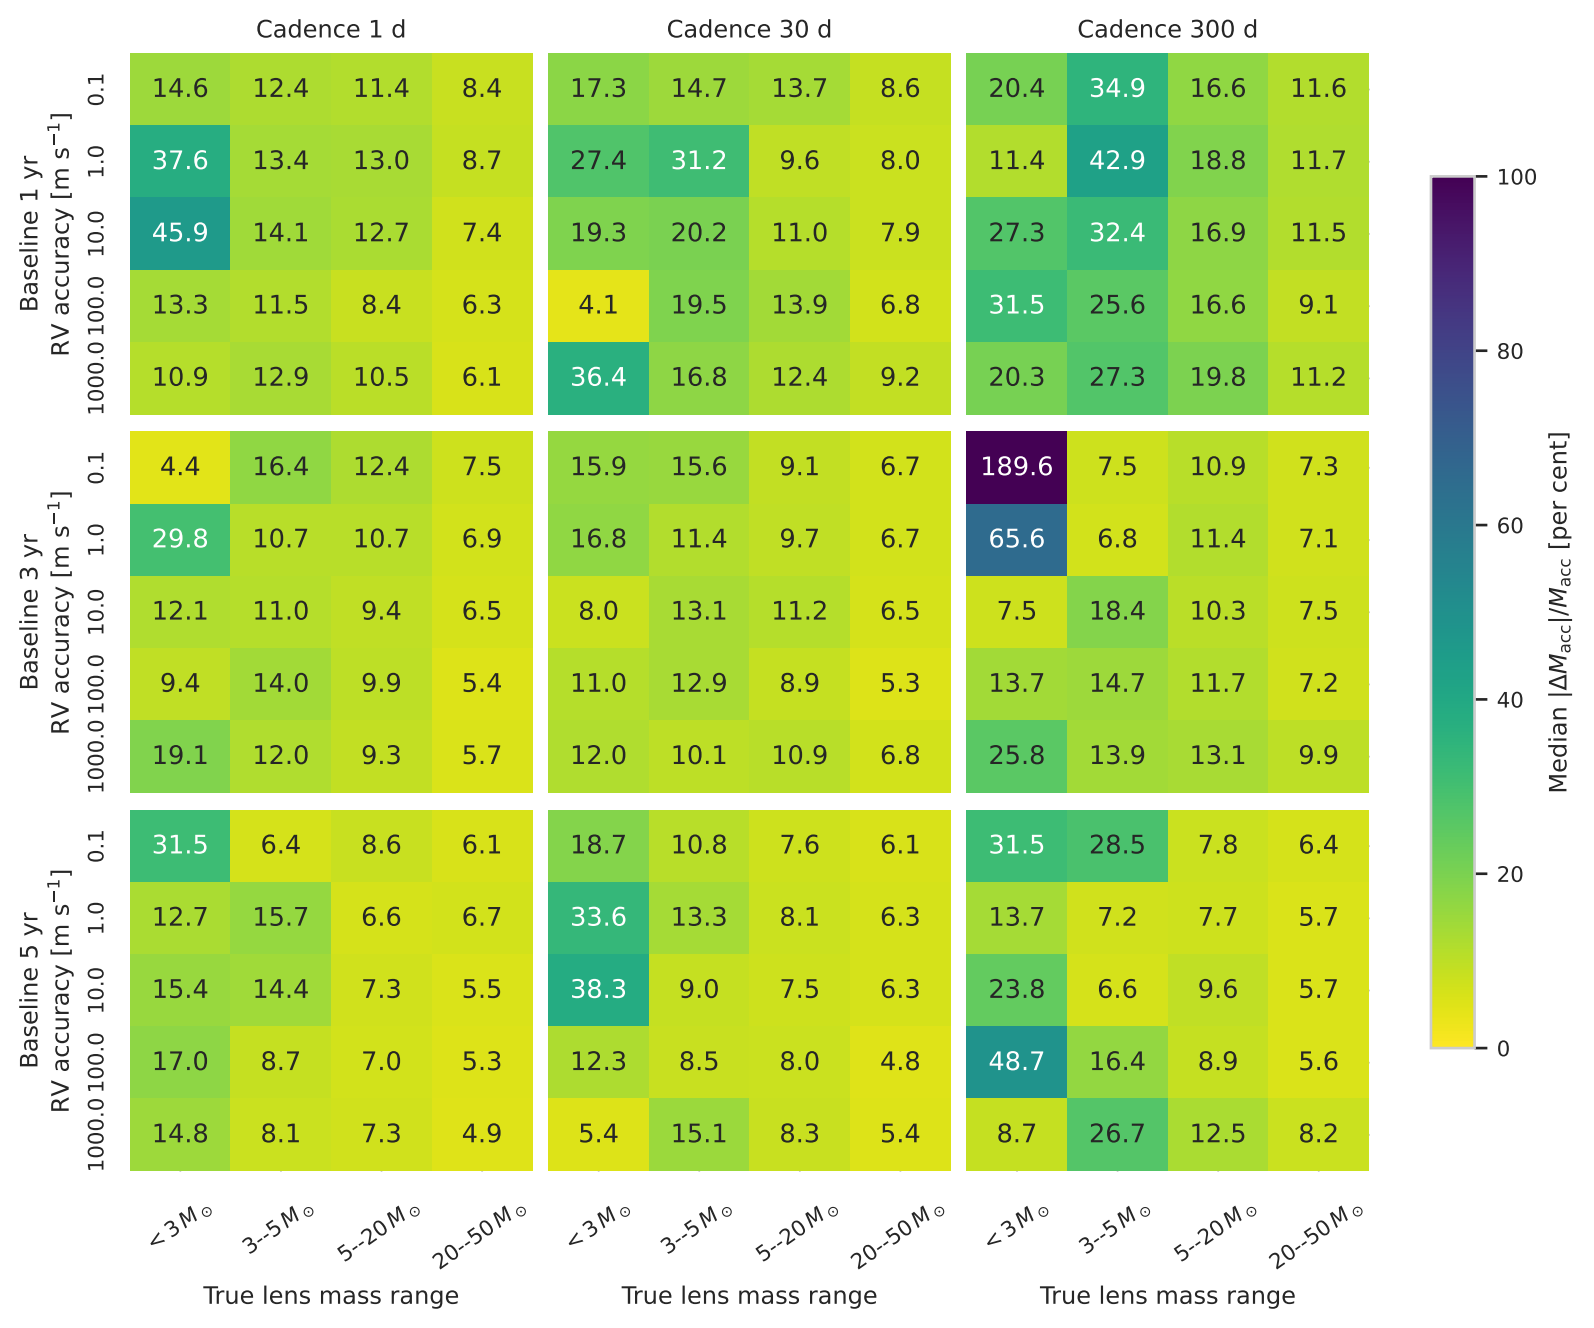
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
14.6 12.4 11.4 8.4
37.6 13.4 13.0 8.7
45.9 14.1 12.7 7.4
13.3 11.5 8.4 6.3
10.9 12.9 10.5 6.1
17.3 14.7 13.7 8.6
27.4 31.2 9.6 8.0
19.3 20.2 11.0 7.9
4.1 19.5 13.9 6.8
36.4 16.8 12.4 9.2
20.4 34.9 16.6 11.6
11.4 42.9 18.8 11.7
27.3 32.4 16.9 11.5
31.5 25.6 16.6 9.1
20.3 27.3 19.8 11.2
4.4 16.4 12.4 7.5
29.8 10.7 10.7 6.9
12.1 11.0 9.4 6.5
9.4 14.0 9.9 5.4
19.1 12.0 9.3 5.7
15.9 15.6 9.1 6.7
16.8 11.4 9.7 6.7
8.0 13.1 11.2 6.5
11.0 12.9 8.9 5.3
12.0 10.1 10.9 6.8
189.6 7.5 10.9 7.3
65.6 6.8 11.4 7.1
7.5 18.4 10.3 7.5
13.7 14.7 11.7 7.2
25.8 13.9 13.1 9.9
31.5 6.4 8.6 6.1
12.7 15.7 6.6 6.7
15.4 14.4 7.3 5.5
17.0 8.7 7.0 5.3
14.8 8.1 7.3 4.9
18.7 10.8 7.6 6.1
33.6 13.3 8.1 6.3
38.3 9.0 7.5 6.3
12.3 8.5 8.0 4.8
5.4 15.1 8.3 5.4
31.5 28.5 7.8 6.4
13.7 7.2 7.7 5.7
23.8 6.6 9.6 5.7
48.7 16.4 8.9 5.6
8.7 26.7 12.5 8.2
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Median $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100