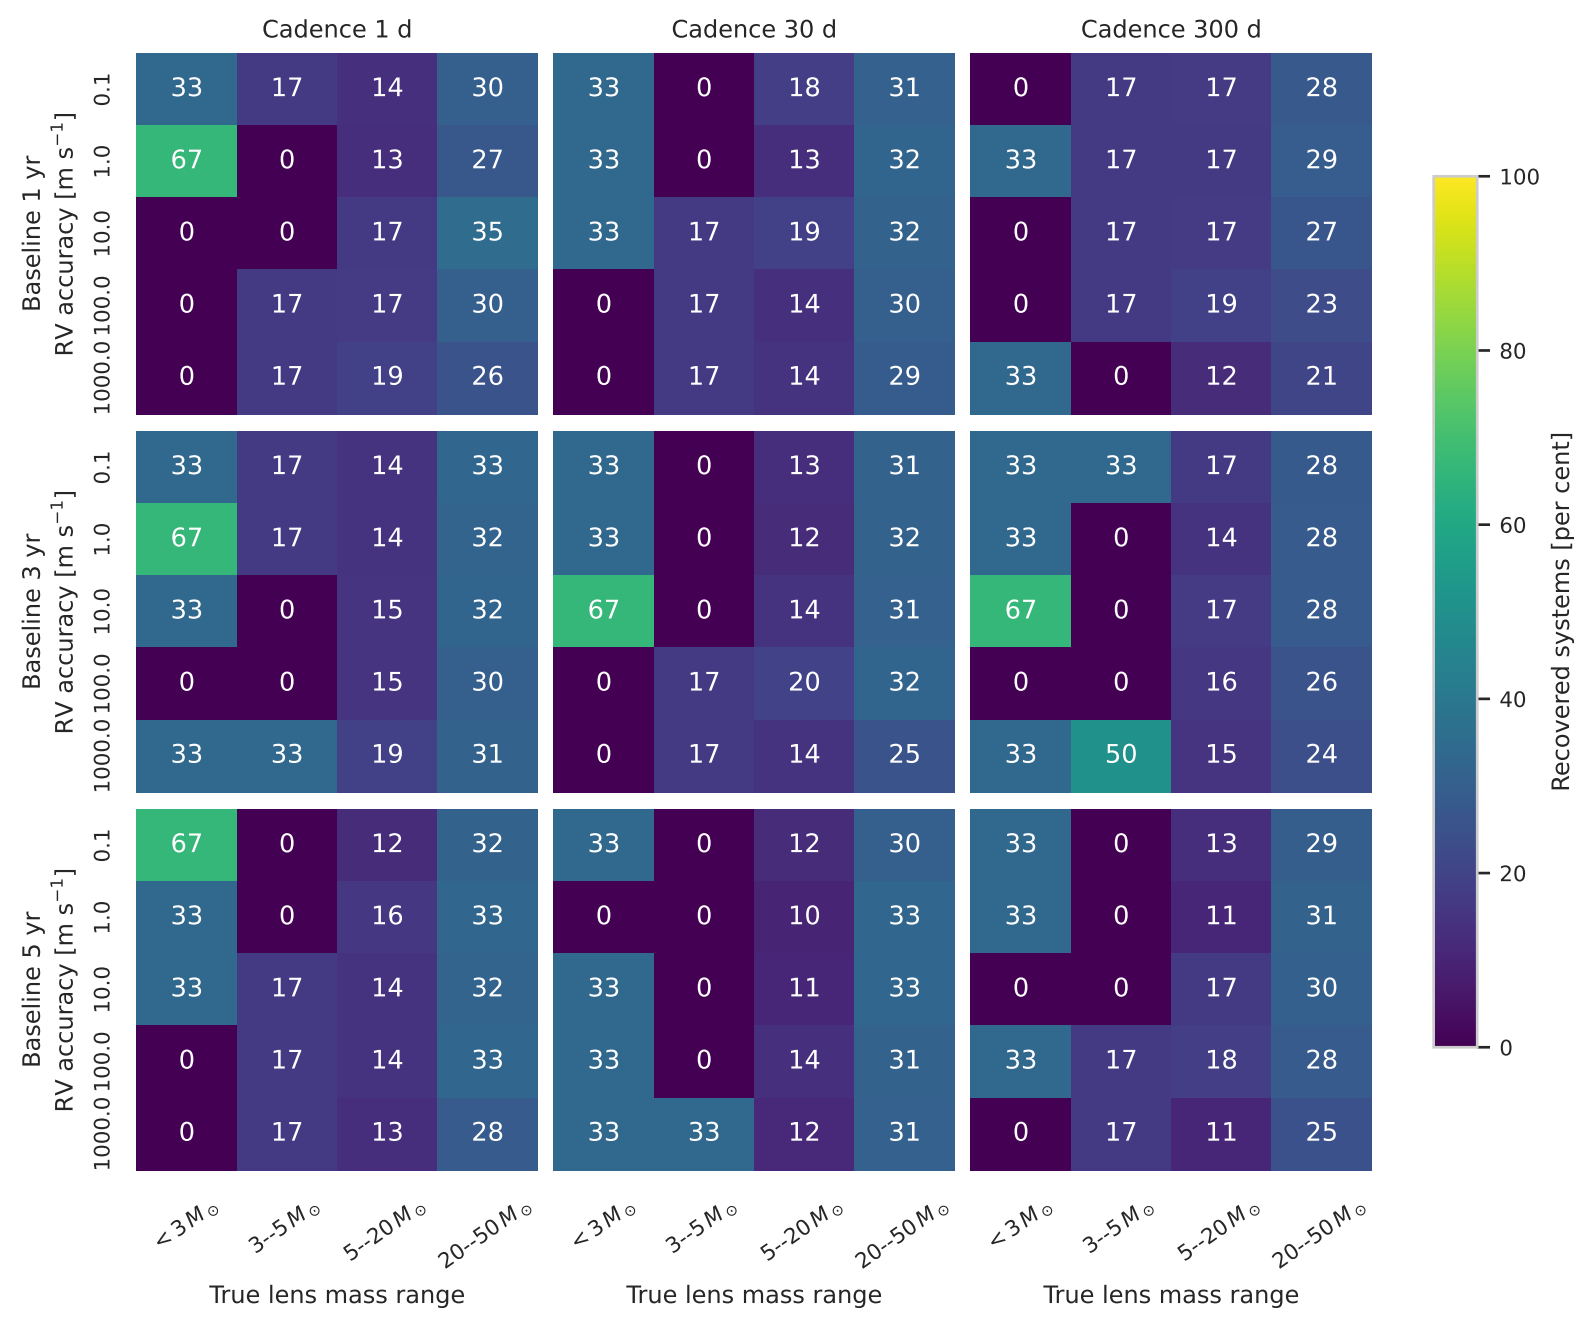
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
33 17 14 30
67 0 13 27
0 0 17 35
0 17 17 30
0 17 19 26
33 0 18 31
33 0 13 32
33 17 19 32
0 17 14 30
0 17 14 29
0 17 17 28
33 17 17 29
0 17 17 27
0 17 19 23
33 0 12 21
33 17 14 33
67 17 14 32
33 0 15 32
0 0 15 30
33 33 19 31
33 0 13 31
33 0 12 32
67 0 14 31
0 17 20 32
0 17 14 25
33 33 17 28
33 0 14 28
67 0 17 28
0 0 16 26
33 50 15 24
67 0 12 32
33 0 16 33
33 17 14 32
0 17 14 33
0 17 13 28
33 0 12 30
0 0 10 33
33 0 11 33
33 0 14 31
33 33 12 31
33 0 13 29
33 0 11 31
0 0 17 30
33 17 18 28
0 17 11 25
< 3 M$_\odot$
3–5 M$_\odot$
5–20 M$_\odot$
20–50 M$_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100