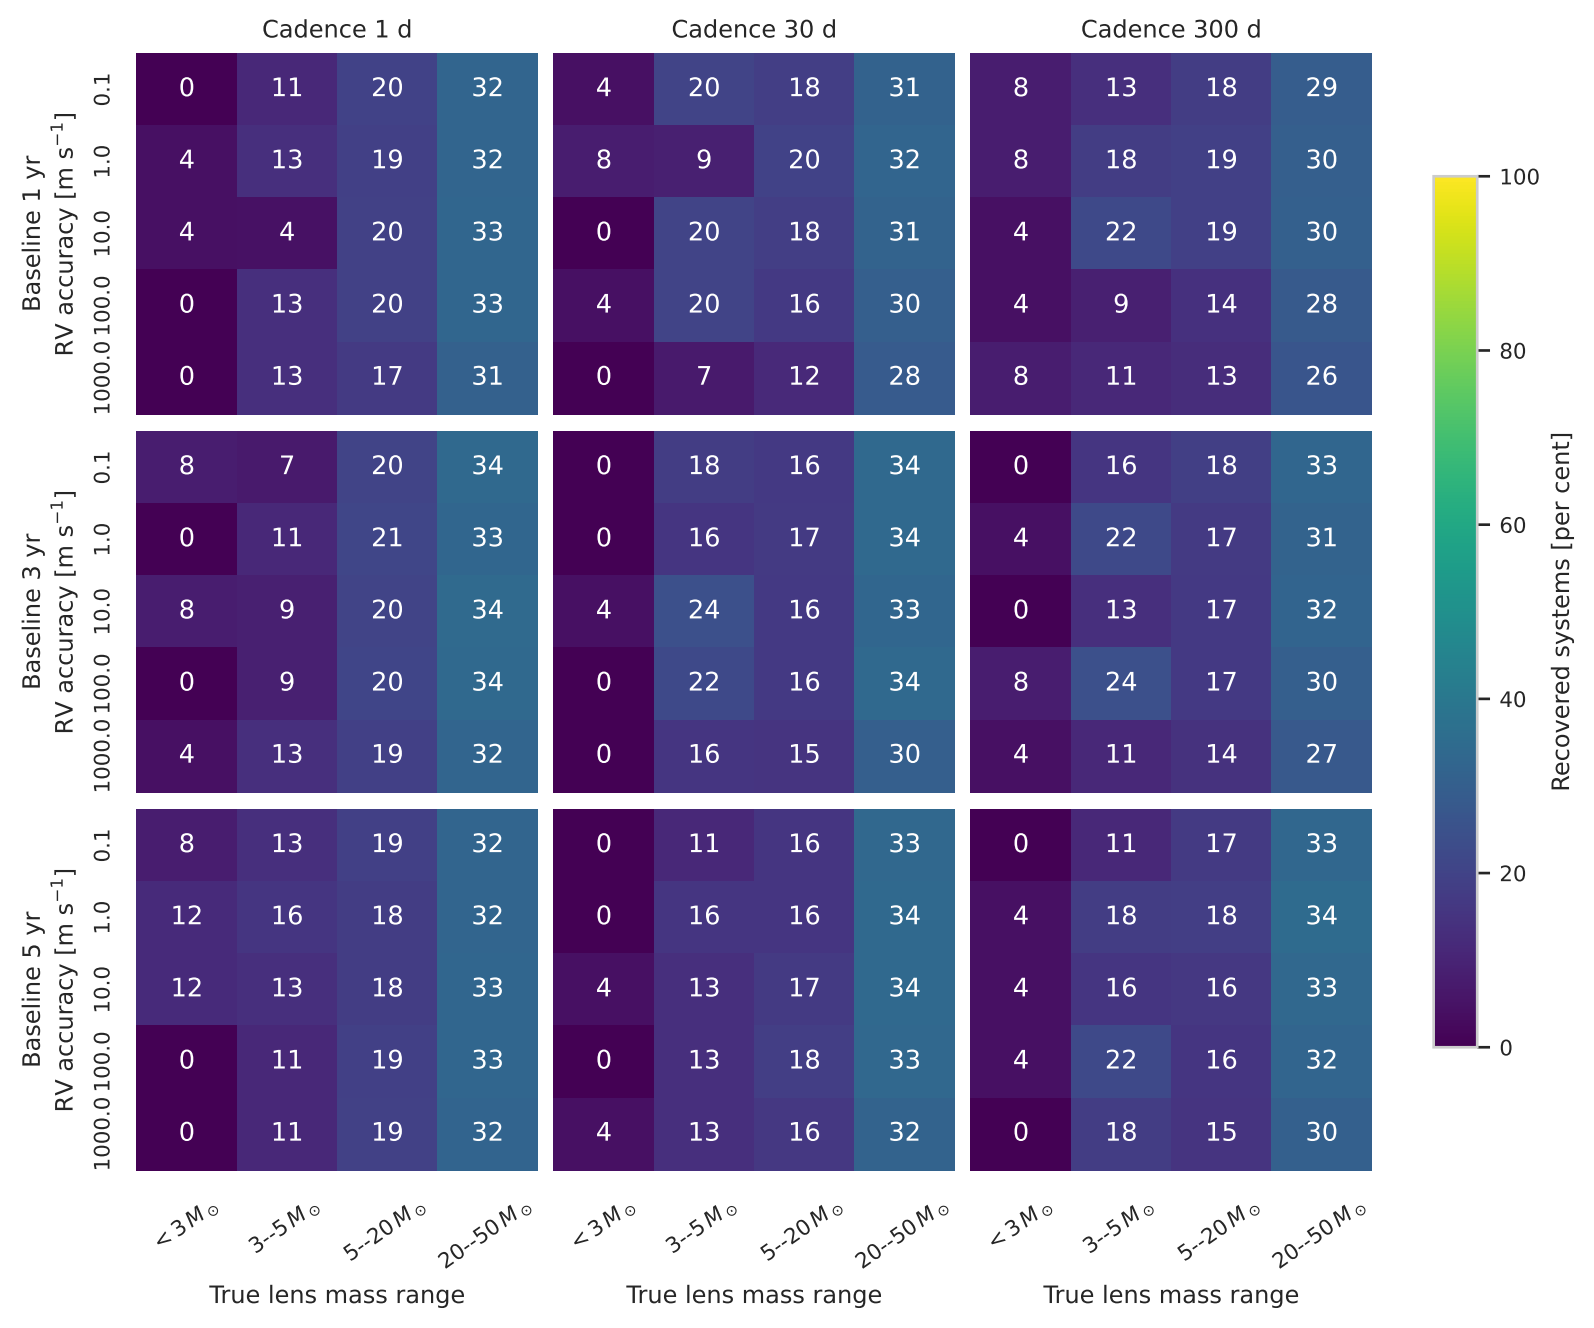
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
0 11 20 32
4 13 19 32
4 4 20 33
0 13 20 33
0 13 17 31
4 20 18 31
8 9 20 32
0 20 18 31
4 20 16 30
0 7 12 28
8 13 18 29
8 18 19 30
4 22 19 30
4 9 14 28
8 11 13 26
8 7 20 34
0 11 21 33
8 9 20 34
0 9 20 34
4 13 19 32
0 18 16 34
0 16 17 34
4 24 16 33
0 22 16 34
0 16 15 30
0 16 18 33
4 22 17 31
0 13 17 32
8 24 17 30
4 11 14 27
8 13 19 32
12 16 18 32
12 13 18 33
0 11 19 33
0 11 19 32
0 11 16 33
0 16 16 34
4 13 17 34
0 13 18 33
4 13 16 32
0 11 17 33
4 18 18 34
4 16 16 33
4 22 16 32
0 18 15 30
$<3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100