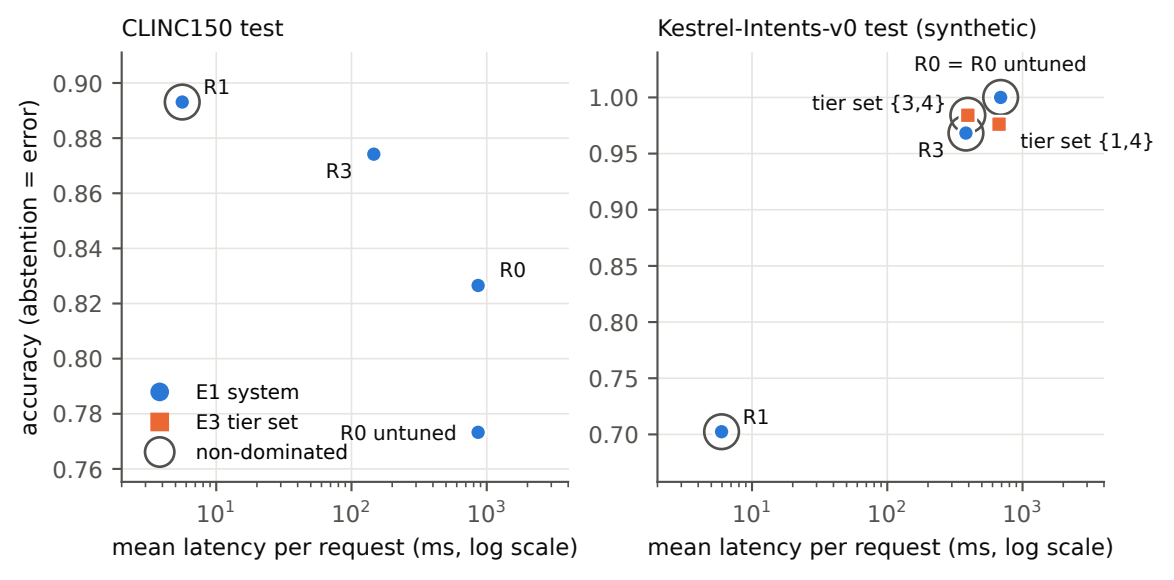
CLINC150 test
accuracy (abstention = error)
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
R1
R3
R0
R0 untuned
E1 system
E3 tier set
non-dominated
10^1
10^2
10^3
mean latency per request (ms, log scale)
Kestrel-Intents-v0 test (synthetic)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
R0 = R0 untuned
tier set {3,4}
R3
tier set {1,4}
R1
10^1
10^2
10^3
mean latency per request (ms, log scale)