
DELTA TRANSFORMERS / TRANSFORMATEURS


DRY-TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR TYPE SEC

EV 153973

EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
CSA : CSA C802.2-18
CANADA : SOR/DORS/2018-201
QUÉBEC : O.C./DECRET/1394-2018
ONTARIO : RÉGULATION 201/19
USA: DOE 10 CFR PART 431.2016-01

GENERAL MOD. #	E-CX6C2000 S028037-001				
CAT. #					
Distinct Mod. #	CX6C2000 S028037				
kVA	2000 ANN	at/à	150	°C	Temp. Rise / Élév. Temp.
kVA	PROV. 2667 AFN	at/à	150	°C	
kVA		at/à		°C	
PRI.	12470 X 24940		95 X 125	kV BIL	
SEC.	600Y/346		10	kV BIL	
IZ	6.70 %	at/à	170 °C	at/à	2000 kVA
Phase	3	Hz	60	Class / Classe	220
Reference / Référence	028037			Enclosure / Boîtier	2
Serial / Série				Weight / Poids	C&C 13250 lbs
Year / Année	2023				Total 14500 lbs

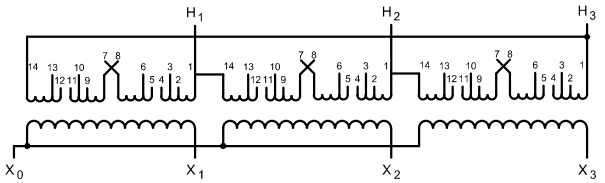

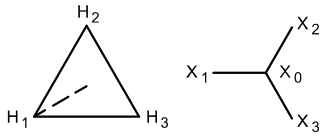

2000 kVA	Pos.	Volts	12470 V		24940 V	
			Pos.	Amps	Pos.	Amps
PRI.	—	—	1 - 8	---	7 - 8	---
	4-5 / 11-12	105%		88.2		44.1
	3-5 / 10-12	102.5%		90.3		45.2
	4-6 / 11-13	100%		92.6		46.3
	3-6 / 10-13	97.5%	7 - 14	95.0		47.5
	2-6 / 9-13	95%		97.5		48.7
SEC.		600Y/346		1925		1925

310-5PRI

Dimensions H x L, in.po. [mm] : 7.25 x 10.00 [184 x 254]

Impedance between drawing and nameplate may differ. Measured impedance value will be indicated on nameplate according to production test results. Regarding this measurement impedance value, no revised drawing will be sent.

La valeur de l'impédance indiquée sur ce dessin est estimée. La valeur qui sera indiquée sur la plaque signalétique sera la valeur réelle de l'impédance calculée à partir des mesures prises lors des essais électriques effectués sur le transformateur. Aucune révision de dessin ne sera envoyée ultérieurement pour indiquer la valeur réelle de l'impédance.

TAG: 80T1

NB PIÈCE(S) / UNITÉ PART(S) QTY / UNIT		1	SUJET / SUBJECT: PLAQUE SIGNALÉTIQUE NAMEPLATE 2000 KVA, 3ø BROADWAY SUBWAY, GREAT NORTHERN WAY T1				CODE : PSG-028037
MATÉRIEL DE LA PLAQUE / NAMEPLATE MATERIAL		SS					DELTA TRANSFORMERS / TRANSFORMATEURS
REV. NO	DATE	PAR / BY	DESS. PAR / DRAWN BY:	M.G.	DATE	2023-11-28	
0	2023-11-28	M.G.	APPR. PAR / APP'D BY:		DATE		

file: PSG-028037.DWG