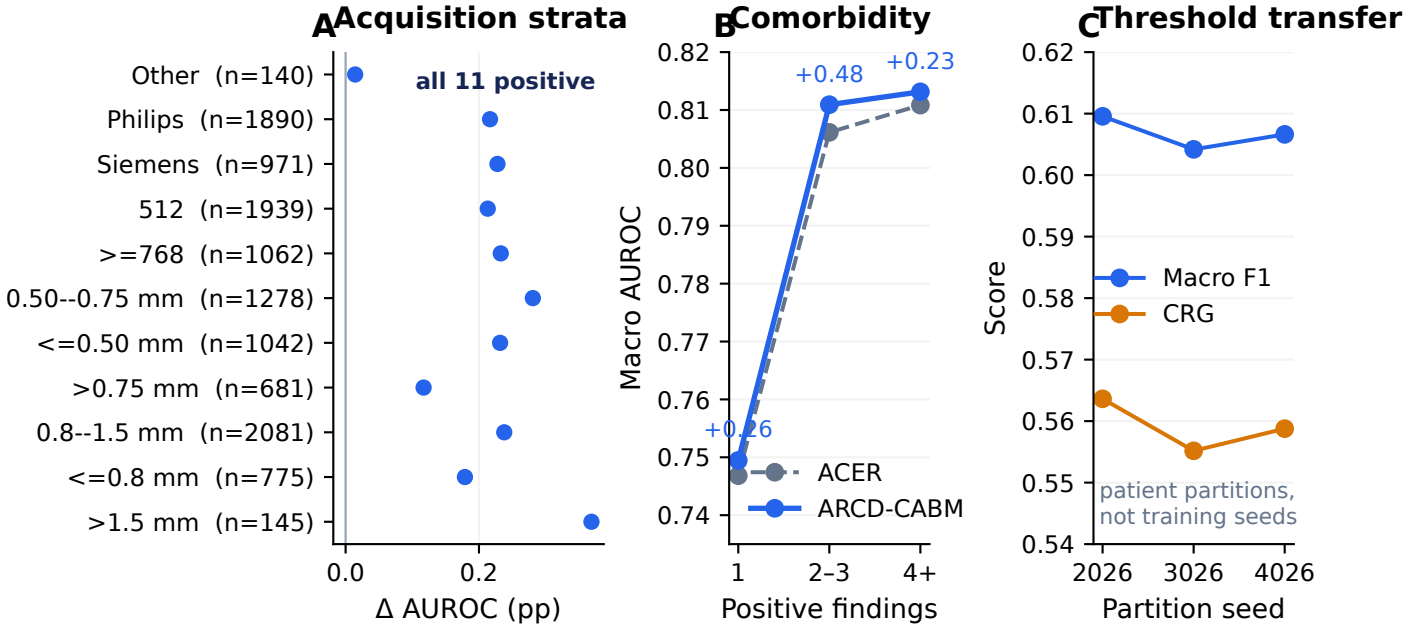
A
Acquisition strata
Other (n=140)
Philips (n=1890)
Siemens (n=971)
512 (n=1939)
>=768 (n=1062)
0.50--0.75 mm (n=1278)
<=0.50 mm (n=1042)
>0.75 mm (n=681)
0.8--1.5 mm (n=2081)
<=0.8 mm (n=775)
>1.5 mm (n=145)
all 11 positive
0.0
0.2
Δ AUROC (pp)
B
Comorbidity
Macro AUROC
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
+0.48
+0.23
+0.26
ACER
ARCD-CABM
1
2–3
4+
Positive findings
C
Threshold transfer
Score
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
Macro F1
CRG
patient partitions,
not training seeds
2026
3026
4026
Partition seed