


## Práctica de laboratorio: Configuración RIPv2 y OSPFv2

### Diagrama de topología

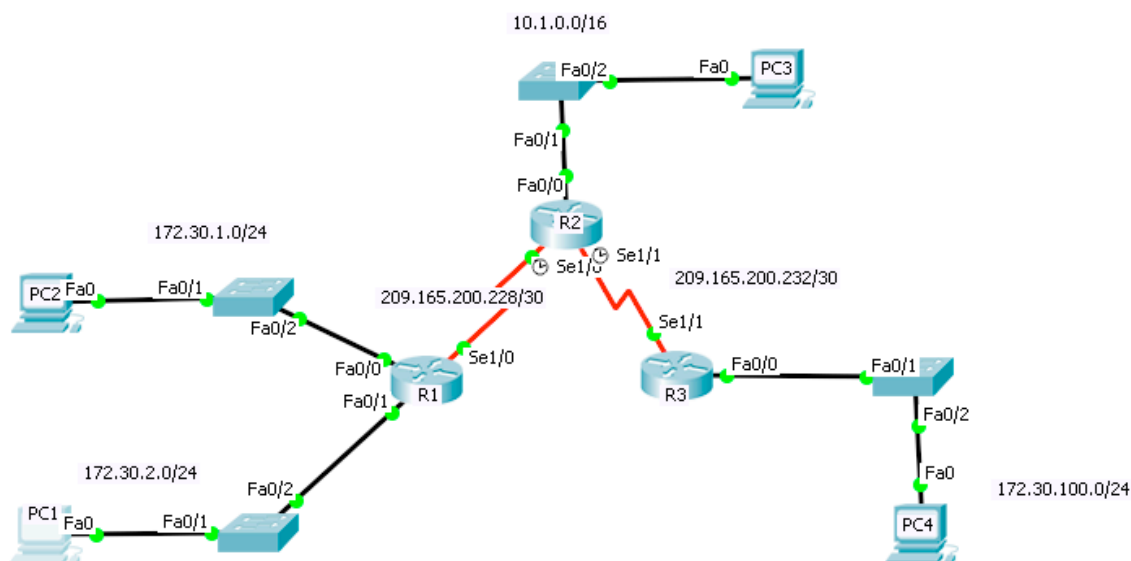

### Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto
R1	Fa0/0	172.30.1.1	255.255.255.0	No aplicable
	Fa0/1	172.30.2.1	255.255.255.0	No aplicable
	S1/0	209.165.200.230	255.255.255.252	No aplicable
R2	Fa0/0	10.1.0.1	255.255.0.0	No aplicable
	S1/0	209.165.200.229	255.255.255.252	No aplicable
	S1/1	209.165.200.233	255.255.255.252	No aplicable
R3	Fa0/0	172.30.100.1	255.255.255.0	No aplicable
	S1/1	209.165.200.234	255.255.255.252	No aplicable
PC1	NIC	172.30.2.10	255.255.255.0	172.30.2.1
PC2	NIC	172.30.1.10	255.255.255.0	172.30.1.1
PC3	NIC	10.1.0.10	255.255.0.0	10.1.0.1
PC4	NIC	172.30.100.10	255.255.255.0	172.30.100.1