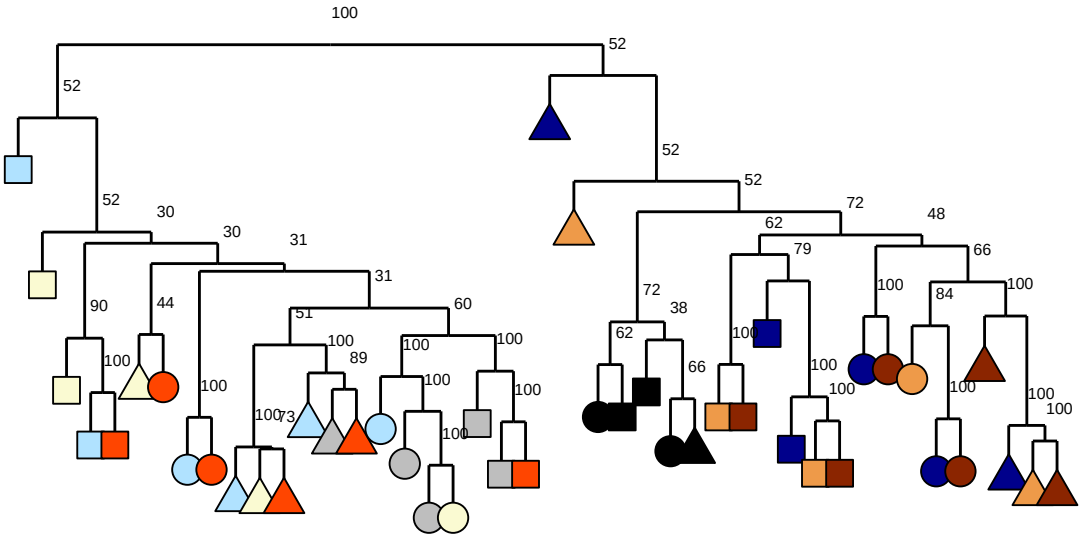
100
52
52
52
52
52
30
30
31
31
72
62
48
79
66
90
44
51
60
72
38
100
84
100
100
89
100
100
100
62
66
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
73
100
100
D55_PMN_130_T0_20181106
D55_PMN_3X130_T0_20190129
D55_PMN_3X130_T0_20180201
D55_PMN_130_T0_20180201
D55_PMN_H041_T0_20180201
D60_PMN_3X130_T0_20190305
D6_PMN_H041_T0_20190122
D6_PMN_130_T0_20180131
D6_PMN_H041_T0_20180131
D60_PMN_130_T0_20180208
D60_PMN_3X130_T0_20180208
D60_PMN_H041_T0_20180208
D60_PMN_130_T0_20181113
D60_PMN_alone_T0_20190416
D60_PMN_H041_T0_20181212
D6_PMN_130_T0_20181108
D6_PMN_alone_T0_20190416
D6_PMN_alone_T0_20180802
D6_PMN_3X130_T0_20180802
D55_PMN_alone_T0_20190416
D55_PMN_alone_T0_20180920
D55_PMN_H041_T0_20190110
D60_PMN_130_T1_20181113
D60_PMN_3X130_T1_20190305
D6_PMN_alone_T1_20180802
D55_PMN_alone_T1_20180920
D55_PMN_alone_T1_20190416
D6_PMN_alone_T1_20190416
D60_PMN_alone_T1_20190416
D55_PMN_3X130_T1_20190129
D55_PMN_H041_T1_20190110
D55_PMN_130_T1_20181106
D55_PMN_130_T1_20180201
D55_PMN_3X130_T1_20180201
D55_PMN_H041_T1_20180201
D6_PMN_130_T1_20181108
D6_PMN_H041_T1_20190122
D6_PMN_3X130_T1_20180802
D6_PMN_130_T1_20180131
D6_PMN_H041_T1_20180131
D60_PMN_H041_T1_20181212
D60_PMN_130_T1_20180208
D60_PMN_3X130_T1_20180208
D60_PMN_H041_T1_20180208
Samples
130+PMN_0h
3X130+PMN_0h
H041+PMN_0h
PMN_0h
130+PMN_1h
3X130+PMN_1h
PMN_1h
H041+PMN_1h
Donor
D55
D6
D60