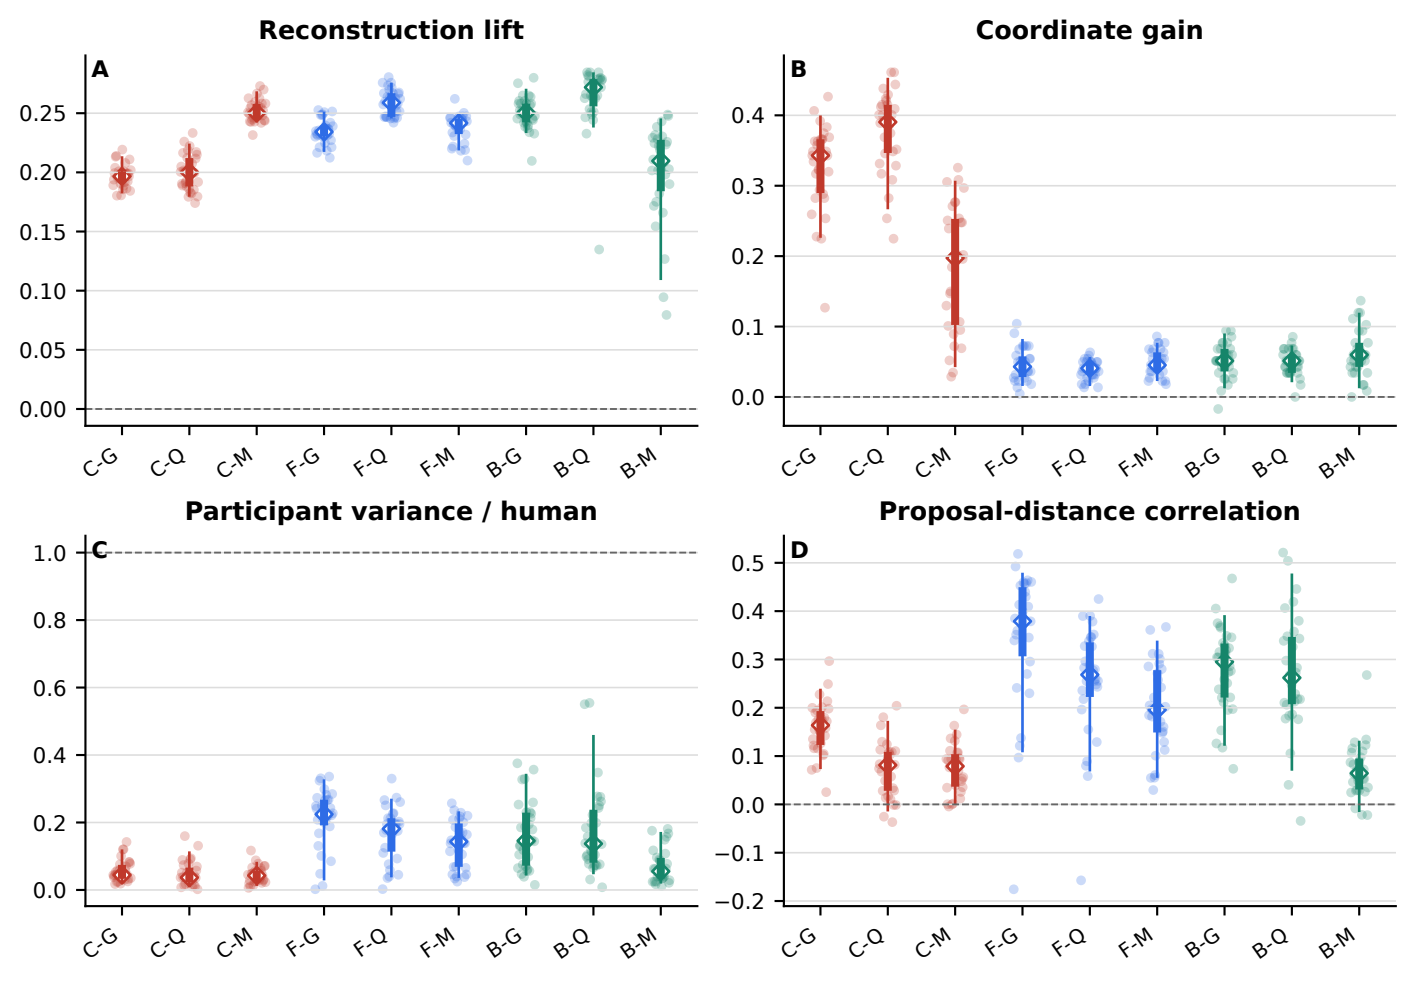
Reconstruction lift
A
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
C-G
C-Q
C-M
F-G
F-Q
F-M
B-G
B-Q
B-M
Coordinate gain
B
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Participant variance / human
C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Proposal-distance correlation
D
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2