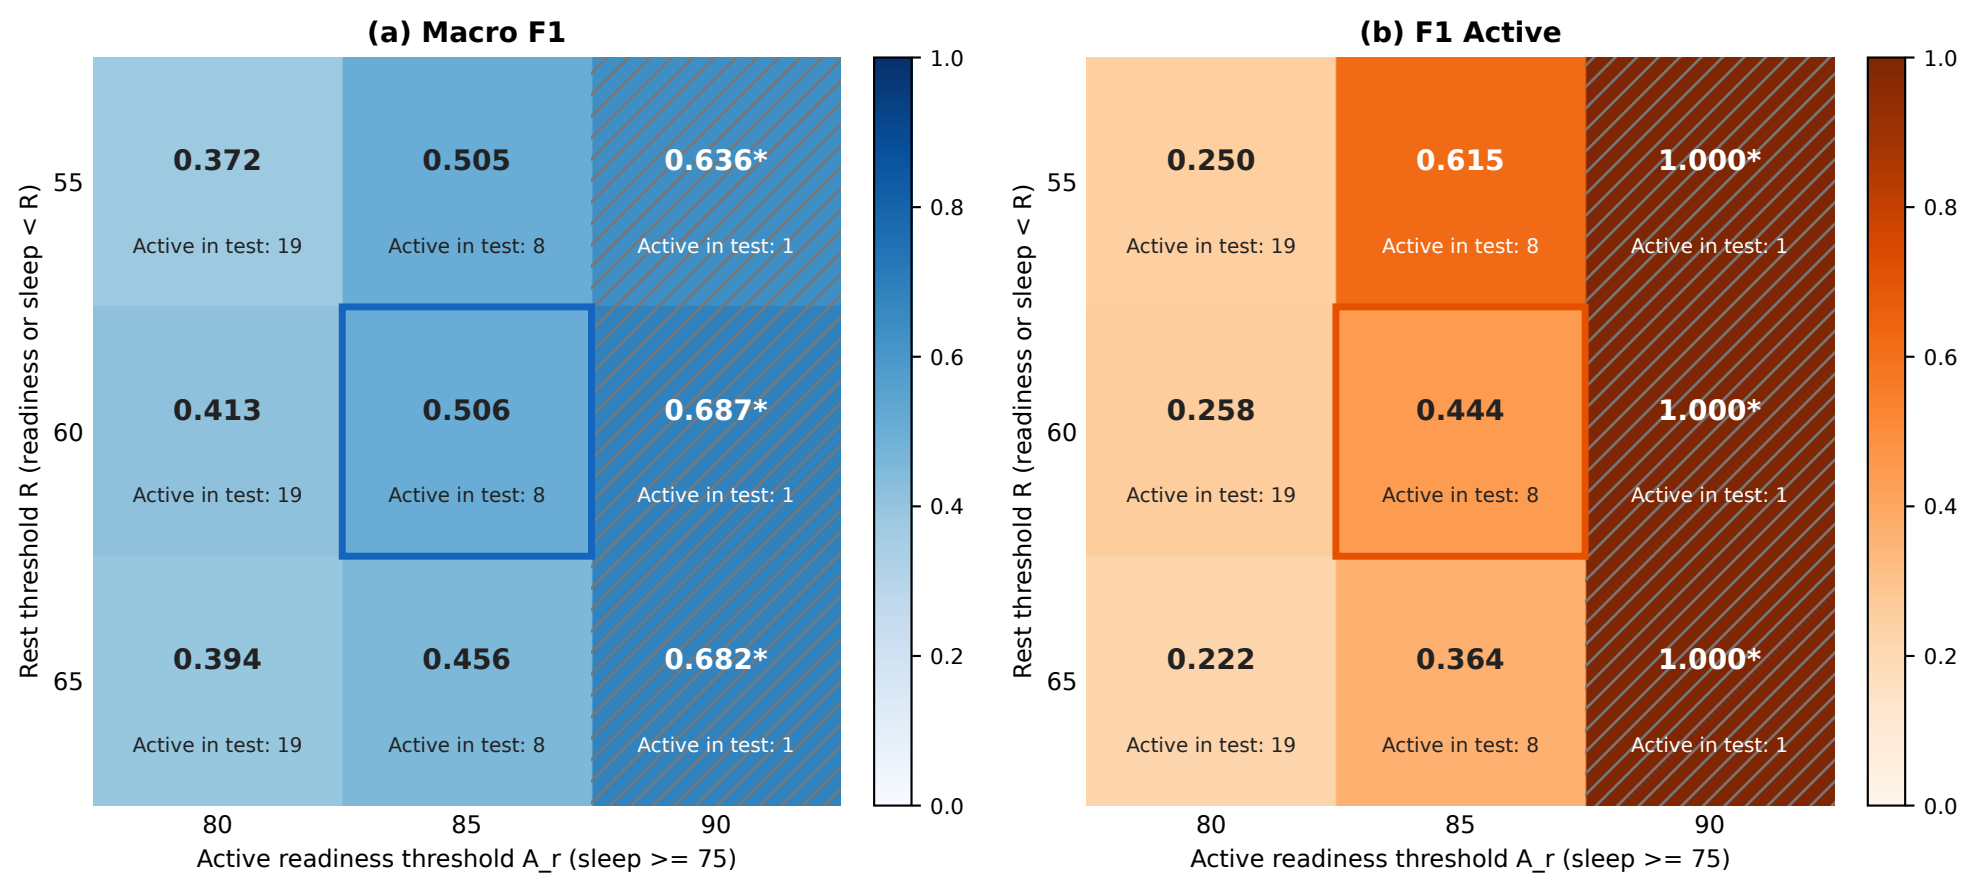
(a) Macro F1
0.372
Active in test: 19
0.505
Active in test: 8
0.636*
Active in test: 1
0.413
Active in test: 19
0.506
Active in test: 8
0.687*
Active in test: 1
0.394
Active in test: 19
0.456
Active in test: 8
0.682*
Active in test: 1
Rest threshold R (readiness or sleep < R)
55
60
65
80
85
90
Active readiness threshold A_r (sleep >= 75)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(b) F1 Active
0.250
Active in test: 19
0.615
Active in test: 8
1.000*
Active in test: 1
0.258
Active in test: 19
0.444
Active in test: 8
1.000*
Active in test: 1
0.222
Active in test: 19
0.364
Active in test: 8
1.000*
Active in test: 1
Rest threshold R (readiness or sleep < R)
55
60
65
80
85
90
Active readiness threshold A_r (sleep >= 75)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0