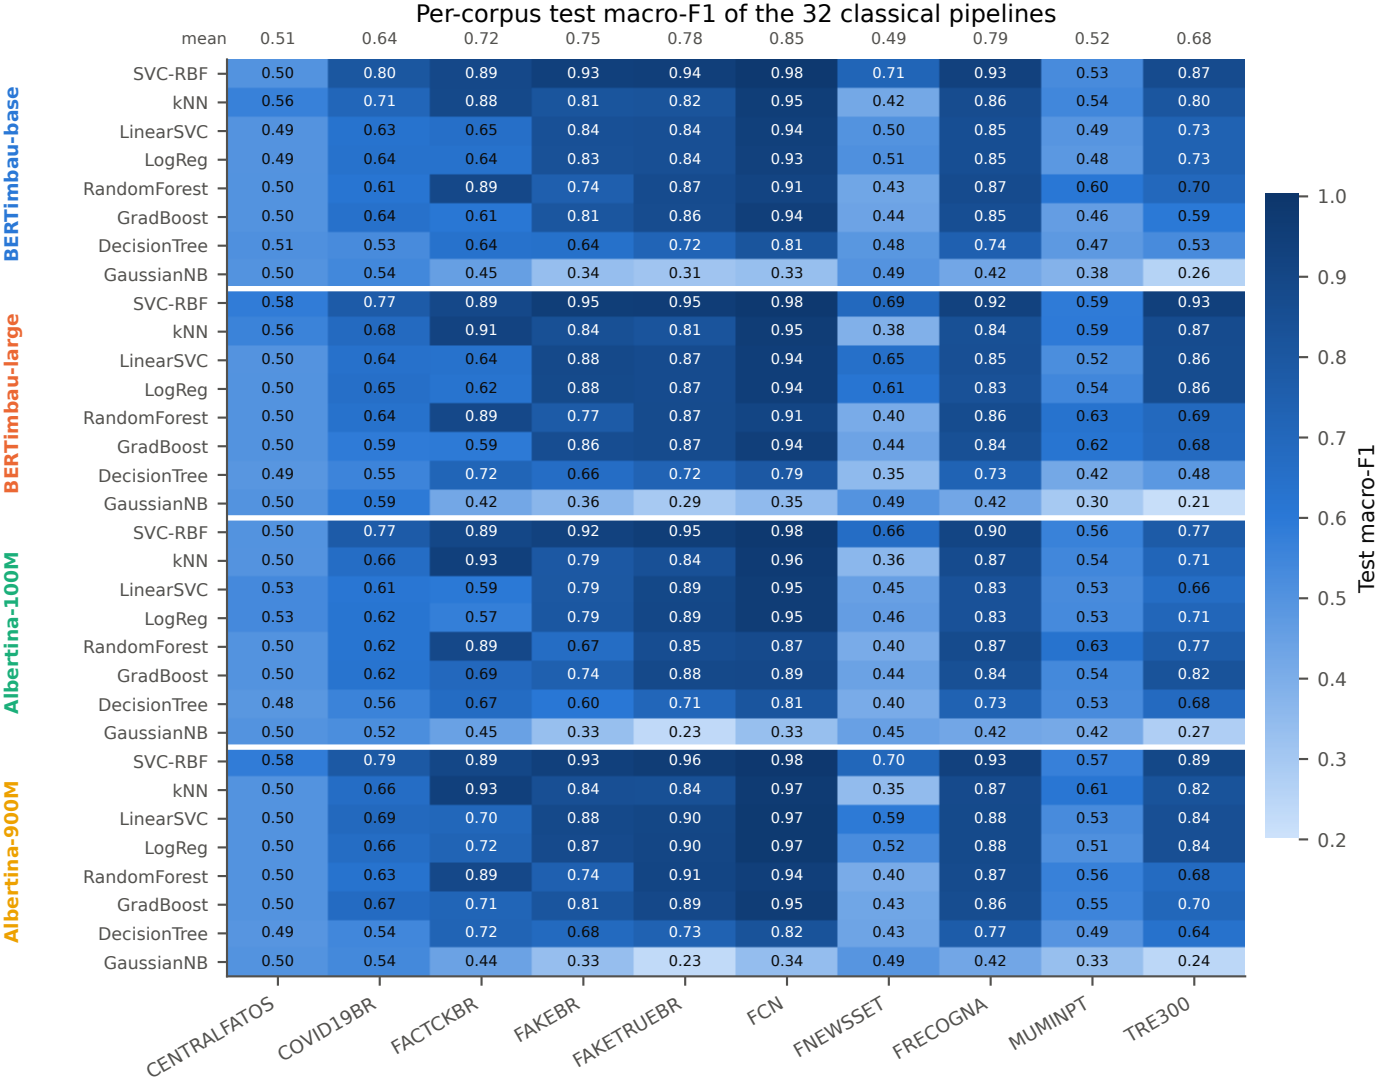
Per-corpus test macro-F1 of the 32 classical pipelines
mean 0.51 0.64 0.72 0.75 0.78 0.85 0.49 0.79 0.52 0.68
BERTimbau-base
SVC-RBF 0.50 0.80 0.89 0.93 0.94 0.98 0.71 0.93 0.53 0.87
kNN 0.56 0.71 0.88 0.81 0.82 0.95 0.42 0.86 0.54 0.80
LinearSVC 0.49 0.63 0.65 0.84 0.84 0.94 0.50 0.85 0.49 0.73
LogReg 0.49 0.64 0.64 0.83 0.84 0.93 0.51 0.85 0.48 0.73
RandomForest 0.50 0.61 0.89 0.74 0.87 0.91 0.43 0.87 0.60 0.70
GradBoost 0.50 0.64 0.61 0.81 0.86 0.94 0.44 0.85 0.46 0.59
DecisionTree 0.51 0.53 0.64 0.64 0.72 0.81 0.48 0.74 0.47 0.53
GaussianNB 0.50 0.54 0.45 0.34 0.31 0.33 0.49 0.42 0.38 0.26
BERTimbau-large
SVC-RBF 0.58 0.77 0.89 0.95 0.95 0.98 0.69 0.92 0.59 0.93
kNN 0.56 0.68 0.91 0.84 0.81 0.95 0.38 0.84 0.59 0.87
LinearSVC 0.50 0.64 0.64 0.88 0.87 0.94 0.65 0.85 0.52 0.86
LogReg 0.50 0.65 0.62 0.88 0.87 0.94 0.61 0.83 0.54 0.86
RandomForest 0.50 0.64 0.89 0.77 0.87 0.91 0.40 0.86 0.63 0.69
GradBoost 0.50 0.59 0.59 0.86 0.87 0.94 0.44 0.84 0.62 0.68
DecisionTree 0.49 0.55 0.72 0.66 0.72 0.79 0.35 0.73 0.42 0.48
GaussianNB 0.50 0.59 0.42 0.36 0.29 0.35 0.49 0.42 0.30 0.21
Albertina-100M
SVC-RBF 0.50 0.77 0.89 0.92 0.95 0.98 0.66 0.90 0.56 0.77
kNN 0.50 0.66 0.93 0.79 0.84 0.96 0.36 0.87 0.54 0.71
LinearSVC 0.53 0.61 0.59 0.79 0.89 0.95 0.45 0.83 0.53 0.66
LogReg 0.53 0.62 0.57 0.79 0.89 0.95 0.46 0.83 0.53 0.71
RandomForest 0.50 0.62 0.89 0.67 0.85 0.87 0.40 0.87 0.63 0.77
GradBoost 0.50 0.62 0.69 0.74 0.88 0.89 0.44 0.84 0.54 0.82
DecisionTree 0.48 0.56 0.67 0.60 0.71 0.81 0.40 0.73 0.53 0.68
GaussianNB 0.50 0.52 0.45 0.33 0.23 0.33 0.45 0.42 0.42 0.27
Albertina-900M
SVC-RBF 0.58 0.79 0.89 0.93 0.96 0.98 0.70 0.93 0.57 0.89
kNN 0.50 0.66 0.93 0.84 0.84 0.97 0.35 0.87 0.61 0.82
LinearSVC 0.50 0.69 0.70 0.88 0.90 0.97 0.59 0.88 0.53 0.84
LogReg 0.50 0.66 0.72 0.87 0.90 0.97 0.52 0.88 0.51 0.84
RandomForest 0.50 0.63 0.89 0.74 0.91 0.94 0.40 0.87 0.56 0.68
GradBoost 0.50 0.67 0.71 0.81 0.89 0.95 0.43 0.86 0.55 0.70
DecisionTree 0.49 0.54 0.72 0.68 0.73 0.82 0.43 0.77 0.49 0.64
GaussianNB 0.50 0.54 0.44 0.33 0.23 0.34 0.49 0.42 0.33 0.24
CENTRALFATOS
COVID19BR
FACTCKBR
FAKEBR
FAKETRUEBR
FCN
FNEWSSET
FRECOGNA
MUMINPT
TRE300
Test macro-F1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2