

Benchmark d'accessibilité — Aquavena pour malvoyants

Comparaison adriens.github.io/aquavena vs aquavena.nc Accessibilité web · Malvoyance · WCAG 2.1 AA · Nouvelle-Calédonie

Adriens

2026-05-30

Table des matières

1	Chargement des données → DuckDB	1
2	Contexte	2
3	Méthodologie	2
4	Résultats — notre site	2
4.1	pa11y-ci — WCAG 2.1 AA	2
4.2	Lighthouse Accessibility	3
5	Résultats — aquavena.nc	3
6	Comparaison	4
7	Fonctionnalités d'accessibilité	4
8	Historique Lighthouse	5
9	Conclusion	5

1 Chargement des données → DuckDB

Les données sont maintenant dans **benchmark/data/benchmark.duckdb** — ce fichier peut être ouvert dans DBeaver, Python (duckdb), R ou CLI (duckdb benchmark.duckdb).

2 Contexte

Ce rapport compare l'accessibilité du site adriens.github.io/aquavena — conçu pour les personnes malvoyantes — avec le site source aquavena.nc.

Motivation : Ma mère, cliente Aquavena et malvoyante, ne pouvait pas consulter les menus de façon autonome. Ce site est un complément accessible qui lui permet de lire ou d'écouter les menus depuis sa tablette.

3 Méthodologie

Outil	Version	Rôle
pa11y-ci	4.1.1	Audit WCAG 2.1 AA automatisé, multi-URL
Lighthouse	13.3.0	Score accessibilité 0-100
axe-cli	4.11.3	Violations axe-core en CLI
W3C Validator	API	Validation HTML sémantique
webhint	7.1.13	Compat, sécurité, headers HTTP

Standard de référence : **WCAG 2.1 niveau AA**, runners axe-core + htmlcs.

4 Résultats — notre site

4.1 pa11y-ci — WCAG 2.1 AA

URL	Erreurs	Avertissements
http://localhost:4321/#aqua-m%C3%A9diterran%C3%A9en	0	0
http://localhost:4321/about/	0	0

Total : 0 erreur(s)

4.2 Lighthouse Accessibility

Lighthouse Accessibility
NA/100


Métrique	Valeur
Score	NA/100
Audits réussis	0
Audits échoués	0
Non applicables	42

5 Résultats — aquavena.nc

Outil	aquavena.nc	Notre site
pa11y-ci (WCAG 2.1 AA)	67 erreurs	0 erreur
Lighthouse Accessibility	91/100	100/100
webhint erreurs	10	10*
webhint avertissements	63	62
webhint hints	120	120

* Les 10 erreurs webhint de notre site sont des problèmes d'infrastructure GitHub Pages (HSTS, SRI, X-Content-Type-Options) indépendants du code : les mêmes erreurs apparaissent sur aquavena.nc car elles concernent la configuration serveur, non le contenu HTML.


6 Comparaison

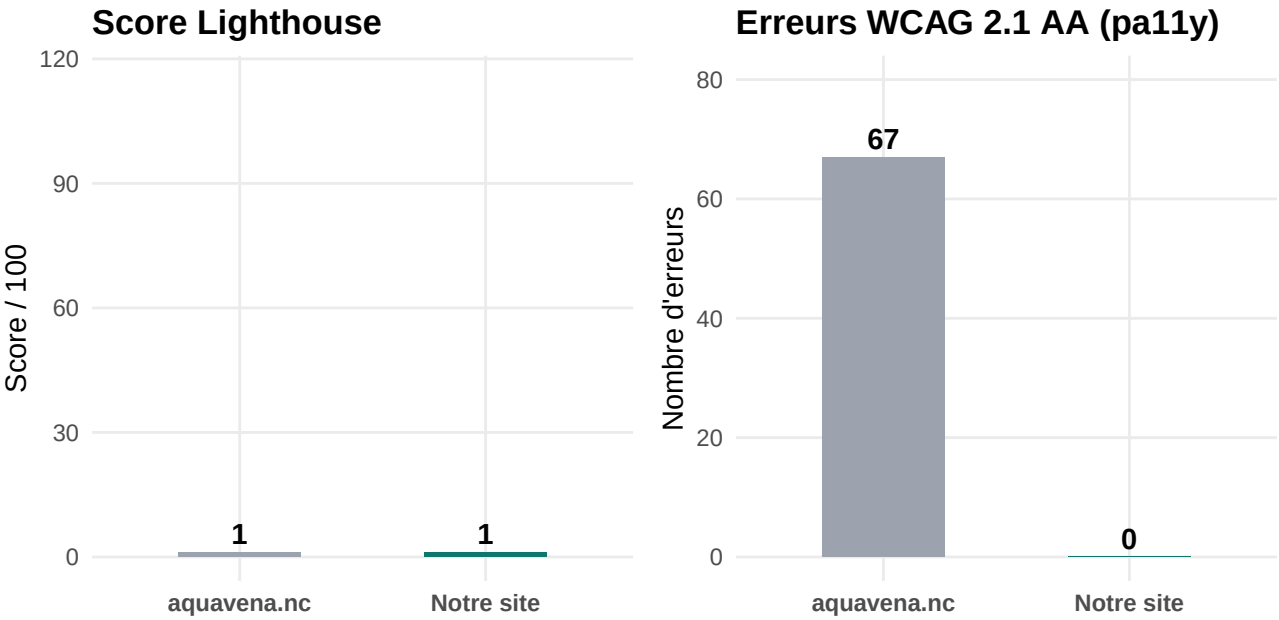

7 Fonctionnalités d'accessibilité

Fonctionnalité	Notre site	aquavena.nc
WCAG 2.1 AA — 0 erreur	☒	☐
Lighthouse 100/100	☒	☐
Police Atkinson Hyperlegible	☒	☐
Taille de texte réglable	☒	☐
Mode nuit	☒	☐
Lecture vocale (TTS)	☒	☐
PWA — installable hors-ligne	☒	☐
Flux RSS par régime	☒	☐
Calendriers iCal par régime	☒	☐
Skill Claude (MCP)	☒	☐

8 Historique Lighthouse

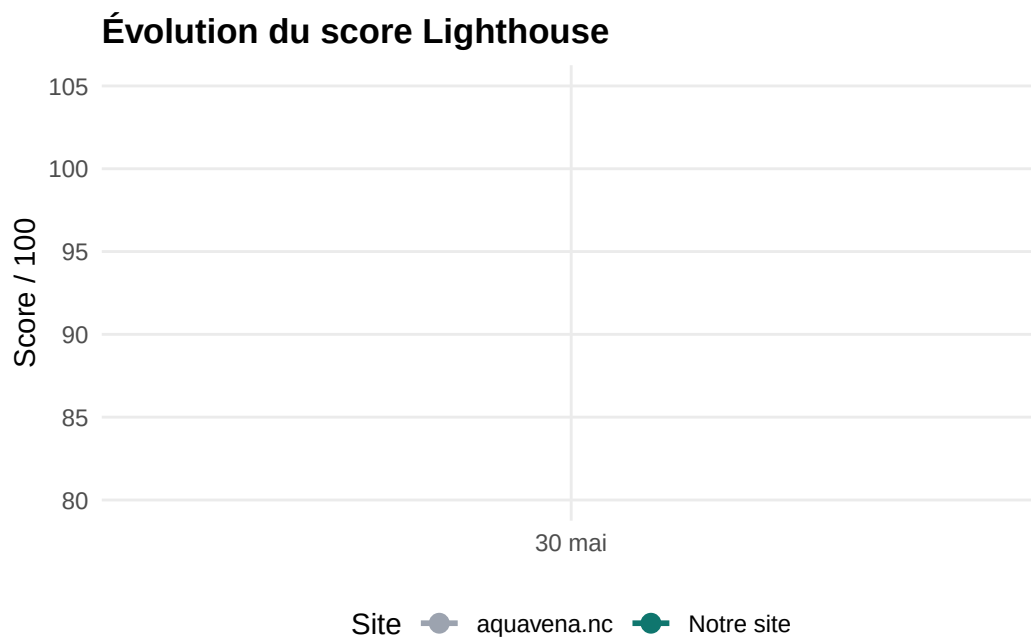

9 Conclusion

Le site atteint un score d'accessibilité **à améliorer : 0 erreur(s) WCAG et Lighthouse NA/100.**

Comparé à aquavena.nc (91/100, 67 erreurs WCAG), ce site offre une accessibilité nettement supérieure, avec en plus des fonctionnalités dédiées aux malvoyants absentes du site source : lecture vocale, mode nuit, taille de texte réglable, PWA, RSS et iCal.

Rapport généré le 30 mai 2026 · Quarto 1.9.38 · R 4.3.3