








ИЗМ. № подл. Дата и подп. Единиц. изм. №

Схема расположения рабочей арматуры каркаса КП17

Арматурный каркас КП17
(вид со стороны котлована)

Арматурный каркас КП17
(вид со стороны грунта)

8-8

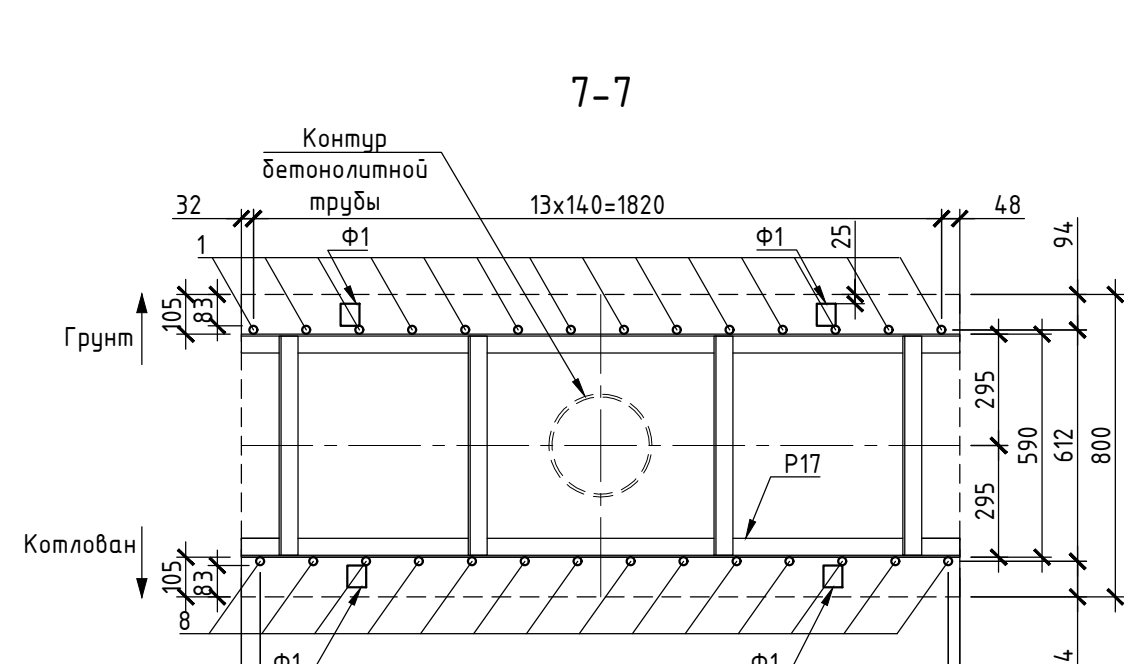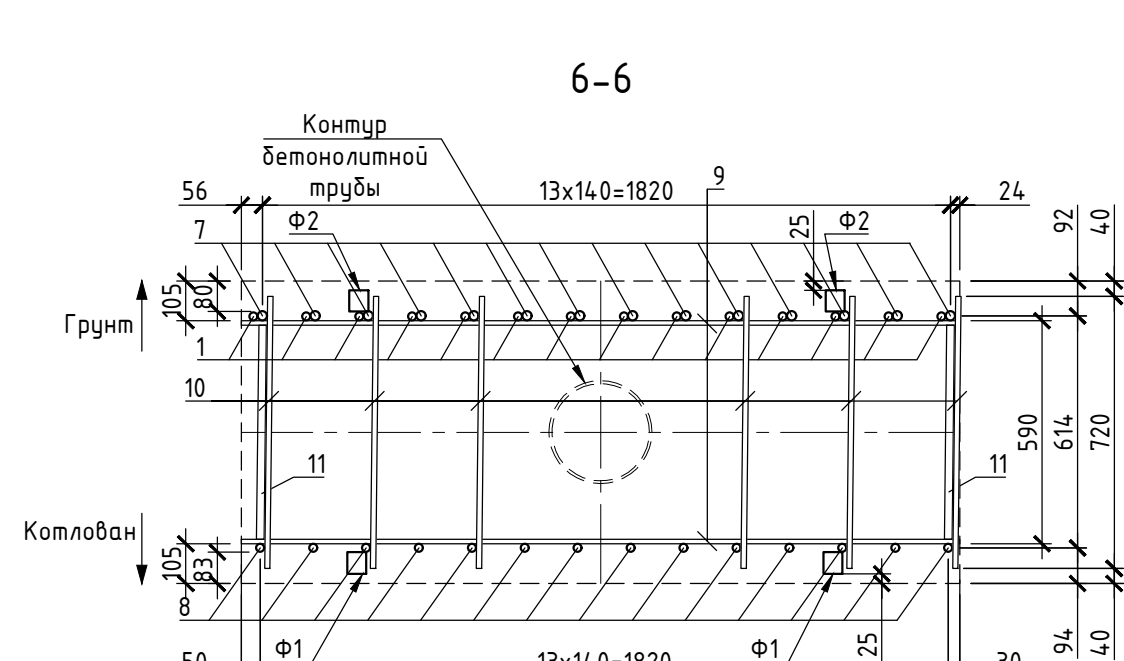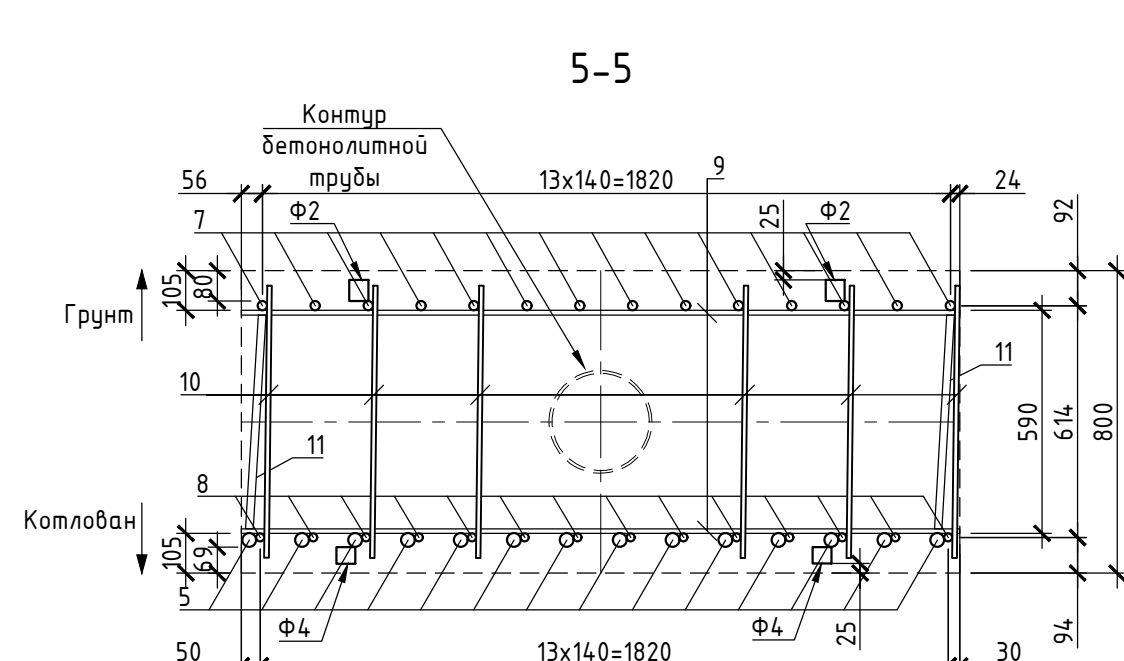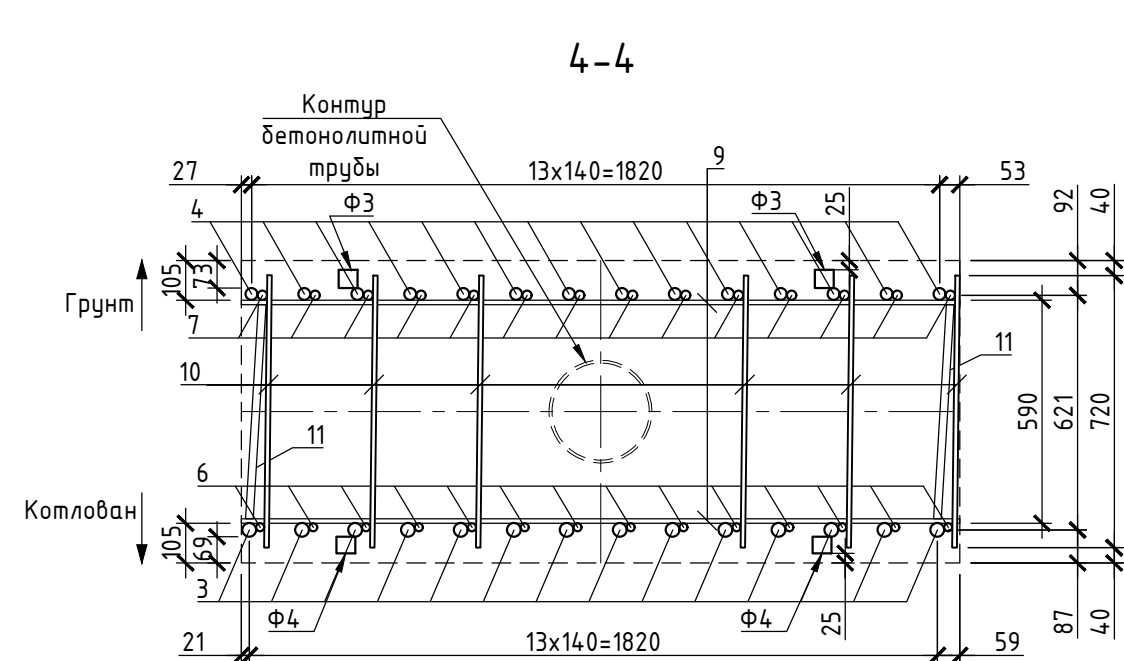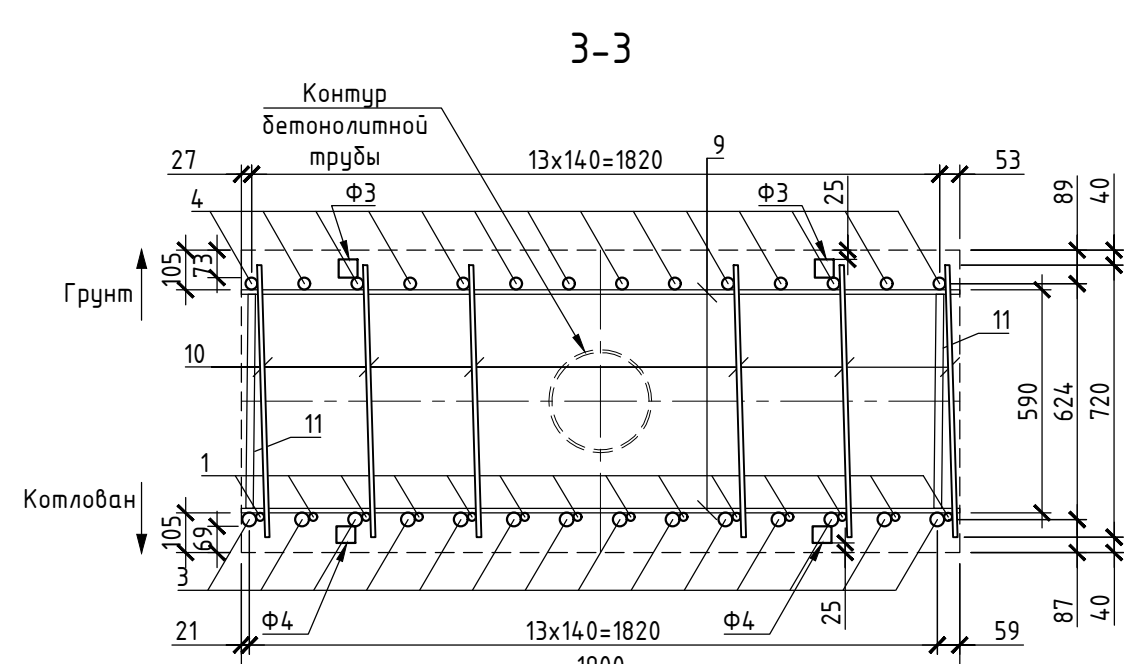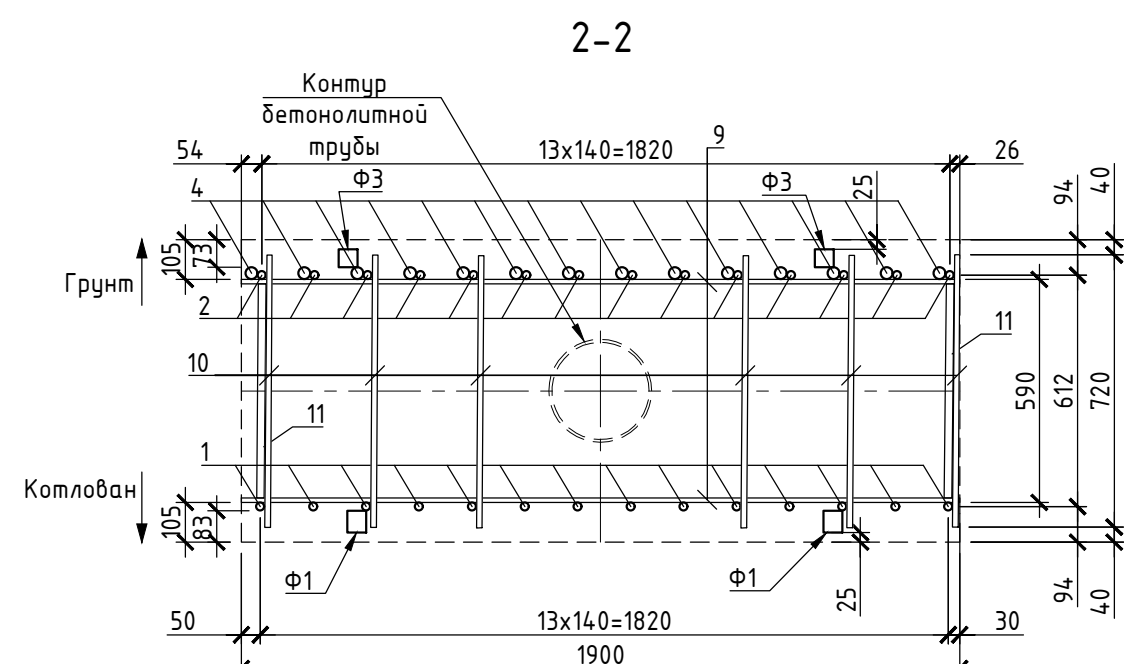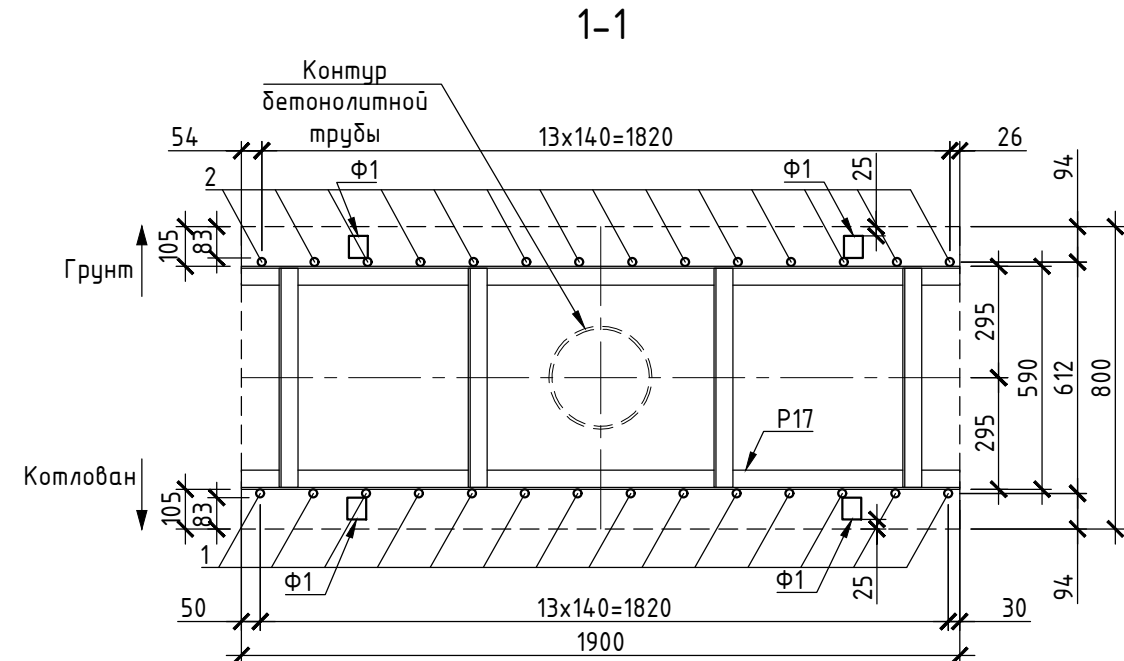

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
11	
12	
13	
14	
15	
Ф1	
Ф2	
Ф3	
Ф4	

Спецификация пространственного каркаса КП17

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
Стержни					
1		Пруток 22х5850-А500С ГОСТ 34028-2016	28	17.46	488.88
2		Пруток 22х3950-А500С ГОСТ 34028-2016	14	9.10	127.40
3		Пруток 36х11700-А500С ГОСТ 34028-2016	14	93.48	1308.72
4		Пруток 32х11700-А500С ГОСТ 34028-2016	14	73.86	1034.04
5		Пруток 36х5850-А500С ГОСТ 34028-2016	14	46.74	654.36
6		Пруток 22х11700-А500С ГОСТ 34028-2016	14	34.91	488.74
7		Пруток 25х11700-А500С ГОСТ 34028-2016	14	45.08	631.12
8		Пруток 22х8450-А500С ГОСТ 34028-2016	14	25.21	352.94
9		Пруток 12х1900-А500С ГОСТ 34028-2016	200	1.69	338.00
10		Пруток 12х1270-А500С ГОСТ 34028-2016	600	0.64	384.00
Детали					
11		Пруток 22х1200-А500С ГОСТ 34028-2016	58	3.60	208.80
12		Пруток 25х1540-А240 ГОСТ 34028-2016	4	5.93	23.72
13		Пруток 25х1860-А240 ГОСТ 34028-2016	2	7.17	14.34
14		Пруток 25х600-А240 ГОСТ 34028-2016	2	2.31	4.62
15		Пруток 25х820-А240 ГОСТ 34028-2016	2	3.16	6.32
Закладные изделия					
Р17		Рамы Р17	15	23.08	346.20
Ф1		Фиксатор Ф1	22	1.04	22.95
Ф2		Фиксатор Ф2	10	1.03	10.30
Ф3		Фиксатор Ф3	12	1.02	12.24
Ф4		Фиксатор Ф4	16	1.01	16.16
		Итого:			6474.15

Спецификация закладных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
Рамы Р17					
16		Изолянт 50х5 ГОСТ 8509-93	2	7.16	14.32
17		Изолянт 50х5 ГОСТ 8509-93	4	2.19	8.76
Масса изделий					
					23.08
Фиксаторы					
Ф1		Полоса 5х50х520 ГОСТ 103-2006	1	1.04	1.04
Ф2		Полоса 5х50х520 ГОСТ 103-2006	1	1.03	1.03
Ф3		Полоса 5х50х520 ГОСТ 103-2006	1	1.02	1.02
Ф4		Полоса 5х50х520 ГОСТ 103-2006	1	1.01	1.01

Ведомость расхода стали, кг

Марка элементов	Изделия арматурные										Изделия закладные					
	Арматура класса										Прокат марки		Всего			
	A240		A500C								C245		Всего			
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016								ГОСТ 103-2015					
Ф25	Итого	Ф12	Ф22	Ф25	Ф32	Ф36	Итого	Всего	5х50	Итого	150х5	Итого				
КП17	49.00	49.00	722.00	1666.76	631.12	1034.04	1963.08	6077.00	6066.00	61.65	61.65	346.50	346.50	408.15	6474.15	

Таблица сварных швов

Номер	Обозначение стандарта на шов	Условное обозначение шва	Примечание
1	ГОСТ 14098-2014	С23-Рз	
2	ГОСТ 5264-80	Н1-Δ5	
3	ГОСТ 5264-80	Т1-Δ5	
4	ГОСТ 14098-2014	С15-Рс	

Рамы Р17


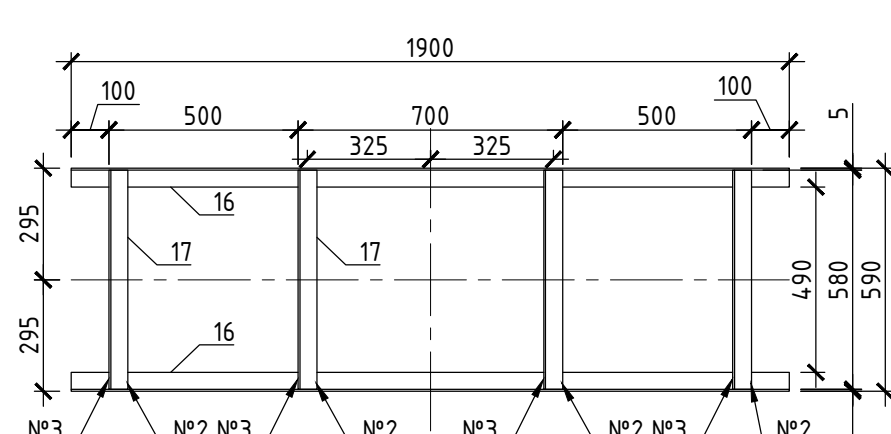


Схема стыковки двоянной арматуры

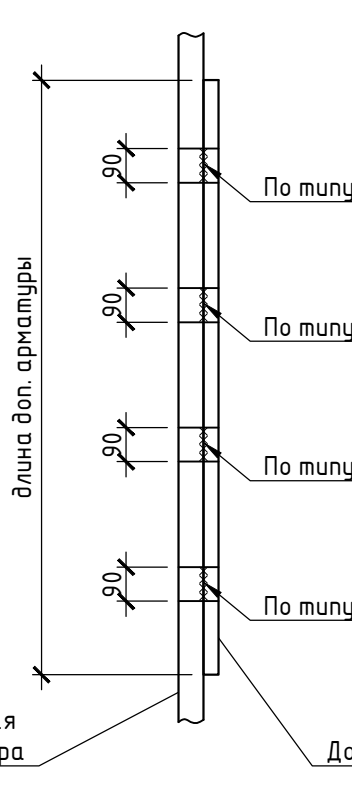

- 1 Общие данные смотри лист 1.
- 2 Чертеж с раскладкой каркасов смотри лист 2.
- 3 Толщина защитного слоя бетона для стальной рабочей арматуры "стены в грунте" - не менее 70 мм.
- 4 Все размеры отдельных стержней и каркасов даны в мм по осям и торцам стержней, размеры знутых стержней и деталей - по внешним габаритам.
- 5 Сварку арматуры производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-2014.
- 6 При ручной сварке использовать электроды Э46 по ГОСТ 9466-75, при сварке в среде защитных газов использовать сварные проволоки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70.
- 7 Приваривать детали (поз. 12 и поз. 13) к стержням каркаса производить по месту швом С23-Рз по ГОСТ 14098-2014, длина шва не менее 300 мм.
- 8 Рабочие арматуры соединять внахлест (узел В) или стыковой (узел Б) согласно Схеме расположения рабочей арматуры каркаса КП17. Допускается замена шва С15-Рс на шов С21-Рн по ГОСТ 14098-2014.
- 9 Поперечные арматуры приваривать к распределительной однонаправленной швом по типу К3-Рн по ГОСТ 14098-2014.
- 10 Рамки из поперечной и распределительной арматуры соединять с продольной арматуры контактной точечной сваркой К3 ГОСТ 14098-2014, в каждом перекрестии. Допускается локально сбивать шаг в местах стыковки рабочей арматуры (однонаправленной шва).
- 11 При соблюдении мест установки распределительной арматуры с рамой Р17, необходимо сместить распределительные арматуры выше или ниже рамы по месту.
- 12 Соединения поперечной арматуры с рабочей выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-2014. Допускается сварку полуавтоматом в среде защитных газов.
- 13 Установка поперечной арматуры в сечении допускается по месту без изменения общего количества стержней.
- 14 Поз. 11 устанавливается крест-накрест на крайних стержнях каркаса.
- 15 Точность установки фиксаторов защитного слоя поз. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 ± 50 мм по высоте. Фиксаторы защитного слоя приваривать однонаправленным швом типа Н1-Рш по ГОСТ 14098-2014.
- 16 Каркас маркировать со стороны котлована устойчивой краской.
- 17 Продольные арматуры к раме стыковать при помощи сварного шва по типу Н1-Рш по ГОСТ 14098-2014 (однонаправленный шов).