
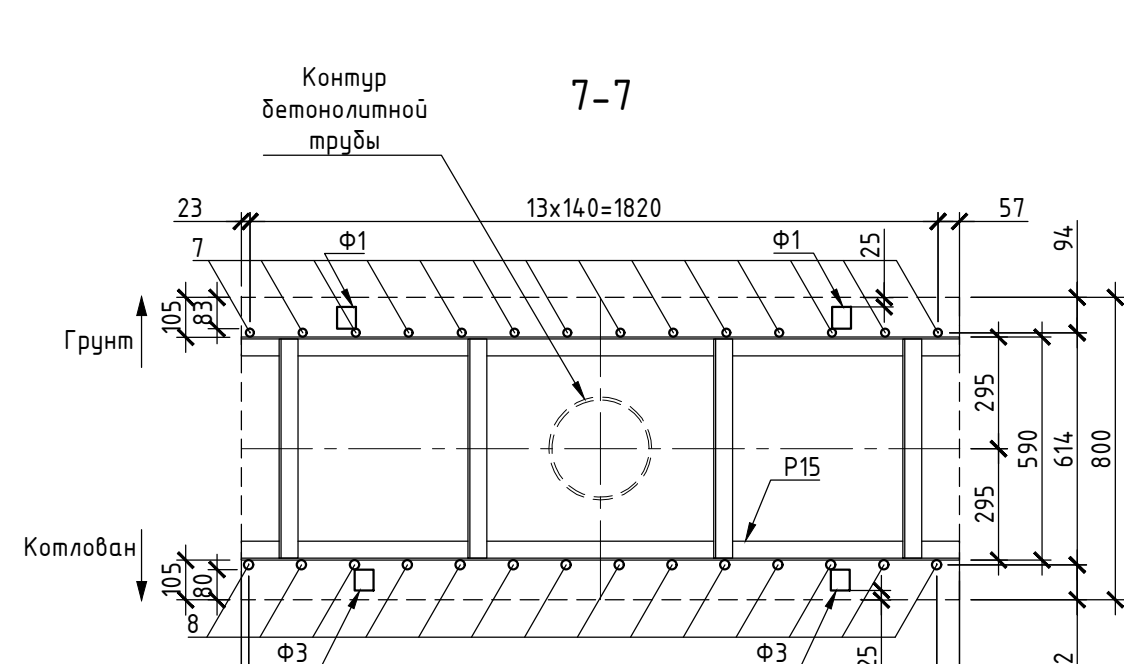
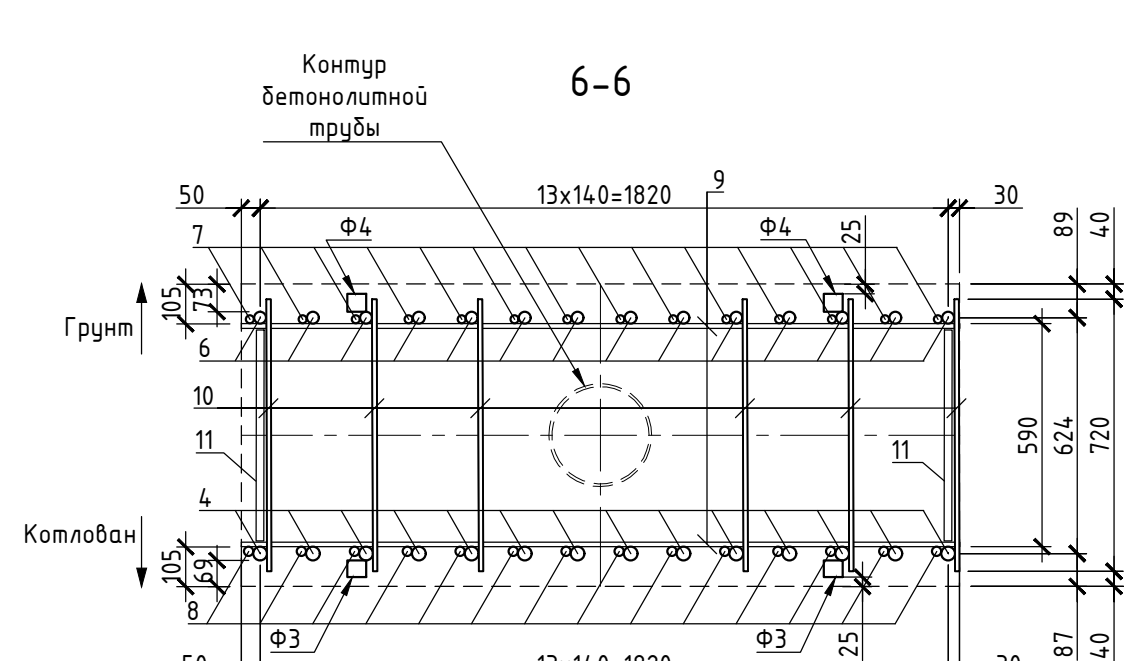
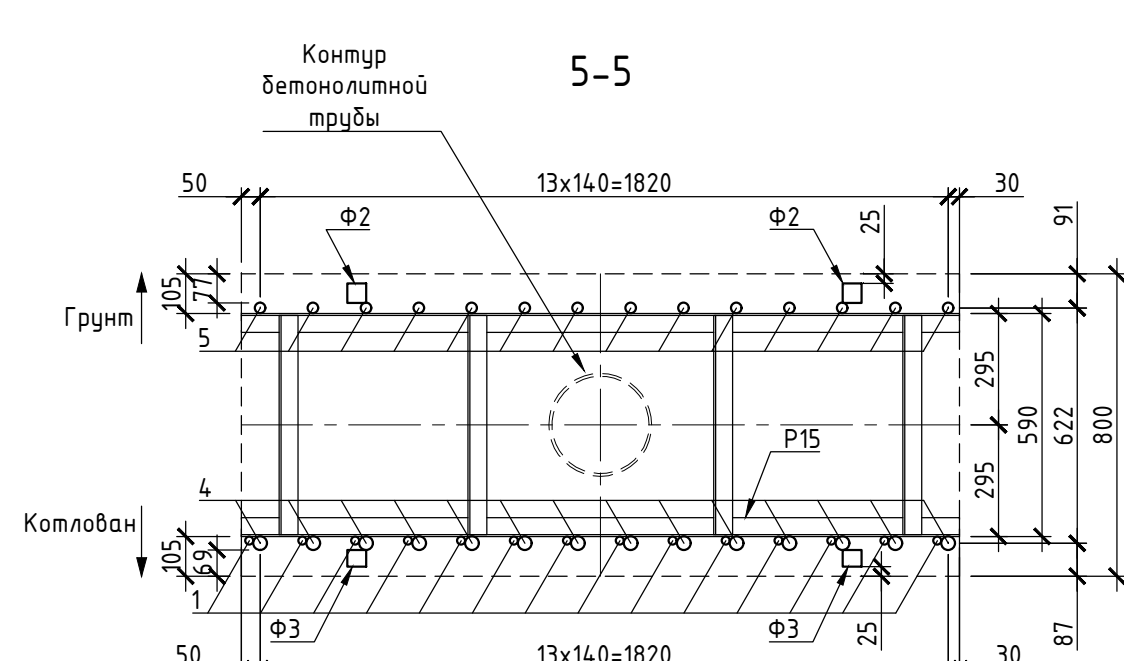
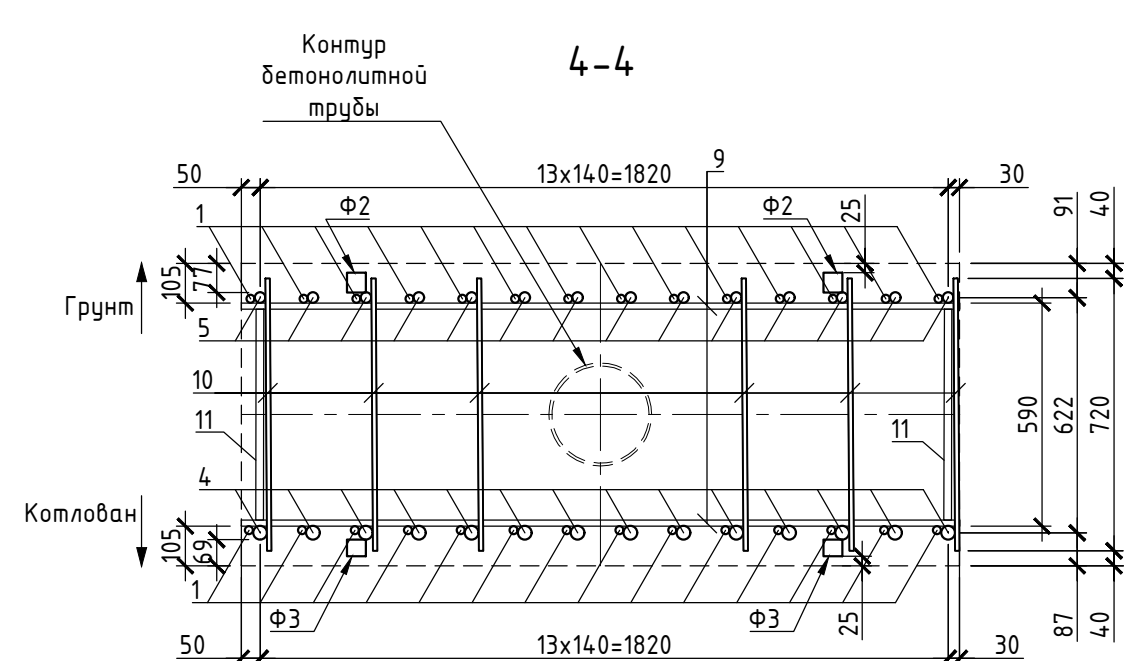
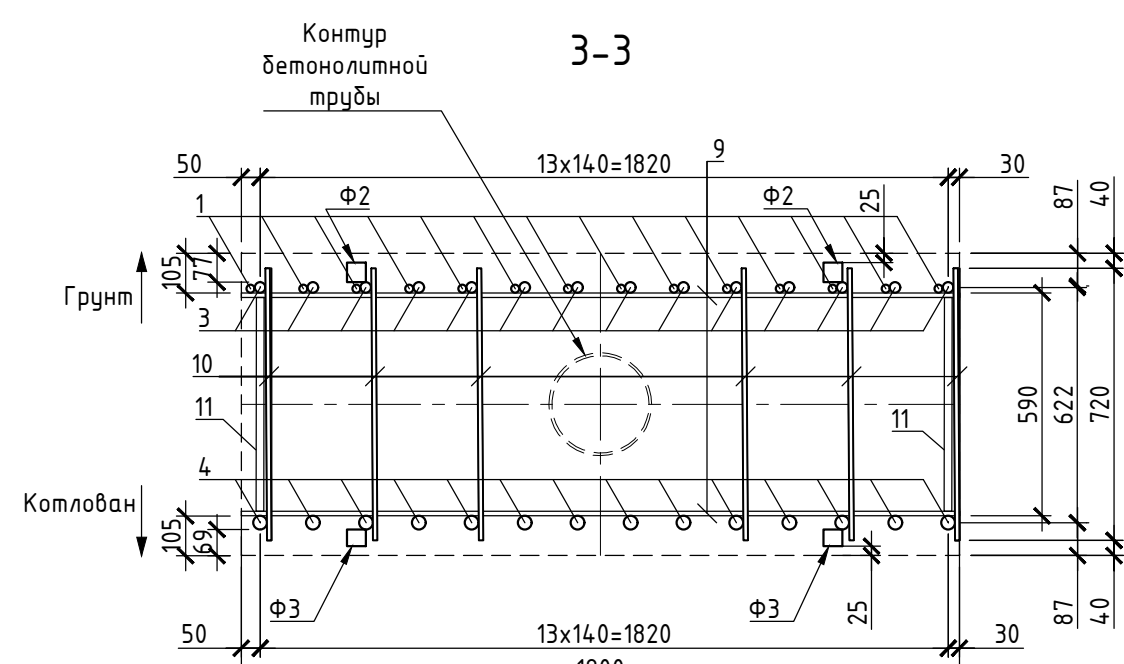
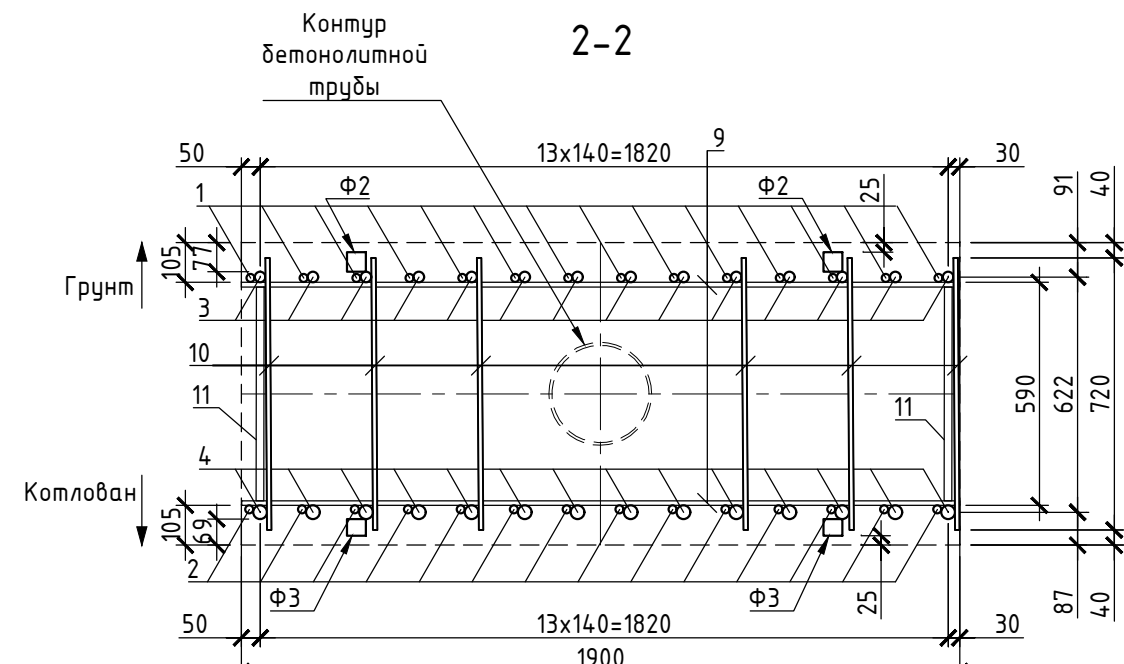


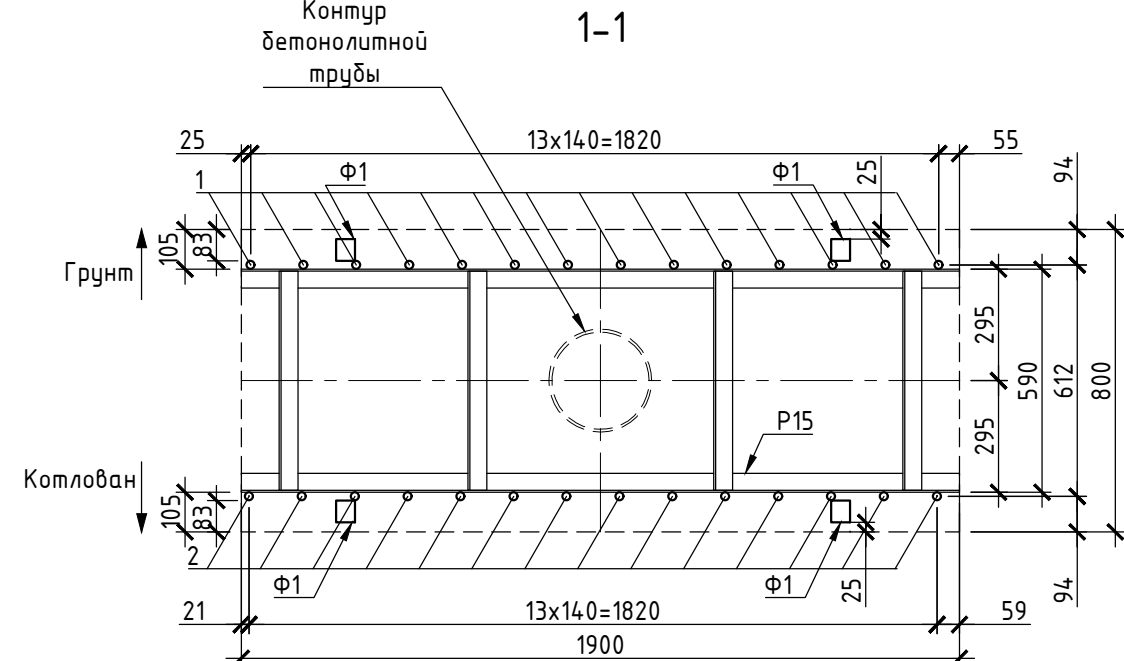

Ведомость деталей

Поз.	Экзиз
11	
12	
13	
14	
15	
Р15	
Ф1	
Ф2	
Ф3	
Ф4	
Ф5	
Итого:	

Спецификация пространственного каркаса КП15

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1		Пруток 22x11700-A500С ГОСТ 34028-2016	28	34.91	977,48
2		Пруток 22x1600-A500С ГОСТ 34028-2016	14	4.77	66,78
3		Пруток 28x5850-A500С ГОСТ 34028-2016	14	28.28	395,92
4		Пруток 36x11700-A500С ГОСТ 34028-2016	28	93.48	2617,44
5		Пруток 28x11700-A500С ГОСТ 34028-2016	14	56.56	791,84
6		Пруток 32x5850-A500С ГОСТ 34028-2016	14	36.93	517,02
7		Пруток 22x5850-A500С ГОСТ 34028-2016	14	17.46	244,44
8		Пруток 25x5850-A500С ГОСТ 34028-2016	14	22.54	315,56
9		Пруток 12x1720-A500С ГОСТ 34028-2016	214	1.69	361,66
10		Пруток 12x720-A500С ГОСТ 34028-2016	642	0.64	410,88
11		Пруток 22x1200-A500С ГОСТ 34028-2016	56	3.60	201,60
12		Пруток 25x1540-A240 ГОСТ 34028-2016	4	5.93	23,72
13		Пруток 25x1860-A240 ГОСТ 34028-2016	2	7.17	14,34
14		Пруток 25x600-A240 ГОСТ 34028-2016	2	2.31	4,62
15		Пруток 25x820-A240 ГОСТ 34028-2016	2	3.16	6,32
Р15		Рамы Р15	14	23.10	323,40
Ф1		Фиксатор Ф1	8	1.04	8,34
Ф2		Фиксатор Ф2	16	1.03	16,40
Ф3		Фиксатор Ф3	22	1.02	22,37
Ф4		Фиксатор Ф4	4	1.02	4,08
Ф5		Фиксатор Ф5	4	1.04	4,16
Итого:					7328,37

Спецификация закладных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
16		Пруток 22x11700-A500С ГОСТ 34028-2016	2	7.16	14,32
17		Пруток 22x11700-A500С ГОСТ 34028-2016	4	2.19	8,76
		Масса изделий			23,08
Ф1		Фиксаторы			
Ф2		Полоса 5x50x530 ГОСТ 103-2006	1	1.04	1,04
Ф3		Полоса 5x50x530 ГОСТ 103-2006	1	1.03	1,03
Ф4		Полоса 5x50x530 ГОСТ 103-2006	1	1.02	1,02
Ф5		Полоса 5x50x530 ГОСТ 103-2006	1	1.02	1,02
Ф6		Полоса 5x50x530 ГОСТ 103-2006	1	1.04	1,04

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные										Изделия закладные				Всего	
	Арматура класса										Прокат марки					
	A240										C245					
	ГОСТ 34028-2016										ГОСТ 103-2015					
	ГОСТ 34028-2016										ГОСТ 8509-93					
	Ф25	Итого	Ф12	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	5x50	Итого	Л50x5	Итого	Всего		
КП15	49.00	49.00	772.54	1490.30	315.56	1187.76	517.02	2617.44	6900.62	6949.62	55.35	55.35	323.40	323.40	378.75	7328.37

Рама Р15


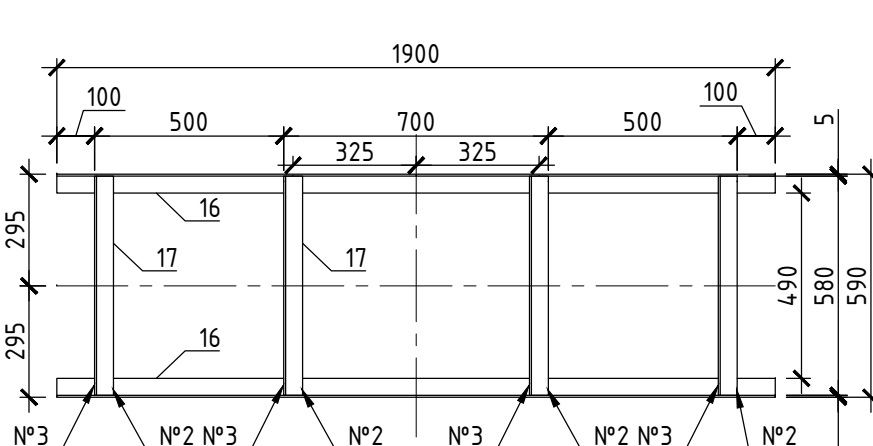


Схема стыковки сабвенной арматуры

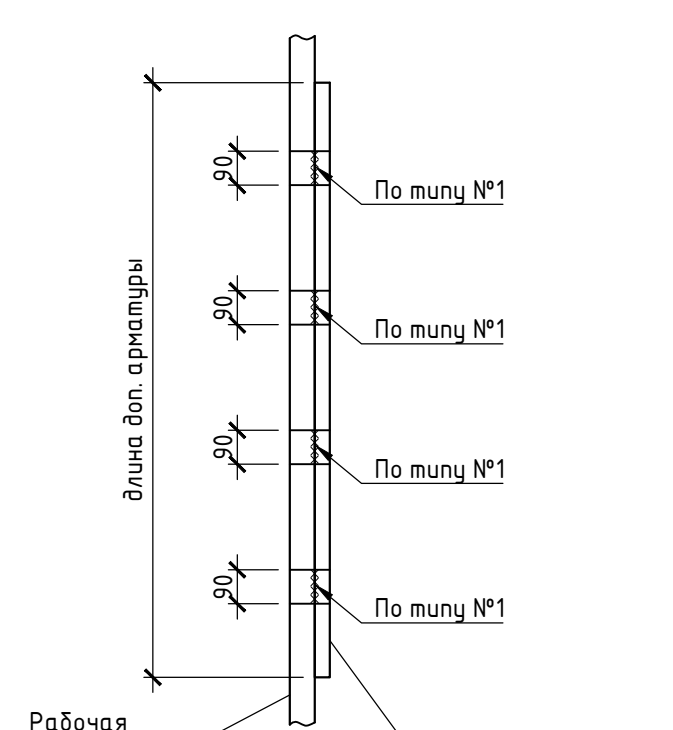

1. Общие данные смотри лист 1.
2. Чертеж с раскладкой каркасов смотри лист 2.
3. Толщина защитного слоя бетона для стальной рабочей арматуры "стены в грунте" - не менее 70 мм.
4. Все размеры отдельных стержней и каркасов даны в мм по осям и торцам стержней, размеры знутых стержней и деталей - по внешним арям.
5. Сварку арматуры производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-2014.
6. При ручной сварке использовать электроды Э46 по ГОСТ 9466-75, при сварке в среде защитных газов использовать сварную проволоку СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70.
7. Прибавить петлю поз. 12 и поз. 13 к стержням каркаса производить по месту швом С23-Рз по ГОСТ 14098-2014, длина шва не менее 300 мм.
8. Разложить арматуру соединить фиксатор (узел В) или стыковой (узел Б) согласно Схеме расположения рабочей арматуры каркаса КП15. Допускается замена шва С15-Рс на шов С21-Рн.
9. Поперечную арматуру приваривать к распределительной односторонним швом по типу К3-Рн по ГОСТ 14098-2014.
10. Рамки из поперечной и распределительной арматуры соединять с продольной арматурой контактной точечной сваркой КЗ ГОСТ 14098-2014, в каждом перекрестии. Допускается локально сбивать шаг в местах стыковки рабочей арматуры (односторонний шов).
11. При совпадении мест установки распределительной арматуры с рамой Р15, необходимо сместить распределительную арматуру выше или ниже рамы по месту.
12. Соединения поперечной арматуры с рабочей выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-2014. Допускается сварку полудюймовым в среде защитных газов.
13. Установка поперечной арматуры в сечении допускается по месту без изменения общего количества стержней.
14. Поз. 11 устанавливается крест-накрест на крайних стержнях каркаса.
15. Точность установки фиксаторов защитного слоя поз. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 ± 50 мм по высоте. Фиксаторы защитного слоя приваривать односторонним швом типа Н1-Рш по ГОСТ 14098-2014.
16. Каркас маркировать со стороны котлована устойчивой краской.
17. Продольную арматуру к раме стыковать при помощи сварного шва по типу Н1-Рш по ГОСТ 14098-2014 (односторонний шов).
18. Сабвенную арматуру стыковать между собой не менее, чем 4 швами (по длине арматуры) длиной по 900 мм, сварным швом по типу С23-Рз по ГОСТ 14098-2014.