

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий—индивидуальный предприниматель,
действующий на основании Устава и Договора
№ У-01/19 от 16.01.19 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ООО «Союз-С»

И. Л. Стрижко
" " 2026 г.

Л/К «Адмирал Макаров»

УЗЕЛ ИНДИКАЦИИ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГЭУ

Рабочая документация

ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

г. Санкт-Петербург
2026г.

Перв. прим.		Справ. №		ADMAK VI-K-026/01-M									
Содержание 1. Таблица сигналов4 стр. 2. Перечень принятых сокращений.....7 стр. 3. Структурная схема.....8 стр. 4. Схема питания.....9 стр. 5. Схема соединений Ethernet.....10 стр. 6. Схема соединений блоков ввода/вывода.....11 стр.													
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата							
Инв. №		подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Разраб.				Пименов									
Пров.				Петренко									
ГКП													
Н. контр.				Артамонов									
Утв.				Стрижко									
ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД													
Рабочая документация													
Лит.		Лист		Листов									
		2		12									
ООО «Союз-С»													

Перв. прим.

Справ. №

ADMAK VI-K-026/01-M

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение (марка)	Наименование	Примечания
ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов.	12 листов
ADMAK VI-K-026/01-M.001.01 ЭС	Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема структурная.	1 лист
ADMAK VI-K-026/01-M.001.02 Э4	Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема соединений блоков питания.	1 лист
ADMAK VI-K-026/01-M.001.03 Э0	Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема принципиальная. Схема соединений интерфейса Ethernet.	1 лист
ADMAK VI-K-026/01-M.001.04 Э4	Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема соединений блоков ввода вывода дискретных и аналоговых сигналов.	2 листа

Подп. и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. №

					ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Пименов						
Пров.		Петренко					3	12
ГКП						ООО «Союз-С»		
Н. контр.		Артамонов						
Утв.		Стрижко						

Таблица сигналов

Наименование сигнала		Блок	№ датчика	Тип датчика
1	Входящий воздух ГГ №1	A18.2	15A1	PT100
2	Выходящий воздух ГГ №1	A18.2	15A2	PT100
3	Главный полюс ГГ №1	A18.3	15A3	PT100
4	Дополнительный полюс ГГ №1	A18.3	15A4	PT100
5	Выносной подшипник ГГ №1	A18.4	15A5	PT100
6	Входящий воздух ГГ №2	A18.4	15A6	PT100
7	Выходящий воздух ГГ №2	A18.5	15A7	PT100
8	Главный полюс ГГ №2	A18.5	15A8	PT100
9	Дополнительный полюс ГГ №2	A18.6	15A9	PT100
10	Выносной подшипник ГГ №2	A18.6	15A10	PT100
11	Входящий воздух ГГ №3	A18.7	15A11	PT100
12	Выходящий воздух ГГ №3	A18.7	15A12	PT100
13	Главный полюс ГГ №3	A18.8	15A13	PT100
14	Дополнительный полюс ГГ №3	A18.8	15A14	PT100
15	Выносной подшипник ГГ №3	A18.9	15A15	PT100
16	Входящий воздух ГГ №4	A18.9	15A16	PT100
17	Выходящий воздух ГГ №4	A18.10	15A17	PT100
18	Главный полюс ГГ №4	A18.10	15A18	PT100
19	Дополнительный полюс ГГ №4	A18.11	15A19	PT100
20	Выносной подшипник ГГ №4	A18.11	15A20	PT100
21	Входящий воздух ГГ №5	A19.2	15A21	PT100
22	Выходящий воздух ГГ №5	A19.2	15A22	PT100
23	Главный полюс ГГ №5	A19.3	15A23	PT100
24	Дополнительный полюс ГГ №5	A19.3	15A24	PT100
25	Выносной подшипник ГГ №5	A19.4	15A25	PT100
26	Входящий воздух ГГ №6	A19.4	15A26	PT100
27	Выходящий воздух ГГ №6	A19.5	15A27	PT100
28	Главный полюс ГГ №6	A19.5	15A28	PT100
29	Дополнительный полюс ГГ №6	A19.6	15A29	PT100
30	Выносной подшипник ГГ №6	A19.6	15A30	PT100
31	Входящий воздух ГГ №7	A19.7	15A31	PT100
32	Выходящий воздух ГГ №7	A19.7	15A32	PT100
33	Главный полюс ГГ №7	A19.8	15A33	PT100
34	Дополнительный полюс ГГ №7	A19.8	15A34	PT100
35	Выносной подшипник ГГ №7	A19.9	15A35	PT100
36	Входящий воздух ГГ №8	A19.9	15A36	PT100
37	Выходящий воздух ГГ №8	A19.10	15A37	PT100
38	Главный полюс ГГ №8	A19.10	15A38	PT100
39	Дополнительный полюс ГГ №8	A19.11	15A39	PT100
40	Выносной подшипник ГГ №8	A19.11	15A40	PT100
41	Входящий воздух ГГ №9	A19.12	15A41	PT100
42	Выходящий воздух ГГ №9	A19.12	15A42	PT100
43	Главный полюс ГГ №9	A19.13	15A43	PT100

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.					ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД		Таблица сигналов		Лист
									4

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
подп.				

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
подп.				

81	Дейдвуд ГЭД 3-4	A20.19	15A81	PT100
82	Входящий воздух в помещении ГЭД 5-6	A21.2	15A82	PT100
83	Выходящий воздух ГЭД 5	A21.2	15A83	PT100
84	Выходящий воздух в ГЭД №6	A21.3	15A84	PT100
85	Главный полюс ГЭД №5	A21.3	15A85	PT100
86	Главный полюс ГЭД №6	A21.4	15A86	PT100
87	Дополнительный полюс ГЭД №5	A21.4	15A87	PT100
88	Дополнительный полюс ГЭД №6	A21.5	15A88	PT100
89	Подшипник ГЭД№5	A21.5	15A89	PT100
90	Подшипник ГЭД№6	A21.6	15A90	PT100
91	Масло подшипника ГЭД№5	A21.6	15A91	PT100
92	Масло подшипника ГЭД№6	A21.7	15A92	PT100
93	Охлаждающая вода ГЭД№5	A21.7	15A93	PT100
94	Охлаждающая вода ГЭД№6	A21.8	15A94	PT100
95	Упорный подшипник ГЭД5-6	A21.8	15A95	PT100
96	Масло упорного подшипника ГЭД 5-6	A21.9	15A96	PT100
97	Опорный подшипник №1 ГЭД 5-6	A21.9	15A97	PT100
98	Опорный подшипник №2 ГЭД 5-6	A21.10	15A98	PT100
99	Дейдвуд ГЭД 5-6	A21.10	15A99	PT100
100	Забортная вода	A18.12	15A100	PT100
101	Температура воздуха в ЦПУ	A17.2	15A101	PT100
102	Температура воздуха в НДО	A18.2	15A102	PT100
103	Температура воздуха в КДО	A19.14	15A103	PT100
104	Температура наружного воздуха	A17.2	15A104	PT100

					ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов	Лист
							6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Перечень принятых сокращений

ВДГ - вспомогательный дизель-генератор

ГГ - главный генератор

ГЭД - гребной электродвигатель

КДО - кормовое дизельное отделение

КЛС - коммутатор локальной сети

КУВВ - контроллер удаленного ввода вывода

МДВ - модуль дискретного вывода

МДП - модуль дискретного приема

МП - модуль питания

НДО - носовое дизельное отделение

ОС - операторская станция


ПЛК - программируемый логический контроллер

ПМ - процессорный модуль

УВВ - удаленный ввод/вывод

ЦПУ - центральный пост управления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Перечень принятых сокращений	Лист
							7

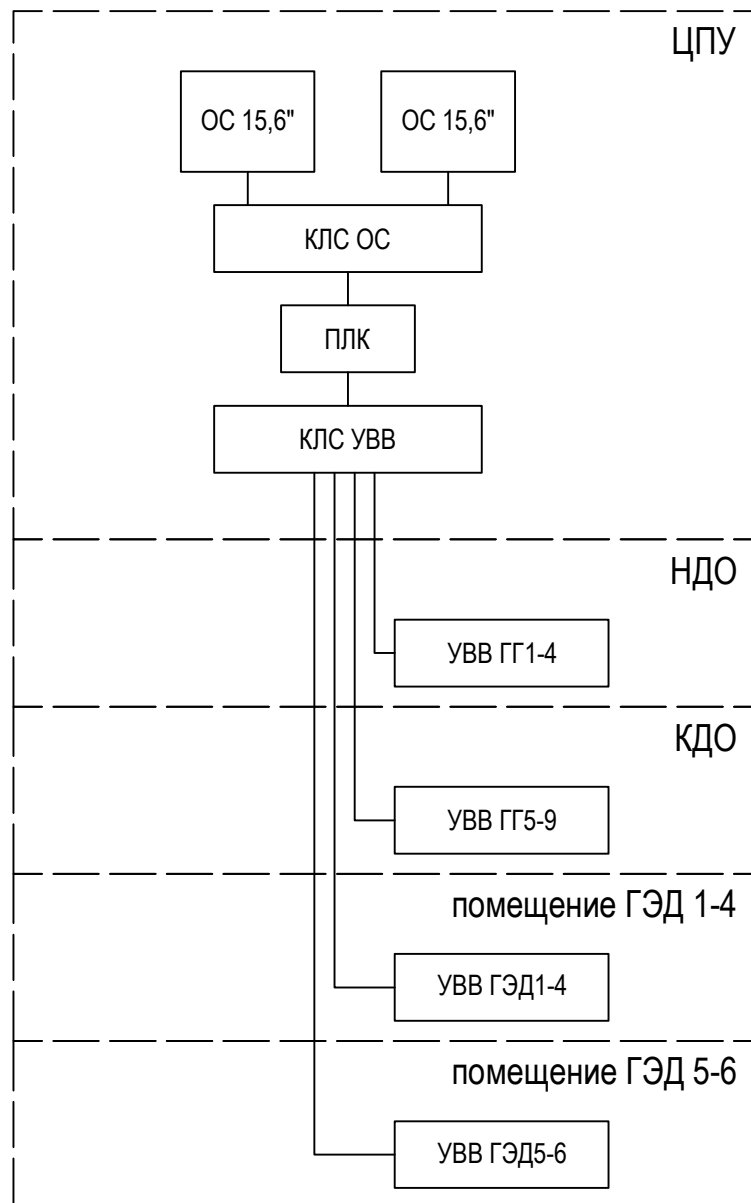

АДМАК VI-K-026/01-M.001.01 ЭС


СХЕМА СТРУКТУРНАЯ

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1

ООО «Союз-С»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал	Пименов			
Проверил	Петренко			
Г. контроль				
Метролог				
Н. контр.	Артамонов			
Утвердил	Стрижко			

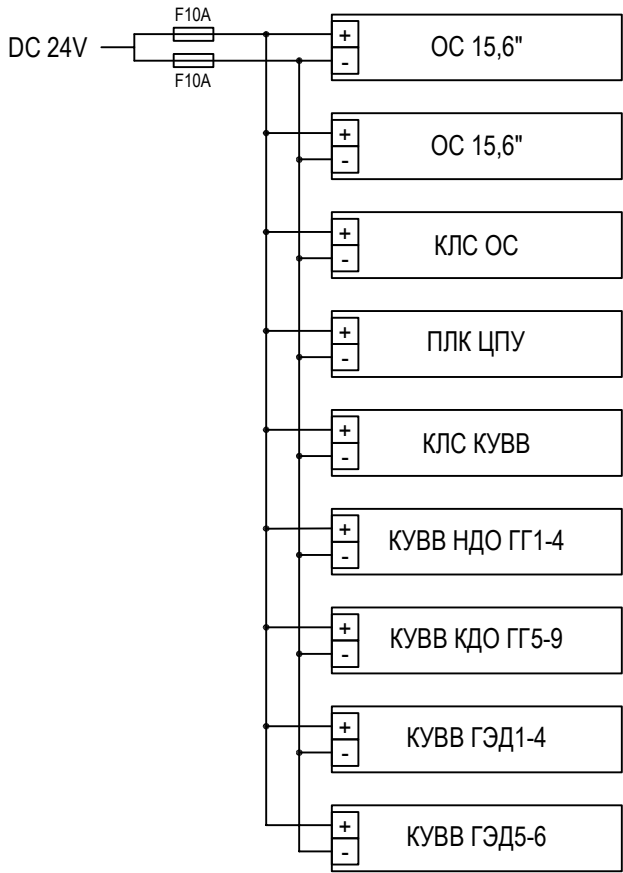


ADMAK VI-K-026/01-M.001.02 Э4

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Лит.			Масса	Масштаб
Лист 1			Листов 1	

ООО «Союз-С»

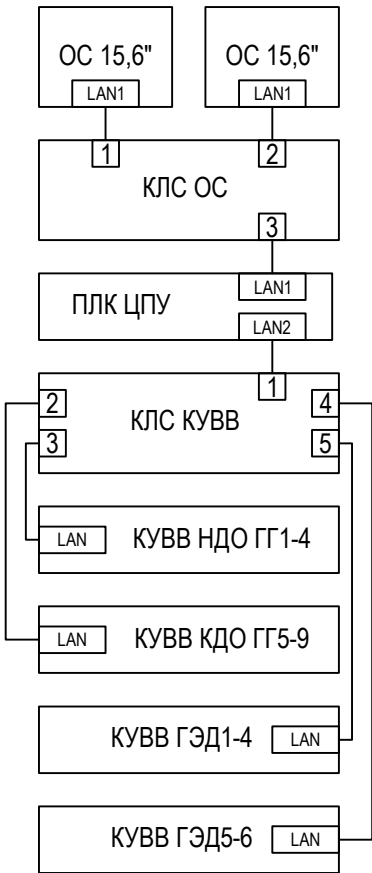

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал		Пименов		
Проверил		Петренко		
Г. контроль				
Метролог				
Н. контр.		Артамонов		
Утвердил		Стрижко		

АДМАК VI-K-026/01-M.001.03 ЭО									
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ИНТЕРФЕЙСА ETHERNET						Лит.		Масса	Масштаб
						Лист	1	Листов	1
						ООО «Союз-С»			

