
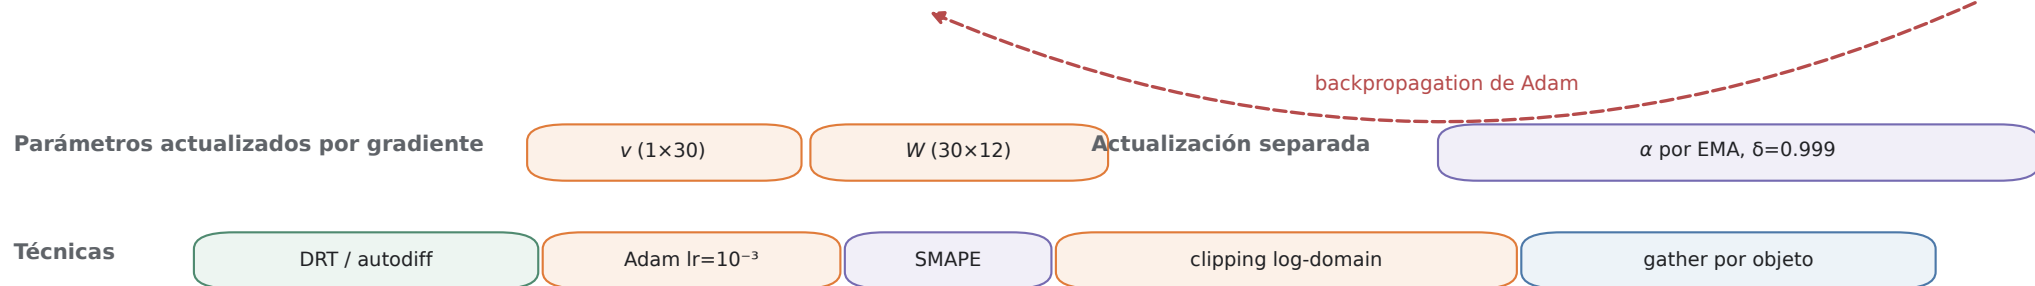


B1 · Pipeline de calibración diferenciable por objeto

Los paths permanecen fijos. Adam actualiza una parametrización global de ϵ_r y σ para floor, ceiling y walls.

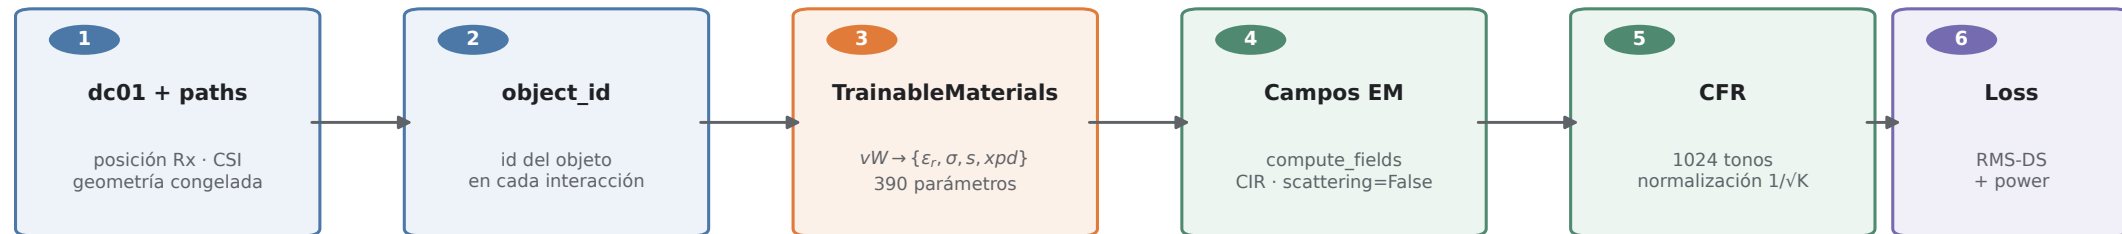

Sin posición como entrada · sin supervisión de fase · scattering y XPD forzados a cero · test no usado al entrenar

Test (4,900 posiciones): r potencia 0.736 | r RMS-DS 0.278 | MAE fase bruta 89.95°