
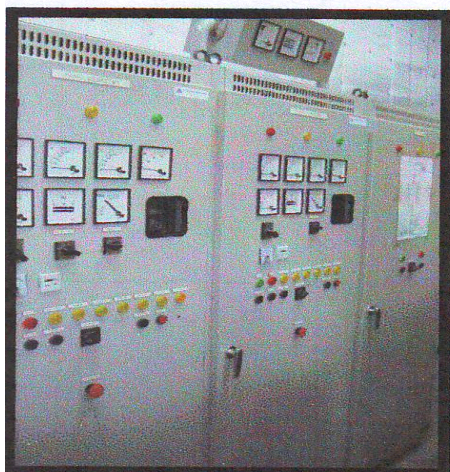


HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C18. Perawatan Berkala PTM dan Trafo

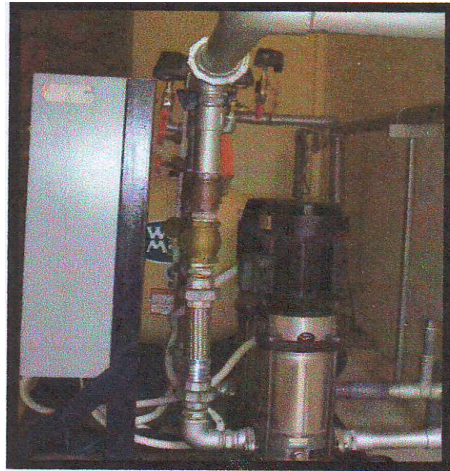

DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C18. Perawatan Berkala PTM dan Trafo

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Argabudhy Sasrawiguna
WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku /	Jumlah
ODR-PG/TEK-C18-		Intruksi Kerja Prosedur Kontrol	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C18-		Job Ticket Prosedur Kontrol	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C18-		Cek List Prosedur Kontrol	25 Sept 2013	2
ODR-PG/TEK-C18-		Form Kerja Prosedur Kontrol	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C18-		Flow Of Work Prosedur	25 Sept 2013	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-IK	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Log book Pulpen		PTM berpungsi secara baik untuk menghubungkan atau memutus listrik dari PLN <u>Frekuensi:</u> Pemeriksaan rutin tiap jam	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
1.Pemeriksaan visual komponen PTM/Trafo dan melakukan pemeriksaan oil trafo			
Petunjuk Keselamatan Kerja 1. Berhati – hati bekerja dengan tegangan menengah (20kv) dan medan magnet. 2. Sebaiknya tidak menggunakan benda – benda logam seperti cincin,jam tangan,gelang,kalung yang dapat menghantar listrik atau tertarik oleh medan magnet. 3. Gunakan safety shoes			
Perawatan Peralatan N/A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-JT	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Log book Pulpen	Memastikan kondisi peralatan dalam kondisi baik <u>Frekuensi:</u>
Pelaksana	Pemeriksaan rutin tiap jam
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

1. Cek posisi incoming dan outgoing PTM, pastikan handel LBS dan Ground pada posisi OPEN
2. Cek Temperatur dan kondisi level oil ≤ 40
3. Cek visualisasi pada lampu led pastikan menyala

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Berhati – hati bekerja dengan tegangan menengah (20kv) dan medan magnet.
2. Sebaiknya tidak menggunakan benda – benda logam seperti cincin, jam tangan, gelang, kalung yang dapat menghantar listrik atau tertarik oleh medan magnet.
3. Gunakan safety shoes

Perawatan Peralatan

N/A



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-CL	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	25 Sept 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Log book Pulpen		Memastikan kondisi peralatan dalam kondisi baik <u>Frekuensi:</u>	
Pelaksana		Pemeriksaan rutin tiap jam	
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB) 2. Petugas mengambil log book/ form control. 3. Petugas menuju ke ruang trafo 4. Petugas membaca dan mencatat fisik trafo, suhu oil, kondisi oli, incoming dan out going PTM. 5. Selesai mencatat, petugas kembali ke MB kemudian hasil data tadi di file dalam bendel riwayat utilitas.			
Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi) 2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).			
Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift II (Sore) 2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C18-CL	Perawatan Berkala PTM dan Trafo	25 Sept 2013	2 dari 2
Petunjuk Keselamatan Kerja			
Patuhi dan gunakan alat keselamatan kerja			
Perawatan Peralatan			
Kembalikan Log book/form pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster Recovery
Center**

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-FR	Form Kontrol Pemeriksaan panel TM dan Trafo	25 Sept 2013	1 dari 1

Bulan/Tahun:

Petugas Shift I:

Petugas Shift II:

Petugas Shift III:

No	Tgl/Jam	Incoming PTM		Outgoing PTM		Trafo			Ruangan Bersih / Tidak	Paraf Petugas
		LBS Open	Ground Open	LBS Open	Ground Open	Fisik Trafo	Suhu Oli	Kondisi Oli		

Mengetahui,

()



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-FL	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
	<u>Frekuensi:</u>
<u>Pelaksana</u>	Pemeriksaan rutin tiap jam
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan
N/A