


HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C56. Perawatan AC Dual Mounted R.Staff Service

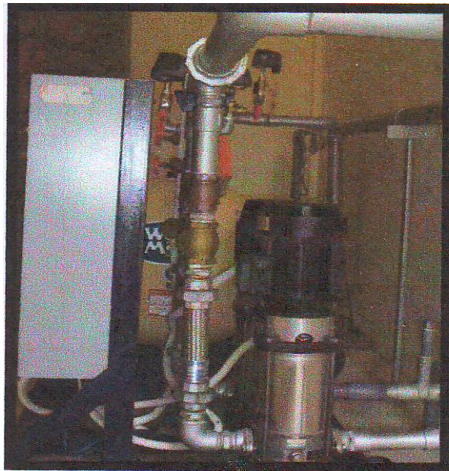

DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C56. Perawatan AC Dual Mounted R.Staff Service

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2012.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Sri Darmawati
WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56	Daftar Instruksi Kerja Operasional dan Pemeliharaan AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	1 September 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
DRC-PG/TEK-C56- IK	0	Daftar Instruksi Kerja Operasi dan Pemeliharaan AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- JT A	0	Job Ticket Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	1 September 2013	2
DRC-PG/TEK-C56- JT B	0	Job Tiket Pemeliharaan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	1 September 2013	3
DRC-PG/TEK-C56- JT C	0	Job Tiket Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- CL A	0	Cek List Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	1 September 2013	2
DRC-PG/TEK-C56- CL B	0	Cek List Pemeliharaan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	1 September 2013	2
DRC-PG/TEK-C56- CL C	0	Cek List Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	1 September 2013	2
DRC-PG/TEK-C56- FR A	0	Form Perawatan Filter Udara AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- FR B	0	Form Perawatan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- FR C	0	Form Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- FL A	0	Flow Of Work Perawatan Filter Udara AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- FL B	0	Flow Of Work Perawatan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1
DRC-PG/TEK-C56- FFL C	0	Flow Of Work Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	1 September 2013	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-IK	Daftar Instruksi Kerja Operasi dan Pemeliharaan AC Split Duel Mounted di Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dingin dapat mengalir dengan lancar	
Alat pembersih		<u>Frekuensi:</u>	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted		Satu kali untuk tiga bulan	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
1. Instruksi kerja Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted			
2. Instruksi kerja Pemeliharaan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted			
3. Pengisian Freon AC Split Duel Mounted			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan filter udara.			
2. Cabut stop kontak power listrik yang berada di dinding bawah indoor AC Ruang Staff Service dan kembalikan / pasang kembali apabila pekerjaan maintenance selesai.			
3. Gunakan tangga yang kokoh dan penggunaan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.			
Perawatan Peralatan			
1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.			
2. Selang air jika dipakai, digulung kembali			
3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan bersih ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-JT A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dapat mengalir dengan lancar	
Multi tester		<u>Frekuensi:</u>	
Tang Amper		Satu kali untuk tiga bulan	
Alat pembersih			
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<div>1. Melakukan pekerjaan dimana gangguan terhadap operasional Ruang Staff Service dapat diminimalkan.</div> <div>2. Sebelum melakukan perawatan,hidupkan terlebih dahulu AC untuk mengetahui bahwa Indoor maupun Outdoor AC dapat berjalan dengan normal.</div> <div>3. Dilaksanakan sesuai dengan schedule maintenance dan oleh petugas shift, apabila pekerjaannya belum terselesaikan maka dilanjutkan oleh petugas shift berikutnya.</div> <div>4. Maintenance dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas Ruang Staff Service kecuali dalam keadaan argen/penting yang perlu cepat ditangani.</div> <div>5. Matikan AC Split Duel Mounted dengan menggunakan on/off switch remot kontrol atau cabut stop kontak power listrik yang ada pada dinding bawah indoor AC.</div> <div>6. Buka panel AC Split Duel Mounted untuk bagian compressor.</div> <div>7. Memastikan coil condensor dalam keadaan bersih. Jika kotor, maka dibersihkan dengan menggunakan air mengalir dan bertekanan</div> <div>8. Memastikan agar posisi motor tepat dan beroperasi dengan baik.</div> <div>9. Memastikan installasi pipa AC rapi dan tidak bocor.</div>			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-JT A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

10. Melakukan pemeriksaan tegangan (volt) dan arus (current) motor condensor dalam batas-batas toleransi spesifikasi sesuai dengan Buku Panduan Operational AC Split Duel Mounted dengan menggunakan Tang ampere.
11. Jika terjadi kebocoran, segera dilakukan perbaikan. Jika tidak memungkinkan, maka bagian-bagian yang bocor harus segera diganti.
12. Tutup kembali panel bagian compressor.
13. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted
14. Bersihkan tempat kerja, jika ada air yang tersisa, harus dikeringkan segera

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan unit condensor.
2. Cabut stop kontak power listrik yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

Perawatan Peralatan

1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-JT B	Pemeliharaan Unit Condensor AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set,Freon/refrigeran R-22		Udara dapat mengalir dingin.	
Charging Manifold/Analiser,Tang Ampere		<u>Frekuensi:</u>	
Pompa Vakum		Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pekerjaan dimana gangguan terhadap operasional DRC dapat diminimalkan.2. Sebelum melakukan perawatan,hidupkan terlebih dahulu AC untuk mengetahui bahwa Indoor maupun Outdoor AC dapat berjalan dengan normal.3. Dilaksanakan sesuai dengan schedule maintenance dan oleh petugas shift, apabila pekerjaannya belum terselesaikan maka dilanjutkan oleh petugas shift berikutnya.4. Maintenance dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas Ruang staff Service kecuali dalam keadaan argen/penting yang perlu cepat ditangani.5. Matikan AC Split Duel Mounted dengan menggunakan on/off switch remot Control / cabut stop kontak power listrik yang ada pada dinding bawah indoor AC.6. Buka panel AC Split Duel Mounted untuk bagian compressor.7. Melakukan penggantian freon sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Buku Panduan Operational dan Perawatan AC Split Duel Mounted8. Tutup kembali panel bagian compressor.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-JT B	Pemeliharaan Unit Condensor Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

Perawatan Peralatan

- 1 Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2 Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3 Kembalikan semua peralatan dalam keadaan bersih ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/ TEK-C56-JT C	Penggantian Freon AC Split Dual Mounted di Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dapat mengalir dingin.	
Freon/refrigeran R-22		Frekuensi:	
Charging Manifold/Analiser		Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.	
Tang Ampere			
Pompa Vakum			
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Dual Mounted			
Logbook Catatan Perawatan ACSplit Dual Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Buka outdoor unit2. Sambungkan selang berwarna kuning ke tabung refrigeran3. Selang berwarna biru disambungkan ke manifold/Valve AC pada tekanan suction.4. Buka katup tabung refrigeran sampai terdengar suara udara keluar, tujuannya untuk membilas atau mengeluarkan udara yanag terjebakdan selanjutnya kencangkan kembali selang tersebut.5. Buka katup secara perlahan – lahan hingga tekanan dalam sistem menunjukkan ± 10 psig, kemudian tutup kembali.6. Jalankan sistem/AC di hidupkan7. Buka kembali katup tekanan rendah, sehingga refrigeran masuk ke dalam sistem mencapai 55 – 60 Psig pada tekanan suction			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-JT C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted di Ruang Staff Service	10 September 2013	2 dari 2
Uraian Pekerjaan			
<p>8. Selain itu untuk mengukur pengisian juga dapat dilakukan dengan menggunakan tang ampere. katup tabung juga di tutup.</p> <p>9. Lepaskan semua selang dari sistem dan tabung</p> <p>10. tutup kembali outdoor unit</p>			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<p>1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan penggantian freon.</p> <p>2. Cabut stop kontak power listrik yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.</p> <p>3. Patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.</p>			
Perawatan Peralatan			
<p>1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.</p> <p>2. Selang air jika dipakai, digulung kembali</p> <p>3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.</p>			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-CL A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dingin dapat mengalir dengan lancar	
Alat pembersih		<u>Frekuensi:</u>	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted		Satu kali untuk tiga bulan	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
1. Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita			
Menerima tugas dari shift malam			
Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di Ruang Staff Service			
Matikan power listrik /cabut stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service untuk menghindari terjadinya sengatan listrik/konsleting saat maintenance.			
Naik ke arah filter udara AC,dengan bantuan tangga untuk naik yang filter udara berada di dalam Indoor unit			
Buka tutup filter dengan bantuan obeng (+) dan obeng(-)			
Bersihkan filter dengan di semprot air dengan bantuan selang di luar Gedung.			
Jemur sebentar filter sampai kering.			
Pasang kembali filter dan dilanjut tutup cover indoor AC.			
Hidupkan power listrik /pasang stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service dan dilakukan pengetesan dan kembalikan peralatan kerja.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-CL A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	2 dari 2
Uraian Pekerjaan			
<p>Isi Log perawatan AC.</p> <p>2. Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita</p> <p>Menerima tugas dari shift pagi.</p> <p>Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.</p> <p>Melakukan penanganan bila dianggap perlu.</p> <p>Melaporkan hasil kinerja AC</p> <p>3. Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita</p> <p>Menerima tugas dari shift Sore.</p> <p>Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.</p> <p>Melakukan penanganan bila dianggap perlu.</p> <p>Melaporkan hasil kinerja AC</p> <p>Petunjuk Keselamatan Kerja</p> <p>1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan filter udara.</p> <p>2. Matikan power listrik /cabut stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.</p> <p>3. Gunakan tangga yang kokoh dan penggunaan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya</p> <p>Perawatan Peralatan</p> <p>1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.</p> <p>2. Selang air jika dipakai, digulung kembali</p> <p>3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.</p>			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-CL B	Pemeliharaan Unit Condenser Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set,Multi tester,Tang Amper Alat pembersih. Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted		Udara dapat mengalir dengan lancar <u>Frekuensi:</u> Satu kali untuk tiga bulan	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
1. Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita Menerima tugas dari shift malam Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di Ruang Staff Service Matikan power listrik /cabut stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service untuk menghindari terjadinya sengatan listrik/konsleting saat maintenance. Naik ke arah Kondensor AC dengan bantuan tangga Buka tutup kondensor dengan bantuan obeng (+) dan obeng(-) Bersihkan kondensor dengan dan atau tanpa obat dan di semprot air . Semprot dengan kompresor untuk membersihkan dari butiran – butiran air atau sela – sela air pada kisi – kisi kondensor. Pasang kembali tutup cover indoor AC. Hidupkankan power listrik /pasang stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service dan dilakukan pengetesan.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-CL B	Pemeliharaan Unit Condenser Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

Kembalikan dan bersihkan peralatan kerja pada tempatnya di ruang MB.

2. Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita

Menerima tugas dari shift pagi.

Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.

Melakukan penanganan bila dianggap perlu.

Melaporkan hasil kinerja AC

3. Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita

Menerima tugas dari shift Sore.

Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.

Melakukan penanganan bila dianggap perlu.

Melaporkan hasil kinerja AC

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan unit condenser.
2. Matikan power listrik / cabut stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang Staff Service dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
3. Gunakan tangga yang kokoh dan penggunaan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

Perawatan Peralatan

1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-CL C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dapat mengalir dingin.	
Freon/refrigeran R-22		<u>Frekuensi:</u>	
Charging Manifold/Analiser		Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.	
Tang Ampere			
Pompa Vakum			
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita			
Menerima tugas dari shift malam			
Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di Ruang Staff Service			
Buka tutup/cover outdoor AC dengan bantuan obeng (+) dan obeng(-)			
Pasang analiser/charging manifold pada tekanan suksion dan tekanan discharge untuk mengecek tekanan refrigeran/freon dan untuk dapat dilakukan penambahan atau pengurangan refrigeran.			
Apabila tekanan refrigeran masih kurang terus secara drastis berarti terjadi kebocoran dan segera dilakukan perbaikan dengan cara pengosongan refrigeran.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-CL C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted Ruang Staff Service	10 September 2013	2 dari 2
Uraian Pekerjaan			
<p>Setelah selesai di atasi maka di lakukan pemakuman untuk menyedot udara terjebak.</p> <p>Dilakukan pengisian kembali dalam kondisi unit AC running/hidup dengan tekanan normal Ps : 55 – 60 Psig.</p> <p>Kembalikan dan bersihkan peralatan kerja pada tempatnya di ruang MB.</p> <p>2.Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita</p> <p>Menerima tugas dari shift pagi.</p> <p>Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.</p> <p>Melakukan penanganan bila dianggap perlu.</p> <p>Melaporkan hasil kinerja AC</p> <p>3.Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita</p> <p>Menerima tugas dari shift Sore.</p> <p>Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.</p> <p>Melakukan penanganan bila dianggap perlu.</p> <p>Melaporkan hasil kinerja AC</p> <p>Petunjuk Keselamatan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan penggantian freon.2. Matikan power listrik /cabut stop kontak yang ada pada dinding bawah indoor AC di Ruang staf Service dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.3. Patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya. <p>Perawatan Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.2. Selang air jika dipakai, digulung kembali dan kan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:

FORM KERJA

Tgl Berlaku

Halaman

DRC-PG/TEK-C56- FR A

Form Perawatan Filter Udara AC Split Duel Mounted di ruang staff Service

10 September 2013

1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Waktu Mulai	Waktu Selesai	

Catatan :

Petugas,

()

Pengawas,

()



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-FR B	Form Check Report Perawatan Unit Split Duel Mounted di ruang staff Service	10 September 2013	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Waktu Mulai	Waktu Selesai	

Catatan :

.....
.....
.....

Petugas,

()

Pengawas,

()



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-FR C	Form Penggantian / Penambahan Freon AC Split Duel Mounted di ruang staff Service	10 September 2013	1 dari 1

Tanggal	Pengisian		Keterangan
	Waktu Mulai	Waktu Selesai	

Catatan :

Petugas,

Supervisor,

()

(



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-FL A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted di Ruang staff Service	10 September 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dingin dapat mengalir dengan lancar	
Alat pembersih		<u>Frekuensi:</u>	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted		Satu kali untuk tiga bulan	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
N/A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:		FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-FL B		Pemeliharaan Unit Condenser Split Duel Mounted di Ruang staff Service	10 September 2013	1 dari 1
Peralatan			Standar Kualitas	
Tool set			Udara dapat mengalir dengan lancar	
Multi tester			<u>Frekuensi:</u>	
Tang Amper			Satu kali untuk tiga bulan	
Alat pembersih				
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted				
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted				
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				
Uraian Pekerjaan				
N/A				



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C56-FL C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted di Ruang staff Service	10 September 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Udara dapat mengalir dingin.	
Freon/refrigeran R-22		<u>Frekuensi:</u>	
Charging Manifold/Analiser		Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.	
Tang Ampere			
Pompa Vakum			
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
N/A			