Klant	CARGILL VILVOORDE
Project Description	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Tekeningnummer Cabinet Number	2556-10

Fabrikant (bedrijf)	BRUTTOMESSO MASSIMO STUDIO TECNICO
Projectleider	DAVID JANSSENS
E-Mail	david.janssens@imtech.be

Bewerkt op	6/10/2016
Aantal pagina's	44

Inhoudsopgave

Kolom X: een automatisch gegenereerde pagina is handmatig bewerkt

F06_001

Pagina	Paginabeschrijving	Extra paginaveld	Datum	Bewerker	X
/1	Titelblad / voorblad		21/09/2015	kkbeke	
/2	Inhoudsopgave : /1 - /59		6/10/2016	Olivier	
/2.1	Inhoudsopgave : /60 - =REPORT+CBL_KBL/1		27/09/2016	Olivier	
/3	Kleurcodering		21/09/2015	kkbeke	
/4	Aankomst + Voedingen		27/09/2016	Olivier	
/5	Controll		6/10/2016	Olivier	
/10	Digital input IB0		27/09/2016	Olivier	
/20	Digital output QB0		13/09/2016	Olivier	
/21	Digital output QB1		13/09/2016	Olivier	
/22	Digital output QB2		13/09/2016	Olivier	
/23	Digital output QB3		13/09/2016	Olivier	
/24	Digital output QB4		13/09/2016	Olivier	
/25	Digital output QB5		13/09/2016	Olivier	
/26	Digital output QB6		28/08/2016	Olivier	
/27	Digital output QB7		6/10/2016	Olivier	
/30	Analog input PIW512		28/08/2016	Olivier	
/31	Analog input PIW520		27/09/2016	Olivier	
/32	Analog input PIW528		27/09/2016	Olivier	
/33	Analog input PIW536		27/09/2016	Olivier	
/34	Analog input PIW544		27/09/2016	Olivier	
/40	PLC Layout		27/09/2016	Olivier	
/41	PLC Layout		28/08/2016	Olivier	
/42	Lay out kast		27/09/2016	Olivier	
/50	Module 1: Communication module		27/09/2016	Olivier	
/51	Module 2: Power module		6/10/2016	Olivier	
/52	Module 3: Digital input module		13/09/2016	Olivier	
/53	Module 4: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/54	Module 5: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/55	Module 6: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/56	Module 7: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/57	Module 8: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/58	Module 9: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/59	Module 10: Digital output module		13/09/2016	Olivier	

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	6/10/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Inhoudsopgave : /1 - /59

BLAD	AANTAL
2	44

PLAATS:

Inhoudsopgave

Kolom X: een automatisch gegenereerde pagina is handmatig bewerkt

F06_001

Pagina	Paginabeschrijving	Extra paginaveld	Datum	Bewerker	X
/60	Module 11: Digital output module		13/09/2016	Olivier	
/61	Module 12: Power module		13/09/2016	Olivier	
/62	Module 13: Analog input module		13/09/2016	Olivier	
/63	Module 14: Analog input module		13/09/2016	Olivier	
/64	Module 15: Analog input module		13/09/2016	Olivier	
/65	Module 16: Analog input module		27/09/2016	Olivier	
/66	Module 17: Analog input module		27/09/2016	Olivier	
/70	PLC		27/09/2016	Olivier	
/71	HMI		13/09/2016	Olivier	
/100	Artikellijst : SIE.6ES7151-3AA23-0AB0 - ETA.ESX10-TB-101-DC24V-10A		27/09/2016	Olivier	
=REPORT+CBL_KBL/1	Kabeloverzicht : BOX1-5W5 - 70W8		27/09/2016	Olivier	

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR. 2556-10
REF. Olivier
DATUM 20/03/2013
PLOT 27/09/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Inhoudsopgave : /60 - =REPORT+CBL_KBL/1

BLAD 2.1
AANTAL 44
PLAATS:

Krachtstroom 230/400 VAC en VDC Nulgeleider Beschermingsgeleider	zwart licht blauw groen/geel
Stuurstroom 24VAC Stuurstroom 24VDC	rood blauw
Vergrendeling stuurstroom door externe voeding	oranje
Stroomtransfo	Wit

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR. 2556-10
REF. kkbeke
DATUM 20/03/2013
PLOT 21/09/2015


Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Kleurcodering

BLAD 3 AANTAL 44


PLAATS:

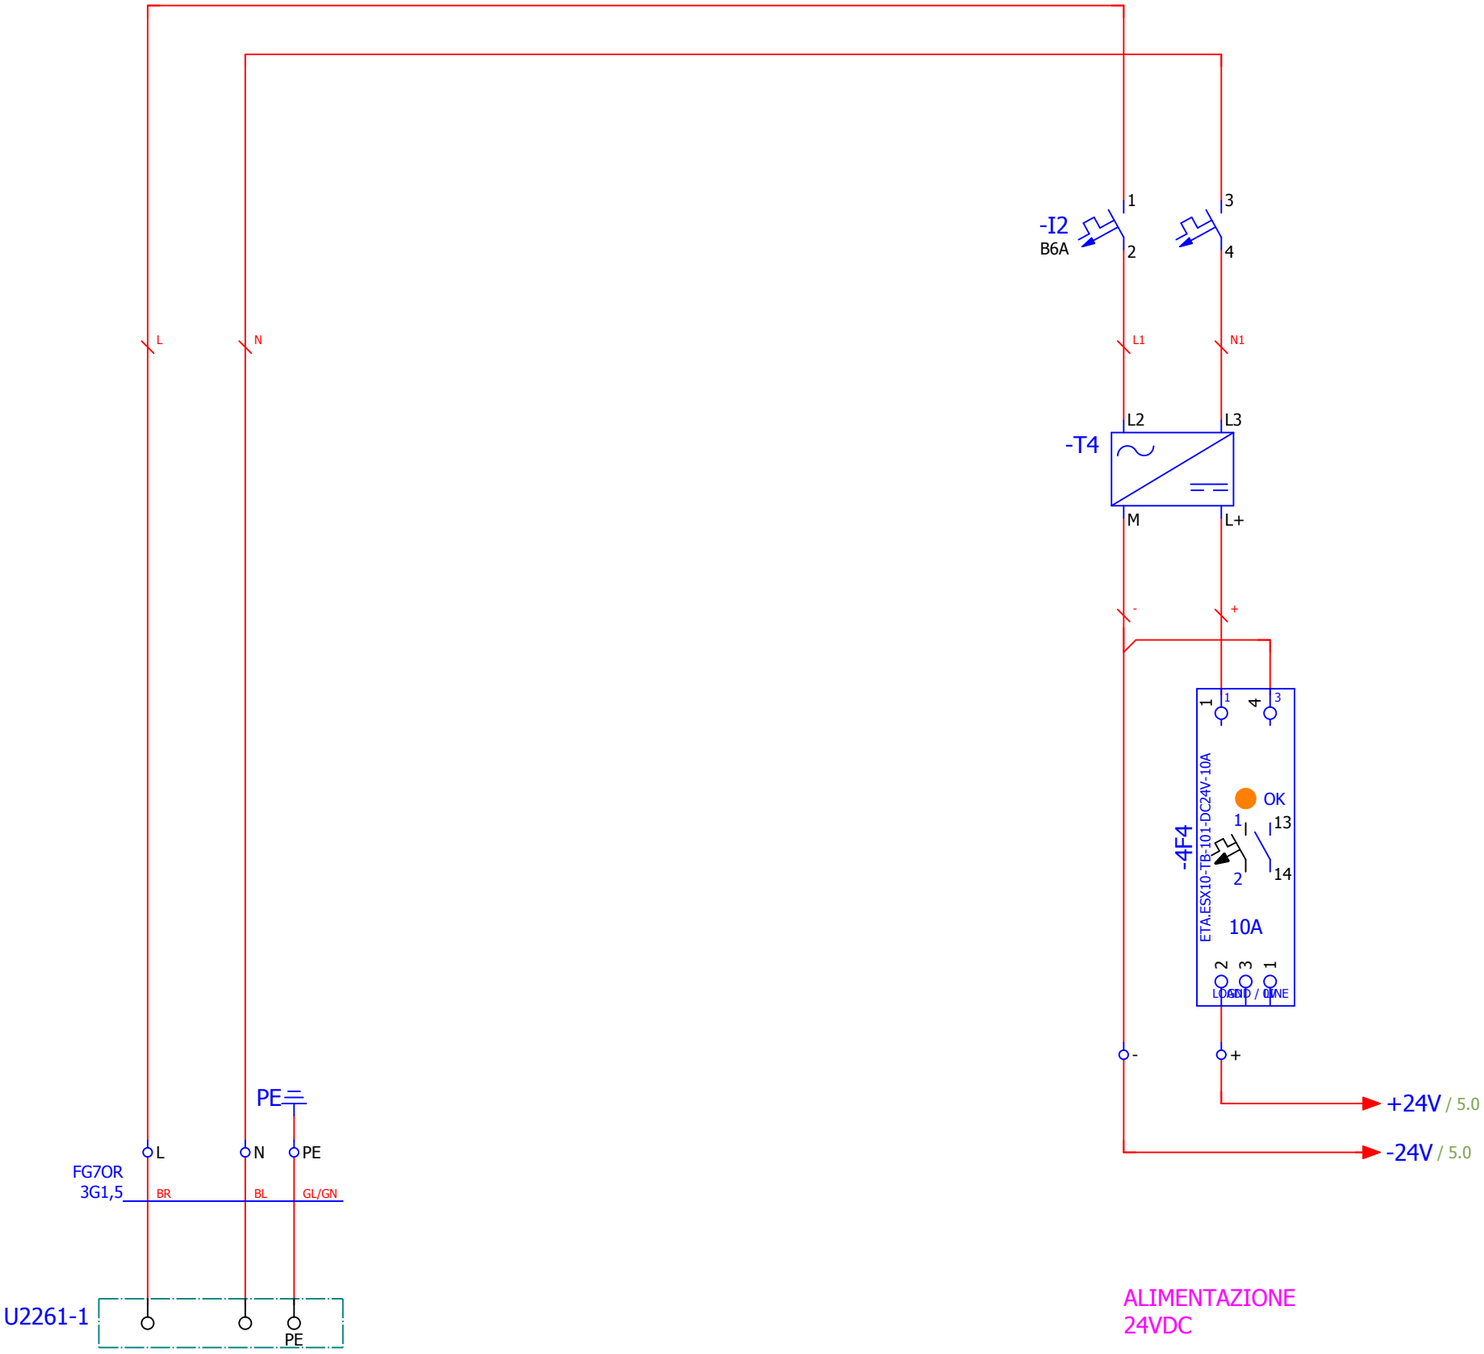

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 4 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	kkbeke		Havenstraat 84	Aankomst + Voedingen	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

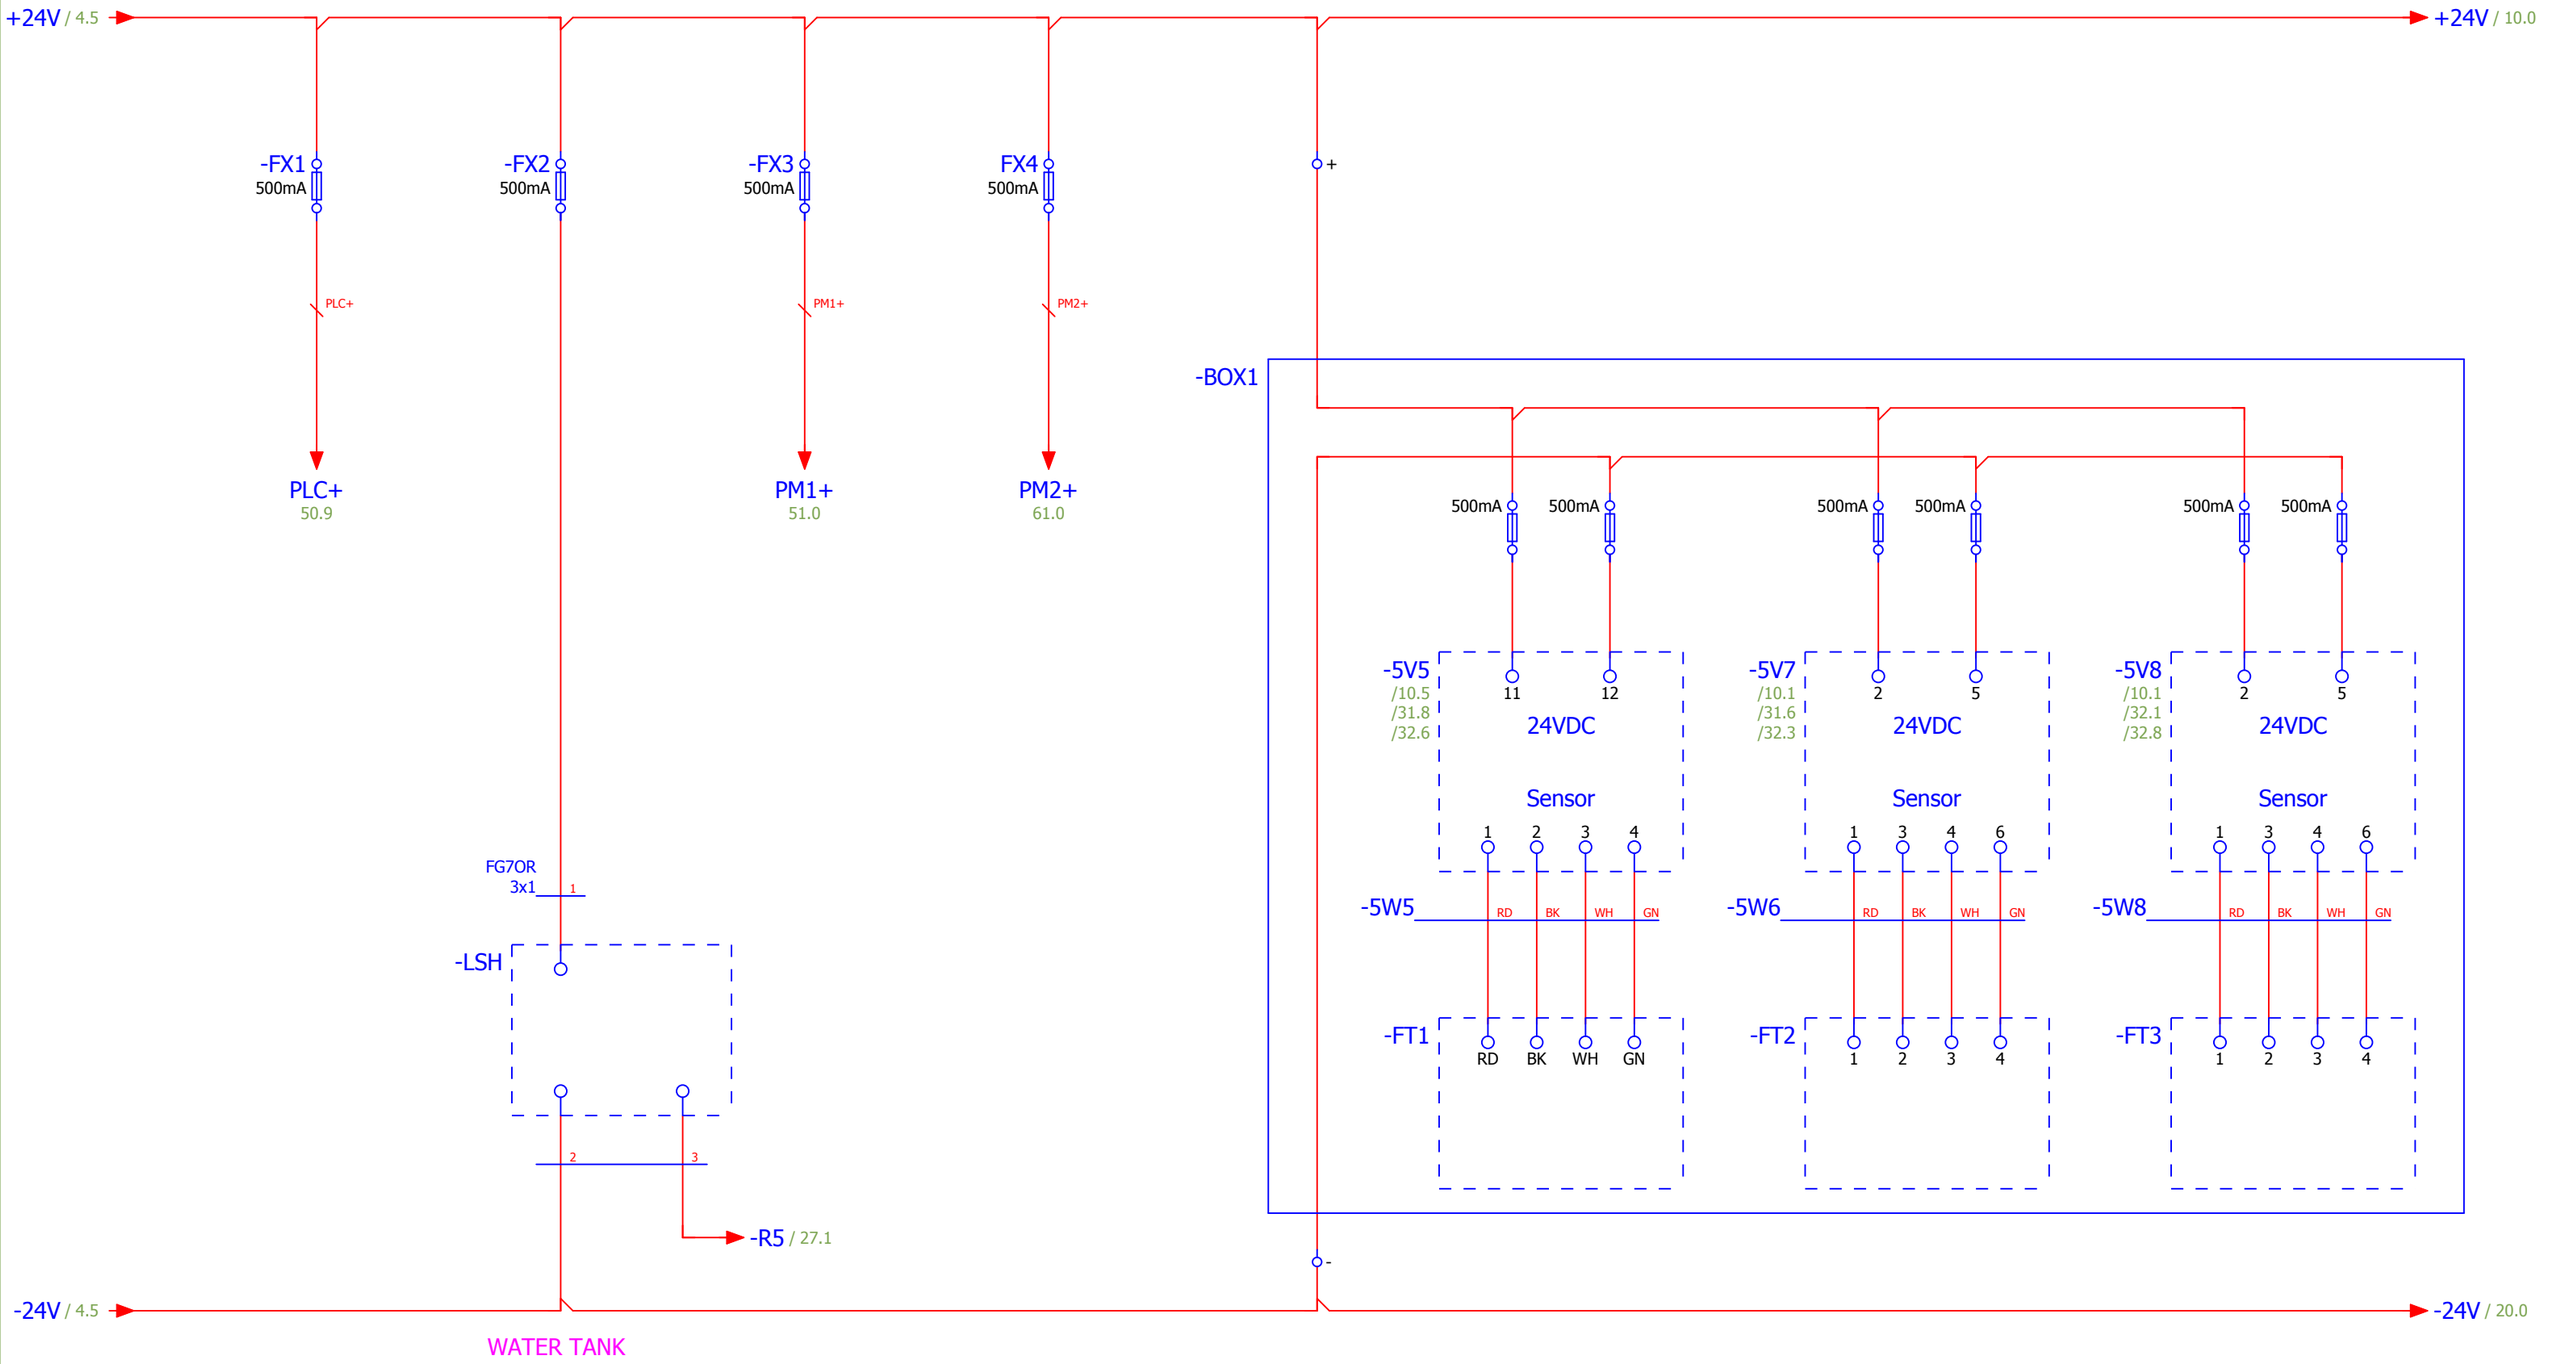

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 5 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	kkbeke		Havenstraat 84	Controll	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	6/10/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

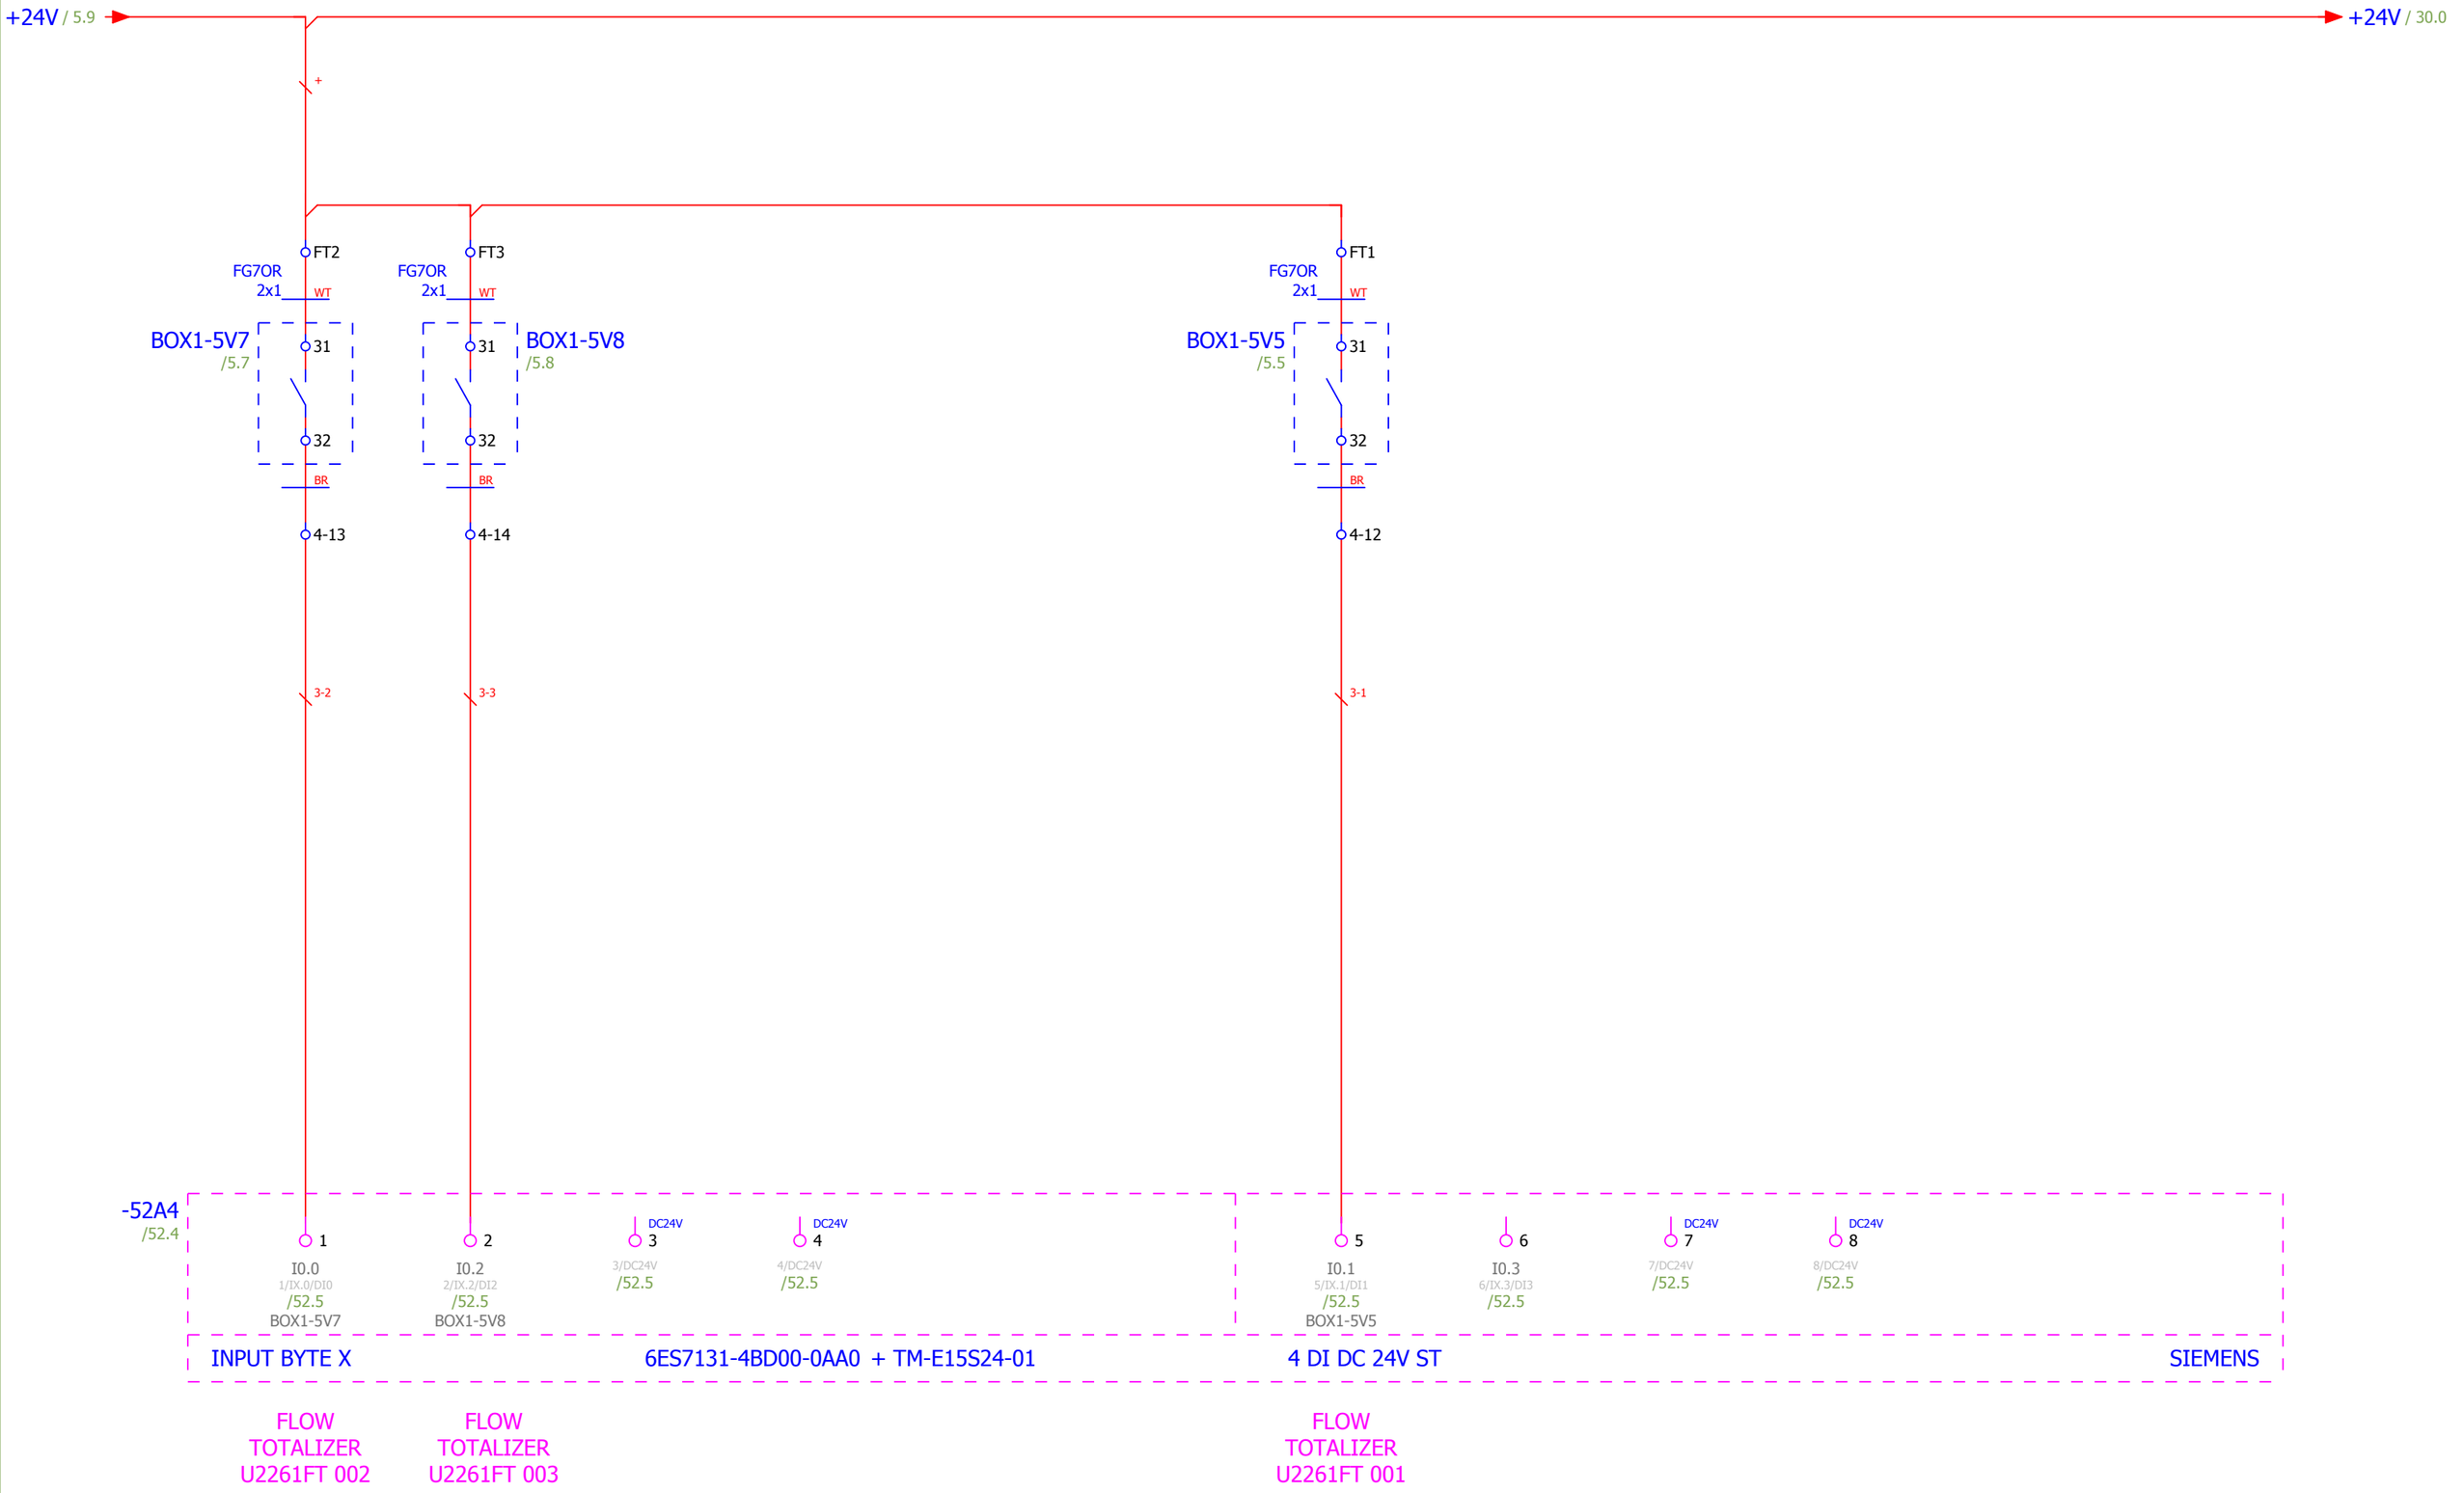

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 10 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84	Digital input IB0	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

-53A4
/53.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

EV01:x1	EV02:x1			EV04:x1	EV05:x1		
/53.5	/53.5	/53.5	/53.5	/53.5	/53.5	/53.5	/53.5
1/QX.0/DO0	2/QX.2/DO2	3/M	4/M	5/QX.1/DO1	6/QX.3/DO3	7/M	8/M
Q0.0	Q0.2			Q0.1	Q0.3		
1	2	3 M	4 M	5	6	7 M	8 M

1A1 1A2 1A3 1A4

-F1 500mA -F2 500mA -F3 500mA -F4 500mA

F1 F2 F3 F4

-U2261-3

01	02	03	04
x1	x1	x1	x1
-EV01	-EV02	-EV04	-EV05
x2	x2	x2	x2
01	02	03	04

- / 21.1

-24V / 5.9 -24V / 26.0

VALVE U2261OV 001 VALVE U2261OV 002 VALVE U2261OV 004 VALVE U2261OV 005

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR.	2556-10
REF.	kkbeke
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Digital output QB0

BLAD	AANTAL
20	44

PLAATS:

-54A4
/54.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

1	2	3	4	5	6	7	8
EV06:x1 /54.5 1/QX.0/DO0 Q1.0	EV07:x1 /54.5 2/QX.2/DO2 Q1.2	/54.5 3/M	/54.5 4/M	EV08:x1 /54.5 5/QX.1/DO1 Q1.1	EV10:x1 /54.5 6/QX.3/DO3 Q1.3	/54.5 7/M	/54.5 8/M
1A5	1A6			1A7	1A8		
-F5 500mA	-F6 500mA			-F7 500mA	-F8 500mA		
F5	F6			F7	F8		

-U2261-3

05	06	07	08
x1 -EV06 x2	x1 -EV07 x2	x1 -EV08 x2	x1 -EV10 x2
05	06	07	08

20.8 / -

- / 22.1

VALVE U2261OV 006 | VALVE U2261OV 007 | VALVE U2261OV 008 | VALVE U2261OV 010

20 22

Imtech

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Digital output QB1

BLAD	AANTAL
21	44

PLAATS:

-55A4
/55.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

1	2	3	4	5	6	7	8
EV11:x1 /55.5 1/QX.0/DO0 Q2.0	EV12:x1 /55.5 2/QX.2/DO2 Q2.2	/55.5 3/M	/55.5 4/M	EV13:x1 /55.5 5/QX.1/DO1 Q2.1	EV14:x1 /55.5 6/QX.3/DO3 Q2.3	/55.5 7/M	/55.5 8/M
1B1	1B2			1B3	1B4		
-F9 500mA	-F10 500mA			-F11 500mA	-F12 500mA		
F9	F10			F11	F12		

-U2261-3

09	10	11	12
x1 -EV11 x2	x1 -EV12 x2	x1 -EV13 x2	x1 -EV14 x2
09	10	11	12

21.8 / - → - / 23.1

VALVE U2261OV 011 | VALVE U2261OV 012 | VALVE U2261OV 013 | VALVE U2261OV 014

Imtech
Imtech Belgium N.V. | TEK.NR. 2556-10
Koralenhoeve 9 | REF. Olivier
B-2160 Wommelgem | DATUM 20/03/2013
Tel. (03) 350.61.61 | PLOT 13/09/2016

Cargill
Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Digital output QB2

BLAD	AANTAL
22	44

PLAATS:

-56A4
/56.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

EV16:x1 /56.5 1/QX.0/DO0 Q3.0	EV17:x1 /56.5 2/QX.2/DO2 Q3.2	/56.5 3/M	/56.5 4/M	EV18:x1 /56.5 5/QX.1/DO1 Q3.1	EV19:x1 /56.5 6/QX.3/DO3 Q3.3	/56.5 7/M	/56.5 8/M
1	2	3 M	4 M	5	6	7 M	8 M

1B5 1B6 1B7 1B8

-F13 500mA -F14 500mA -F15 500mA -F16 500mA

F13 F14 F15 F16

-U2261-3

13 14 15 16

-EV16 x1 x2 -EV17 x1 x2 -EV18 x1 x2 -EV19 x1 x2

13 14 15 16

22.8 / - - / 24.1

VALVE U2261OV 016 | VALVE U2261OV 017 | VALVE U2261OV 018 | VALVE U2261OV 019

Imtech Belgium N.V. | Koralenhoeve 9 | B-2160 Wommelgem | Tel. (03) 350.61.61
Cargill R&D Centre Europe VBR | Havenstraat 84 | B-1800 Vilvoorde | Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Digital output QB3

BLAD	AANTAL
23	44

PLAATS:

-57A4
/57.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

1	2	3	4	5	6	7	8
EV20:x1 /57.5 1/QX.0/DO0 Q4.0	EV22:x1 /57.5 2/QX.2/DO2 Q4.2	/57.5 3/M	/57.5 4/M	EV23:x1 /57.5 5/QX.1/DO1 Q4.1	EV24:x1 /57.5 6/QX.3/DO3 Q4.3	/57.5 7/M	/57.5 8/M
		M	M			M	M

2A1 2A2 2A3 2A4

-F17 500mA -F18 500mA -F19 500mA -F20 500mA

F17 F18 F19 F20

-U2261-3

17 18 19 20

-EV20 x1 x2 -EV22 x1 x2 -EV23 x1 x2 -EV24 x1 x2

17 18 19 20

23.8 / - - / 25.1

VALVE U2261OV 020 | VALVE U2261OV 022 | VALVE U2261OV 023 | VALVE U2261OV 024

Imtech Belgium N.V. | Koralenhoeve 9 | B-2160 Wommelgem | Tel. (03) 350.61.61
Cargill R&D Centre Europe VBR | Havenstraat 84 | B-1800 Vilvoorde | Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Digital output QB4

BLAD	AANTAL
24	44

PLAATS:

-58A4
/58.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

1	2	3	4	5	6	7	8
EV21:x1 /58.5 1/QX.0/DO0 Q5.0	EV15:x1 /58.5 2/QX.2/DO2 Q5.2	/58.5 3/M	/58.5 4/M	EV09:x1 /58.5 5/QX.1/DO1 Q5.1	EV03:x1 /58.5 6/QX.3/DO3 Q5.3	/58.5 7/M	/58.5 8/M
2B5	2B6			2B7	2B8		
-F21 500mA	-F22 500mA			-F23 500mA	-F24 500mA		
F21	F22			F23	F24		

-U2261-3

21	22	23	24
x1 -EV21 x2	x1 -EV15 x2	x1 -EV09 x2	x1 -EV03 x2
21	22	23	24

24.8 / -

VALVE U2261OV 021	VALVE U2261OV 015	VALVE U2261OV 009	VALVE U2261OV 003

24 26

-59A4
/59.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

1	2	3	4	5	6	7	8
M1:A1 /59.5 1/QX.0/DO0 Q6.0	M2:A1 /59.5 2/QX.2/DO2 Q6.2	/59.5 3/M	/59.5 4/M	M3:A1 /59.5 5/QX.1/DO1 Q6.1	M4:A1 /59.5 6/QX.3/DO3 Q6.3	/59.5 7/M	/59.5 8/M
1	2	3 M	4 M	5	6	7 M	8 M
2A5	2A6			2A7	2A8		
-FM1 500mA	-FM2 500mA			-FM3 500mA	-FM4 500mA		
M1	M2			M3	M4		

U2261-1: 12, 16, 20, 24

FG7OR 8x1,5: 1, 3, 5, 7

-M1	-M2	-M3	-M4
.1	.2	.5	.6
13	13	13	13
14	14	14	14

FG7OR: 2, 4, 6, 8

U2261-1: 13, 17, 21, 25

-M1	-M2	-M3	-M4
A1	A1	A1	A1
A2	A2	A2	A2

-24V / 20.9 — -24V / 27.0

13 – 14 .1 | 13 – 14 .2 | 13 – 14 .5 | 13 – 14 .6

PUMP 01 U2261PU 001 | PUMP 02 U2261PU 002 | PUMP 03 U2261PU 003 | PUMP 04 U2261PU 004

25 27

-60A4
/60.4

OUTPUT BYTE X | 6ES7132-4BD02-0AA0 + TM-E15S24-01 | 4 DO DC24V 0,5A ST | SIEMENS

1	2	3	4	5	6	7	8
/60.5	R6:A1 /60.5	/60.5	/60.5	R7:A1 /60.5	R8:A1 /60.5	/60.5	/60.5
1/QX.0/DO0	2/QX.2/DO2	3/M	4/M	5/QX.1/DO1	6/QX.3/DO3	7/M	8/M
Q7.0	Q7.2			Q7.1	Q7.3		
1	2	3 M	4 M	5	6	7 M	8 M

51.6 / PM1

2B1 2B2 2B3 2B4

-FR5 500mA -FR6 500mA -FR7 500mA -FR8 500mA

R5 R6 R7 R8

U2261-4 pin 1
FG7OR 3G1 1
11
-R5 .1
14
FG7OR 2
U2261-4 pin 6

-R5 A1 A2 -R6 A1 A2 -R7 A1 A2 -R8 A1 A2

-R5 / 5.2

-24V / 26.6 → -24V / 31.0

11 — 14 .0

Spare Spare Spare Spare

26 30

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 27 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84	Digital output QB7	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	6/10/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

+24V / 10.9

+24V / 31.0

-FA1 500mA

-FA2 500mA

-FA3 500mA

-FA4 500mA

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

PT1 FG7OR 2x1 WT -PT1 BR

PT2 FG7OR 2x1 WT -PT2 BR

PT3 FG7OR 2x1 WT -PT3 BR

PT4 FG7OR 2x1 WT -PT4 BR

4-3

4-4

4-5

4-6

4-3

4-4

4-5

4-6

-62A4 /62.4

1	2	3	4	5	6	7	8
IWX 1/IWX/M0+ /62.5	PIW512 2/IWX/M0- /62.5	IWX+4 3/IWX+4/M2+ /62.5	PIW516 4/IWX+4/M2- /62.5	IWX+2 5/IWX+2/M1+ /62.5	PIW514 6/IWX+2/M1- /62.5	IWX+6 7/IWX+6/M3+ /62.5	PIW518 8/IWX+6/M3- /62.5

INPUT CHANNEL X/X+2/X+4/X+6 — 6ES7134-4GD00-0AB0 + TM-E15S24-01 — 4 AI I 2-wire STANDARD — SIEMENS

PRESSURE U2261PT 001

PRESSURE U2261PT 002

PRESSURE U2261PT 003

PRESSURE U2261PT 004

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier	Havenstraat 84	Analog input PIW512
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013	B-1800 Vilvoorde	BLAD 30 / AANTAL 44
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	28/08/2016	Tel. +32 (0)2 257 06 11	PLAATS:

+24V / 30.9 → +24V / 32.0

-24V / 27.9 → -24V / 32.0

-FA5 500mA

-FA6 500mA

4-2-5

4-2-6

PT5 FG7OR 2x1 WT

-PT5

BR

4-7

PT6 FG7OR 2x1 WT

-PT6

BR

4-8

-DT 002 .6 FG7OR 2x1 WT

DT2

BOX1-5V7 /5.7

22

21

-DT 002 .6

BR

4-10

-DT 001 .8 FG7OR 2x1 WT

DT1

BOX1-5V5 /5.5

22

21

-DT 001 .8

BR

4-9

4-7

4-8

4-10

4-9

-63A4 /63.4

1	2	3	4	5	6	7	8
IWX 1/IWX/M0+ /63.5	PIW520 2/IWX/M0- /63.5	IWX+4 3/IWX+4/M2+ /63.5	PIW524 4/IWX+4/M2- /63.5	IWX+2 5/IWX+2/M1+ /63.5	PIW522 6/IWX+2/M1- /63.5	IWX+6 7/IWX+6/M3+ /63.5	PIW526 8/IWX+6/M3- /63.5

INPUT CHANNEL X/X+2/X+4/X+6 — 6ES7134-4GD00-0AB0 + TM-E15S24-01 — 4 AI I 2-wire STANDARD — SIEMENS

PRESSIONE PRESSURE U2261PT 005

PRESSIONE PRESSURE U2261PT 006

DENSITY U2261DT 002

DENSITY U2261DT 001

Imtech

Imtech Belgium N.V. | Koralenhoeve 9 | B-2160 Wommelgem | Tel. (03) 350.61.61

Cargill

Cargill R&D Centre Europe VBR | Havenstraat 84 | B-1800 Vilvoorde | Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	27/09/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Analog input PIW520

BLAD	AANTAL
31	44

PLAATS:

+24V / 31.9 → +24V / 33.0

-24V / 31.9 → -24V / 33.0

-DT 003
.1
FG7OR
2x1
DT3
WT
BOX1-5V8
/5.8
22
21
-DT 003
.1
BR
4-11
4-11

-FT 002B
.3
LiYCY
3x0.75
1
-BOX1-5V7
/5.7
23
24
-FT002B
.3
2

-FT 001B
.6
LiYCY
3x0.75
1
BOX1-5V5
/5.5
23
24
-FT 001B
.6
2

-FT 003B
.8
LiYCY
3x0.75
1
BOX1-5V8
/5.8
23
24
-FT 003B
.8
2

-64A4
/64.4

1	2	3	4	5	6	7	8
IWX 1/IWX/M0+ /64.5	PIW528 2/IWX/M0- /64.5	IWX+4 3/IWX+4/M2+ /64.5	PIW532 4/IWX+4/M2- /64.5	IWX+2 5/IWX+2/M1+ /64.5	PIW530 6/IWX+2/M1- /64.5	IWX+6 7/IWX+6/M3+ /64.5	PIW534 8/IWX+6/M3- /64.5

INPUT CHANNEL X/X+2/X+4/X+6 | 6ES7134-4GD00-0AB0 + TM-E15S24-01 | 4 AI I 2-wire STANDARD | SIEMENS

DENSITY
U2261DT 003

FLOW
U2261FT 002B

FLOW
U2261FT 001B

FLOW
U2261FT 003B

Imtech

Imtech Belgium N.V. | TEK.NR. 2556-10
Koralenhoeve 9 | REF. Olivier
B-2160 Wommelgem | DATUM 20/03/2013
Tel. (03) 350.61.61 | PLOT 27/09/2016

Cargill

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Analog input PIW528

BLAD	AANTAL
32	44

PLAATS:

+24V / 32.9 → +24V / 34.0

-24V / 32.9 → -24V / 34.0

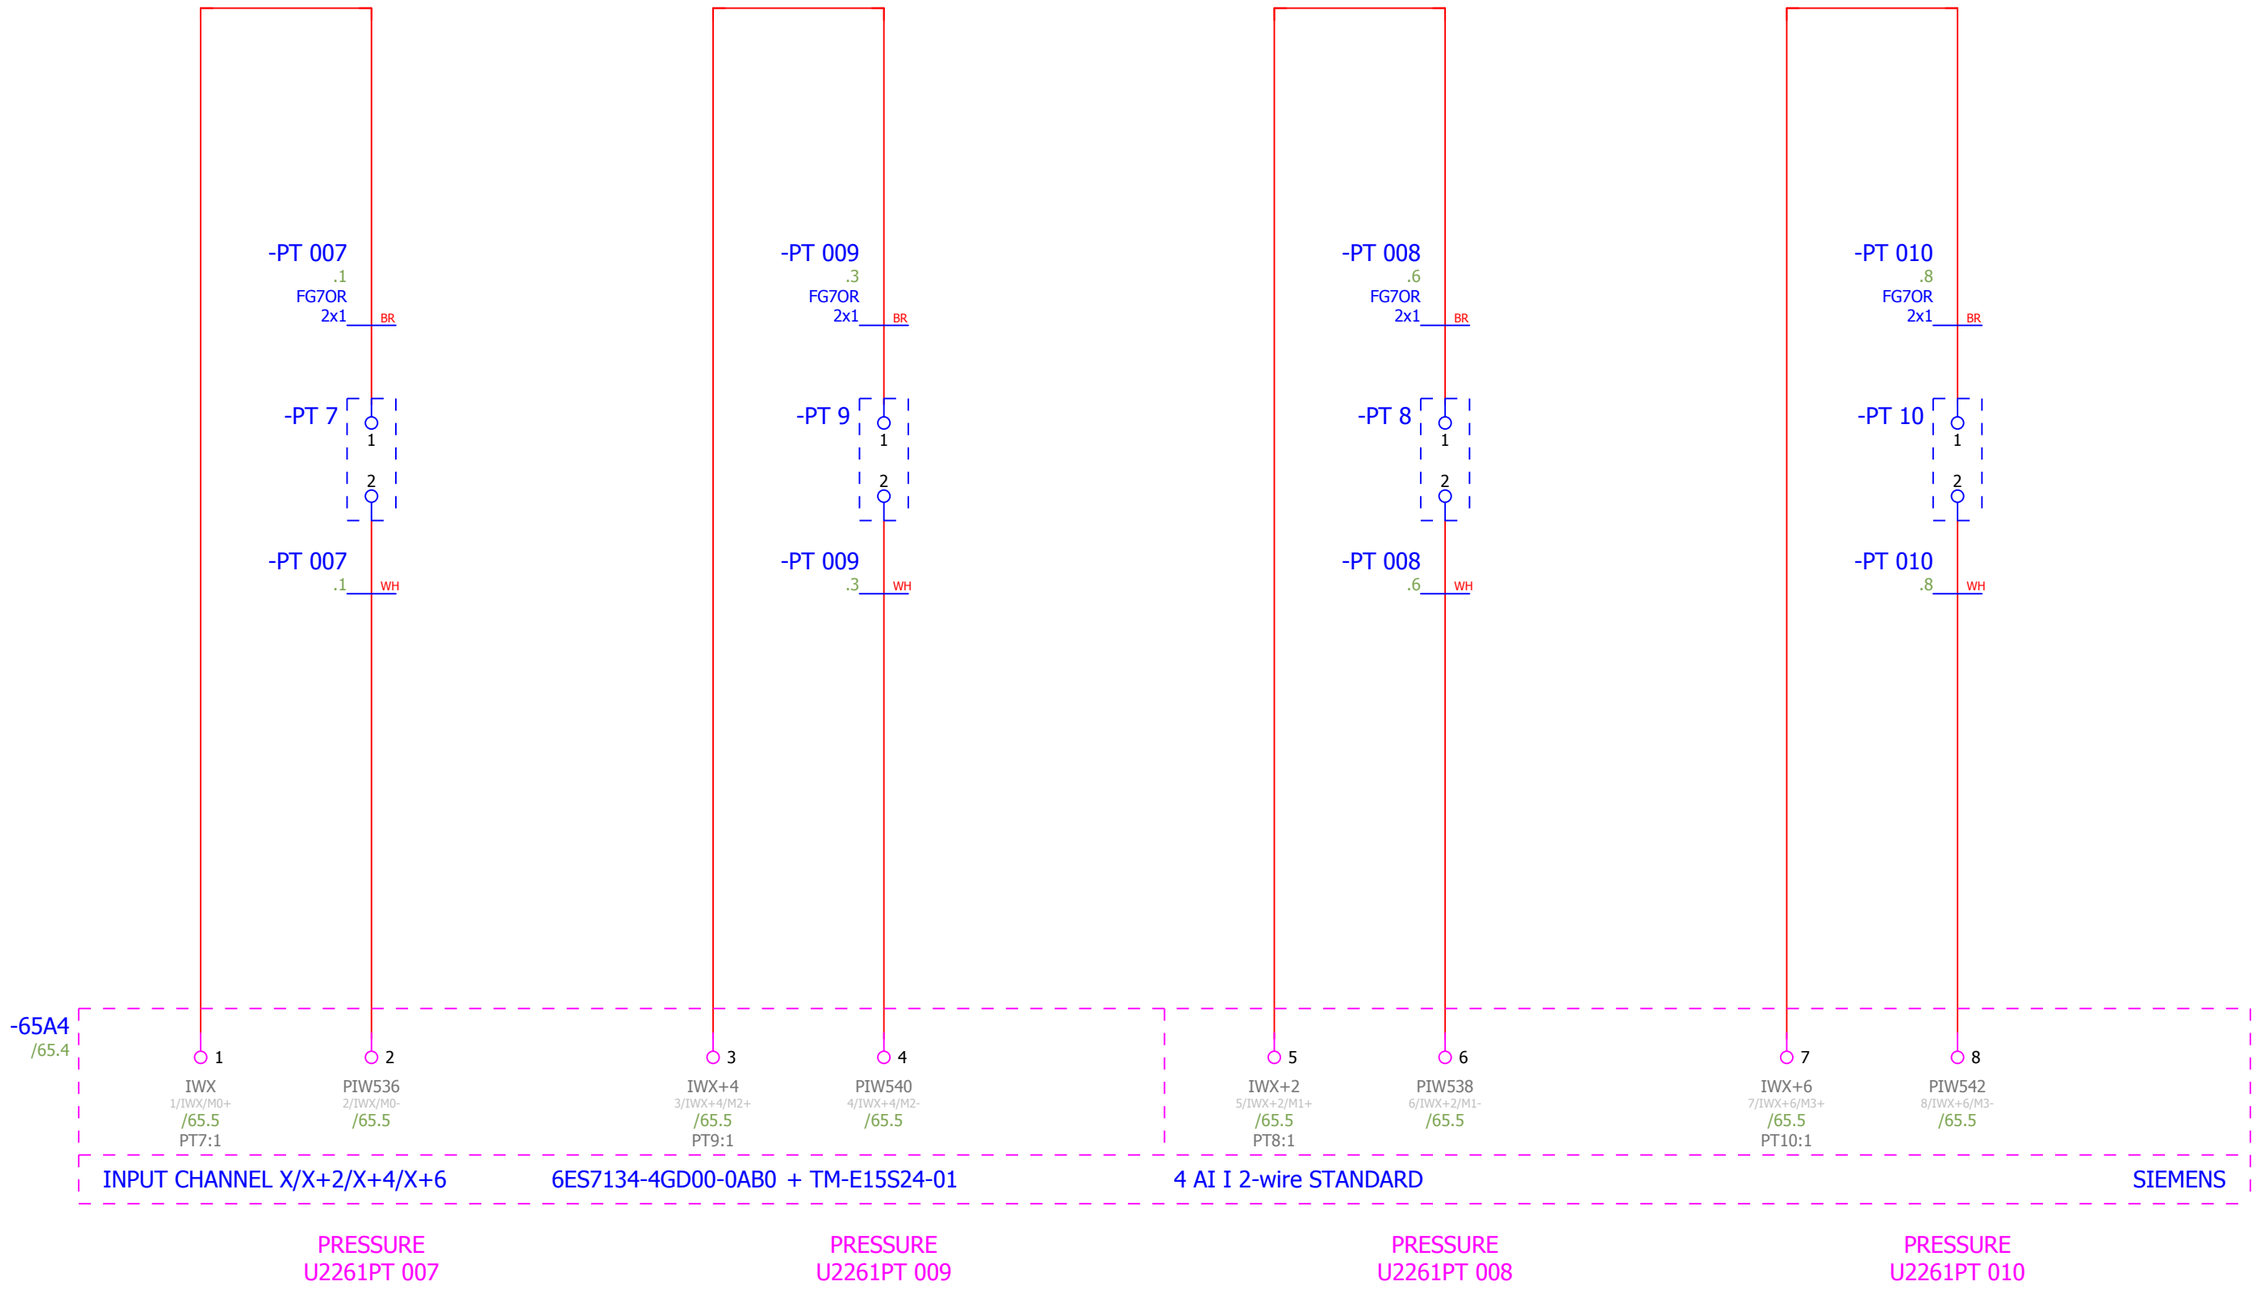

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 33 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84	Analog input PIW536	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

+24V / 33.9 → +24V /

-24V / 33.9 → -24V / 50.0

-66A4
/66.4

1	2	3	4	5	6	7	8
IWX	PIW544	IWX+4	PIW548	IWX+2	PIW546	IWX+6	PIW550
1/IWX/M0+	2/IWX/M0-	3/IWX+4/M2+	4/IWX+4/M2-	5/IWX+2/M1+	6/IWX+2/M1-	7/IWX+6/M3+	8/IWX+6/M3-
/66.5	/66.5	/66.5	/66.5	/66.5	/66.5	/66.5	/66.5

INPUT CHANNEL X/X+2/X+4/X+6 — 6ES7134-4GD00-0AB0 + TM-E15S24-01 — 4 AI I 2-wire STANDARD — SIEMENS

SPARE SPARE SPARE SPARE

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61


Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR. 2556-10
REF. Olivier
DATUM 20/03/2013
PLOT 27/09/2016


U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Analog input PIW544


BLAD 34
AANTAL 44
PLAATS:

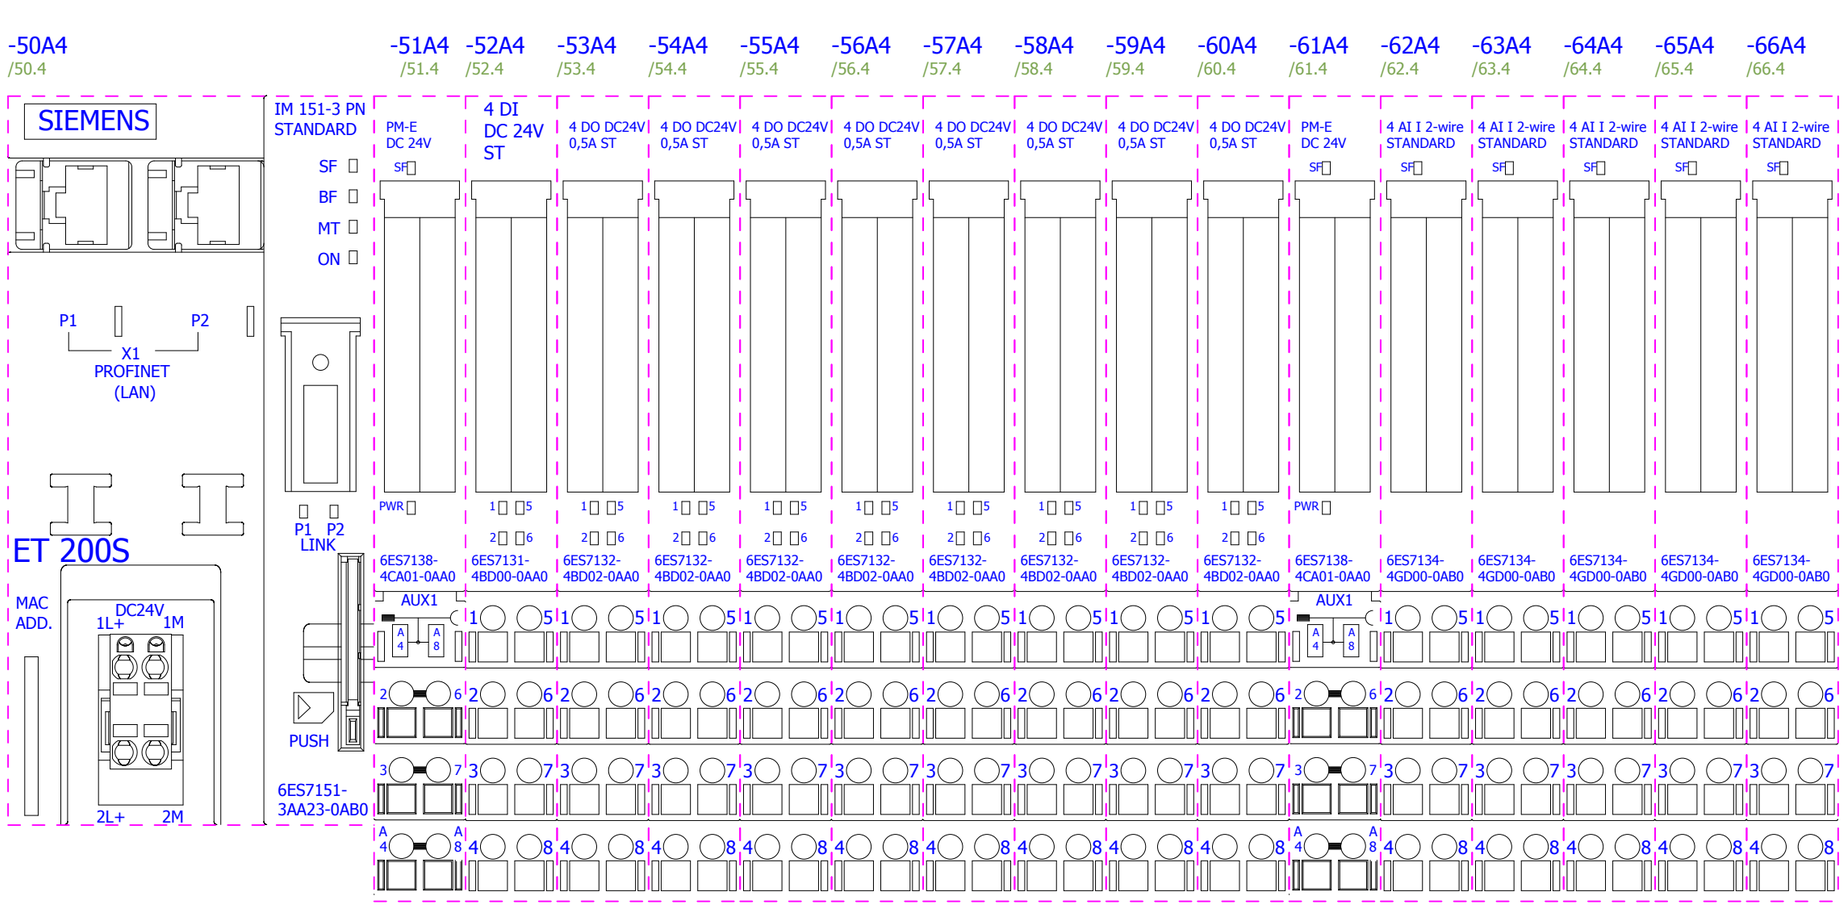


Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD	AANTAL
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier	Havenstraat 84		40	44
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013	B-1800 Vilvoorde	PLC Layout	PLAATS:	
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016	Tel. +32 (0)2 257 06 11			

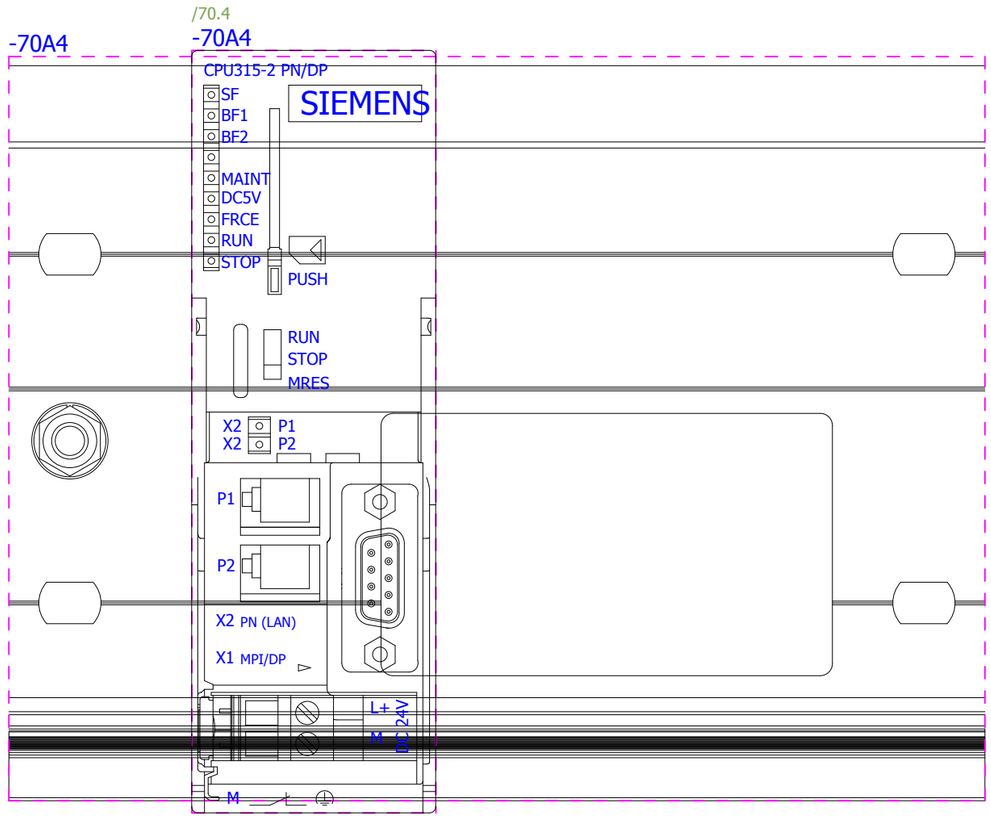

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 41 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84	PLC Layout	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	28/08/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

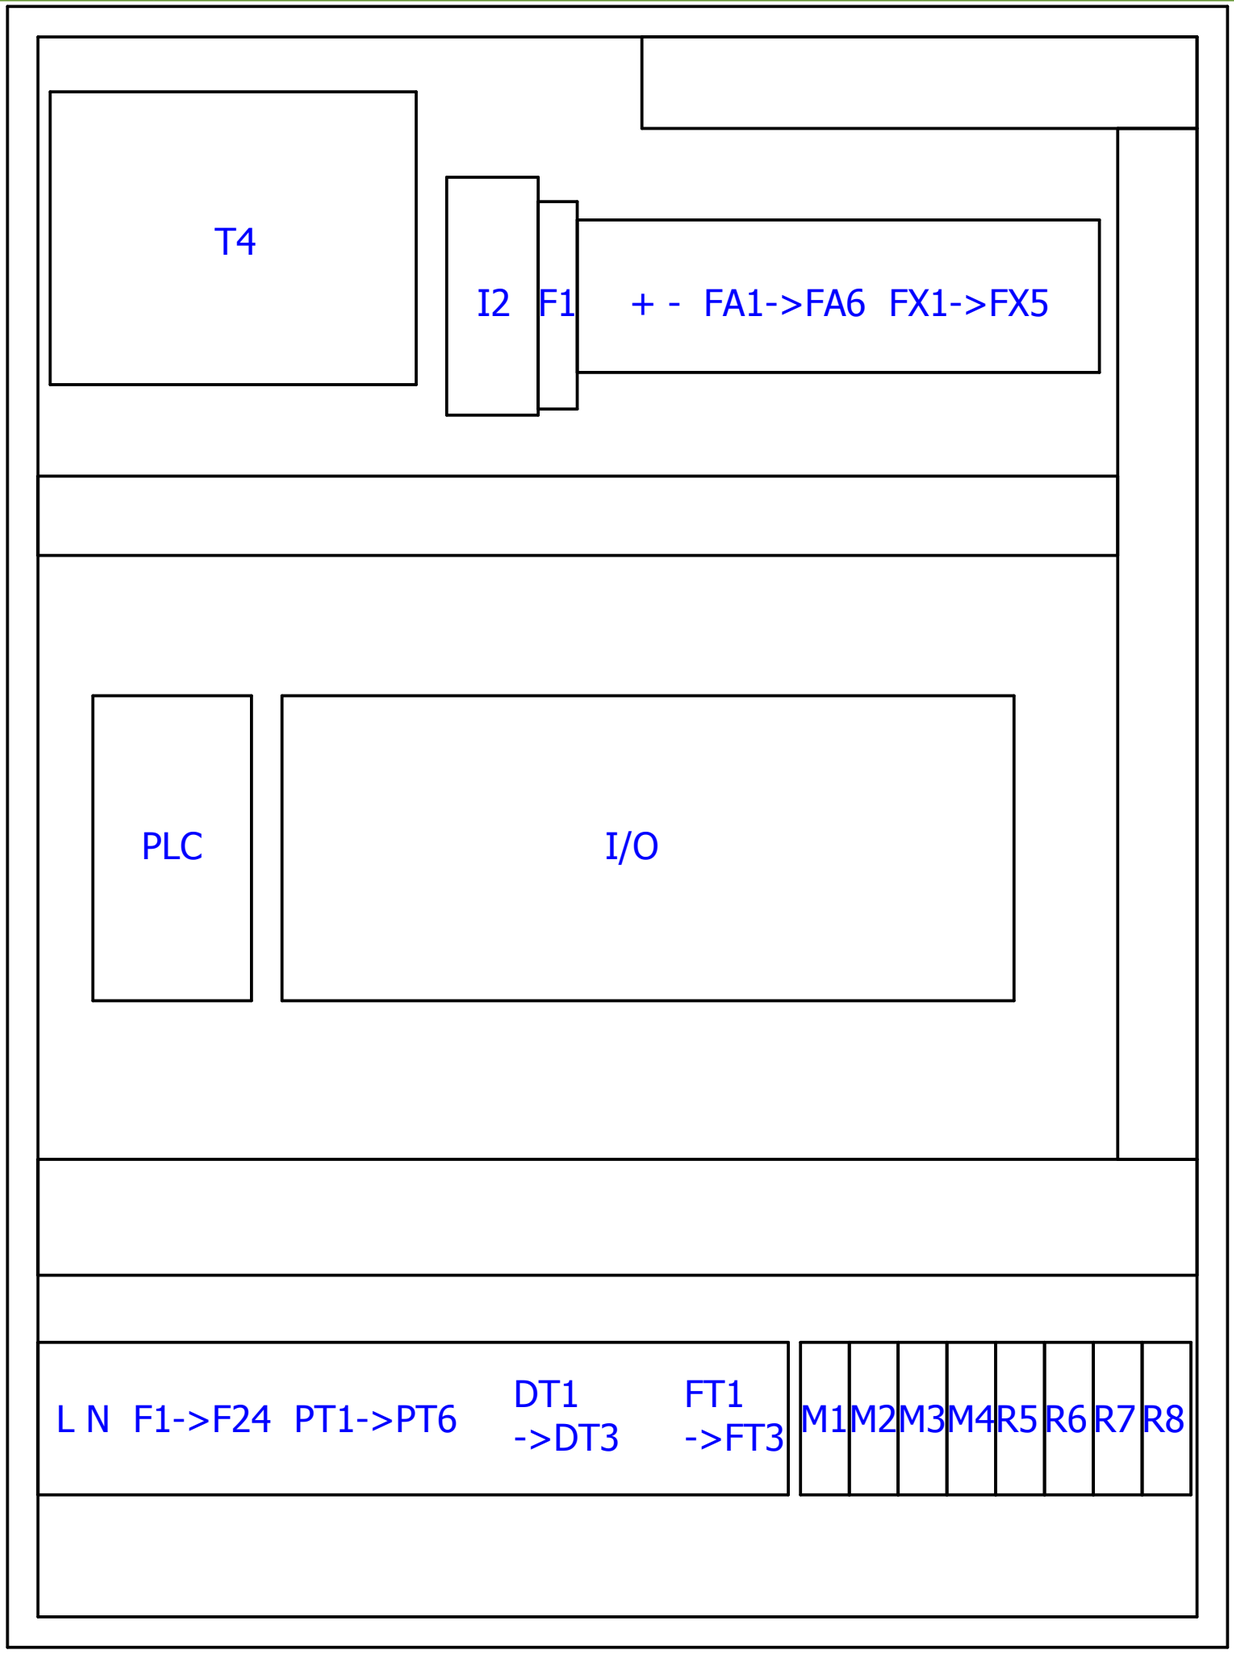


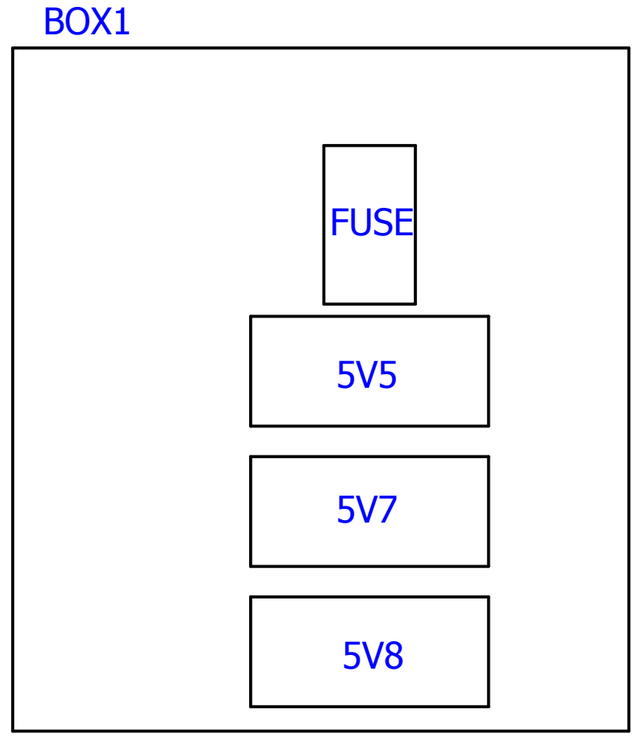

41

50

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 42 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	kkbeke		Havenstraat 84	Lay out kast	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

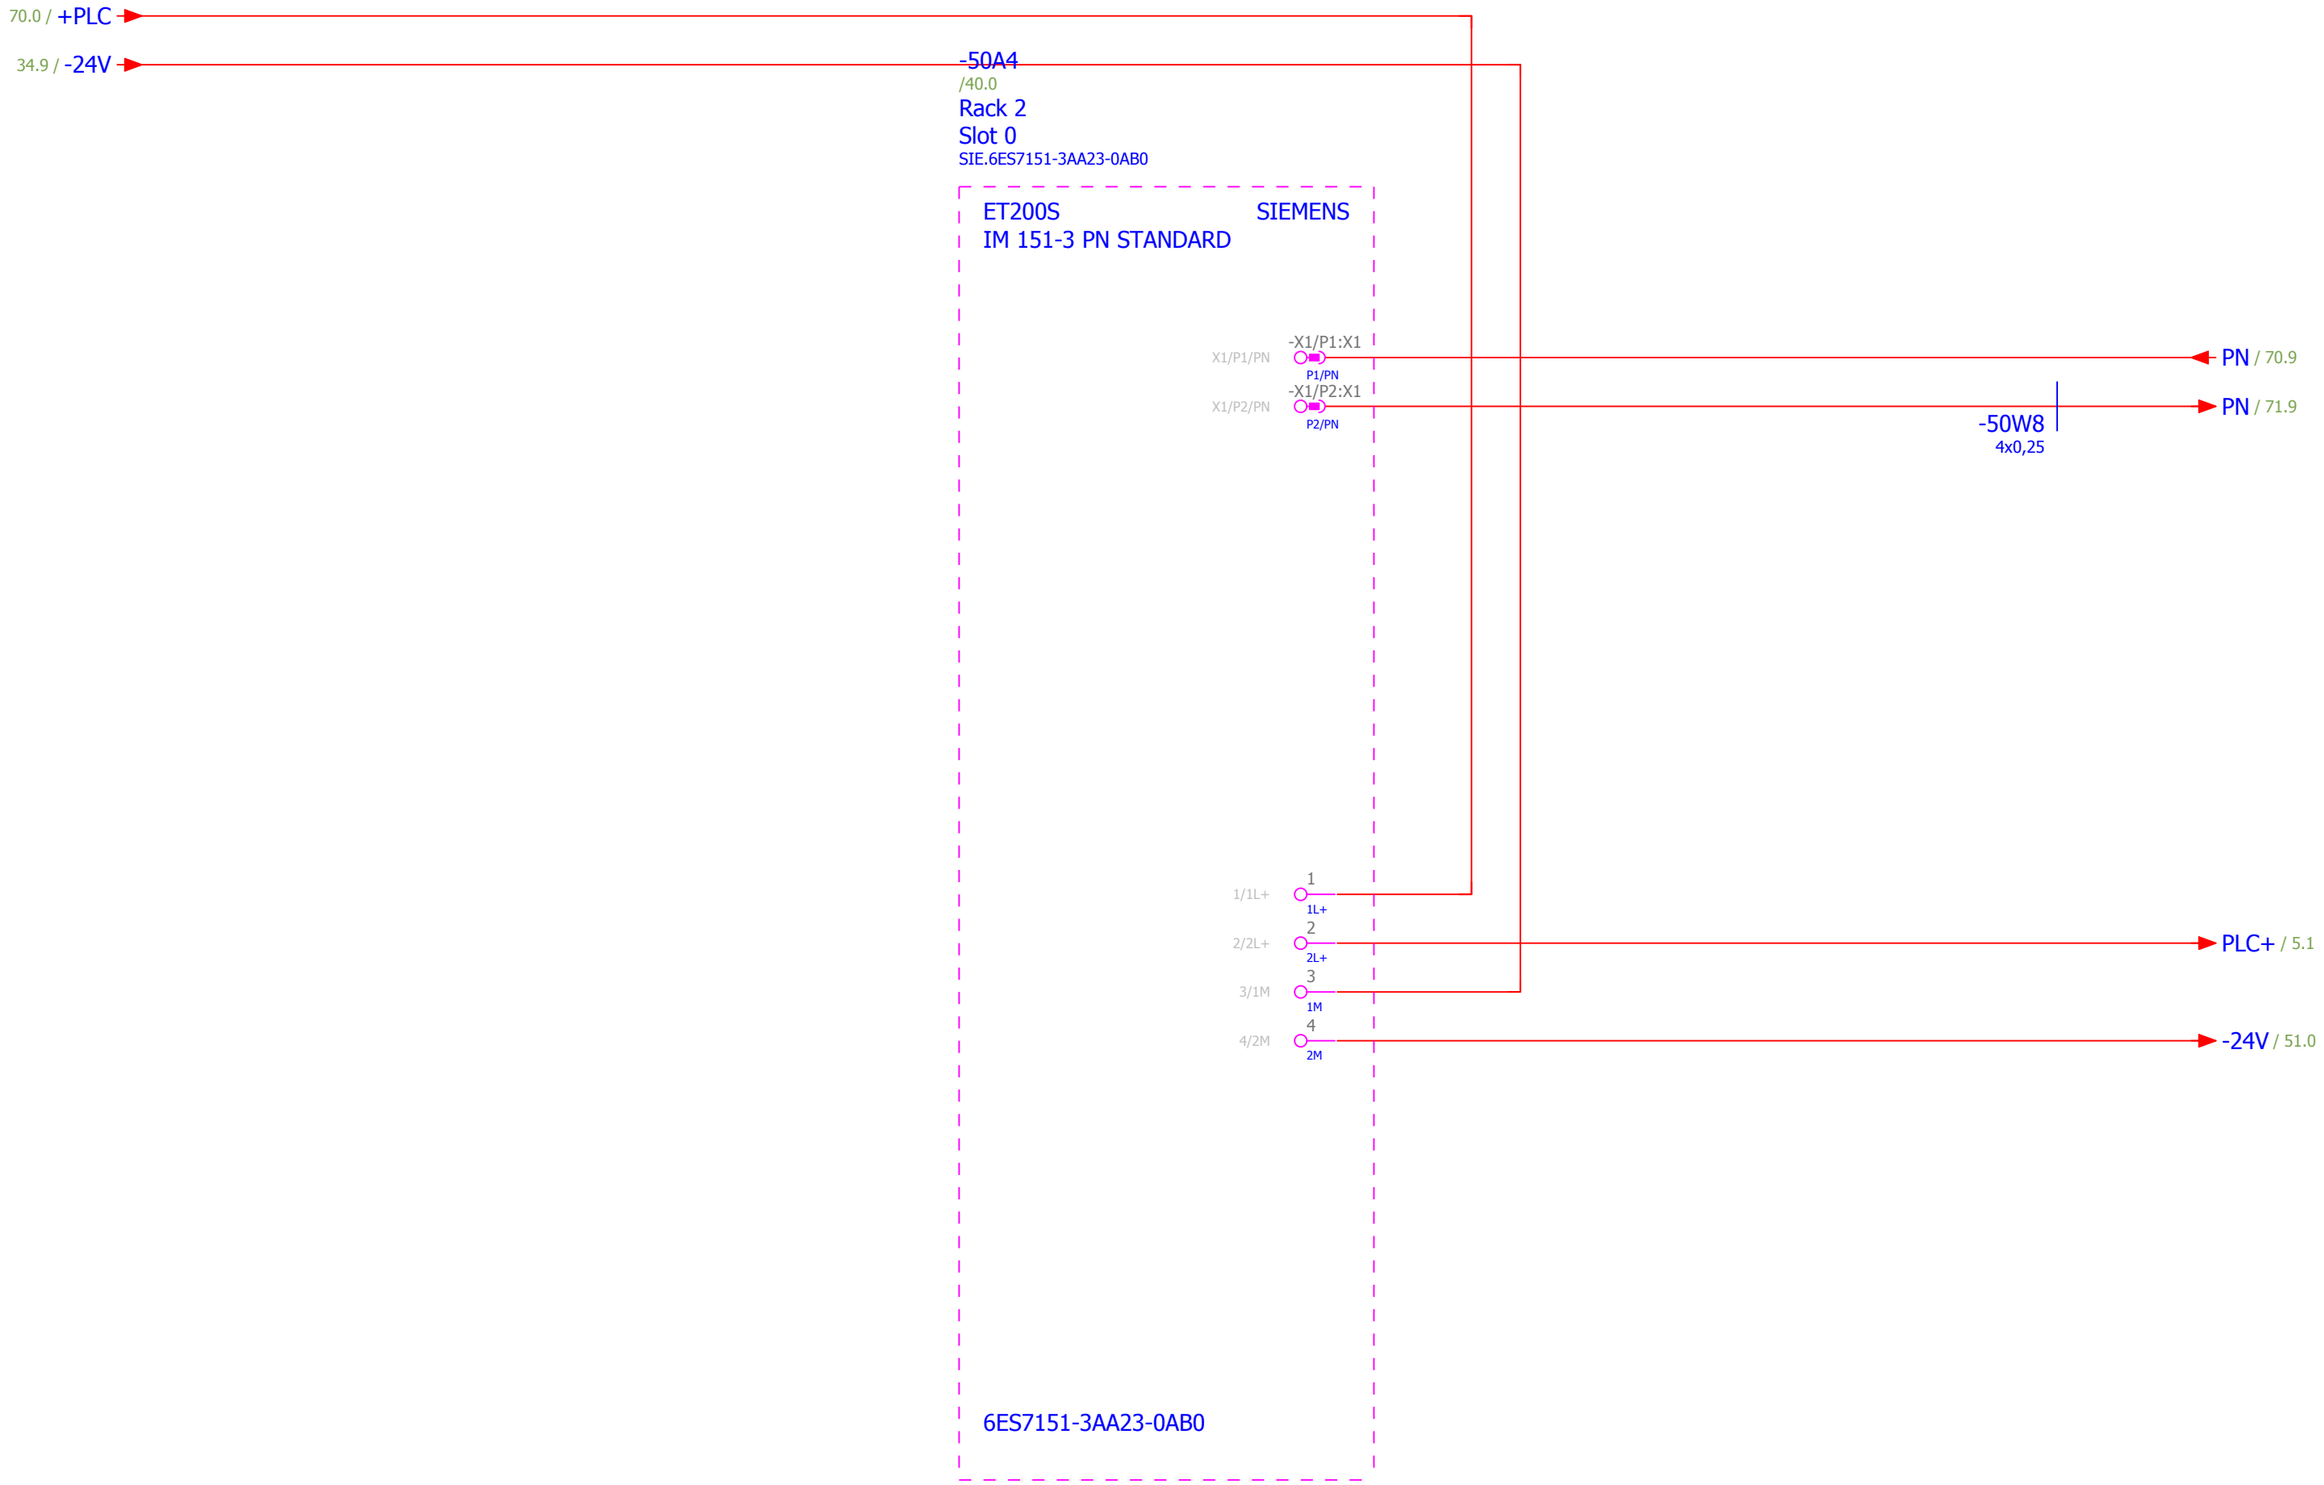

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 50 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84	Module 1: Communication module	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

5.3 / PM1+

50.9 / -24V

-24V / 61.0

-51A4
/40.2
Rack 2
Slot 1
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A1

ET200S SIEMENS
PM-E DC 24V

2/DC24V 2 DC24V
3/M 3 M
A4/AUX1 A4 A4/AUX1


6/DC24V 6 DC24V → PM1 / 27.1
7/M 7 M

6ES7138-4CA01-0AA0
+ TM-P15S23-A1


Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 51 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84	Module 2: Power module	
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde		PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	6/10/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

-52A4
/10.0
/40.2
Rack 2
Slot 2
SIE.6ES7131-4BD00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DI DC 24V ST



I0.0 1/IX.0/DI0	1		/10.1	FT2
I0.2 2/IX.2/DI2	2		/10.1	FT3
3/DC24V	3	DC24V	/10.2	
4/DC24V	4	DC24V	/10.3	



I0.1 5/IX.1/DI1	5		/10.5	FT1
I0.3 6/IX.3/DI3	6		/10.6	
7/DC24V	7	DC24V	/10.6	
8/DC24V	8	DC24V	/10.7	

6ES7131-4BD00-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 3: Digital input module

BLAD	AANTAL
52	44

PLAATS:

-53A4
/20.0
/40.3
Rack 2
Slot 3
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q0.0 1/QX.0/DO0	1	/20.1	EV01:x1	VALVE U2261OV 001
Q0.2 2/QX.2/DO2	2	/20.2	EV02:x1	VALVE U2261OV 002
3/M	3 M	/20.2		
4/M	4 M	/20.3		
Q0.1 5/QX.1/DO1	5	/20.5	EV03:x1	VALVE U2261OV 004
Q0.3 6/QX.3/DO3	6	/20.6	EV04:x1	VALVE U2261OV 005
7/M	7 M	/20.6		
8/M	8 M	/20.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11


U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 4: Digital output module

BLAD	AANTAL
53	44

PLAATS:

-54A4
/21.0
/40.3
Rack 2
Slot 4
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q1.0 1/QX.0/DO0	1		/21.1	EV05:x1	VALVE U2261OV 006
Q1.2 2/QX.2/DO2	2		/21.2	EV06:x1	VALVE U2261OV 007
3/M	3	M	/21.2		
4/M	4	M	/21.3		
Q1.1 5/QX.1/DO1	5		/21.5	EV07:x1	VALVE U2261OV 008
Q1.3 6/QX.3/DO3	6		/21.6	EV08:x1	VALVE U2261OV 010
7/M	7	M	/21.6		
8/M	8	M	/21.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 5: Digital output module

BLAD	AANTAL
54	44

PLAATS:

-55A4
/22.0
/40.3
Rack 2
Slot 5
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q2.0 1/QX.0/DO0	1	/22.1	EV09:x1	VALVE U2261OV 011
Q2.2 2/QX.2/DO2	2	/22.2	EV10:x1	VALVE U2261OV 012
3/M	3 M	/22.2		
4/M	4 M	/22.3		
Q2.1 5/QX.1/DO1	5	/22.5	EV11:x1	VALVE U2261OV 013
Q2.3 6/QX.3/DO3	6	/22.6	EV12:x1	VALVE U2261OV 014
7/M	7 M	/22.6		
8/M	8 M	/22.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 6: Digital output module

BLAD	AANTAL
55	44

PLAATS:

-56A4
/23.0
/40.4
Rack 2
Slot 6
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q3.0 1/QX.0/DO0	1		/23.1	EV13:x1	
Q3.2 2/QX.2/DO2	2		/23.2	EV14:x1	VALVE U2261OV 017
3/M	3	M	/23.2		
4/M	4	M	/23.3		
Q3.1 5/QX.1/DO1	5		/23.5	EV15:x1	
Q3.3 6/QX.3/DO3	6		/23.6	EV16:x1	VALVE U2261OV 019
7/M	7	M	/23.6		
8/M	8	M	/23.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech
Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill
Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11


U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 7: Digital output module

BLAD	AANTAL
56	44

PLAATS:

-57A4
/24.0
/40.4
Rack 2
Slot 7
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q4.0 1/QX.0/DO0	1		/24.1	EV17:x1	
Q4.2 2/QX.2/DO2	2		/24.2	EV18:x1	VALVE U2261OV 022
3/M	3	M	/24.2		
4/M	4	M	/24.3		
Q4.1 5/QX.1/DO1	5		/24.5	EV19:x1	
Q4.3 6/QX.3/DO3	6		/24.6	EV20:x1	VALVE U2261OV 024
7/M	7	M	/24.6		
8/M	8	M	/24.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 8: Digital output module

BLAD	AANTAL
57	44

PLAATS:

-58A4
/25.0
/40.4
Rack 2
Slot 8
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q5.0 1/QX.0/DO0	1	/25.1	EV21:x1	
Q5.2 2/QX.2/DO2	2	/25.2	EV22:x1	VALVE U2261OV 015
3/M	3 M	/25.2		
4/M	4 M	/25.3		
Q5.1 5/QX.1/DO1	5	/25.5	EV23:x1	
Q5.3 6/QX.3/DO3	6	/25.6	EV24:x1	VALVE U2261OV 003
7/M	7 M	/25.6		
8/M	8 M	/25.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 9: Digital output module

BLAD	AANTAL
58	44

PLAATS:

-59A4
/26.0
/40.5
Rack 2
Slot 9
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q6.0 1/QX.0/DO0	1	/26.1	M1:A1	
Q6.2 2/QX.2/DO2	2	/26.2	M2:A1	PUMP 02 U2261PU 002
3/M	3 M	/26.2		
4/M	4 M	/26.3		
Q6.1 5/QX.1/DO1	5	/26.5	M3:A1	
Q6.3 6/QX.3/DO3	6	/26.6	M4:A1	PUMP 04 U2261PU 004
7/M	7 M	/26.6		
8/M	8 M	/26.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 10: Digital output module

BLAD	AANTAL
59	44

PLAATS:

-60A4
/27.0
/40.5
Rack 2
Slot 10
SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 DO DC24V 0,5A ST



Q7.0 1/QX.0/DO0	1	/27.1	R5:A1	
Q7.2 2/QX.2/DO2	2	/27.2	R6:A1	Spare
3/M	3 M	/27.2		
4/M	4 M	/27.3		
Q7.1 5/QX.1/DO1	5	/27.5	R7:A1	
Q7.3 6/QX.3/DO3	6	/27.6	R8:A1	Spare
7/M	7 M	/27.6		
8/M	8 M	/27.7		

6ES7132-4BD02-0AA0
+ TM-E15S24-01

Imtech
Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill
Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 11: Digital output module

BLAD	AANTAL
60	44

PLAATS:

5.4 / PM2+

51.9 / -24V

-24V / 70.0

-61A4
/40.5
Rack 2
Slot 11
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A1

ET200S SIEMENS
PM-E DC 24V

2/DC24V 8 DC24V
3/M 9 M
A4/AUX1 10
A4/AUX1

6/DC24V 11 DC24V
7/M 12 M

6ES7138-4CA01-0AA0
+ TM-P15S23-A1

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04


Module 12: Power module

BLAD	AANTAL
61	44

PLAATS:

-62A4
/30.0
/40.6
Rack 2
Slot 12
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 AI I 2-wire STANDARD

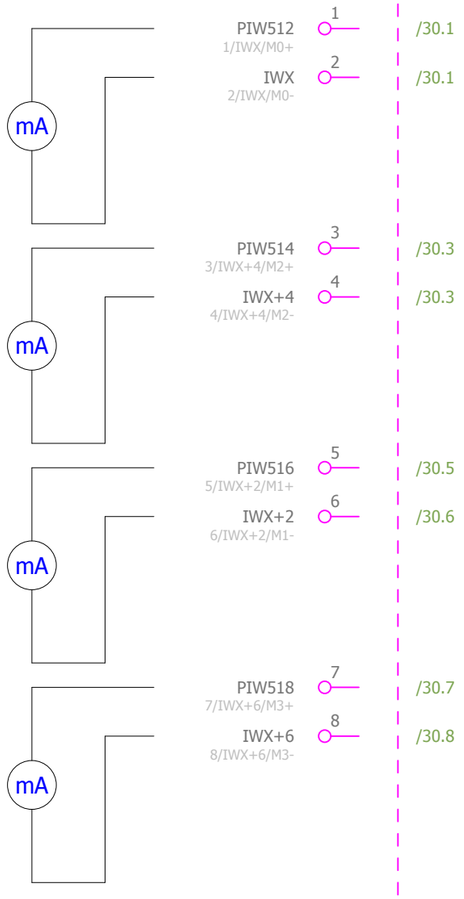

1	PIW512 1/IWX/M0+	/30.1		
2	IWX 2/IWX/M0-	/30.1	PRESSURE U2261PT 001	
3	PIW514 3/IWX+4/M2+	/30.3		
4	IWX+4 4/IWX+4/M2-	/30.3	PRESSURE U2261PT 002	
5	PIW516 5/IWX+2/M1+	/30.5		
6	IWX+2 6/IWX+2/M1-	/30.6	PRESSURE U2261PT 003	
7	PIW518 7/IWX+6/M3+	/30.7		
8	IWX+6 8/IWX+6/M3-	/30.8	PRESSURE U2261PT 004	

6ES7134-4GD00-0AB0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11


U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 13: Analog input module

BLAD	AANTAL
62	44

PLAATS:

-63A4
/31.0
/40.6
Rack 2
Slot 13
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 AI I 2-wire STANDARD

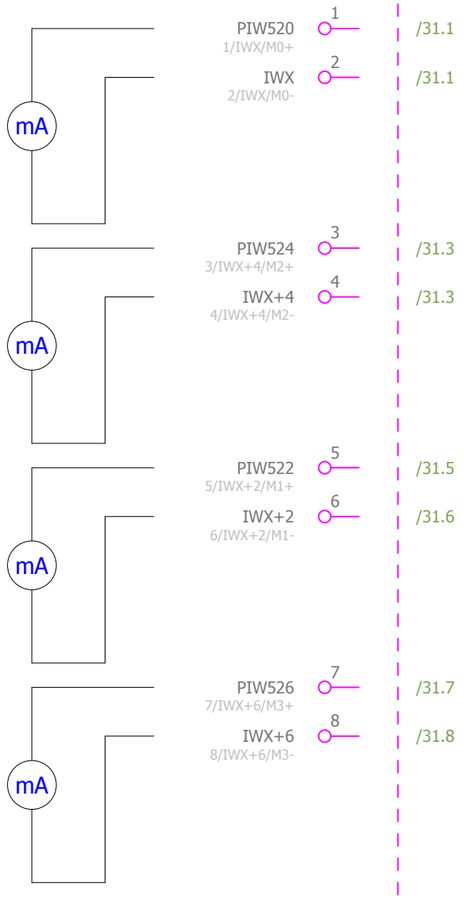

1	PIW520 1/IWX/M0+	/31.1		
2	IWX 2/IWX/M0-	/31.1	PRESSIONE PRESSURE U2261PT 005	
3	PIW524 3/IWX+4/M2+	/31.3		
4	IWX+4 4/IWX+4/M2-	/31.3	PRESSIONE PRESSURE U2261PT 006	
5	PIW522 5/IWX+2/M1+	/31.5		
6	IWX+2 6/IWX+2/M1-	/31.6	DENSITY U2261DT 002	
7	PIW526 7/IWX+6/M3+	/31.7		
8	IWX+6 8/IWX+6/M3-	/31.8	DENSITY U2261DT 001	

6ES7134-4GD00-0AB0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11


U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 14: Analog input module

BLAD	AANTAL
63	44

PLAATS:

-64A4
/32.0
/40.6
Rack 2
Slot 14
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 AI I 2-wire STANDARD

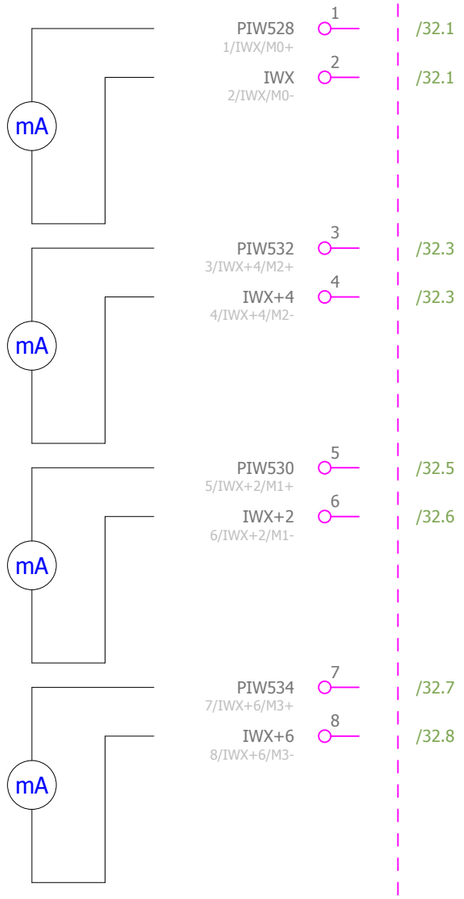

1	PIW528 1/IWX/M0+	/32.1		
2	IWX 2/IWX/M0-	/32.1	DENSITY U2261DT 003	
3	PIW532 3/IWX+4/M2+	/32.3		
4	IWX+4 4/IWX+4/M2-	/32.3	FLOW U2261FT 002B	
5	PIW530 5/IWX+2/M1+	/32.5		
6	IWX+2 6/IWX+2/M1-	/32.6	FLOW U2261FT 001B	
7	PIW534 7/IWX+6/M3+	/32.7		
8	IWX+6 8/IWX+6/M3-	/32.8	FLOW U2261FT 003B	

6ES7134-4GD00-0AB0
+ TM-E15S24-01

Imtech
Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	13/09/2016

Cargill
Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11


U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 15: Analog input module

BLAD	AANTAL
64	44

PLAATS:

-65A4
/33.0
/40.7
Rack 2
Slot 14
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 AI I 2-wire STANDARD

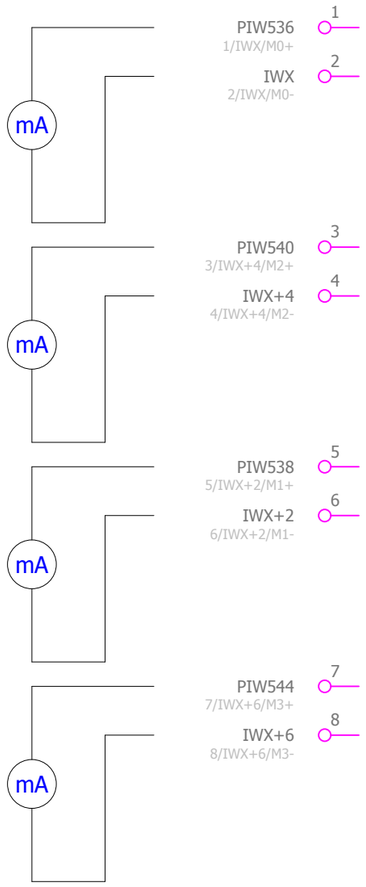

1	PIW536 1/IWX/M0+	/33.1	PT7:1	
2	IWX 2/IWX/M0-	/33.1		PRESSURE U2261PT 007
3	PIW540 3/IWX+4/M2+	/33.3	PT9:1	
4	IWX+4 4/IWX+4/M2-	/33.3		PRESSURE U2261PT 009
5	PIW538 5/IWX+2/M1+	/33.5	PT8:1	
6	IWX+2 6/IWX+2/M1-	/33.6		PRESSURE U2261PT 008
7	PIW544 7/IWX+6/M3+	/33.7	PT10:1	
8	IWX+6 8/IWX+6/M3-	/33.8		PRESSURE U2261PT 010

6ES7134-4GD00-0AB0
+ TM-E15S24-01


Imtech
Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61
TEK.NR. 2556-10
REF. Olivier
DATUM 20/03/2013
PLOT 27/09/2016
Cargill
Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 16: Analog input module

BLAD 65
AANTAL 44
PLAATS:

-66A4
/34.0
/40.7
Rack 2
Slot 14
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S SIEMENS
4 AI I 2-wire STANDARD

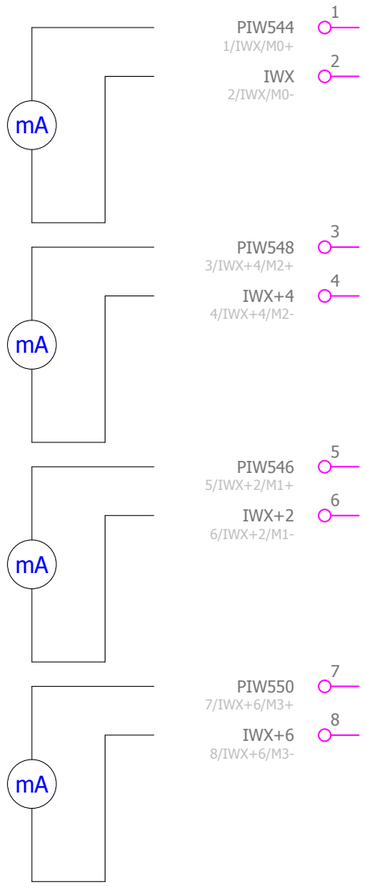

1	PIW544 1/IWX/M0+	/34.1		
2	IWX 2/IWX/M0-	/34.1	SPARE	
3	PIW548 3/IWX+4/M2+	/34.3		
4	IWX+4 4/IWX+4/M2-	/34.3	SPARE	
5	PIW546 5/IWX+2/M1+	/34.5		
6	IWX+2 6/IWX+2/M1-	/34.6	SPARE	
7	PIW550 7/IWX+6/M3+	/34.7		
8	IWX+6 8/IWX+6/M3-	/34.8	SPARE	

6ES7134-4GD00-0AB0
+ TM-E15S24-01

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR.	2556-10
REF.	Olivier
DATUM	20/03/2013
PLOT	27/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04
Module 17: Analog input module

BLAD	AANTAL
66	44

PLAATS:

50.0 / +PLC
61.9 / -24V

-70A4
/41.2
/41.3
Rack 1
Slot 1
SIE.6ES7315-2EH14-0AB0

S7-300 SIEMENS
CPU 315-2 PN/DP

X1/MPI/DP -X1:1 MPI/DP
X2/P1/PN -X2:1 PN
X2/P2/PN -X2:2 PN

-70W8
4x0,25

PN / 50.9

+PLC / 71.0
-24V / 71.0

1/L+ 3 L+
2/M 4 M

6ES7315-2EH14-0AB0

Imtech	Imtech Belgium N.V.	TEK.NR.	2556-10	Cargill	Cargill R&D Centre Europe VBR	U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04	BLAD 70 / AANTAL 44
	Koralenhoeve 9	REF.	Olivier		Havenstraat 84		
	B-2160 Wommelgem	DATUM	20/03/2013		B-1800 Vilvoorde	PLC	PLAATS:
	Tel. (03) 350.61.61	PLOT	27/09/2016		Tel. +32 (0)2 257 06 11		

70.9 / +PLC

70.9 / -24V

-71A4
Rack X
Slot Y
SIE.6AV2124-0XC02-0AX0

COMFORT PANEL
TP2200 Comfort

SIEMENS

-X80:1
X80/1/L+
L+

-X80:2
X80/2/M
M

-X50:SMC
X50/SMC
SMC

-X51:SD
X51/SD
SD

-X2:X2
X2/DP/MPI/PPI/RS422/485
DP/MPI/PPI/RS422/485

-X3:P1
PN
X3/P1/PN

-X1:P1
X1/P1/PN
PN

PN / 50.9

-X3/P1:1
TX+
X3/P1/1/TX+

-X1/P1:1
X1/P1/1/TX+
TX+

-X3/P1:2
TX-
X3/P1/2/TX-

-X1/P1:2
X1/P1/2/TX-
TX-

-X3/P1:3
RX+
X3/P1/3/RX+

-X1/P1:3
X1/P1/3/RX+
RX+

-X3/P1:6
RX-
X3/P1/6/RX-

-X1/P1:6
X1/P1/6/RX-
RX-

-X1:P2
X1/P2/PN
PN

-X1/P2:1
X1/P2/1/TX+
TX+

-X1/P2:2
X1/P2/2/TX-
TX-

-X1/P2:3
X1/P2/3/RX+
RX+

-X1/P2:6
X1/P2/6/RX-
RX-

-X60:USB
X60/USB
USB

-X61:USB
X61/USB
USB

-X62:USB
X62/USB
USB

-X90:Audio In
X90/Audio In
Audio In

-X90:Audio Out
X90/Audio Out
Audio Out

6AV2124-0XC02-0AX0

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR. 2556-10
REF. Olivier
DATUM 20/03/2013
PLOT 13/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

HMI

BLAD	AANTAL
71	44

PLAATS:

Artikellijst

Onderdeelcode	Hoeveelheid	Omschrijving	Typenummer	Fabrikant	Bestelnummer
50A4	1		6ES7151-3AA23-0AB0		6ES7151-3AA23-0AB0
51A4	1	ET200S,PM-E, DC 24V	6ES7138-4CA01-0AA0		6ES7138-4CA01-0AA0
51A4	1				
52A4	1				
52A4	1				
53A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
53A4	1				
54A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
54A4	1				
55A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
55A4	1				
56A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
56A4	1				
57A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
57A4	1				
58A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
58A4	1				
59A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
59A4	1				
60A4	1	ET200S ddigitale uitgangen 4DO ST, DC 24V, 0.5A	6ES7132-4BD02-0AA0		6ES7132-4BD02-0AA0
60A4	1				
61A4	1	ET200S,PM-E, DC 24V	6ES7138-4CA01-0AA0		6ES7138-4CA01-0AA0
61A4	1				
62A4	1	SIMATIC DP, ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA;	6ES7134-4GD00-0AB0		6ES7134-4GD00-0AB0
62A4	1				
63A4	1	SIMATIC DP, ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA;	6ES7134-4GD00-0AB0		6ES7134-4GD00-0AB0
63A4	1				
64A4	1	SIMATIC DP, ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA;	6ES7134-4GD00-0AB0		6ES7134-4GD00-0AB0
64A4	1				
64A4	1	SIMATIC DP, ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA;	6ES7134-4GD00-0AB0		6ES7134-4GD00-0AB0
64A4	1				
65A4	1	SIMATIC DP, ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA;	6ES7134-4GD00-0AB0		6ES7134-4GD00-0AB0
65A4	1				
66A4	1	SIMATIC DP, ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA;	6ES7134-4GD00-0AB0		6ES7134-4GD00-0AB0
66A4	1				
70A4	1	CPU 315-2 PN/DP	6ES7315-2EH14-0AB0		6ES7315-2EH14-0AB0
71A4	1	TP2200 COMFORT	6AV2124-0XC02-0AX0		6AV2124-0XC02-0AX0
4F4	1	Elektronische zekering 10A	ESX10-TB-101-DC24V-10A		ESX10-TB-101-DC24V-10A

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR. 2556-10
REF. Olivier
DATUM 20/03/2013
PLOT 27/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Artikellijst : SIE.6ES7151-3AA23-0AB0 - ETA.ESX10-TB-101

BLAD	AANTAL
100	44

PLAATS:

Kabeloverzicht

F10_001

Kabelnaam	Bron (van)	Doel (tot)	Kabeltype	alle aders	Gebruikte aders	Dwarsdoorsnede [mm]	Lengte [m]	Functietekst	Grafische pagina van de kabelaansluitlijst
BOX1-5W5	BOX1-5V5	BOX1-FT1			4			WATER TANK	
BOX1-5W6	BOX1-5V7	BOX1-FT2			4			=	
BOX1-5W8	BOX1-5V8	BOX1-FT3			4			=	
DT001		BOX1-5V5	FG7OR	2x	2	1		DENSITY U2261DT 002	
DT002		BOX1-5V7	FG7OR	2x	2	1		PRESSIONE PRESSURE U2261PT 006	
DT003		BOX1-5V8	FG7OR	2x	2	1		DENSITY U2261DT 003	
FT001B		BOX1-5V5	LiYCY	3x	2	0.75		FLOW U2261FT 002B	
	64A4								
FT002B		BOX1-5V7	LiYCY	3x	2	0.75		FLOW U2261FT 002B	
	64A4								
FT003B		BOX1-5V8	LiYCY	3x	2	0.75		FLOW U2261FT 001B	
	64A4								
PT007	65A4	PT7	FG7OR	2x	2	1		PRESSURE U2261PT 007	
PT008	65A4	PT8	FG7OR	2x	2	1		PRESSURE U2261PT 009	
PT009	65A4	PT9	FG7OR	2x	2	1		PRESSURE U2261PT 007	
PT010	65A4	PT10	FG7OR	2x	2	1		PRESSURE U2261PT 008	
50W8	50A4	71A4		4x	1	0,25			
70W8	50A4	70A4		4x	1	0,25			

=+/100

Imtech Belgium N.V.
Koralenhoeve 9
B-2160 Wommelgem
Tel. (03) 350.61.61

TEK.NR. 2556-10
REF. Olivier
DATUM 20/03/2013
PLOT 27/09/2016

Cargill R&D Centre Europe VBR
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 257 06 11

U2261-2 PLC CABINET CHROMO QBM-04

Kabeloverzicht : BOX1-5W5 - 70W8

BLAD 1 | AANTAL 44

PLAATS: +CBL_KBL