

LAPORAN ANALISIS STRONG MOTION (BSMA BMKG)

1. RINGKASAN GUNCANGAN TERKUAT

Stasiun BOJI mencatat guncangan terkuat pada komponen HNN dengan nilai PGA maksimum sebesar 0.076860 m/s² (7.69 Gal). Berdasarkan standar BMKG, guncangan ini masuk dalam kategori:

SKALA II SIG-BMKG (Setara III-V) - DIRASAKAN

Dampak: Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.

2. TABEL PARAMETER STRONG MOTION KESELURUHAN


Channel	PGA (Gal)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	Arias (m/s)	Durasi (s)	Intensitas
HNN	7.686	0.3101	0.0154	0.000462	9.71	II (III-V)

3. RESPONSE SPECTRUM (REDAMAN 5%)


LAPORAN ANALISIS STRONG MOTION (BSMA BMKG)

Analisis Kinematik Gelombang Waktu Stasiun: BOJI | Channel: HNN


1. Raw Waveform (HNN)

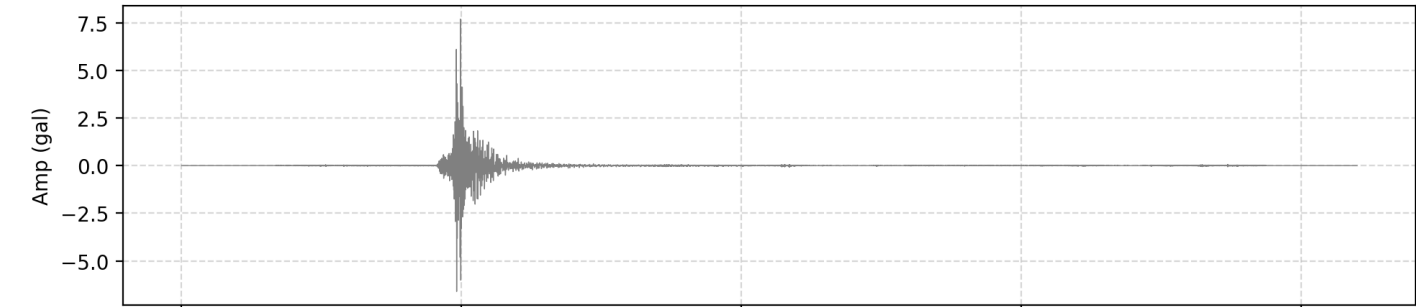


2. Filtered Acceleration (HNN | PGA: 0.076860 m/s²)

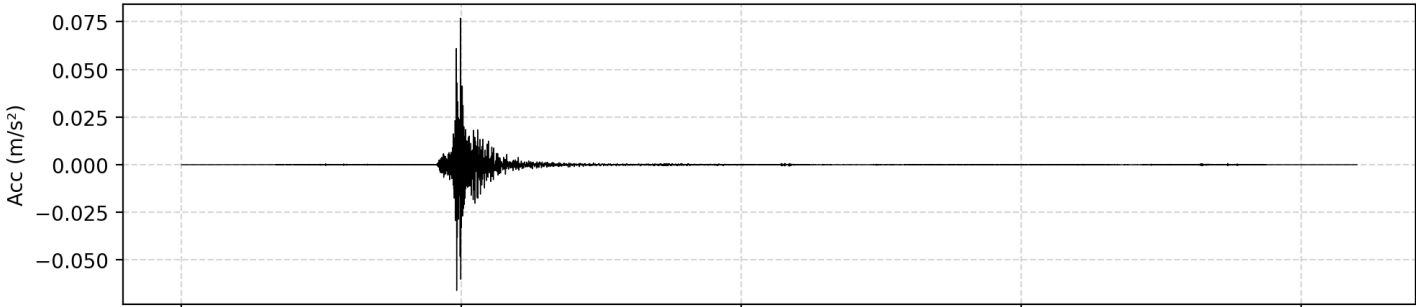

3. Velocity (HNN | PGV: 0.310067 cm/s)

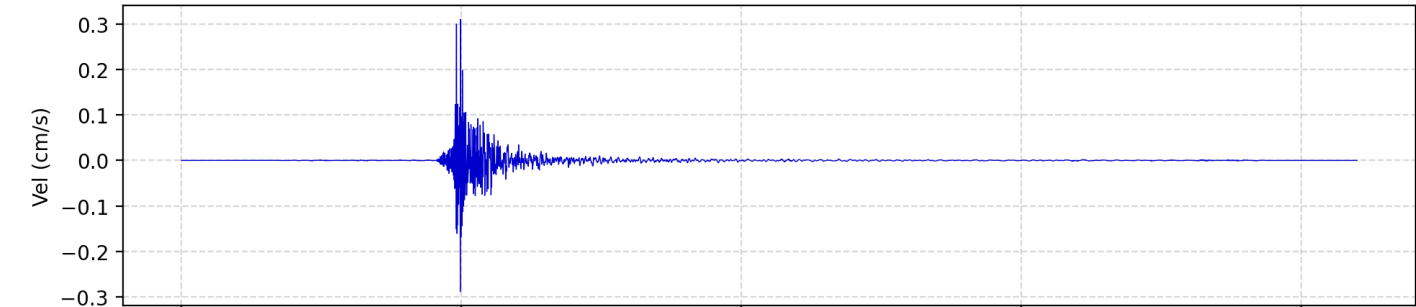

4. Displacement (HNN | PGD: 0.015428 cm)

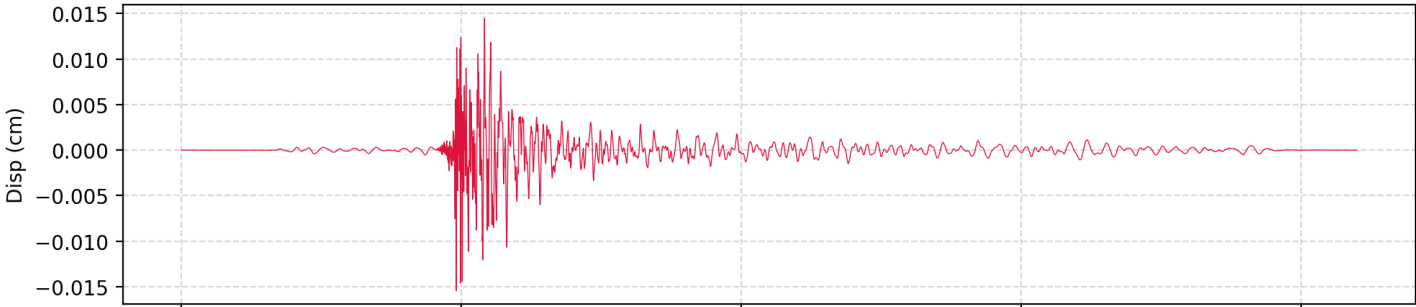

Time (seconds)