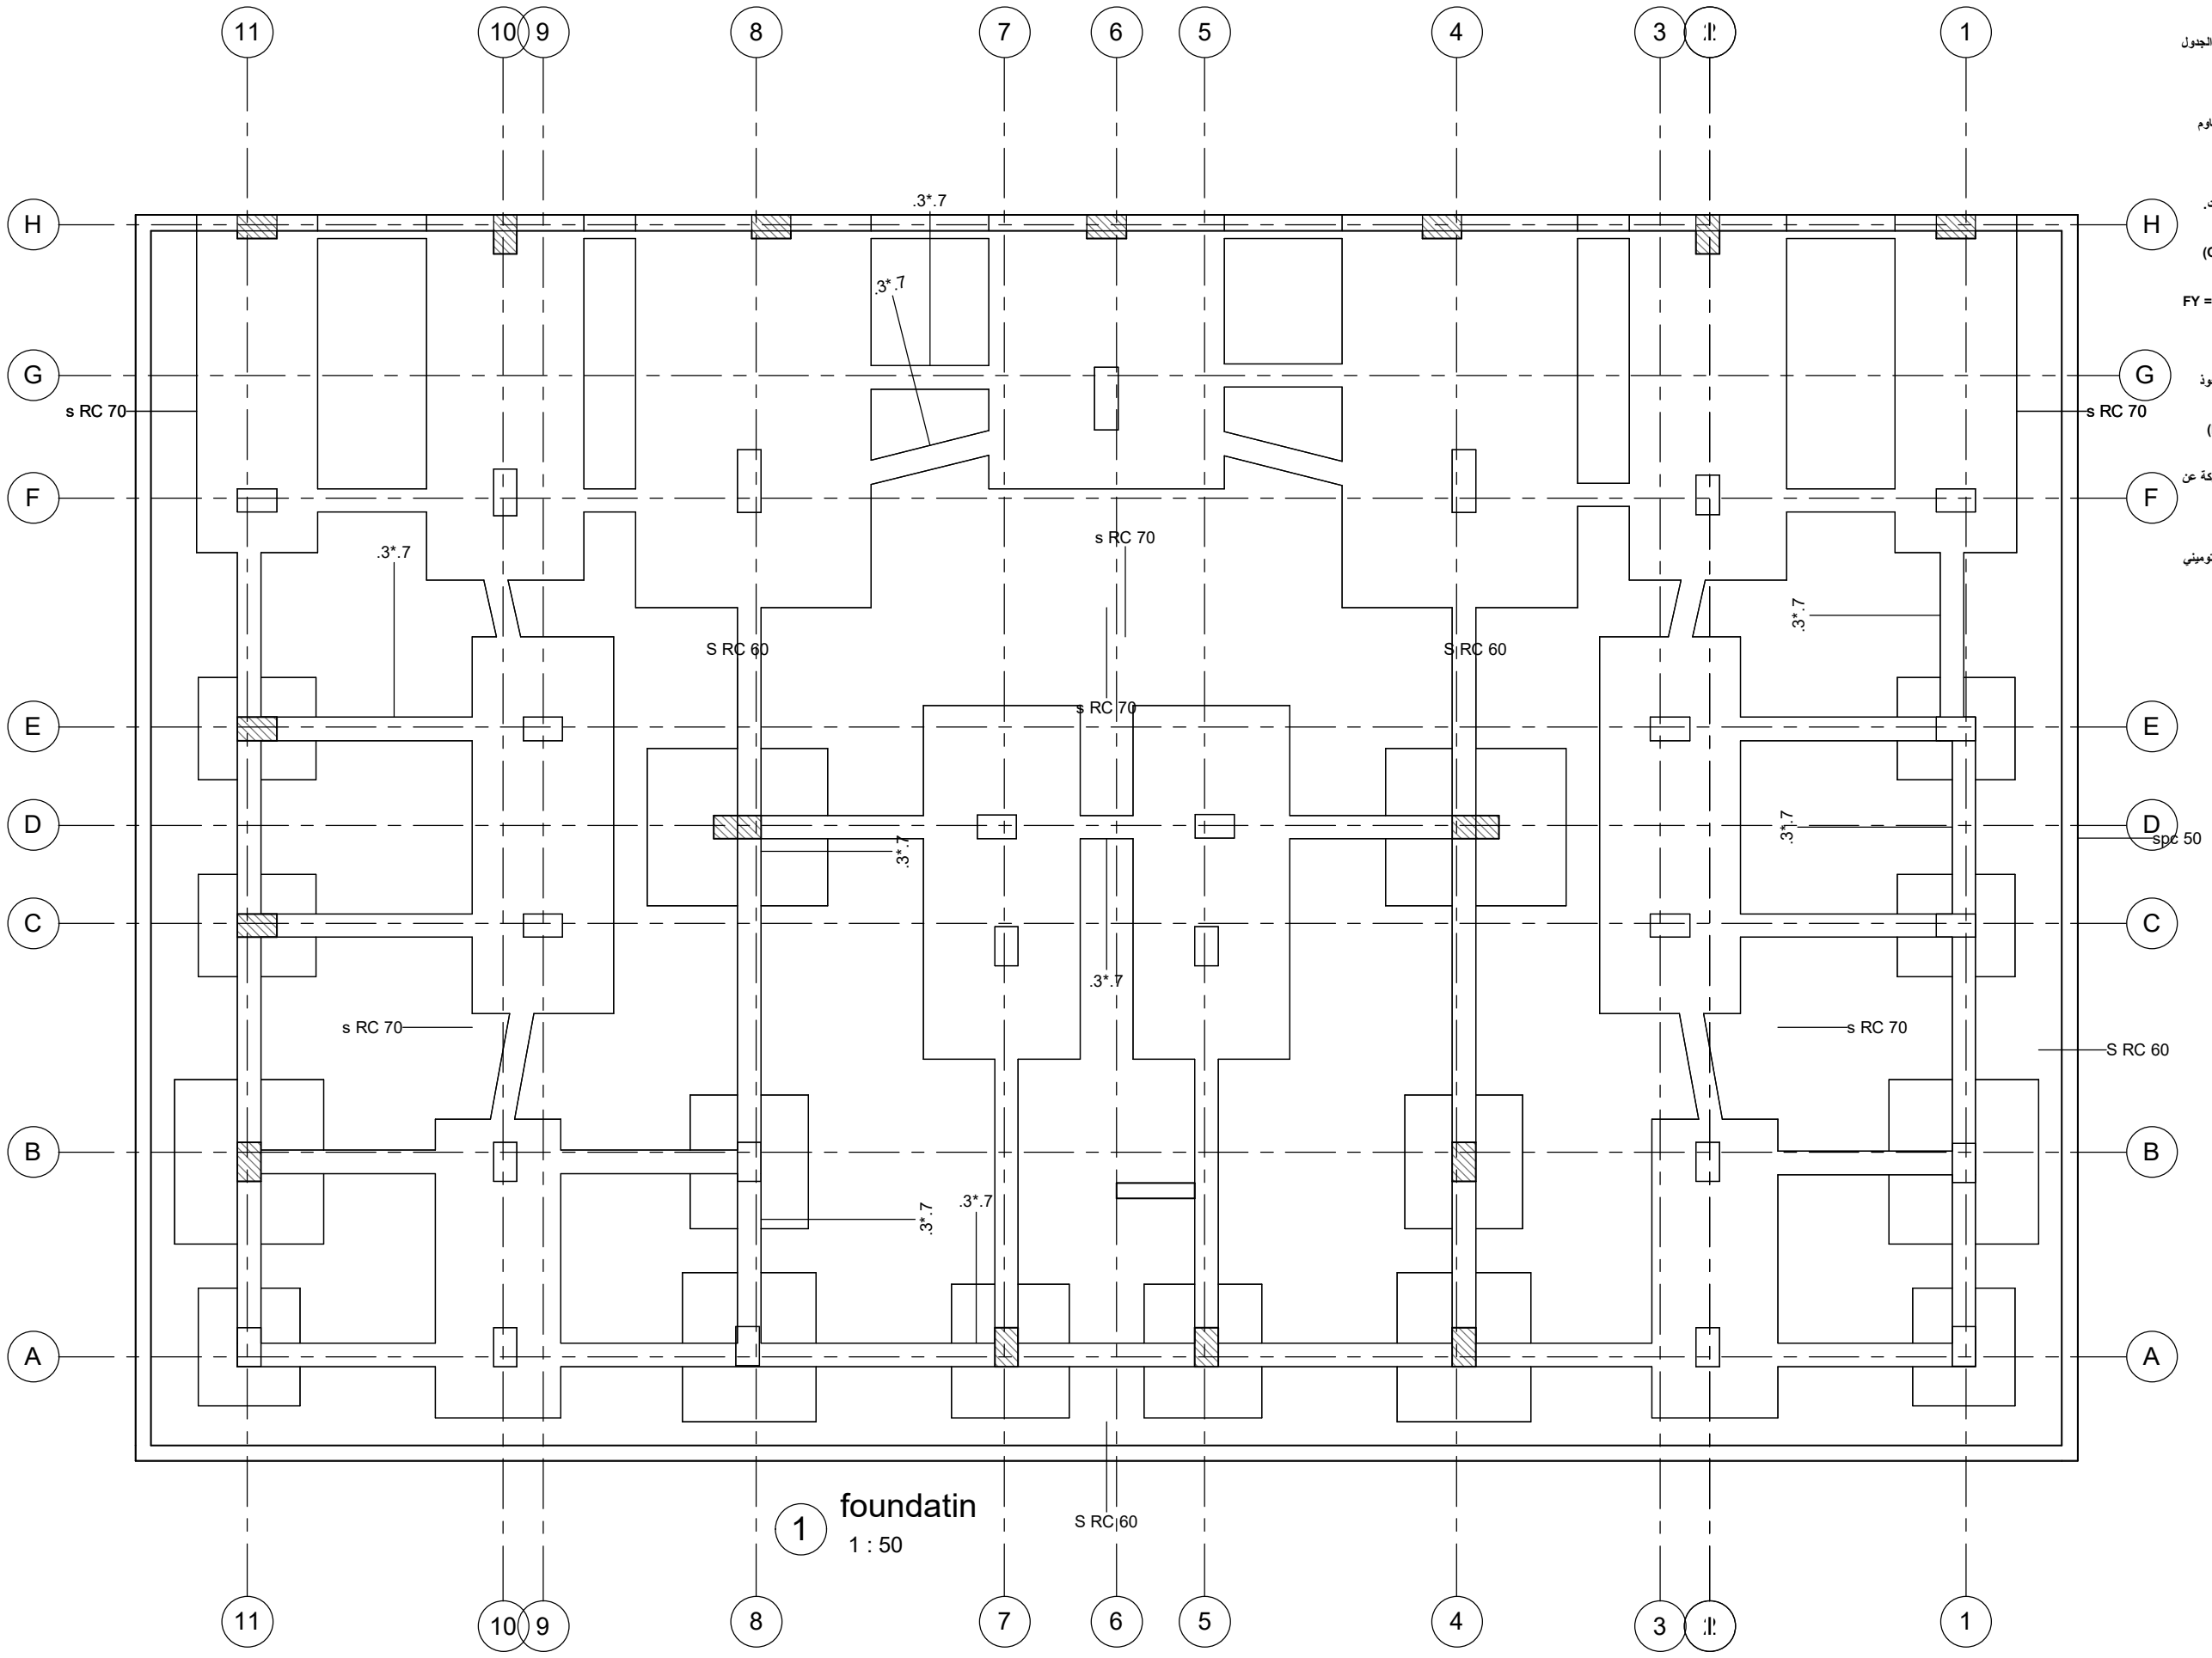

1 foundatin
1 : 50

رأولاً: ملاحظات عامة وتنفيذية (GENERAL EXECUTION NOTES)

1. هذه اللوحات قُرنت مع اللوحات المعمارية والكهربائية والصحية ومعتمدة من المكاتب الاستشارية.

2.لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في الأبعاد أو القطاعات أو أقطار حديد التسليح بدون إذن كتابي من المهندس الاستشاري المصمم.

3.جميع الأبعاد والمناسيب مقاسة بالمتر، بينما أبعاد القطاعات الخرسانية والتسليح بالمليمتر أو السنتيمتر طبقاً للموضح على اللوحات.

4.جميع المناسيب المذكورة باللوحات مقاسة بالنسبة لمنسوب الصفر المعماري (أو الروبير المعتمد بالموقع).

5.يجب على المقاول مراجعة كافة الأبعاد بالموقع ومطابقتها مع اللوحات المعمارية قبل بدء التنفيذ، وفي حالة وجود أي تعارض يُرجع للمهندس الاستشاري فوراً.

6.يلتزم المقاول باتخاذ كافة تدابير السلامة والصحة المهنية لحماية أفراد العمل والمنشآت المجاورة.

ثانياً: مواصفات المواد (MATERIAL SPECIFICATIONS)
.1 الخرسانة (CONCRETE)
إجهاد الضغط المُميَّز للخرسانة المسلحة FCU 25 - 30 نيوتن/مم² بعد 28 يوماً (حسب الجدول المعروض على اللوحة).

إجهاد الضغط المُميَّز للخرسانة العادية FCU 15 - 20 نيوتن/مم² بعد 28 يوماً.

نوع الأسمنت: أسمنت بورتلاندي عادي (CEM I 42.5N) للعناصر الفوقية، وأسمنت مقاوم للكبريتات (SRC) للأساسات والعناصر الملامسة للتربة.

نسبة الماء إلى الأسمنت :(W/C RATIO) لا تتجاوز 0.45 للخرسانة المسلحة.

المقاس الاعتباري الأكبر للركام: لا يزيد عن 20 مم للأسقف والأعمدة، و 38 مم للأساسات.

.2 حديد التسليح (REINFORCING STEEL)
حديد التسليح الرئيسي: صلب عالي الإجهاد مخدد (GRADE B400D-WR / B420D-WR) بإجهاد خضوع 400 = (F_Y) أو 420 نيوتن/مم².

حديد الكانات والصلب الطري: صلب أملس (GRADE B240P-WR) بإجهاد خضوع FY = 240 نيوتن/مم².

يجب أن يكون حديد التسليح خالياً من الصدأ المتقشر، الزيوت، والشحوم قبل الصب
رابعاً: الأساسات والتربة (FOUNDATIONS & GEOTECHNICAL)
جهد التربة المسموح به (NET ALLOWABLE BEARING CAPACITY) مأخوذ طبقاً لتقرير التربة المعتمد من الاستشاري الجيوتقني.

2.يتم دك قاع الحفر جيداً للوصول إلى الكثافة الجافة المطلوبة (PROCTOR TEST ≥ 95%).

3.في حالة وجود طبقات إحلال، يتم التنفيذ على طبقات لا تزيد سمك الطبقة الواحدة المدموكة عن 25 - 30 سم مع إجراء اختبارات الكثافة الحقلية لكل طبقة.

4.يتم صب طبقة فرشة خرسانة عادية أسفل القواعد المسلحة بسمك لا يقل عن 20 سم.

5.يتم عزل جميع الأسطح الخرسانية الملامسة للتربة (قواعد، ميد، رقاب أعمدة) بدهان بيتوميني على الساخن/البارد.

.

KEY PLAN

OWNER المالك
Owner

PROJECT NAME اسم المشروع
Project Name

BUILDING NAME اسم المبنى

PROJECT ADDRESS عنوان المشروع
Enter address here

PROJECT MANAGER مدير المشروع

Address:
8 El-Nour St., Heliopolis,
Cairo, Egypt
Tel: (+20 2) 23895861
Fax: (+20 2) 259155969

MAIN CONSULTANT الاستشاري العام

MAIN CONTRACTOR المقاول العام

Address:
8 El-Nour St., Heliopolis,
Cairo, Egypt
Tel: (+20 2) 23895861
Fax: (+20 2) 259155969

BIM Consultant

Egypt Office
4 halmy abd el atty Street, Nasr
City, Cairo, Egypt

LEGEND:

T.O.C	Top of CONCERET
LVL	Level
B1	Bottom RFT. in X-Dir.
B2	Bottom RFT. in Y-Dir.
T1	Top RFT. in X-Dir.
T2	Top RFT. in Y-Dir.

(00) 9 T 20 @ 200 L=12000
L=12000 – Bar Lenght
200 – SPACING
@ – EACH
20 – DIA. OF BAR
T – INDICATES HIGH YIELD (T)
9 – NO. OF BARS
(00) – BAR MARK

SIGNATURE

	A	B	C	D
ACTION CODE	☐	☐	☐	☐

SIGNATURE ________

DATE ________

DRAWING TITLE

foundation

SCALE	@A0	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	DATE
1 : 50		Author	Designer	Approver	Checker	

TRADE	SHEET NUMBER	REV
SUR	S.6	