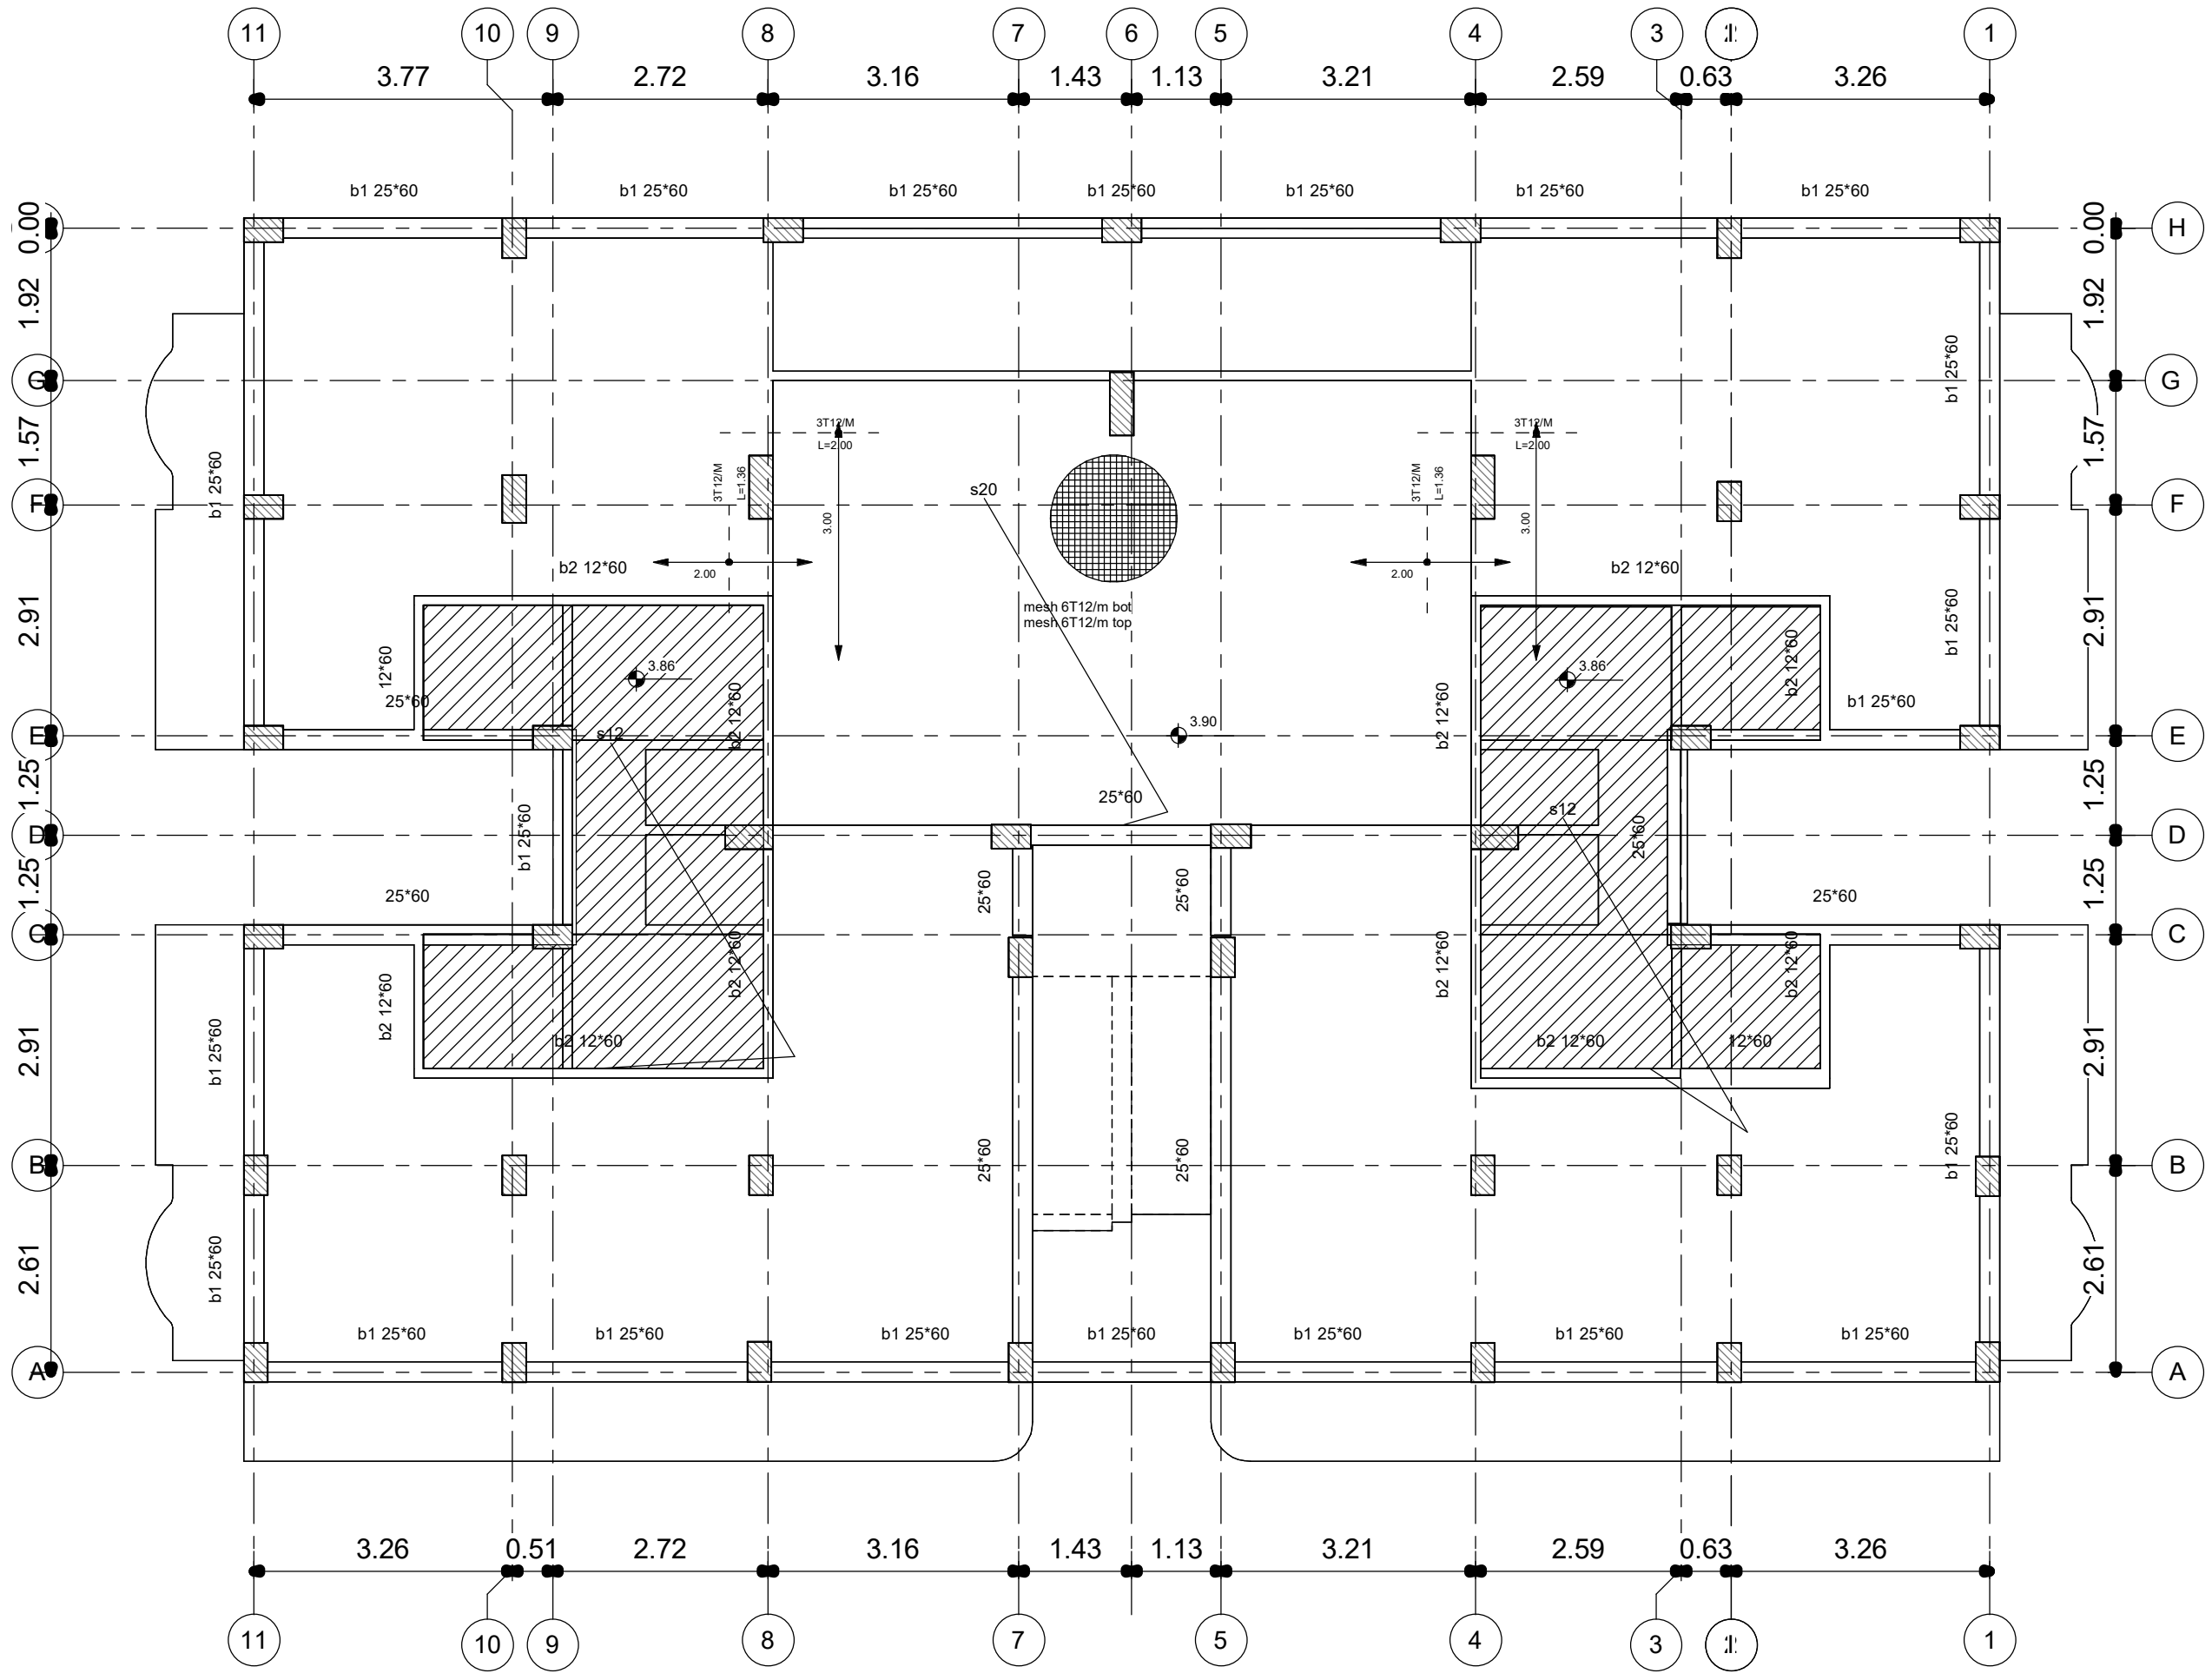

سقف الارضى
1
1 : 50

رأولاً: ملاحظات عامة وتنفيذية (GENERAL EXECUTION NOTES)

1. هذه اللوحات قُرئت مع اللوحات المعمارية والكهربائية والصحية ومعتمدة من المكاتب الاستشارية.

2.لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في الأبعاد أو القطاعات أو أقطار حديد التسليح بدون إذن كتابي من المهندس الاستشاري المصمم.

3.جميع الأبعاد والمناسيب مقاسة بالمتر، بينما أبعاد القطاعات الخرسانية والتسليح بالمليمتر أو السنتيمتر طبقاً للموضح على اللوحات.

4.جميع المناسيب المذكورة باللوحات مقاسة بالنسبة لمنسوب الصفر المعماري (أو الروبير المعتمد بالموقع).

5.يجب على المقاول مراجعة كافة الأبعاد بالموقع ومطابقتها مع اللوحات المعمارية قبل بدء التنفيذ، وفي حالة وجود أي تعارض يُرجع للمهندس الاستشاري فوراً.

6.يلتزم المقاول باتخاذ كافة تدابير السلامة والصحة المهنية لحماية أفراد العمل والمنشآت المجاورة.

ثانياً: مواصفات المواد (MATERIAL SPECIFICATIONS)

.1 الخرسانة (CONCRETE)

إجهاد الضغط المُميّز للخرسانة المسلحة 30 - 25 FCU نيوتن/مم² بعد 28 يوماً (حسب الجدول المعروض على اللوحة).

إجهاد الضغط المُميّز للخرسانة العادية 20 - 15 FCU نيوتن/مم² بعد 28 يوماً.

نوع الأسمنت: أسمنت بورتلاندي عادي (CEM I 42.5N) للعناصر الفوقية، وأسمنت مقاوم للكبريتات (SRC) للأساسات والعناصر الملامسة للتربة.

نسبة الماء إلى الأسمنت :(W/C RATIO) لا تتجاوز 0.45 للخرسانة المسلحة.

المقاس الاعتباري الأكبر للركام: لا يزيد عن 20 مم للأسقف والأعمدة، و 38 مم للأساسات.

.2 حديد التسليح (REINFORCING STEEL)

حديد التسليح الرئيسي: صلب عالي الإجهاد مخدد (GRADE B400D-WR / B420D-WR) بإجهاد خضوع 400 = ($F_Y$) أو 420 نيوتن/مم².

حديد الكانات والصلب الطري: صلب أملس (GRADE B240P-WR) بإجهاد خضوع 240 = FY نيوتن/مم².

يجب أن يكون حديد التسليح خالياً من الصدأ المتقشر، الزيوت، والشحوم قبل الصب

رابعاً: الأساسات والتربة (FOUNDATIONS & GEOTECHNICAL)

جهد التربة المسموح به (NET ALLOWABLE BEARING CAPACITY) مأخوذ طبقاً لتقرير التربة المعتمد من الاستشاري الجيوتقني.

2.يتم دك قاع الحفر جيداً للوصول إلى الكثافة الجافة المطلوبة .(PROCTOR TEST ≥ 95%)

3.في حالة وجود طبقات إحلال، يتم التنفيذ على طبقات لا تزيد سمك الطبقة الواحدة المدموكة عن 25 - 30 سم مع إجراء اختبارات الكثافة الحقلية لكل طبقة.

4.يتم صب طبقة فرشة خرسانة عادية أسفل القواعد المسلحة بسمك لا يقل عن 20 سم.

5.يتم عزل جميع الأسطح الخرسانية الملامسة للتربة (قواعد، ميد، رقاب أعمدة) بدهان بيتوميني على الساخن/البارد.

**KEY PLAN**

**OWNER** المالك

Owner

**PROJECT NAME** اسم المشروع

Project Name

**BUILDING NAME** اسم المبنى

**PROJECT ADDRESS** عنوان المشروع

Enter address here

**PROJECT MANAGER** مدير المشروع

Address:
8 El-Nour St., Heliopolis,
Cairo, Egypt
Tel: (+20 2) 23895861
Fax: (+20 2) 259155969

**MAIN CONSULTANT** الاستشاري العام

**MAIN CONTRACTOR** المقاول العام

Address:
8 El-Nour St., Heliopolis,
Cairo, Egypt
Tel: (+20 2) 23895861
Fax: (+20 2) 259155969

**BIM Consultant**

Egypt Office
4 halmy abd el atty Street, Nasr
City, Cairo, Egypt

**LEGEND:**

| | |
|---|---|
| T.O.C | Top of CONCERET |
| LVL | Level |
| B1 | Bottom RFT. in X-Dir. |
| B2 | Bottom RFT. in Y-Dir. |
| T1 | Top RFT. in X-Dir. |
| T2 | Top RFT. in Y-Dir. |

(00) 9 T 20 @ 200 L=12000
- L=12000 — Bar Lenght
- 200 — SPACING
- @ — EACH
- 20 — DIA. OF BAR
- T — INDICATES HIGH YIELD (T)
- 9 — NO. OF BARS
- (00) — BAR MARK

**SIGNATURE**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ACTION CODE | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

SIGNATURE
DATE

**DRAWING TITLE**

سقف الارضى

| SCALE | @A0 | DRAWN | DESIGNED | CHECKED | APPROVED | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 50 | | Author | Designer | Approver | Checker | |

| TRADE | SHEET NUMBER | REV |
|---|---|---|
| SUR | S.3 | |