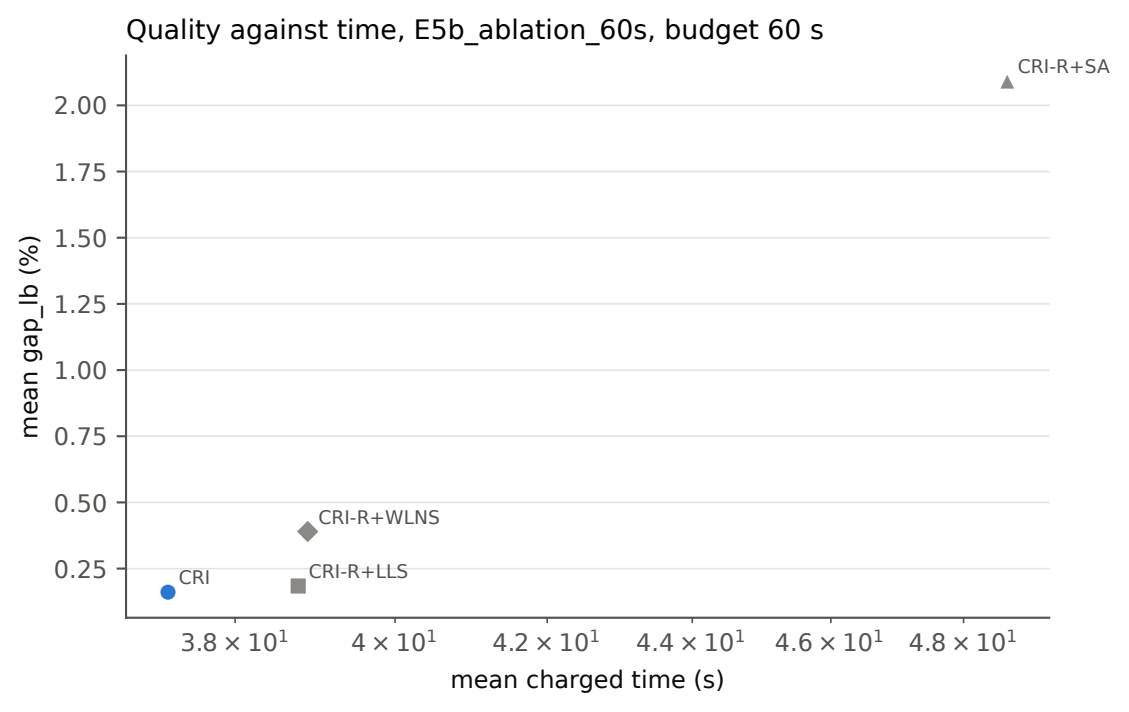
Quality against time, E5b_ablation_60s, budget 60 s
mean gap_lb (%)
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
CRI-R+SA
CRI-R+WLNS
CRI
CRI-R+LLS
3.8×10^1
4×10^1
4.2×10^1
4.4×10^1
4.6×10^1
4.8×10^1
mean charged time (s)