

2úÆ·Ãû³Æ£°¿ÖÆøÖÊÁ¿´«,ÐÆ÷

°æ±¼: V02

ÐÍ°Å: AIR_SENSOR_V01

ÎïÁÏ±àÂë: 2022.001

Í¼Ö½±à°Å: 20221212

<湖南华宽通>



产品名称	¿ÖÆøÖÊÁ¿´«,ÐÆ÷	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 1 页 - 共 10页	批准	

Index


- P00: COVER_PAGE
- P01: INDEX
- P02: BLOCK_DIAGRAM
- P03: MCU+IR
- P04: NOTE






<湖南华宽通>			
产品名称	空气净化器	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 2 页 - 共 10页	批准	

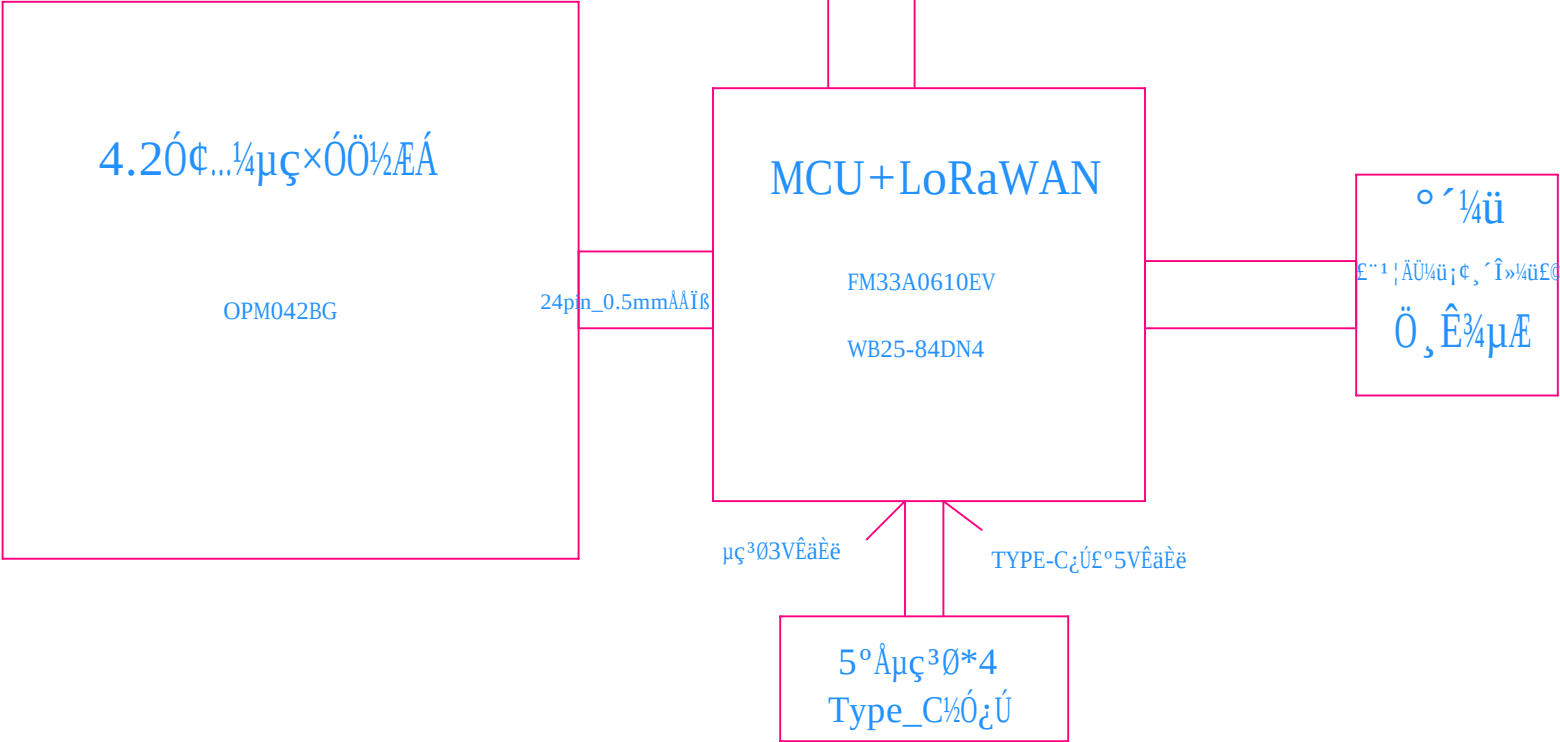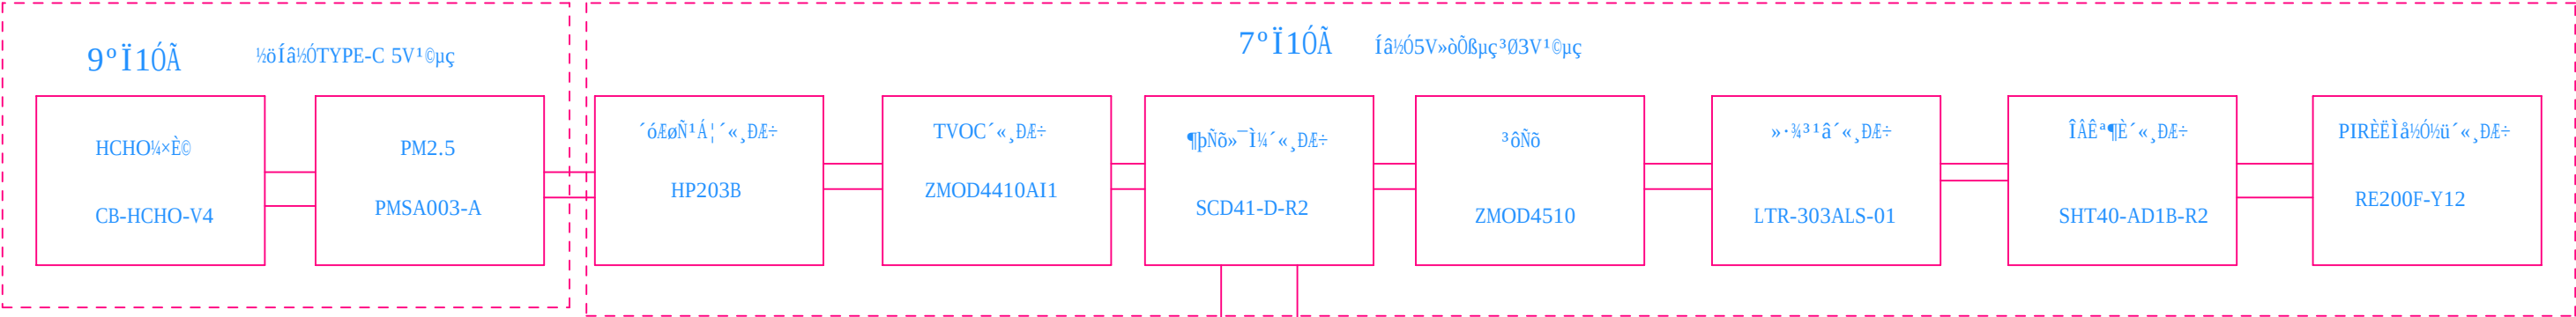




<湖南华宽通>			
产品名称	¿Ö£ðÔ£Á¿´«„Ð£÷	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 3 页 - 共 10页	批准	

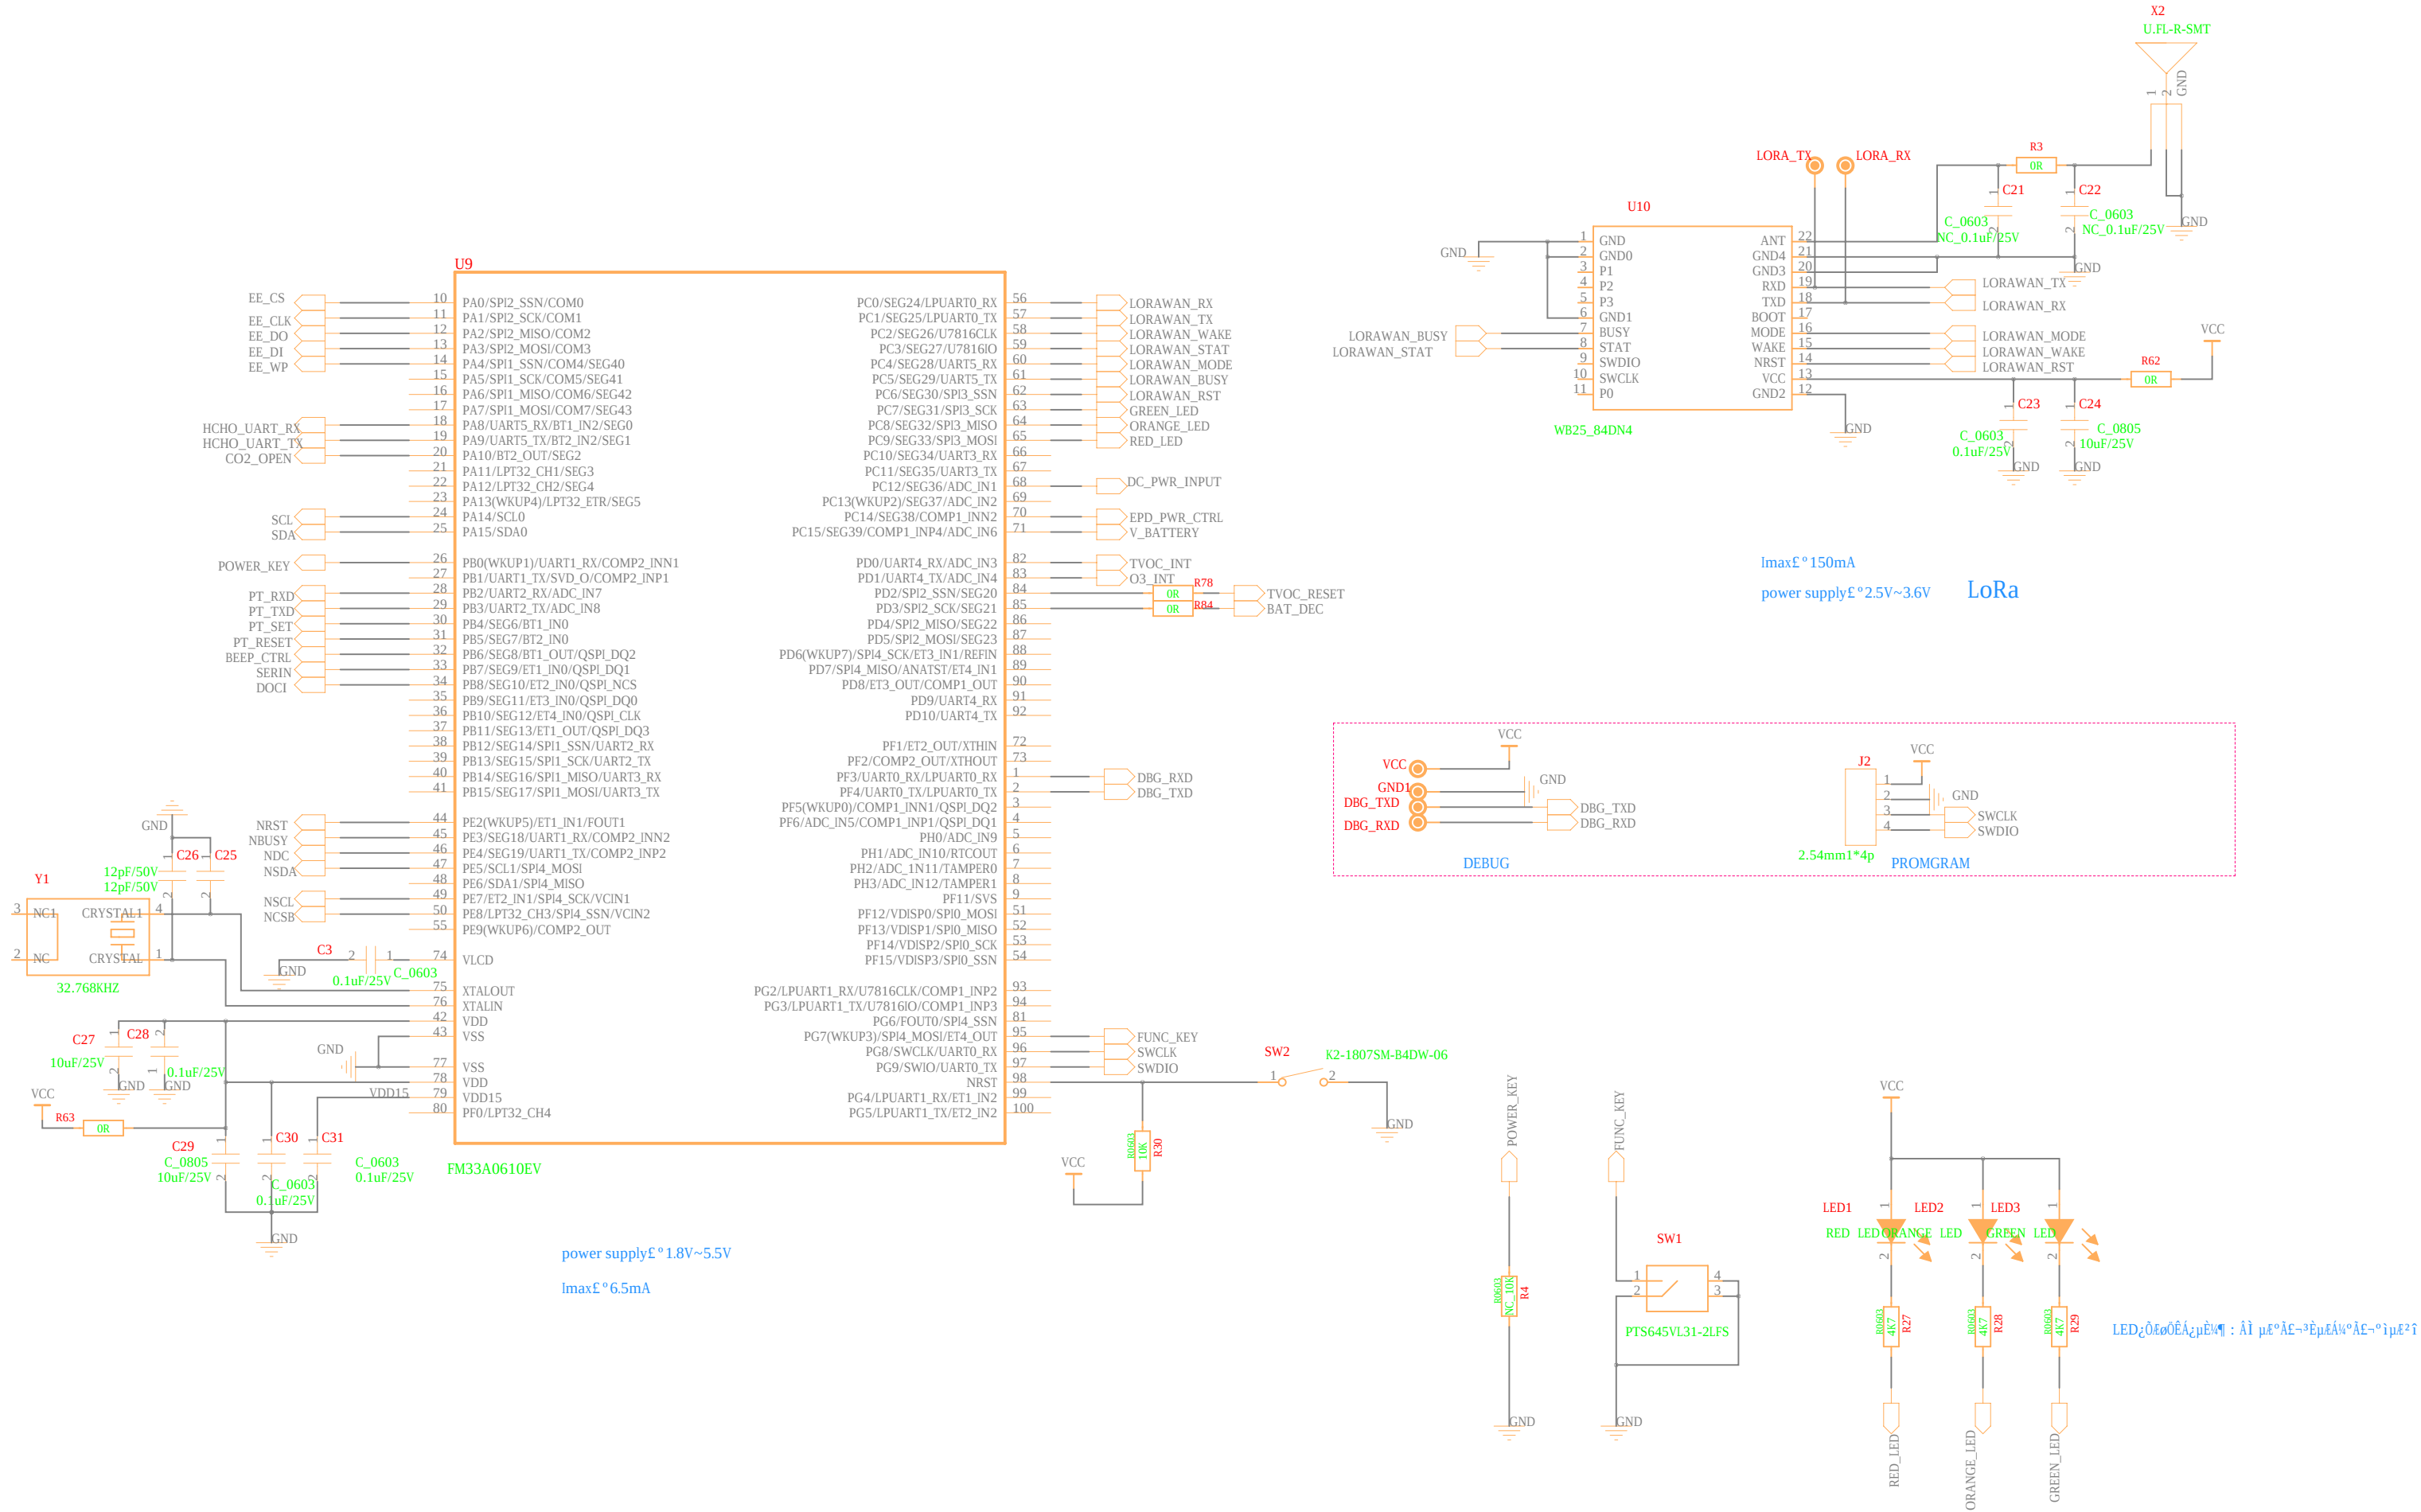


＜湖南华宽通＞			
产品名称	LoRa 无线通信模块	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 4 页 - 共 10 页	批准	

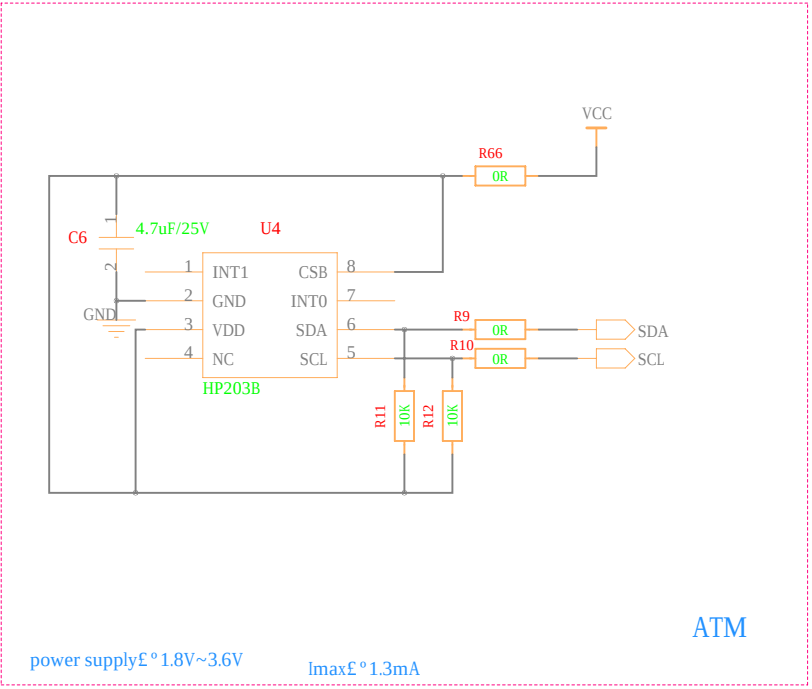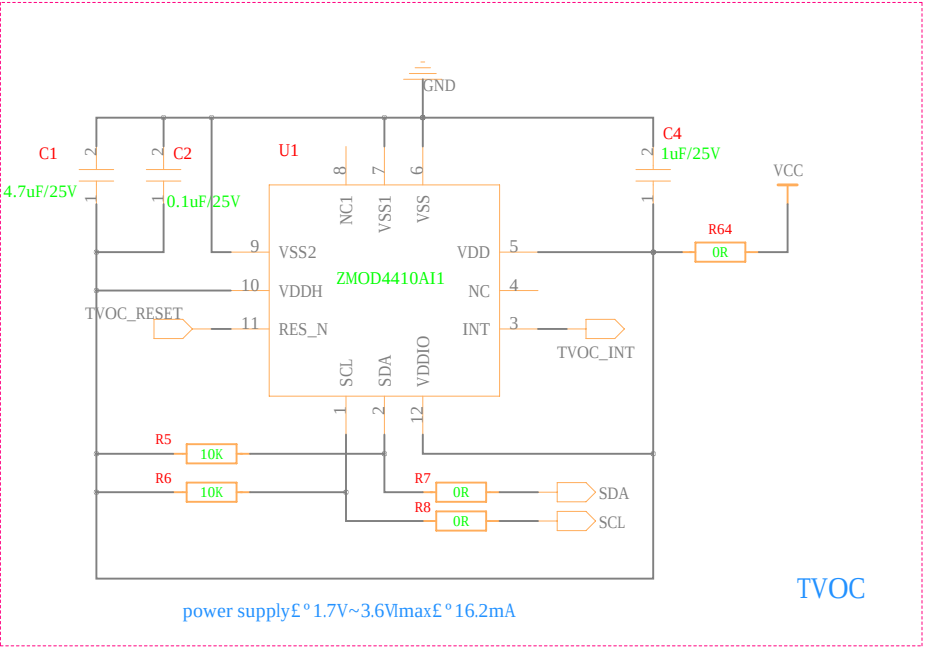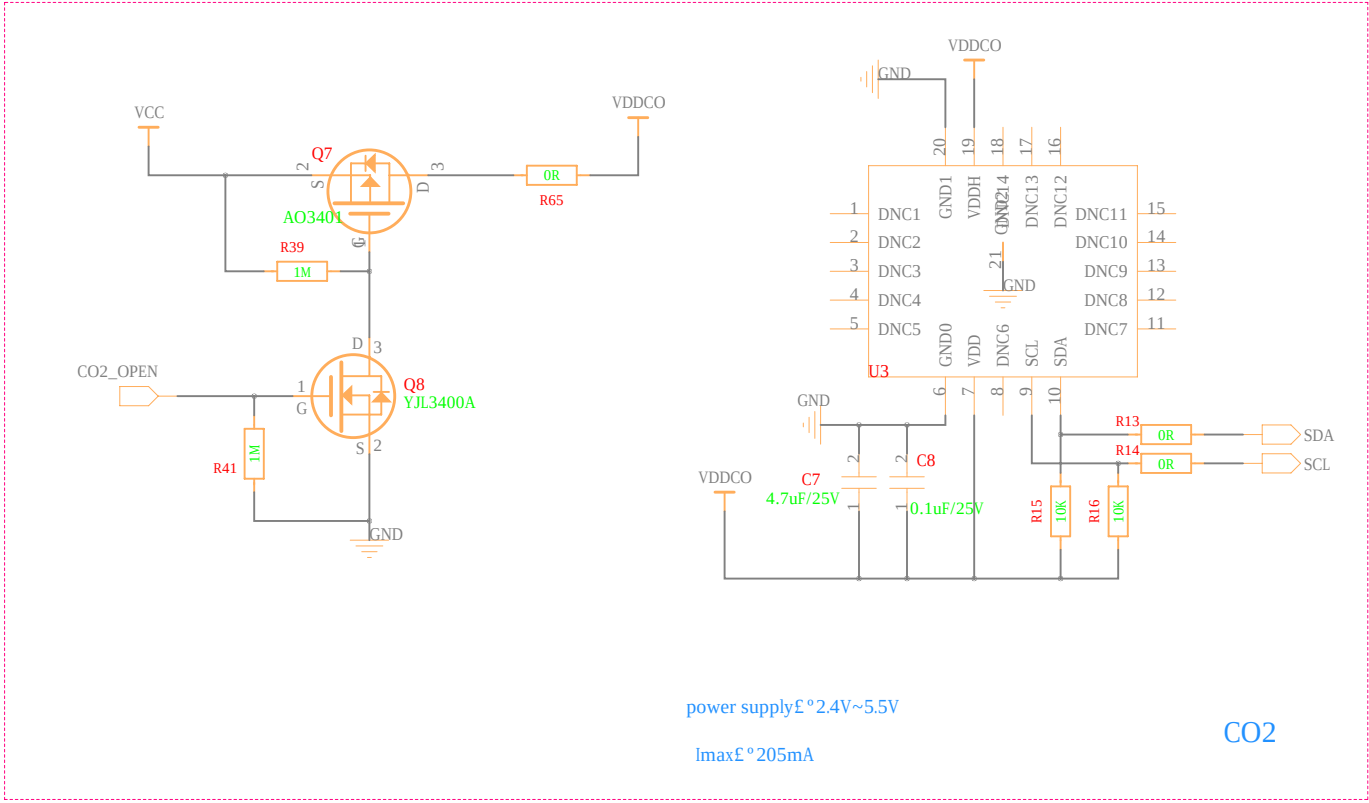

＜湖南华宽通＞			
产品名称	¿Ô£øÔÉÁ¿´«¿DE÷	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 5 页 - 共 10	批准	

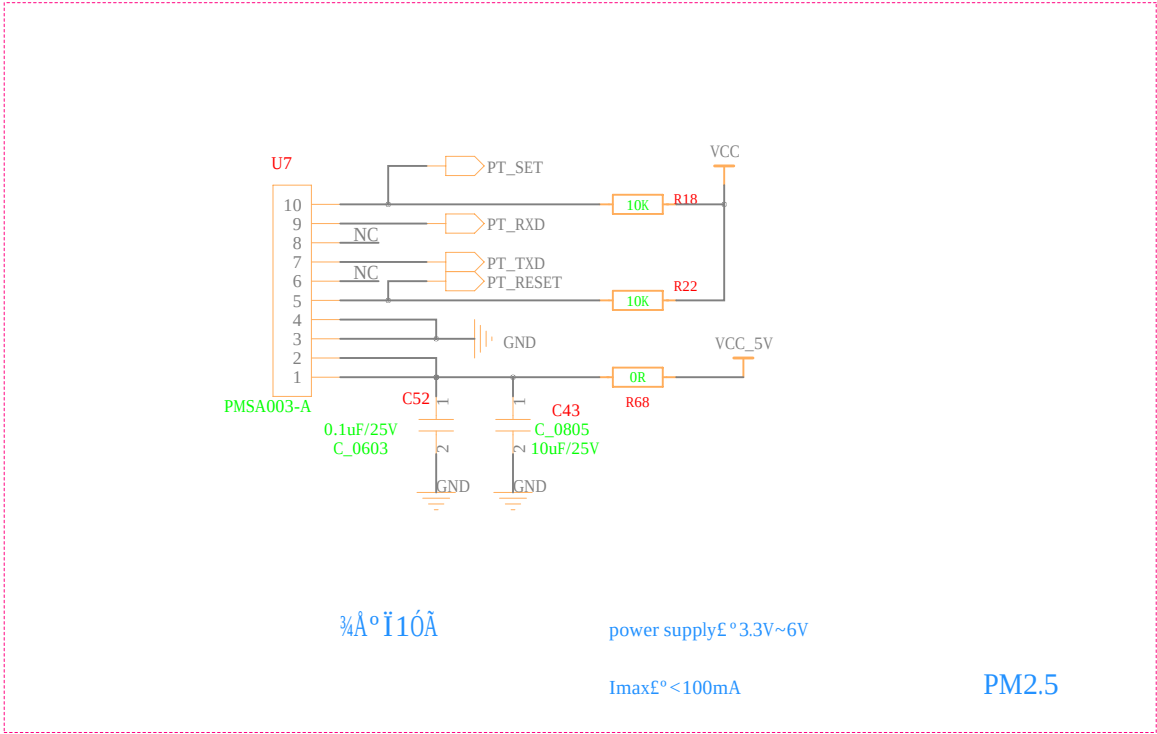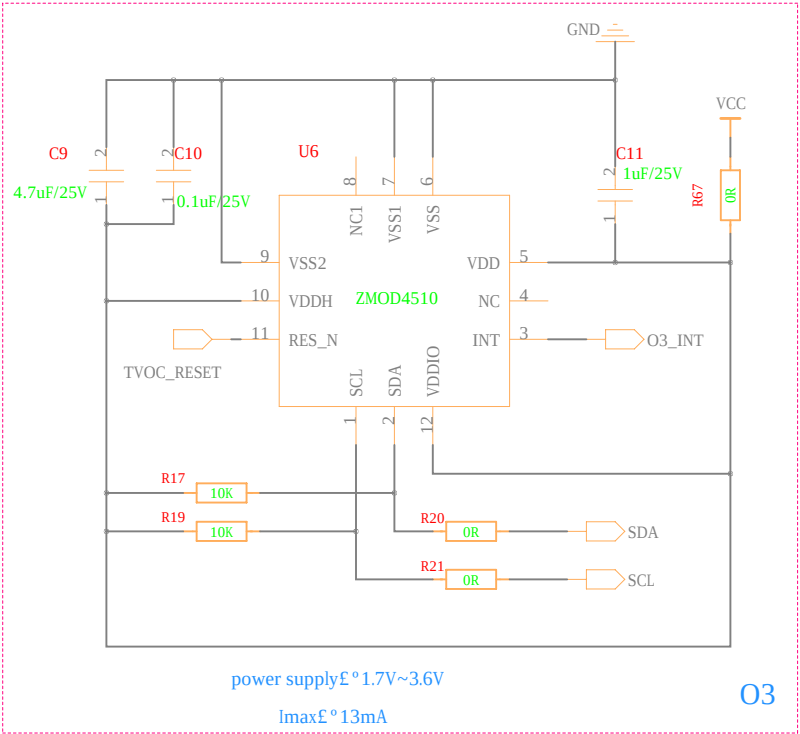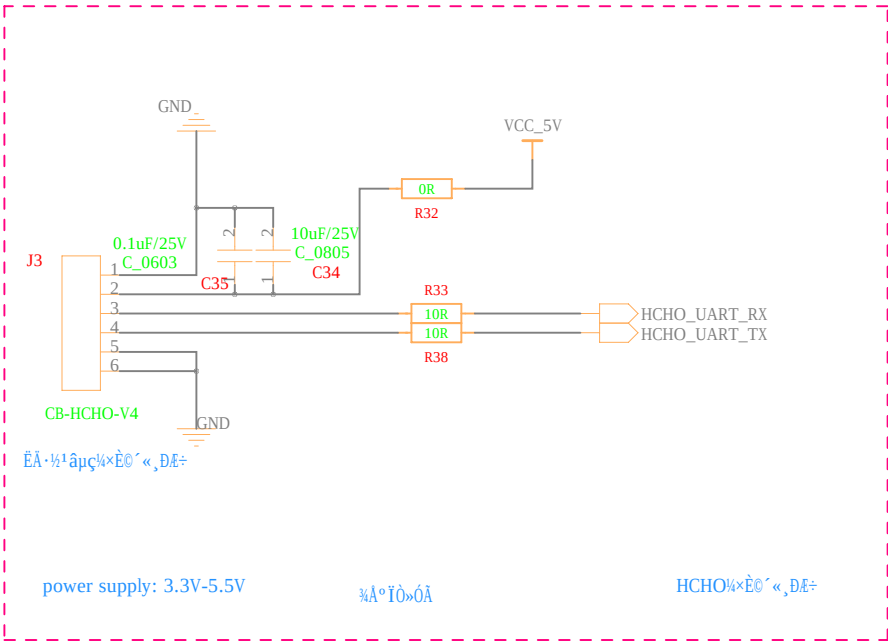

湖南华宽通			
产品名称	PM2.5传感器模块	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 6 页 - 共 10 页	批准	

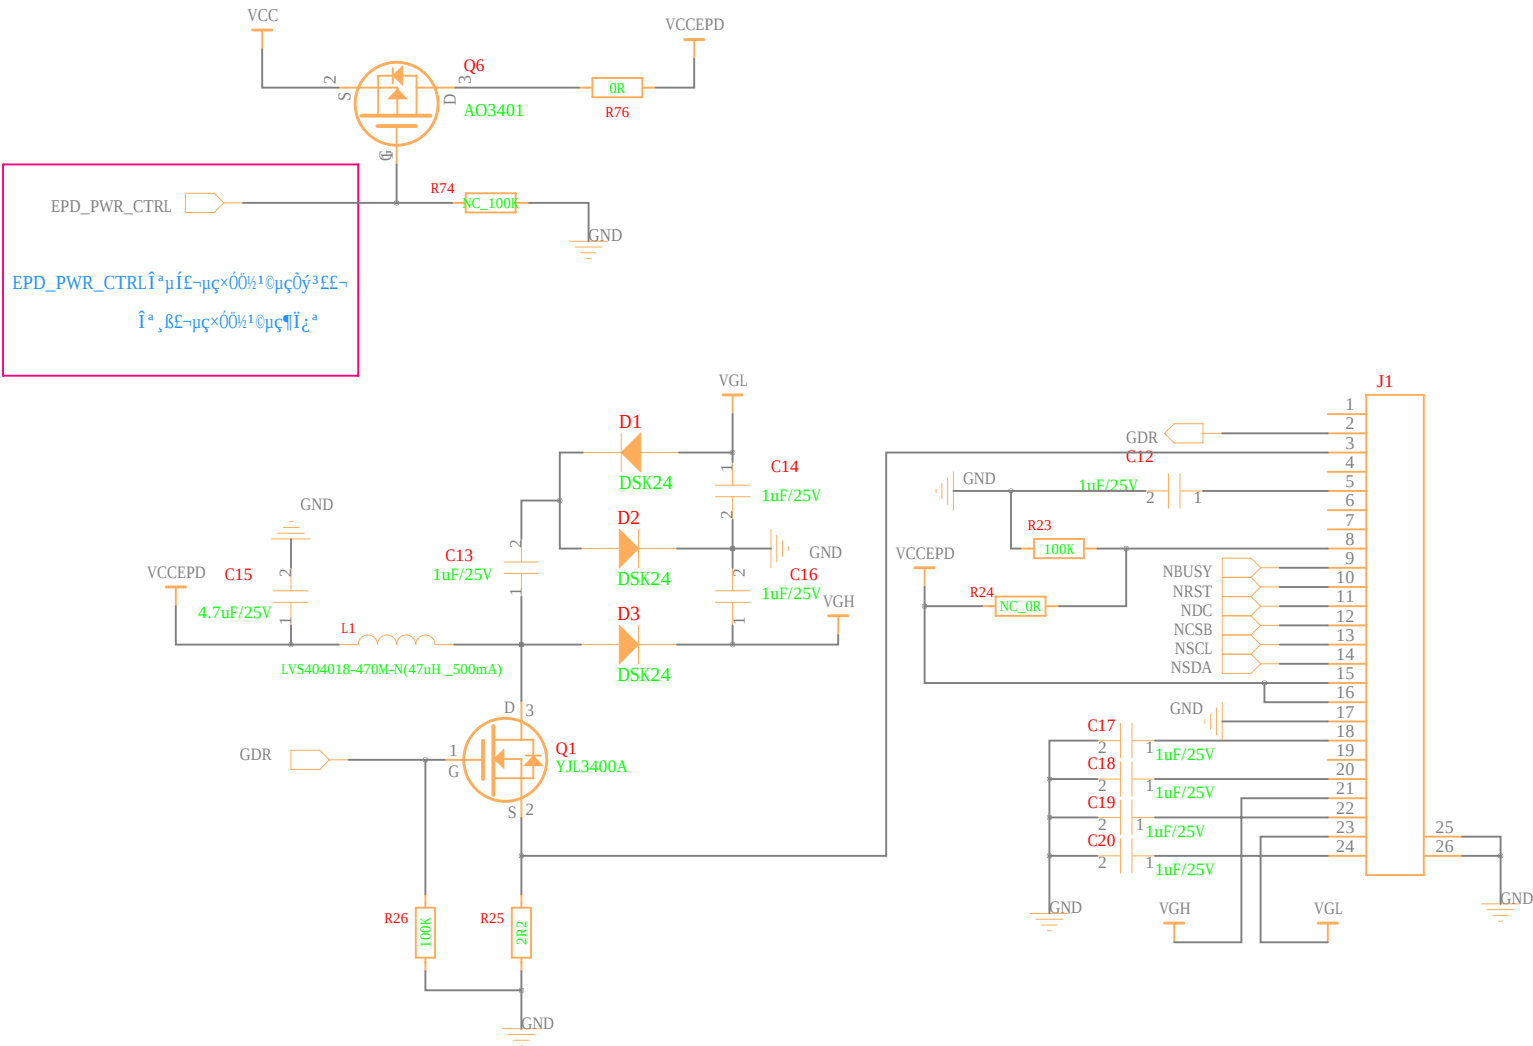






Power supply: 2.4V-3.6V

Imax: 80mA

Work Temperature: 0-40 ℃


INK SCREEN

＜湖南华宽通＞			
产品名称	空气传感器	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 7 页 - 共 10 页	批准	

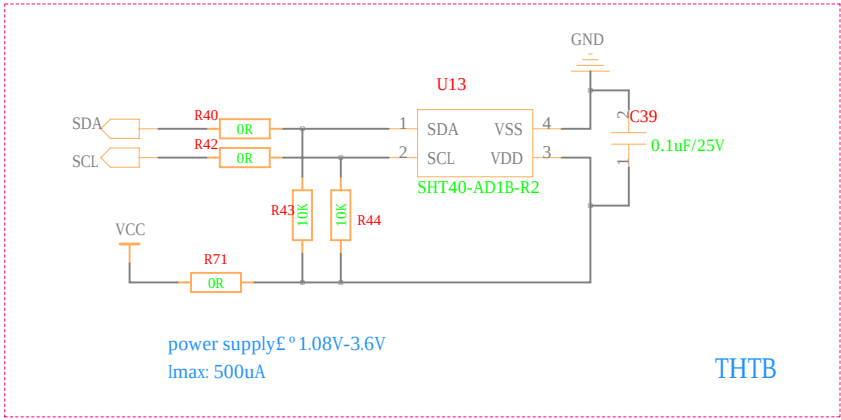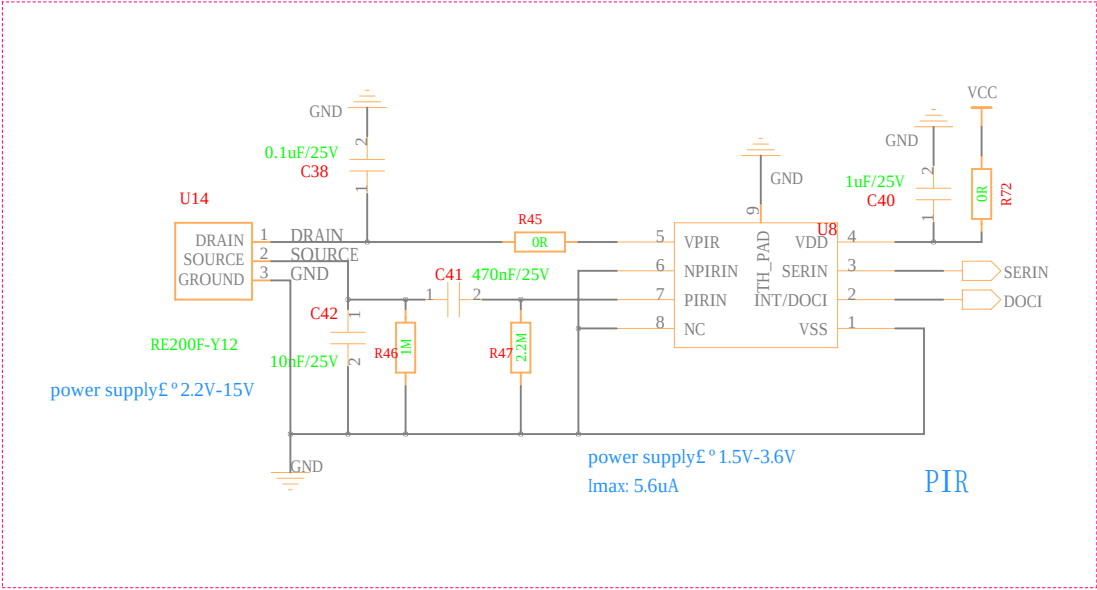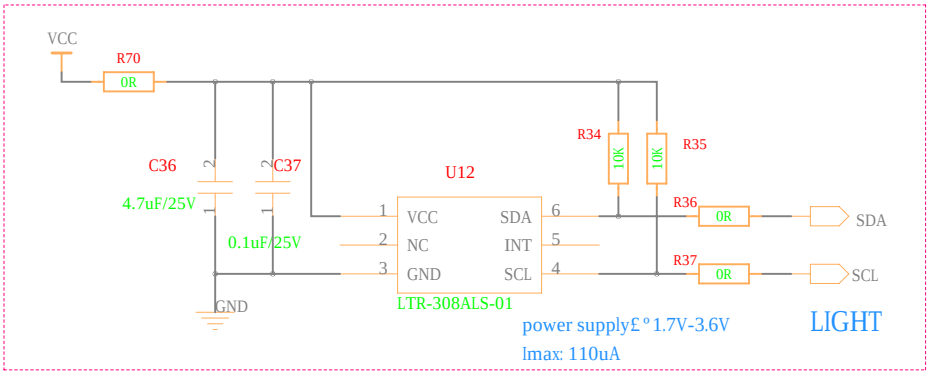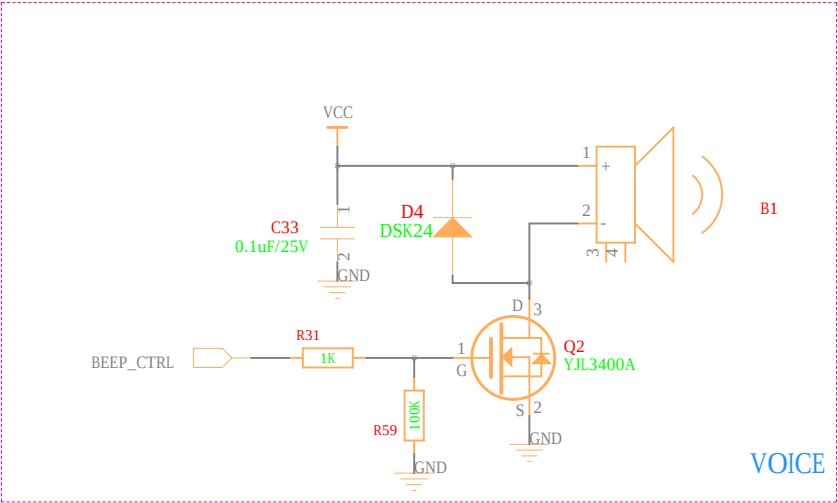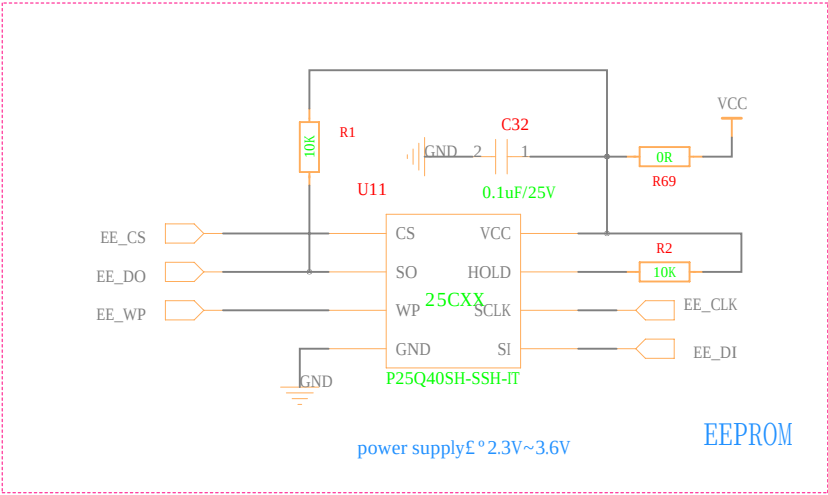


<湖南华宽通>			
产品名称	空气传感器	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 8 页 - 共 10 页	批准	

9°İÖ»£°Ö»ÓÁÍâ¼05V¹©µç£¬µç³ØÊäÈë¶İ²»Éİ¼p

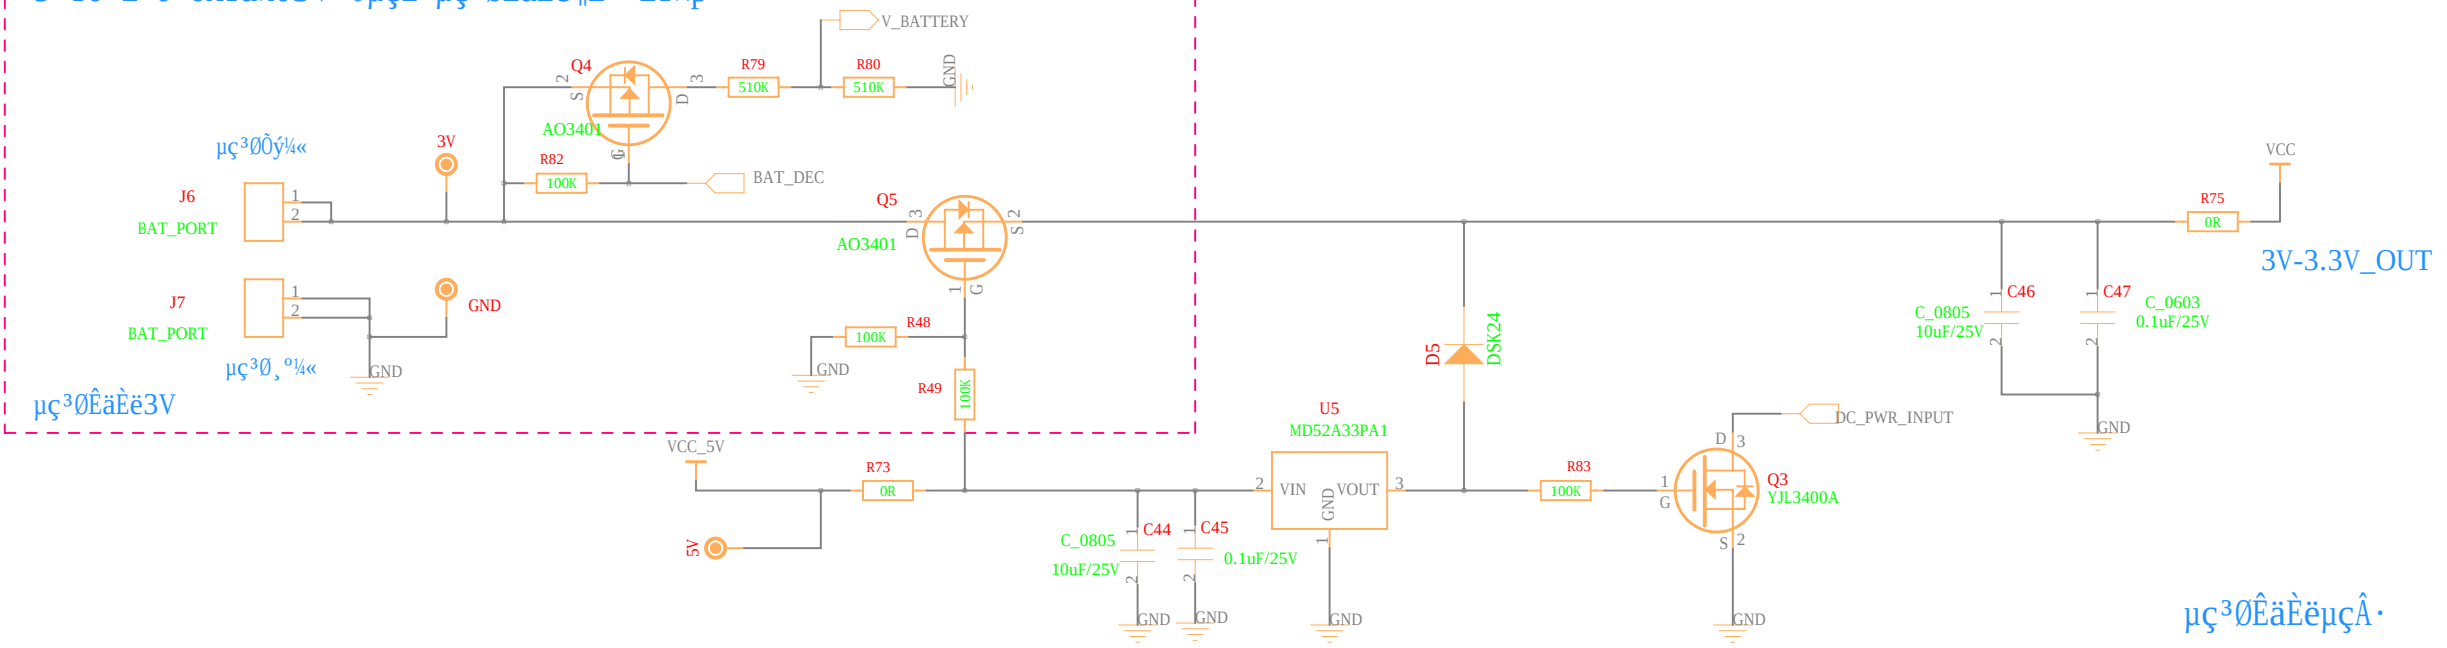

J5
TYPE-C-31-M-12_

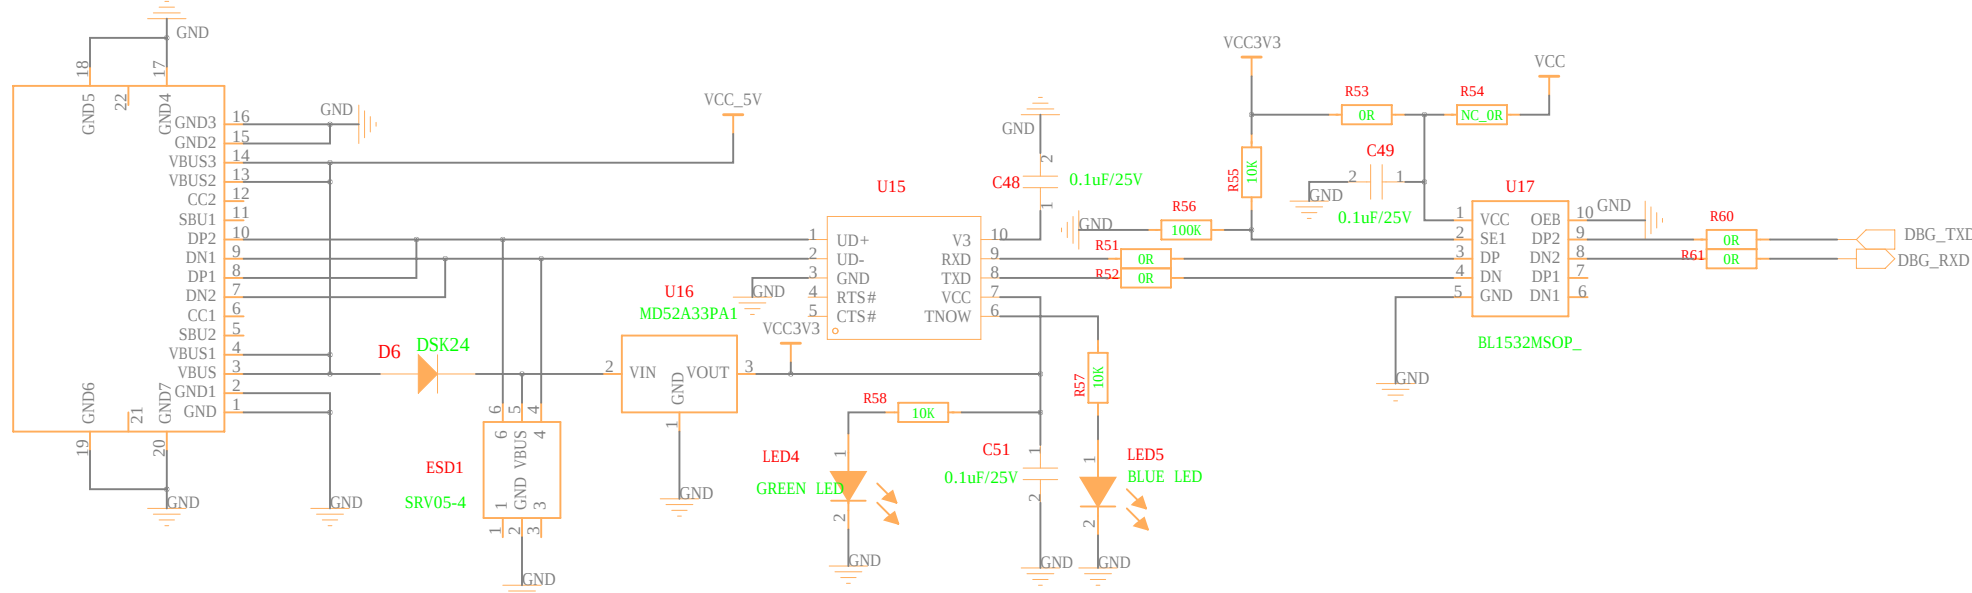

Type_C 5V ÊäÈë

<湖南华宽通>			
产品名称	çÖ£øÖÊÁç´«_DÆ÷	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 9 页 - 共 10页	批准	

空气检测仪

V01 修改记录:

- 1、5V电压检测脚断开，改电路，
- 2、改USB转串口电路
- 3、电子纸去掉开关电路，直接供电
- 4、CO2去掉开关电路，直接供电
- 5、电池座子、PIR探头、PM2.5、电子纸插座的PCB封装小改
- 6、删掉U2 二选一TVOC 电路，只要一个

V02 修改记录:

- 1、PM2.5传感器TX RX交叉
- 2、LoRa模块更换，电感更换，PIR封装、功能键封装改变

<湖南华宽通>			
产品名称	空气检测仪	版本号	V02
图纸编号	20221212	拟制	王宇
型号	AIR_SENSOR_V02	审核	
SIZE: A3	第 10页 - 共 10页	批准	