




RK-L1-01 TAMPAK DEPAN 1:20 · L1-SERVER · 42U

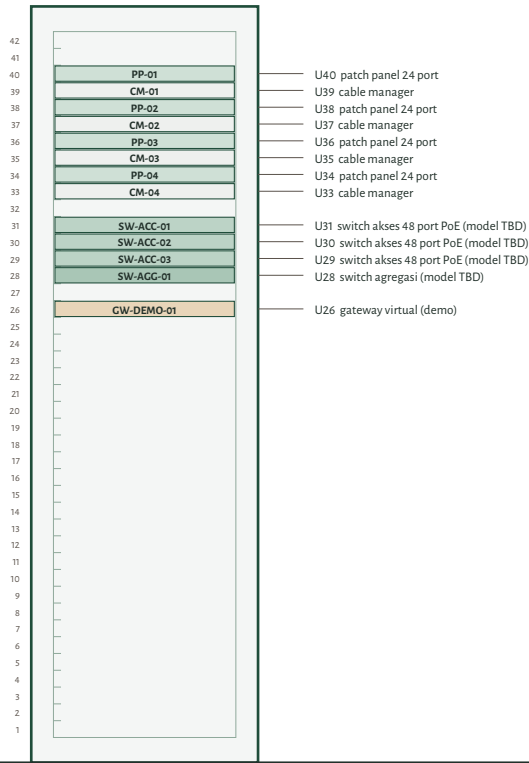

RK-L1-02 TAMPAK DEPAN 1:20 · L1-SERVER · 42U

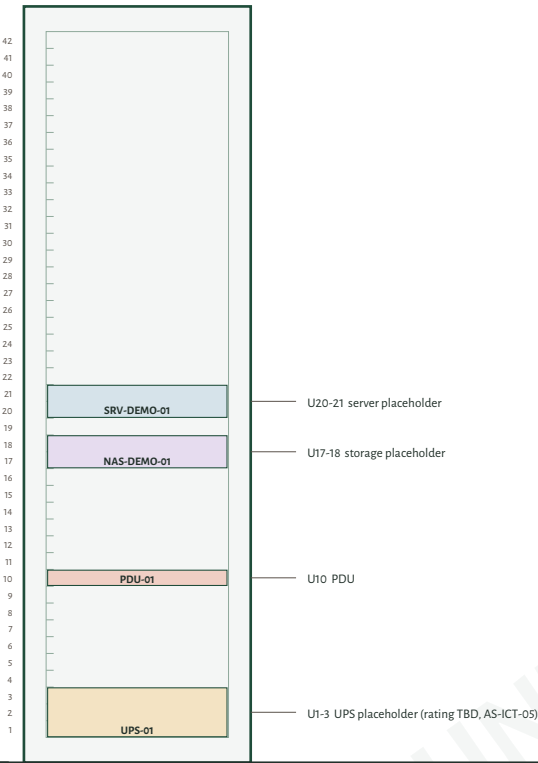

CLEARANCE RACK 1:100 (AS-ICT-06)

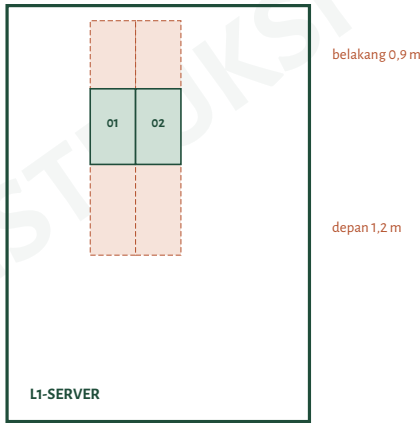

ISI RACK (world.json racks[].contents)

Rack	U	Tinggi	Perangkat	Tipe	Port
RK-L1-01	U40	1	PP-01	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U39	1	CM-01	cable manager	-
RK-L1-01	U38	1	PP-02	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U37	1	CM-02	cable manager	-
RK-L1-01	U36	1	PP-03	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U35	1	CM-03	cable manager	-
RK-L1-01	U34	1	PP-04	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U33	1	CM-04	cable manager	-
RK-L1-01	U31	1	SW-ACC-01	switch akses 48 port PoE (model TBD)	48
RK-L1-01	U30	1	SW-ACC-02	switch akses 48 port PoE (model TBD)	48
RK-L1-01	U29	1	SW-ACC-03	switch akses 48 port PoE (model TBD)	48
RK-L1-01	U28	1	SW-AGG-01	switch agregasi (model TBD)	24
RK-L1-01	U26	1	GW-DEMO-01	gateway virtual (demo)	8
RK-L1-02	U20	2	SRV-DEMO-01	server placeholder	2
RK-L1-02	U17	2	NAS-DEMO-01	storage placeholder	2
RK-L1-02	U10	1	PDU-01	PDU	-
RK-L1-02	U1	3	UPS-01	UPS placeholder (rating TBD, AS-ICT-05)	-

- Skala tampak rack 1:20; 1U = 44,45 mm, nomor U dihitung dari bawah.
- Model switch, PDU dan UPS belum dipilih (AS-ICT-04, AS-ICT-05); tidak ada harga.
- Clearance depan 1,2 m / belakang 0,9 m adalah target konsep dari catalog (AS-ICT-06), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Elevasi rack

Skala	1:20 @ A3 lanskap	Revisi	PO2 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 12:12:53 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 ac39b320919d6410		

Nomor lembar

ICT-201

Rev PO2 · 1/1