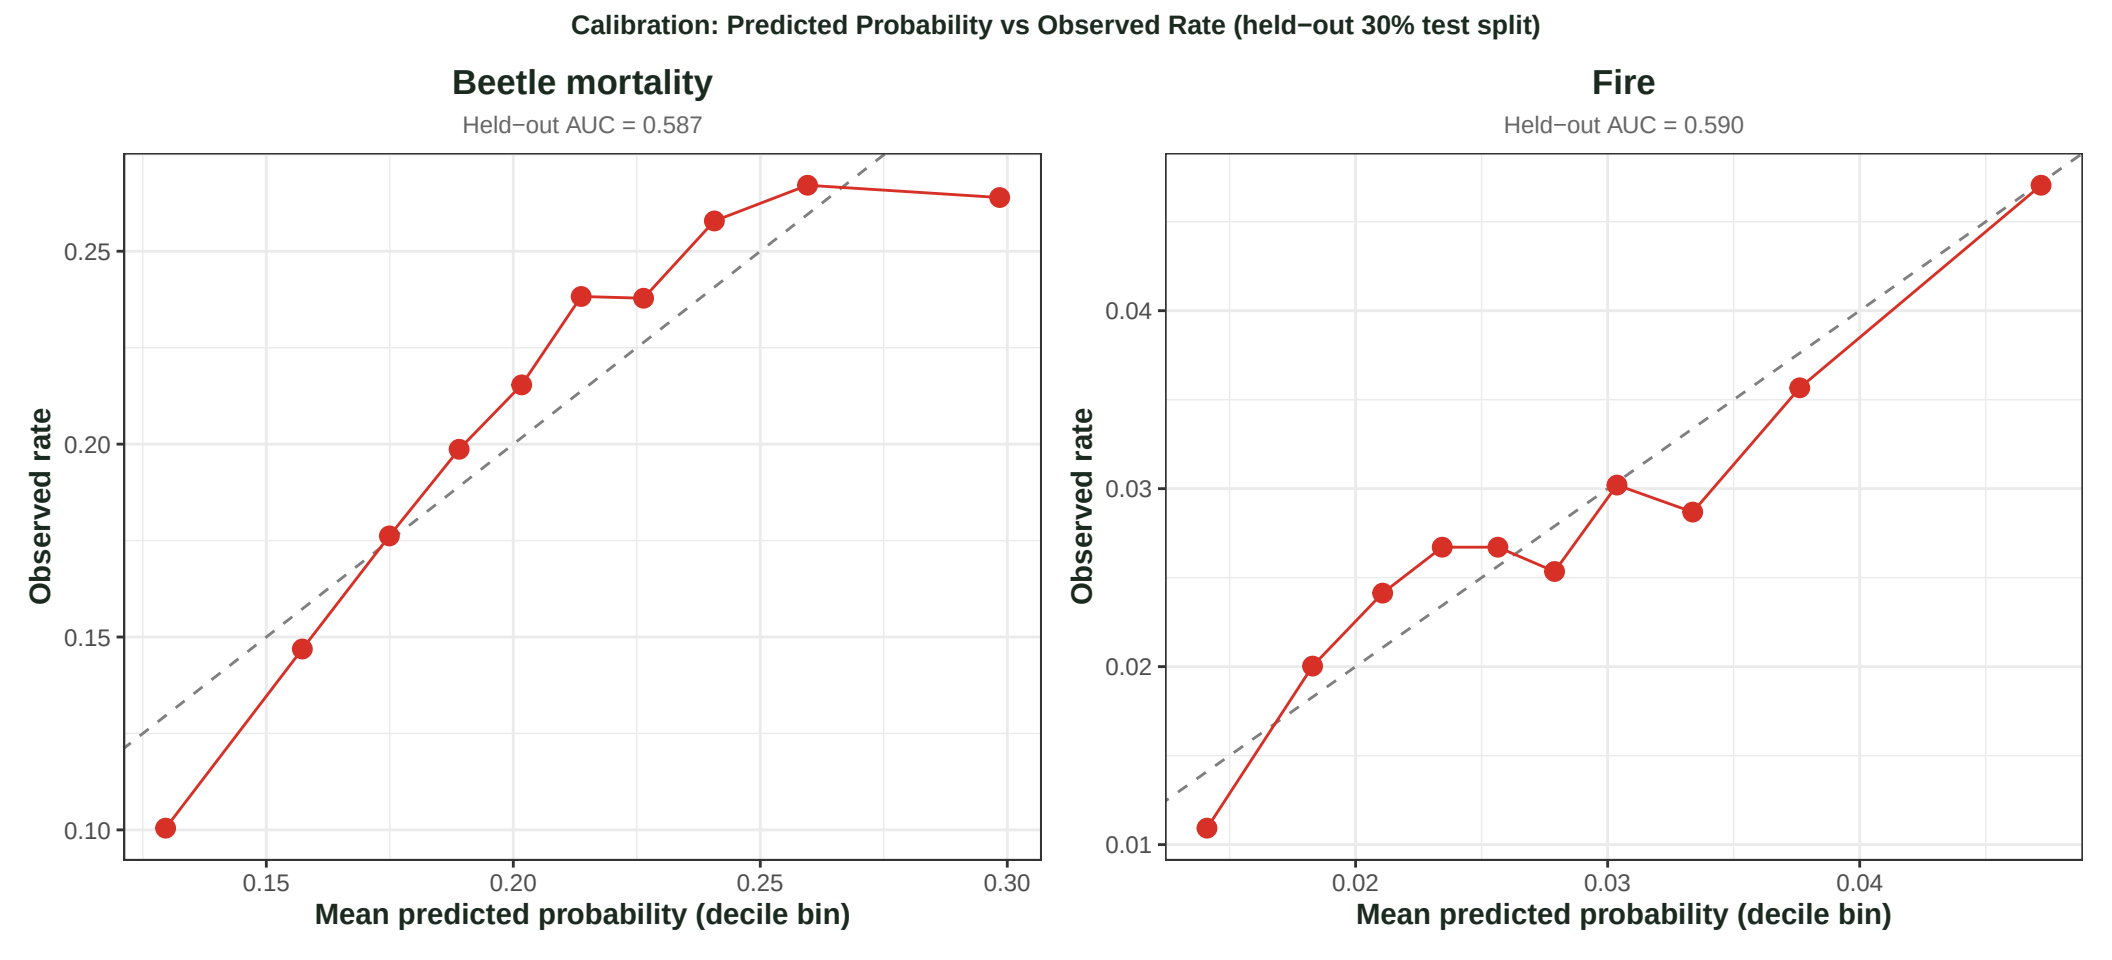
Calibration: Predicted Probability vs Observed Rate (held−out 30% test split)
Beetle mortality
Held−out AUC = 0.587
Observed rate
0.25
0.20
0.15
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Mean predicted probability (decile bin)
Fire
Held−out AUC = 0.590
Observed rate
0.04
0.03
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
Mean predicted probability (decile bin)