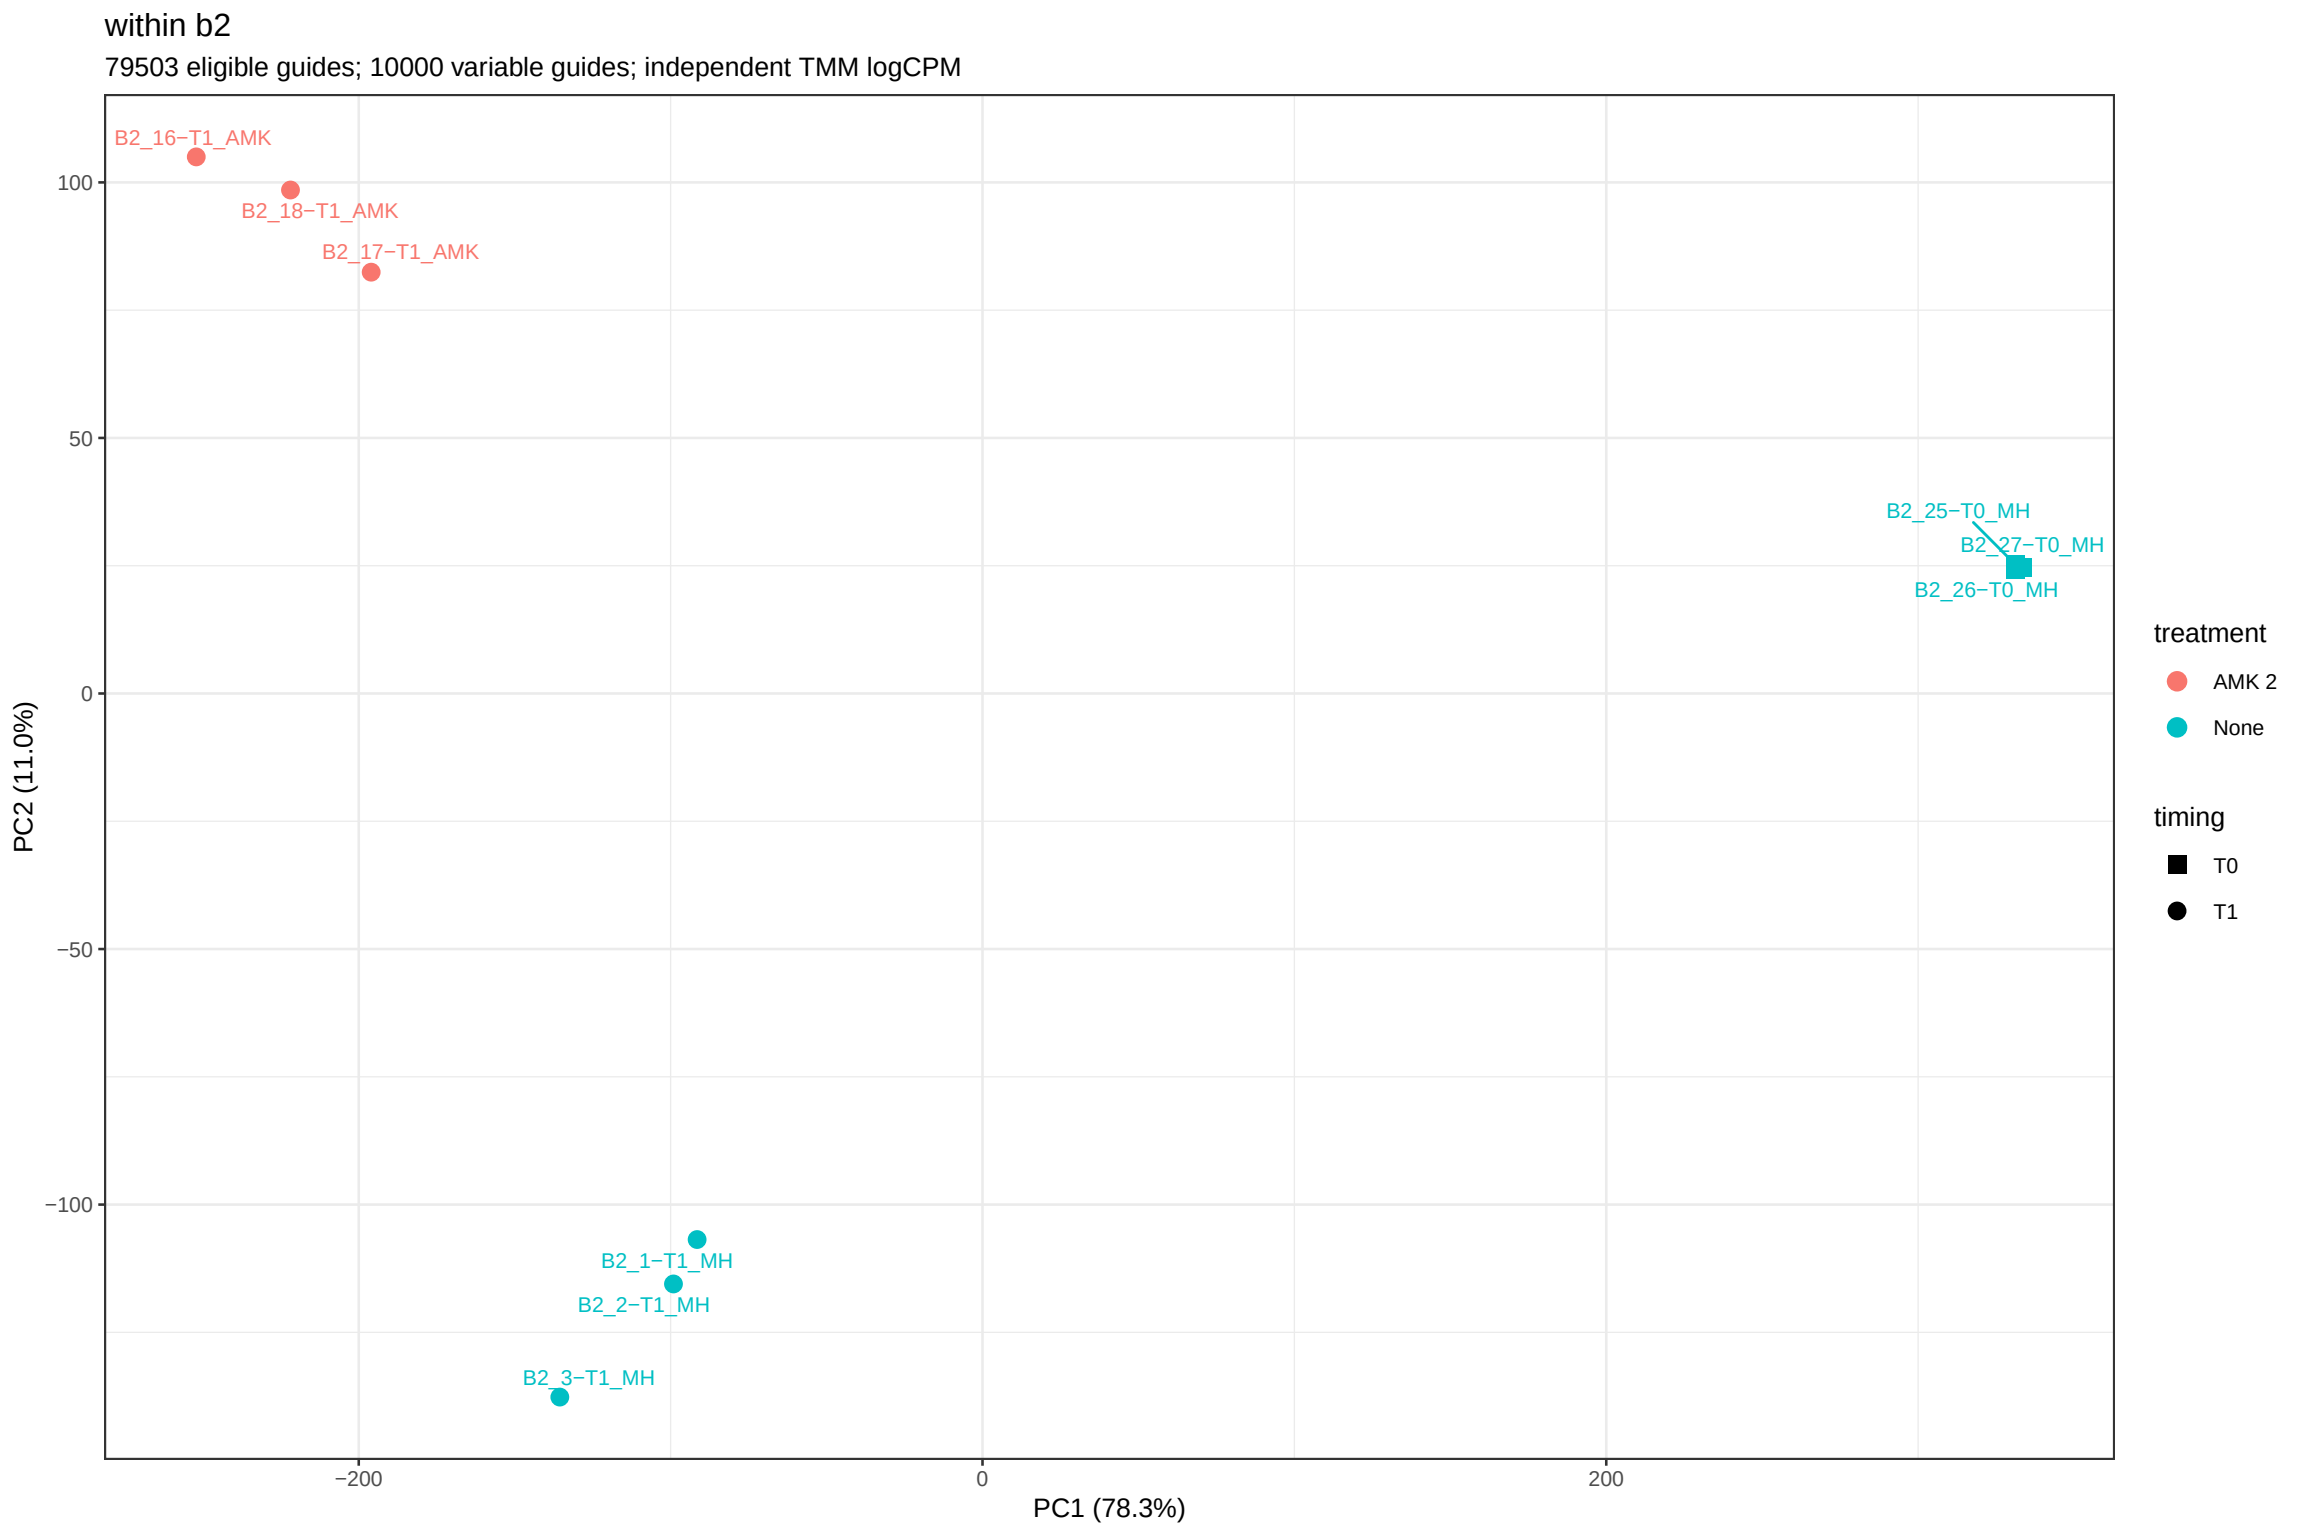
within b2
79503 eligible guides; 10000 variable guides; independent TMM logCPM
B2_16−T1_AMK
B2_18−T1_AMK
B2_17−T1_AMK
B2_25−T0_MH
B2_27−T0_MH
B2_26−T0_MH
B2_1−T1_MH
B2_2−T1_MH
B2_3−T1_MH
100
50
0
−50
−100
−200
0
200
PC2 (11.0%)
PC1 (78.3%)
treatment
AMK 2
None
timing
T0
T1