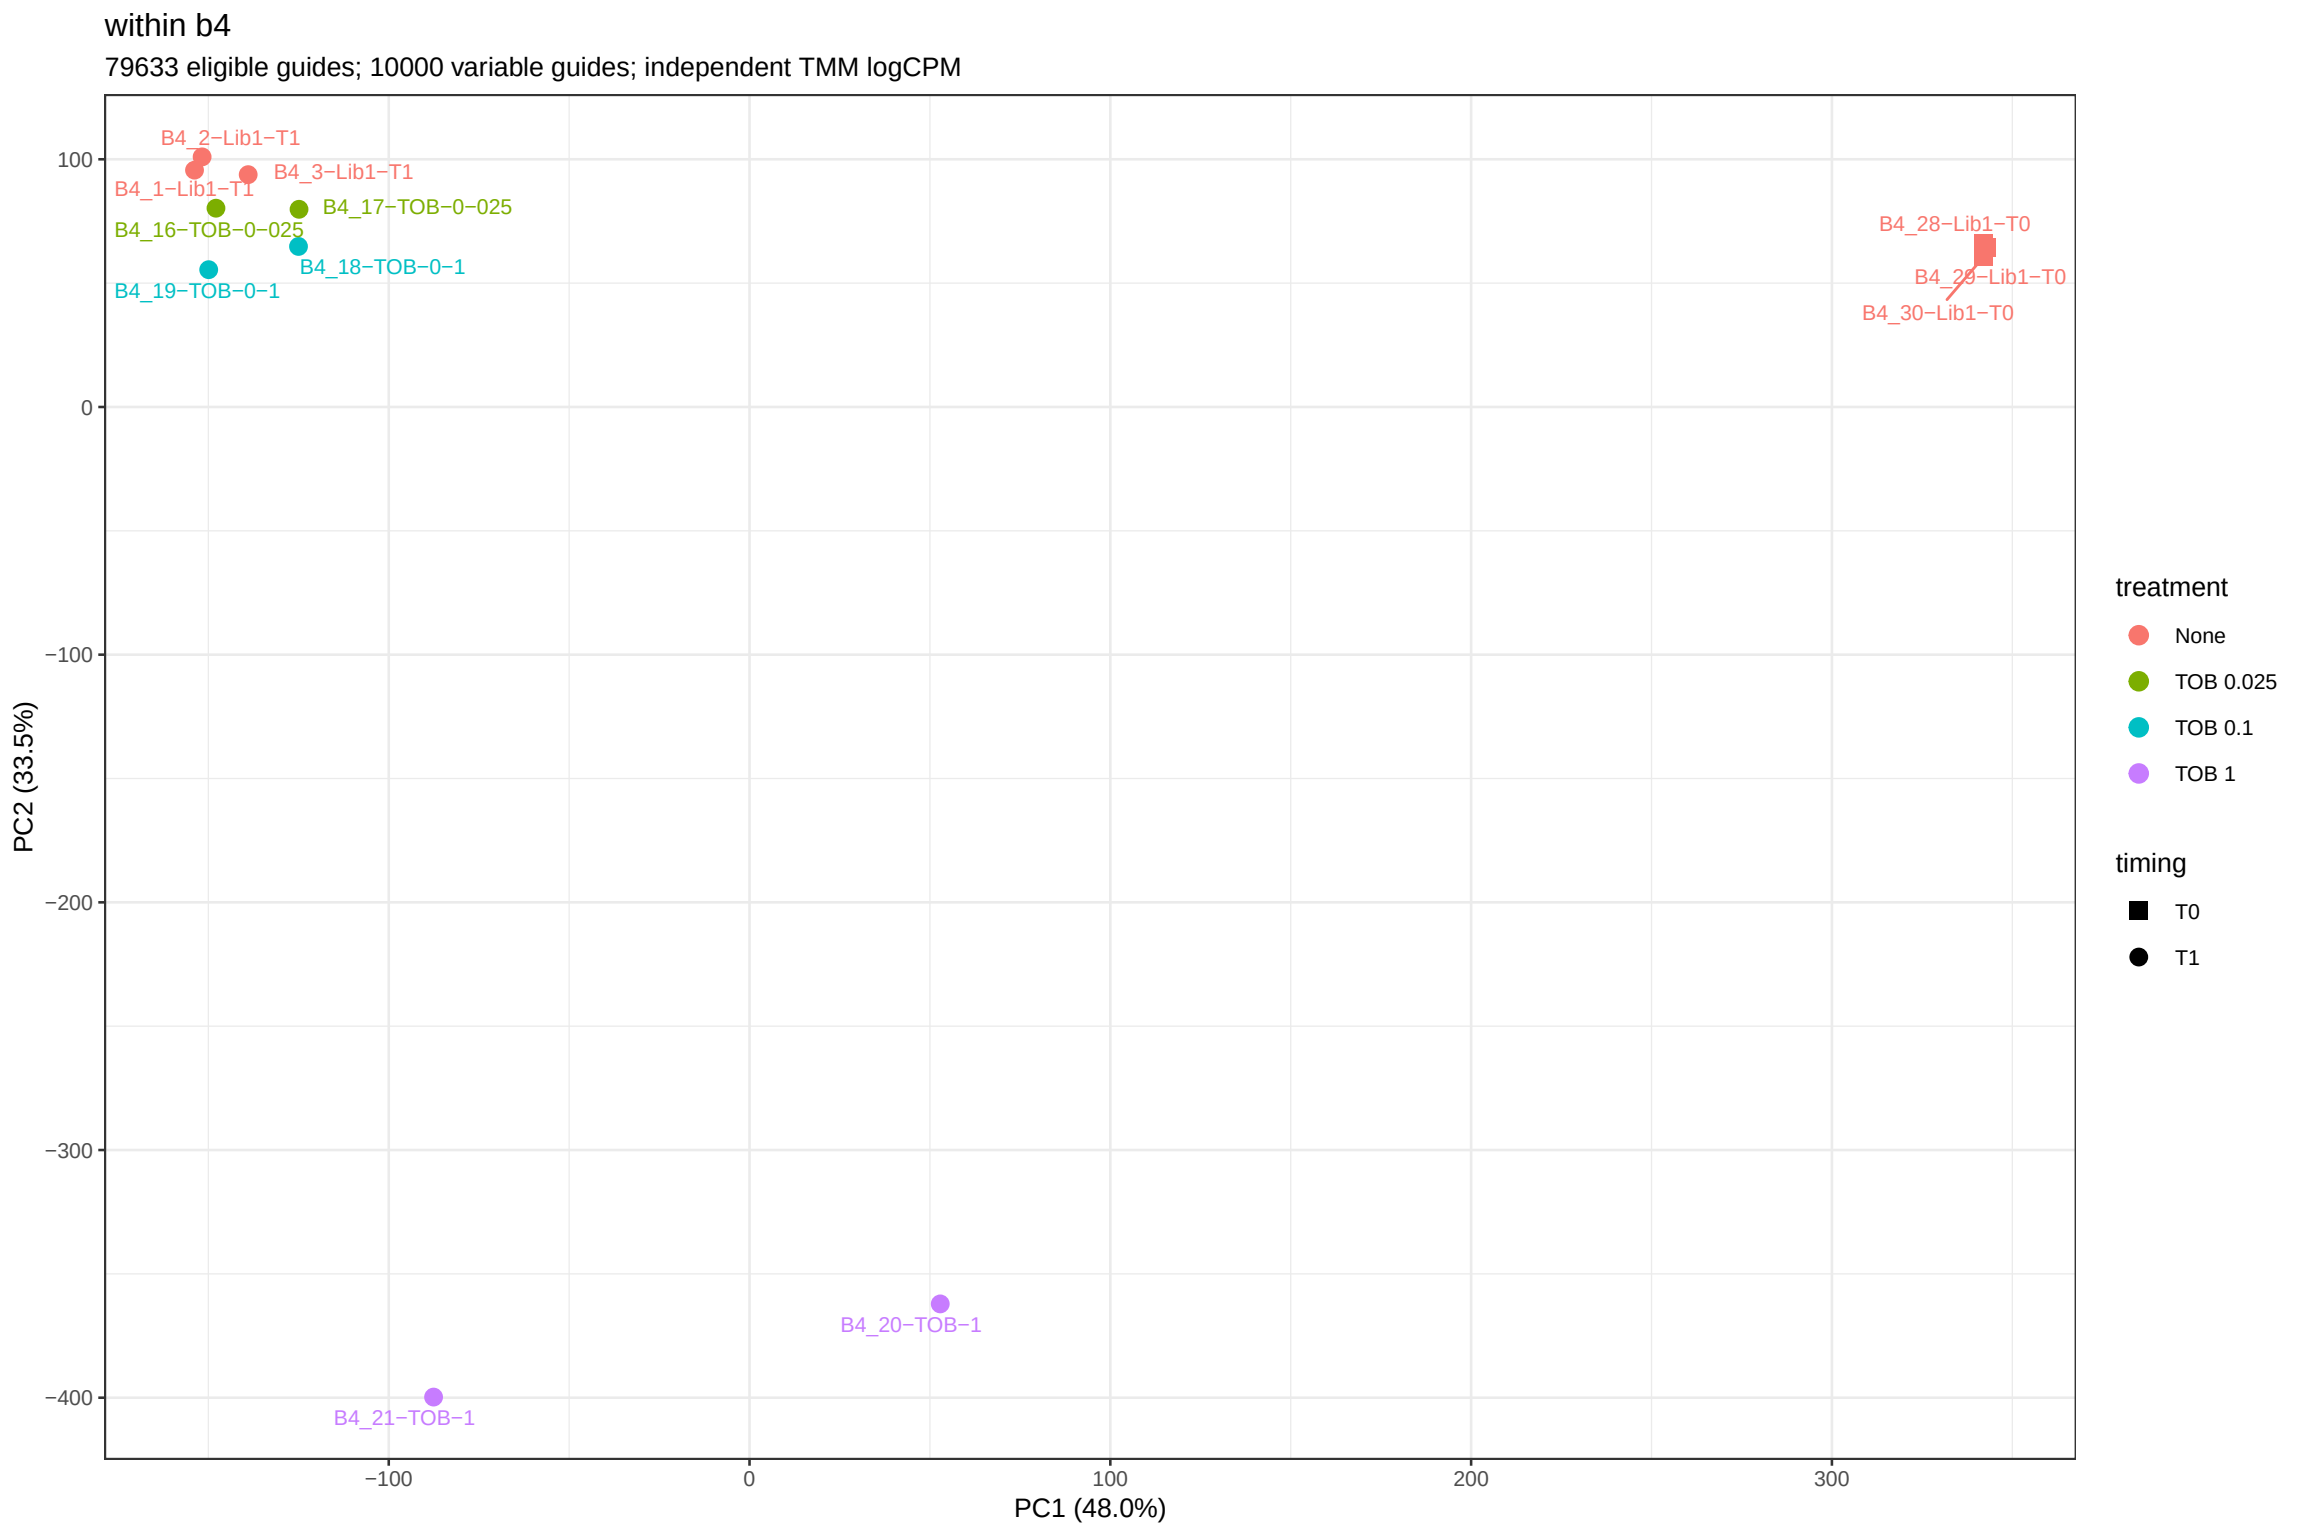
within b4
79633 eligible guides; 10000 variable guides; independent TMM logCPM
B4_2−Lib1−T1
B4_3−Lib1−T1
B4_1−Lib1−T1
B4_17−TOB−0−025
B4_16−TOB−0−025
B4_18−TOB−0−1
B4_19−TOB−0−1
B4_28−Lib1−T0
B4_29−Lib1−T0
B4_30−Lib1−T0
B4_20−TOB−1
B4_21−TOB−1
100
0
−100
−200
−300
−400
PC2 (33.5%)
−100
0
100
200
300
PC1 (48.0%)
treatment
None
TOB 0.025
TOB 0.1
TOB 1
timing
T0
T1