


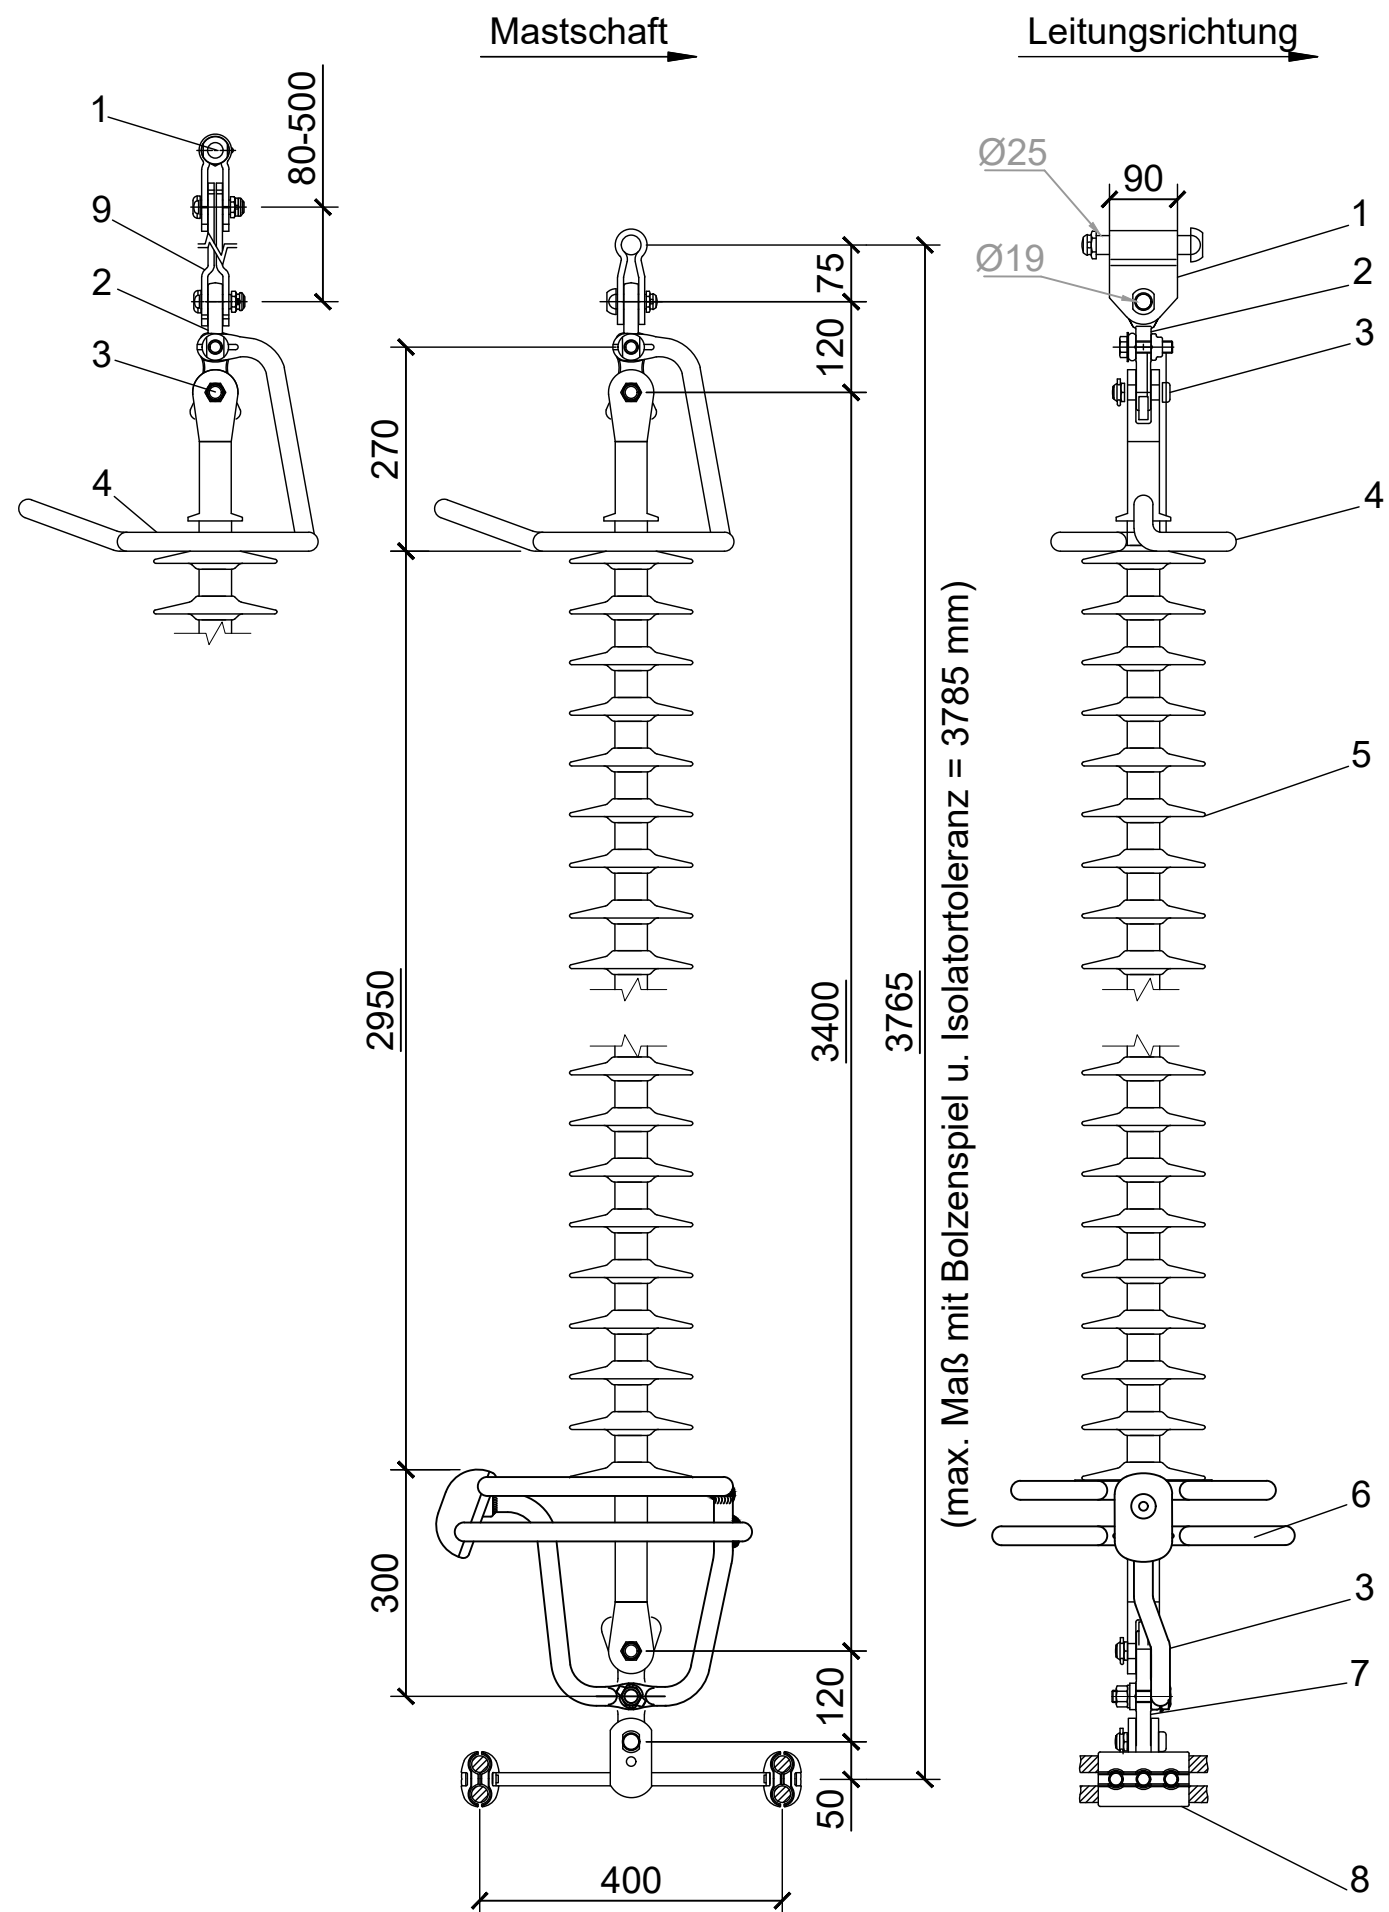

Stückliste

Pos. Nr.	Stück je Kette	Benennung	Código Elecnor
1	1	Ü-BUGEL TRAGGELENK 5)	KBE-520-770G
2	1	Doppelöse D19 BH: 120 SAB Anschlag 36 GER	KBE-702-29NA
3	2	Verbindungsbolzen DIN VDE 0212-473-19X48-8.8	WN004A07
4	1	Schutzring Einhorn Verbund oben BH: 270	B351017
5	1	Isolator Verbund CS160 8400/3400 S19	-
6	1	Schutzring Tandem Verbund unten BH: 300	B353008
7	1	Doppelöse C19 BH: 120 SAB Anschlag 36	KBE-702-28NA
8	1	Stromschlaufendistanzhalter m. Gabelanschluss 2 BDL 32,0-33,4	409033/2C/400/Z
9	1	Gabellache DIN VDE 0212-478-A19-20 BH:80...500 6)	B251002A01/A04/A05/A06/A08/A10/A17/A25/A33

Mechanische Werte

Kettengewicht:	ca. 45 kg
Kettenlänge:	ca. 3780 mm
Kettenfläche:	ca. 0,3 m²
Leiter:	2x565-AL1/72-ST1A
Leiterdurchmesser:	32,85 mm

Elektrische Werte

Bemessungs-Kurzzeitstrom:	40 kA
Schlagweite:	2950 mm
Isolator:	Verbund-Longstabilisolator
Ausführungsform:	CS160 C19L 1675/8400/3400
Kriechweg:	8400 mm
Verschmutzungsgrad:	II nach DIN EN 60071-2: 1997
SPS-Klasse:	c nach IEC 60815

Beachtung bei der Montage / Mengenermittlung

- 1) Verbindungsbolzen: Mutter und deren Sicherungen zum Mastschaft, zur niedrigeren Mastnummer oder nach unten
- 2) Brennstrebe: vom Mastschaft weg
- 3) Montage der Bauteile nach Herstellervorschrift
- 4) Montage der A2/A4 - Schraubenverbindungen gefettet
- 5) Pos. 1: Größe Tragelenk anpassen an Mastkonstruktion
- 6) Pos. 9: Länge Gabellache anpassen an Winkelstellung/Schlaufenführung

Index	Ausgabedatum	Name	Änderung
Techn. Referenz	AMT-AT-CL-LG	erstellt von	GFO-G-PM-DTL
Dörr		geprüft von	AMT-AT-CL-LG
		Erstelldatum	13.11.2024
		Format	A3-Q
		Maßstab	1:10
Eigentümer der Zeichnung	Zugehörigkeit	Standard	Ausgabedatum
	Dokumentenart	Anordnungszeichnung	13.11.2024
	Status	Freigegeben	
	Titel	Kettenzeichnung	Objekt
		380-kV_EH-Kette_SSDH_2x565-AL1/72-ST1A_Verbund_SPS	KETTEN . .
Identnummer	002-384-768	Regelbauweise	Fremdnummer
			Blatt