



Plotdatum 0.07.2024 12:58:32

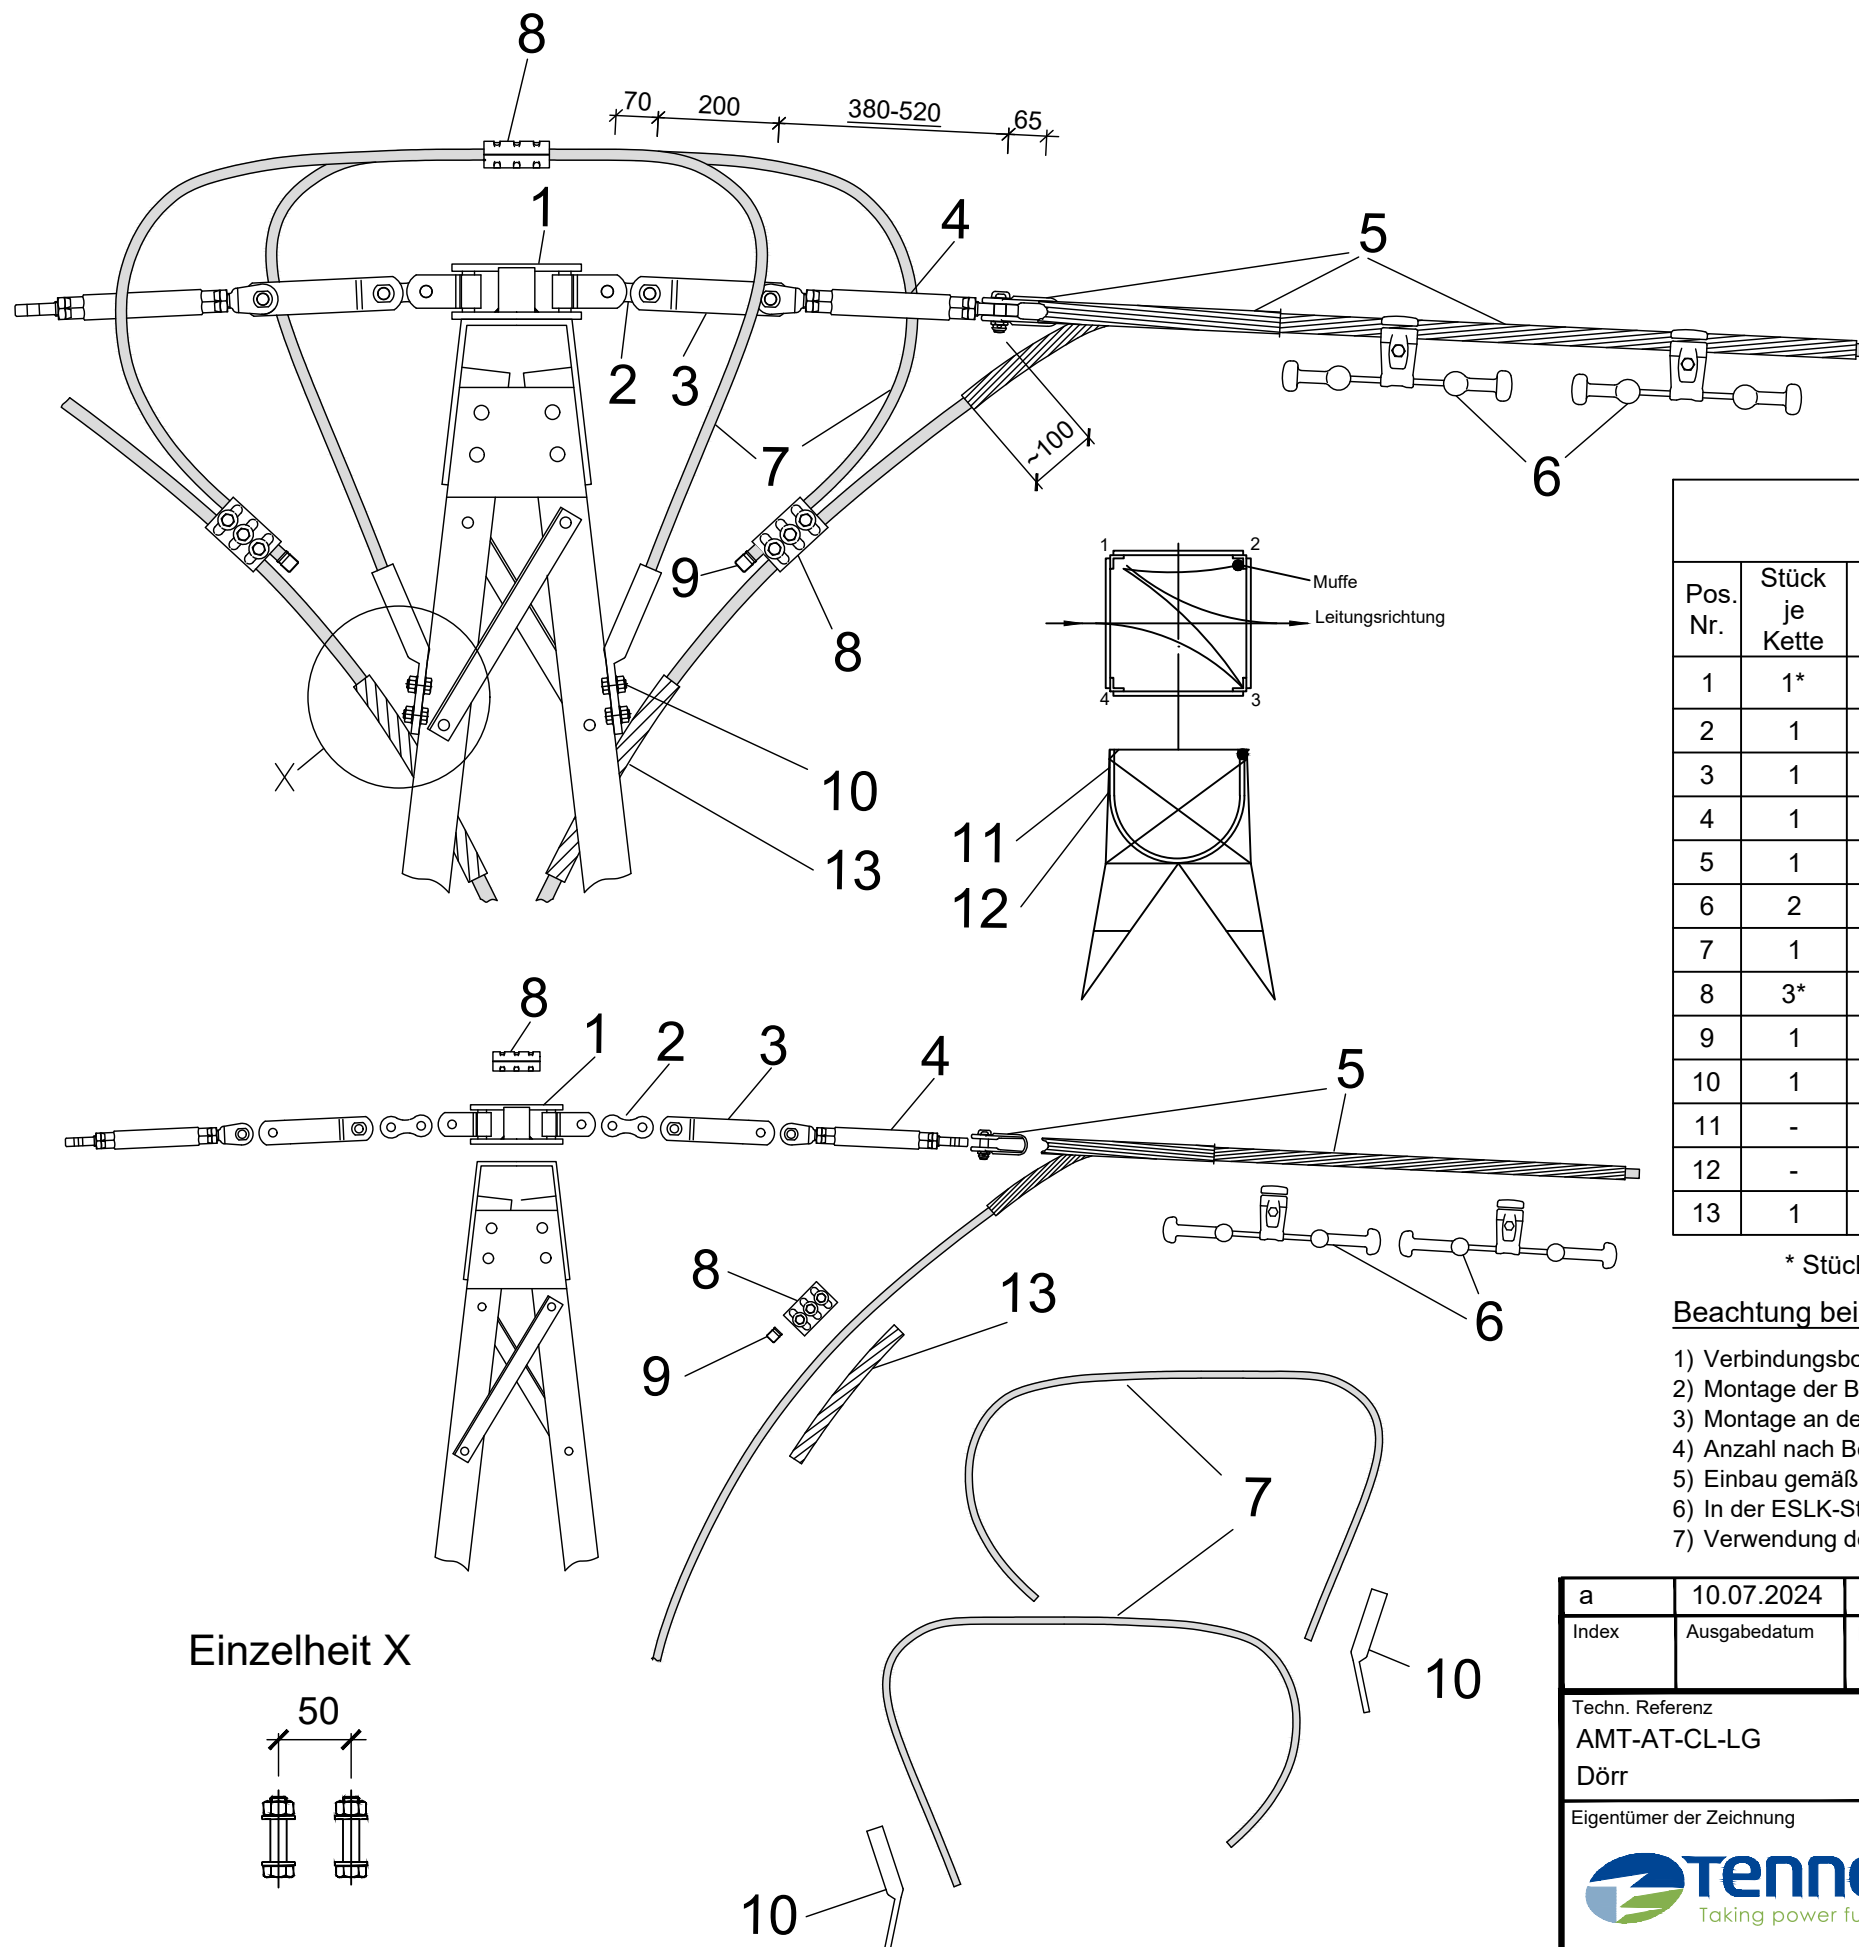

Einzelheit X



Mechanische u. elektrische Werte

Gewicht:	15 kg
Länge:	ca. 850 mm
Leiter:	OPGW DS(S)BBB 1 x48 SMF (92-AL3/49-A20SA-10,2)
Leiterdurchmesser:	16,0 mm
Eislastzone / Windzone:	E2/W4
Gewichts-/Windspannweite:	750/500 m
Bemessungs-Kurzzeitstrom:	22+10,2 kA

Stückliste

Pos. Nr.	Stück je Kette	Benennung	Código Elecnor
1	1*	Abspannbock mit Abspanngelenk S19/300 mm inkl. Schrauben	KBE-360SV-0M10T-BX-70D
2	1	Doppelöse A19 BH: 70	8431332
3	1	Gabellasse DIN VDE 0212-478-A19-20 BH: 200	B251002A10
4	1	Spannschloß DIN VDE 0212-434-B19 M24x380-520	B261006A01
5	1	Abspannschleife inkl. Unterschleife-Kausche 15,6-16,5	B813007A02
6	2	Schwingungsdämpfer	F14856A75KB
7	1	Leiterseil EN 50182-97-AL1/56-ST1A	-
8	3*	Stromklemme ESLK 15,51-16,0	B832001A16/B16
9	1	Endhülse 16,0-16 AL	110602
10	1	Rohrstromklemme 30GRAD-AL-ST-95-55	063216A.C
11	-	Mastabführungsklemme 15,51-16,0	F11060-20A12
12	-	Füllstück Mastabführungsklemme 15,51-16,0	F11060-02A12
13	1	Schutzspirale 15,71-16,02 L: 500 mm	RA163050SK

* Stück je Mast

Beachtung bei der Montage

- 1) Verbindungsbolzen: Mutter und deren Sicherungen zum Mastschaft, zur niedrigeren Mastnummer oder nach unten
- 2) Montage der Bauteile nach Herstellervorschrift
- 3) Montage an der A2/A4 - Schraubenverbindung gefettet
- 4) Anzahl nach Bedarf
- 5) Einbau gemäß Dämpferstudie (Anzahl, Abstand, Typ)
- 6) In der ESLK-Stromklemme soll das Leiterseil etwas höher als das ESLK montiert sein
- 7) Verwendung des Erdseilluftkabels möglich

a	10.07.2024	Penning	Titel und Schriftkopf angepasst, weitere Anpassungen zur Vereinheitlichung		
Index	Ausgabedatum	Name	Änderung		
Techn. Referenz AMT-AT-CL-LG Dörr		erstellt von GFO-G-PM-DTL Penning	geprüft von AMT-AT-CL-LG Dörr	Erstelldatum 10.07.2024	Format A3-Q Maßstab -
Eigentümer der Zeichnung 		Zugehörigkeit Standard			Ausgabedatum 10.07.2024
Dokumentenart Anordnungszeichnung		Status Freigegeben		Objekt KETTEN. .	
Identnummer 002-369-963		Titel Kettenzeichnung ESLK-Abspannung Abspannbock Muffe_92-AL3/49-A20SA Transpedia Regelbauweise			Fremdnummer Blatt