


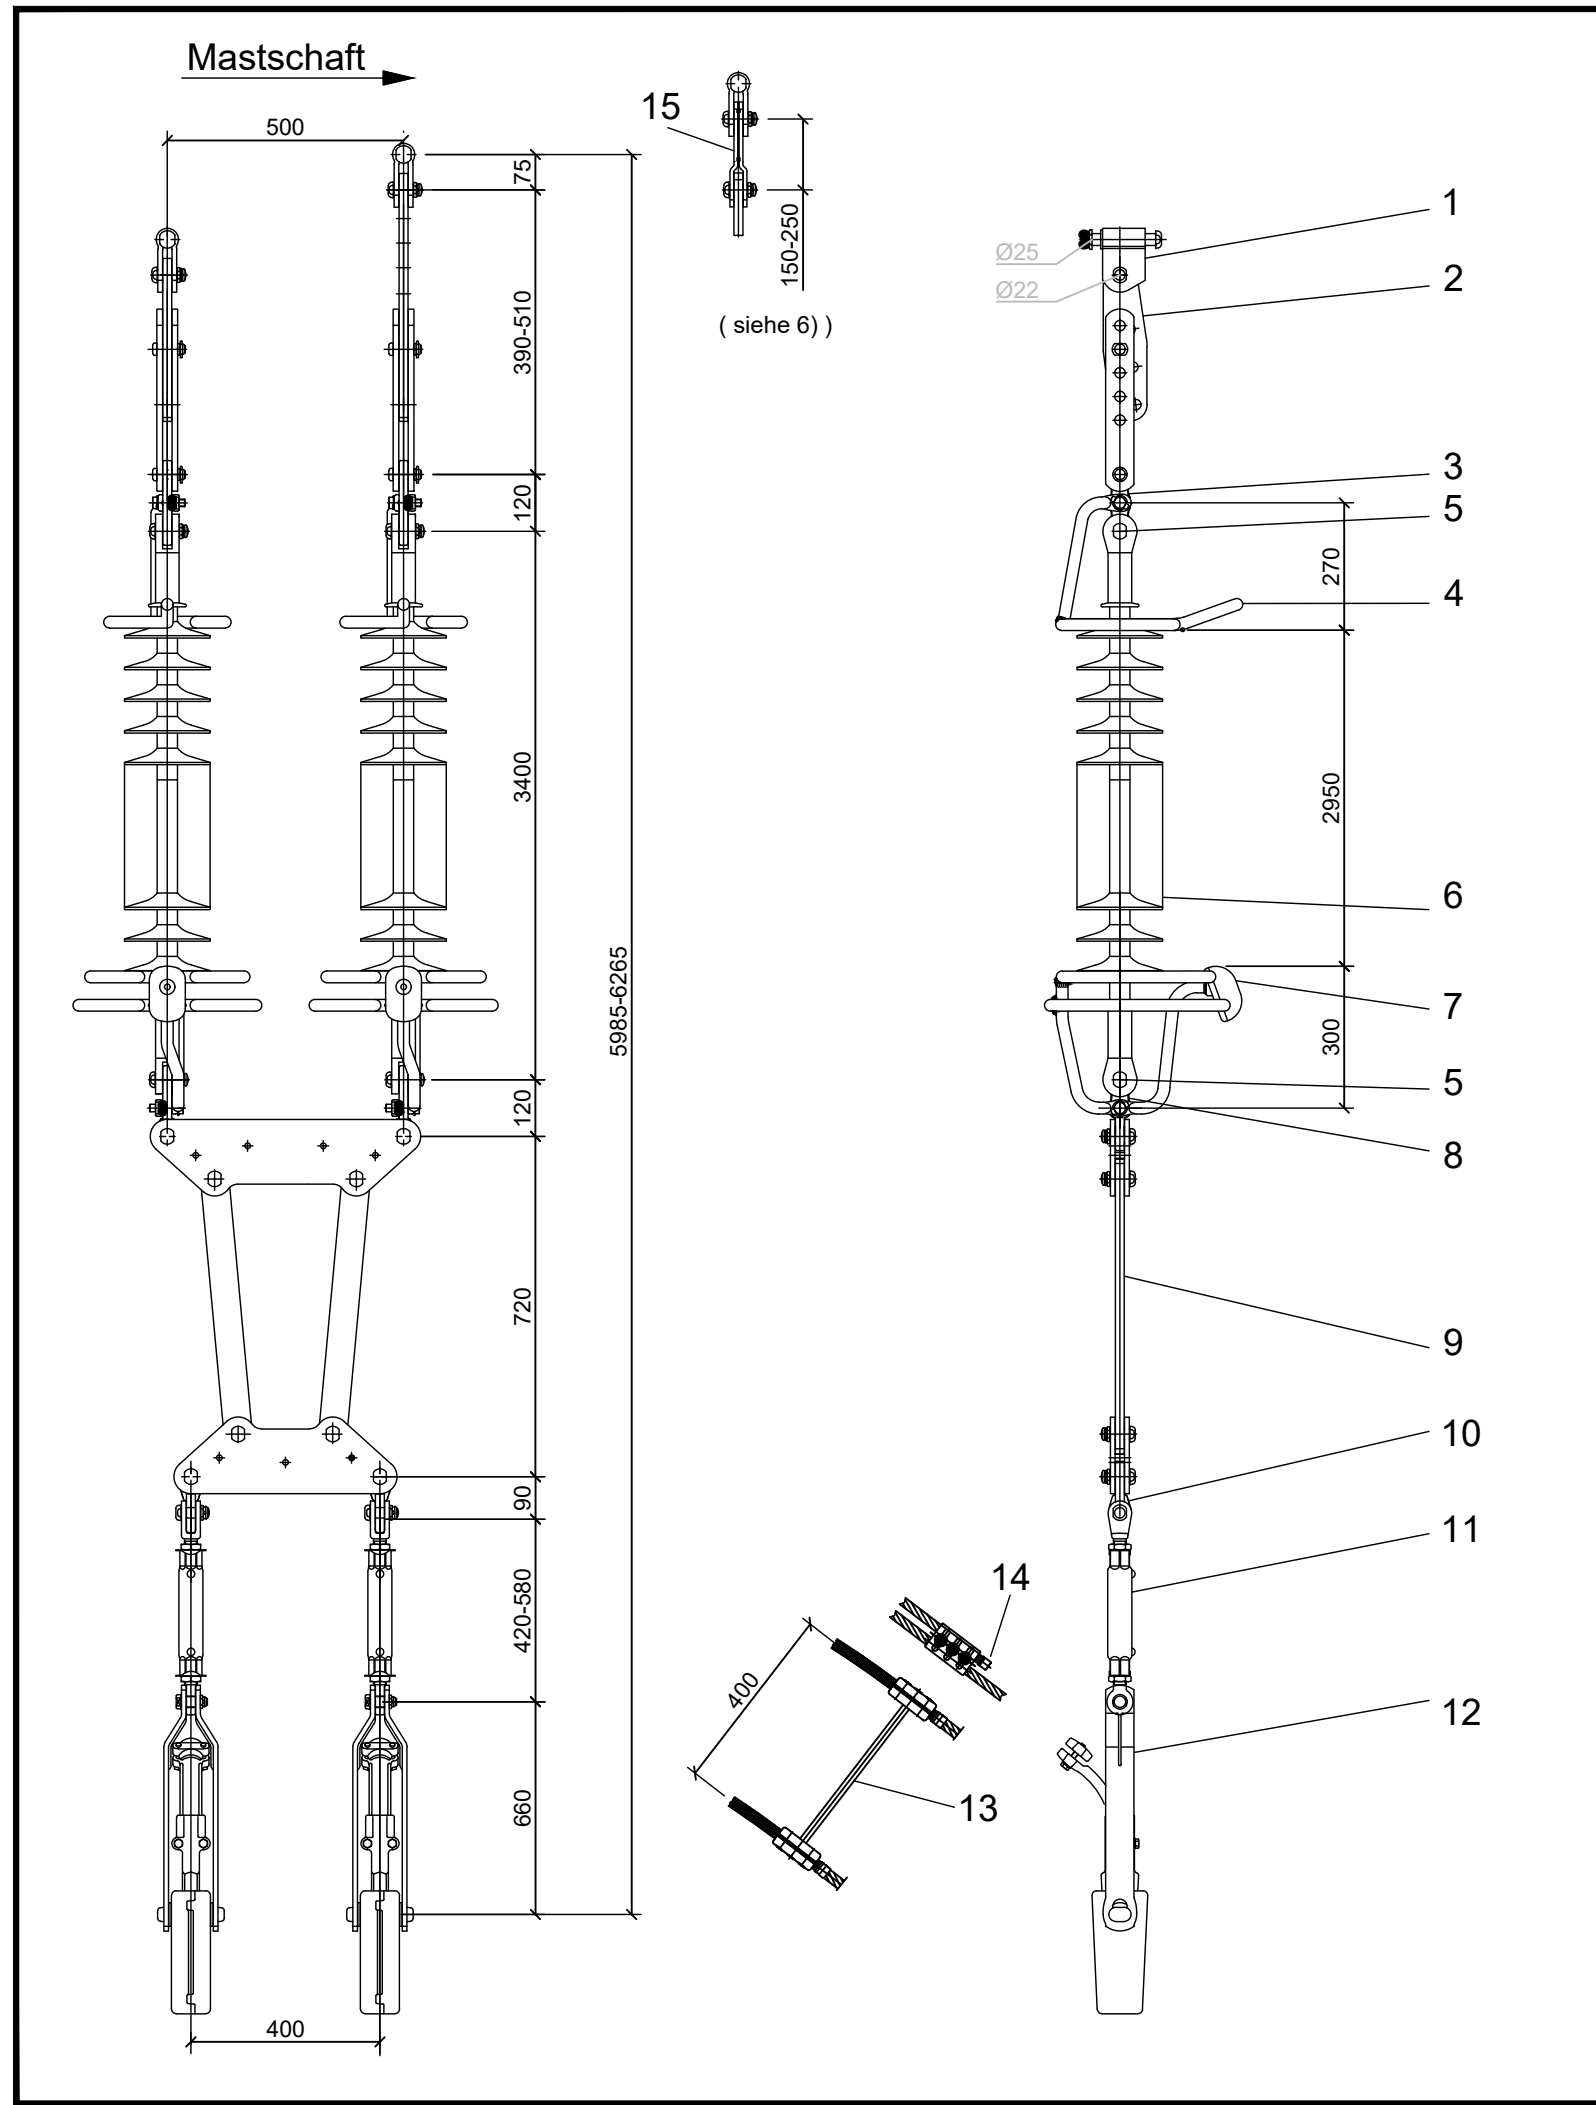

Stückliste

Pos. Nr.	Stück je Kette	Benennung	Código Elecnor
1	2	Abspanngelenk DIN VDE 0212-466-B25x230...290-22-200...260	5) KBE-7710-140I/160I/200I / KBE-7690-220f/240f
2	2	Noniuslasche DIN VDE 0212-479-A22 BH: 390-510	B263024
3	2	Doppelöse DIN VDE 0212-469-C22 BH:120 SAB	8421553
4	2	Schutzring Einhorn Verbund oben BH:270	B351017
5	4	Verbindungsbolzen DIN VDE 0212-473-22x57-8.8	WN005A08
6	2	Isolator Verbund CS260 10500/3400 S22	3FL8 308-3FF61-7XX9
7	2	Schutzring Tandem Verbund unten BH:300	B353008
8	2	Doppelöse DIN VDE 0212-469-D22 BH:120 SAB	B234007
9	1	Abstandhalter F22-500/400/720 Trapez-Gar	KBE-6347-028
10	2	Doppelöse B22 BH:90	8415513
11	2	Spannschloß DIN VDE 0212-434-B22 M27x420-580	B261008A02
12	2	Keilabspannklemme S22 32,2 - 32,9	B119040A06
13	2	Stromschlaufendistanzhalter 2BDL 32,0 - 33,4	409033/2/400/Z
14	2	Endhülse 32,5 - 33,1 AL	110617
15	1	Gabellasse DIN VDE 0212-478-A22-24 BH: 150...250	6) B251014A01/A06/A10/A13
-	-	Feldabstandhalter 2BDLW 32,2-33,0 SD	7) -

Mechanische Werte	Elektrische Werte
Kettengewicht: ca. 190 kg	Bemessungs-Kurzzeitstrom: 40 kA
Kettenlänge: ca. 6100 mm	Schlagweite: 2950 mm
Kettenfläche: ca. 0,3 m ²	Isolator: Verbund-Longstabisolator
Leiter/σ +10°C: 2x565-AL1/72-ST1A / 59 $\frac{N}{mm^2}$	Ausführungsform: CS260 C22L 1675/10500/3400
Leiterdurchmesser: 32,85 mm	Kriechweg: min. 10500 mm
Eislastzone / Windzone: E2/W4	Verschmutzungsgrad: III nach DIN EN 60071-2: 1997
Gewichts-/Windspannweite: 700/550 m	SPS-Klasse: d nach IEC 60815

Beachtung bei der Montage / Mengenermittlung

- Verbindungsbolzen: Mutter und deren Sicherungen zum Mastschaft, zur niedrigeren Mastnummer oder nach unten.
- Brennstrebe: nach oben
- Montage der Bauteile nach Herstellervorschrift
- Montage der A2/A4 - Schraubenverbindungen gefettet
- Pos. 1: Größe Abspanngelenk anpassen an Mastkonstruktion
- Pos. 15: Länge Gabellasse anpassen an Winkelstellung. Bei Winkelabspannmasten mit Leitungswinkel < ca. 140° ist zum Winkelausgleich eine zusätzliche Gabellasse zur Noniuslasche zu verwenden.
Länge Gabellasse an Winkelstellung anpassen!
- Einbau und Anzahl gemäß Schwingungsstudie

Index	Ausgabedatum	Name	Änderung
Techn. Referenz	AMG-AC-OL	Dörr	erstellt von GFG-DD-DO Penning
Eigentümer der Zeichnung	Zugehörigkeit Entwurfsplanung		geprüft von GFG-ON-SL Alex Schmidt
Dokumententyp		Anordnungszeichnung	Status Freigegeben
Titel		Objekt	
Kettenzeichnung		LH-13-305	
Identnummer		Fremdnummer	
002-442-213		Blatt	