


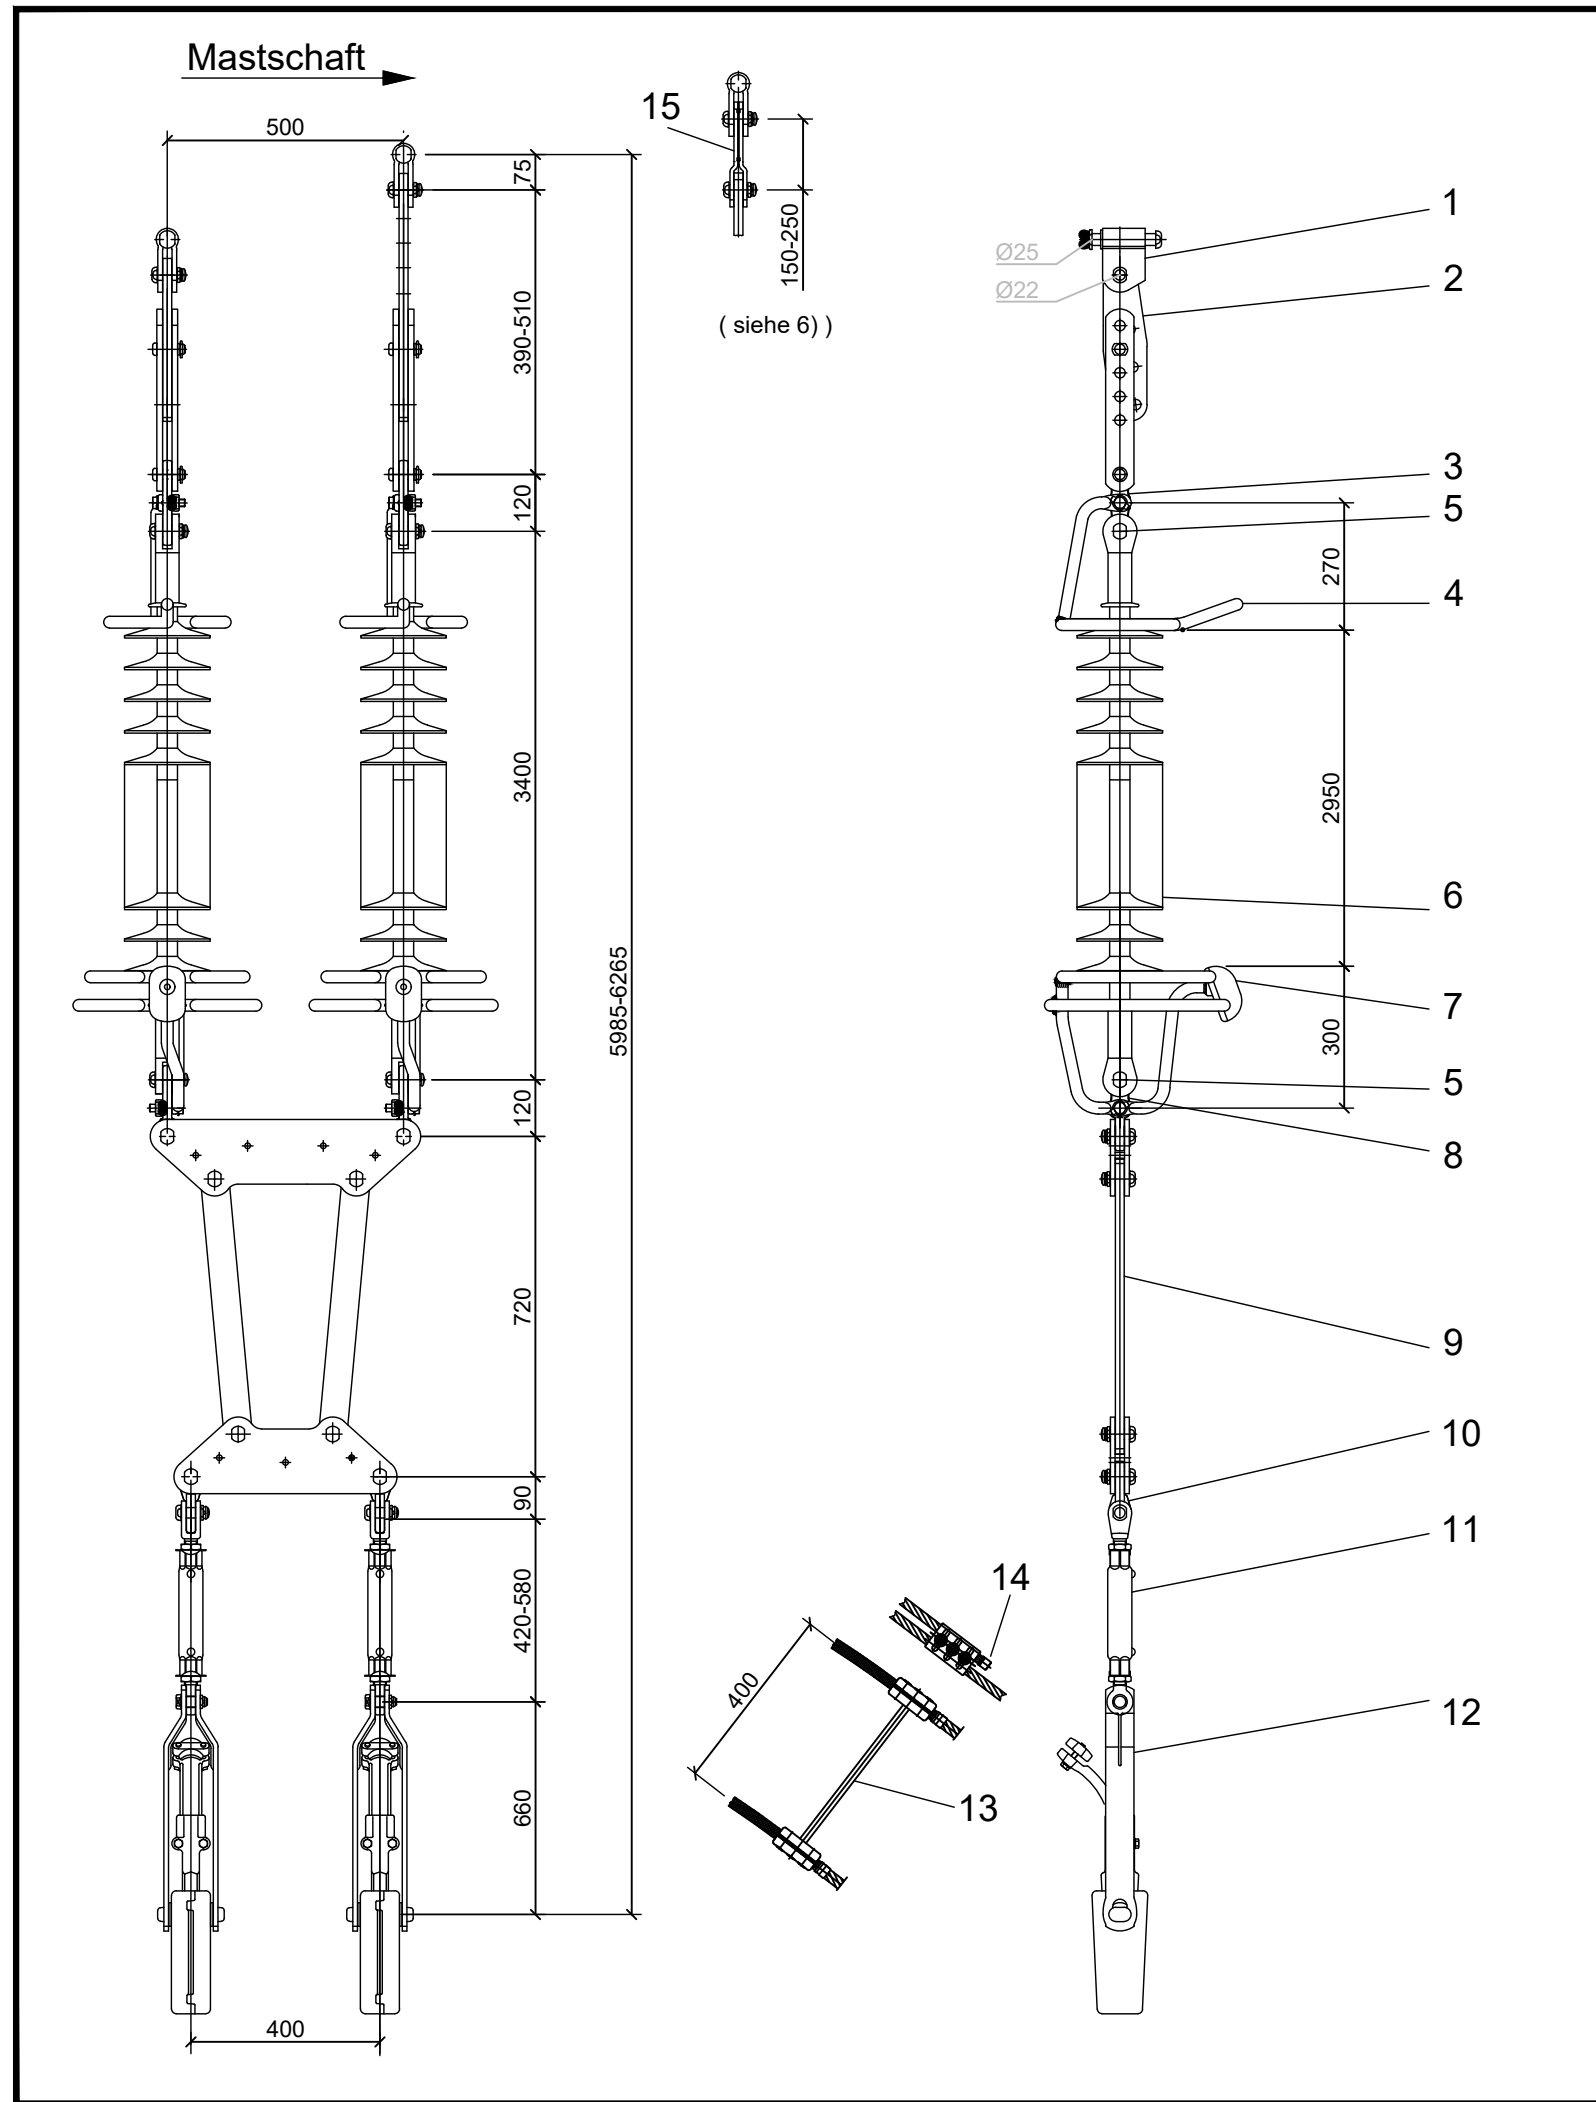

Stückliste

Pos. Nr.	Stück je Kette	Benennung	Nennkraft in kN	SAP - Nummer
1	2	Abspanngelenk DIN VDE 0212-466-B25x230...290-22-200...260 5)	280	siehe Liste
2	2	Noniuslasche DIN VDE 0212-479-A22 BH: 390-510	280	52224130
3	2	Doppelöse DIN VDE 0212-469-C22 BH:120 SAB	280	52219355
4	2	Schutzring Einhorn Verbund oben BH:270	-	52201011
5	4	Verbindungsbolzen DIN VDE 0212-473-22x57-8.8	-	52232622
6	2	Isolator Verbund CS260 10500/3400 S22	260	52105327
7	2	Schutzring Tandem Verbund unten BH:300	-	52201012
8	2	Doppelöse DIN VDE 0212-469-D22 BH:120 SAB	280	52219455
9	1	Abstandhalter F22-500/400/720 Trapez-Gar	550	52226218
10	2	Doppelöse B22 BH:90	280	52219246
11	2	Spannschloß DIN VDE 0212-434-B22 M27x420-580	280	52224703
12	2	Keilabspannklemme S22 32,2 - 32,9	250	52303013
13	2	Stromschlaufendistanzhalter 2BDL 32,0 - 33,4	-	52313127
14	2	Endhülse 32,5 - 33,1 AL	-	52312321
15	1	Gabellasse DIN VDE 0212-478-A22-24 BH: 150...250 6)	280	siehe Liste
-	-	Feldabstandhalter 2BDLW 32,2-33,0 SD 7)	-	siehe Liste

Mechanische Werte

Kettengewicht:	ca. 190 kg
Kettenlänge:	ca. 6100 mm
Kettenfläche:	ca. 0,3 m ²
Leiter/σ +10°C:	2x565-AL1/72-ST1A / 59 $\frac{N}{mm^2}$
Leiterdurchmesser:	32,85 mm
Eislastzone / Windzone:	E2/W4
Gewichts-/Windspannweite:	700/550 m

Elektrische Werte

Bemessungs-Kurzzeitstrom:	40 kA
Schlagweite:	2950 mm
Isolator:	Verbund-Longstabisolator
Ausführungsform:	CS260 C22L 1675/10500/3400
Kriechweg:	min. 10500 mm
Verschmutzungsgrad:	III nach DIN EN 60071-2: 1997
SPS-Klasse:	d nach IEC 60815

Beachtung bei der Montage / Mengenermittlung

- Verbindungsbolzen: Mutter und deren Sicherungen zum Mastschaft, zur niedrigeren Mastnummer oder nach unten.
- Brennstrebe: nach oben
- Montage der Bauteile nach Herstellervorschrift
- Montage der A2/A4 - Schraubenverbindungen gefettet
- Pos. 1: Größe Abspanngelenk anpassen an Mastkonstruktion
- Pos. 15: Länge Gabellasse anpassen an Winkelstellung. Bei Winkelabspannmasten mit Leitungswinkel < ca. 140° ist zum Winkelausgleich eine zusätzliche Gabellasse zur Noniuslasche zu verwenden.
Länge Gabellasse an Winkelstellung anpassen!
- Einbau und Anzahl gemäß Schwingungsstudie

Index	Ausgabedatum	Name	Änderung
Techn. Referenz	AMG-AC-OL	Dörr	erstellt von GFG-DD-DO Penning
geprüft von	GFG-ON-SL Alex Schmidt	Erstelldatum	15.12.2025
Format	A3-Q	Maßstab	-
Eigentümer der Zeichnung	Zugehörigkeit	Entwurfsplanung	Ausgabedatum
Dokumententart	Anordnungszeichnung	Status	Freigegeben
Titel	Kettenzeichnung	Objekt	LH-13-305
Identnummer	002-442-213	Fremdnummer	Blatt