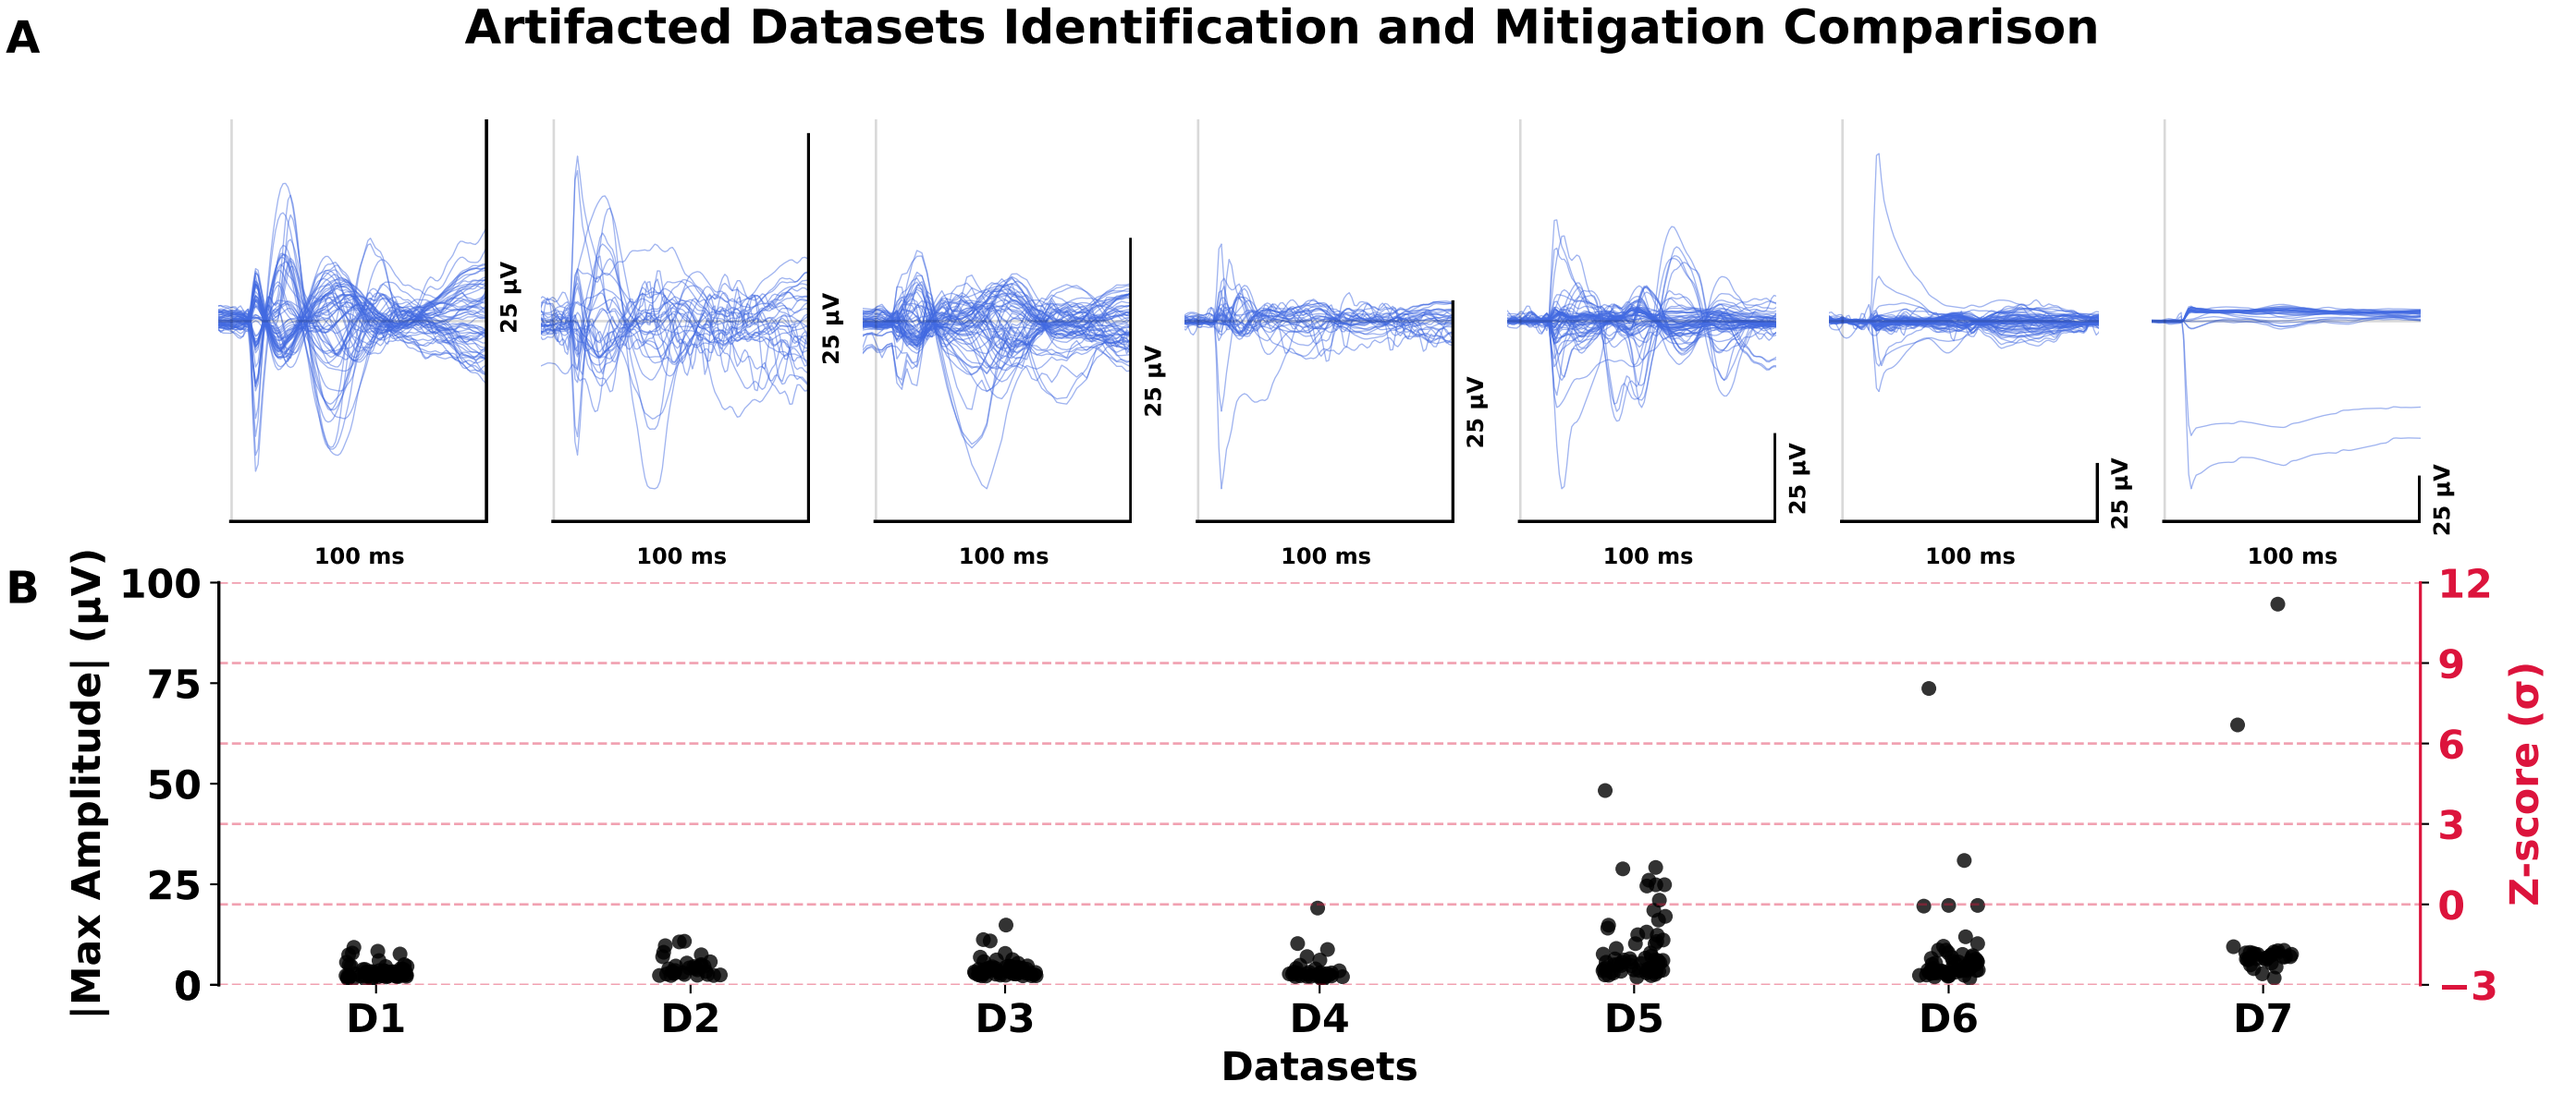
A
Artifacted Datasets Identification and Mitigation Comparison
25 µV
100 ms
B
|Max Amplitude| (µV)
100
75
50
25
0
Z-score (σ)
12
9
6
3
0
−3
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Datasets