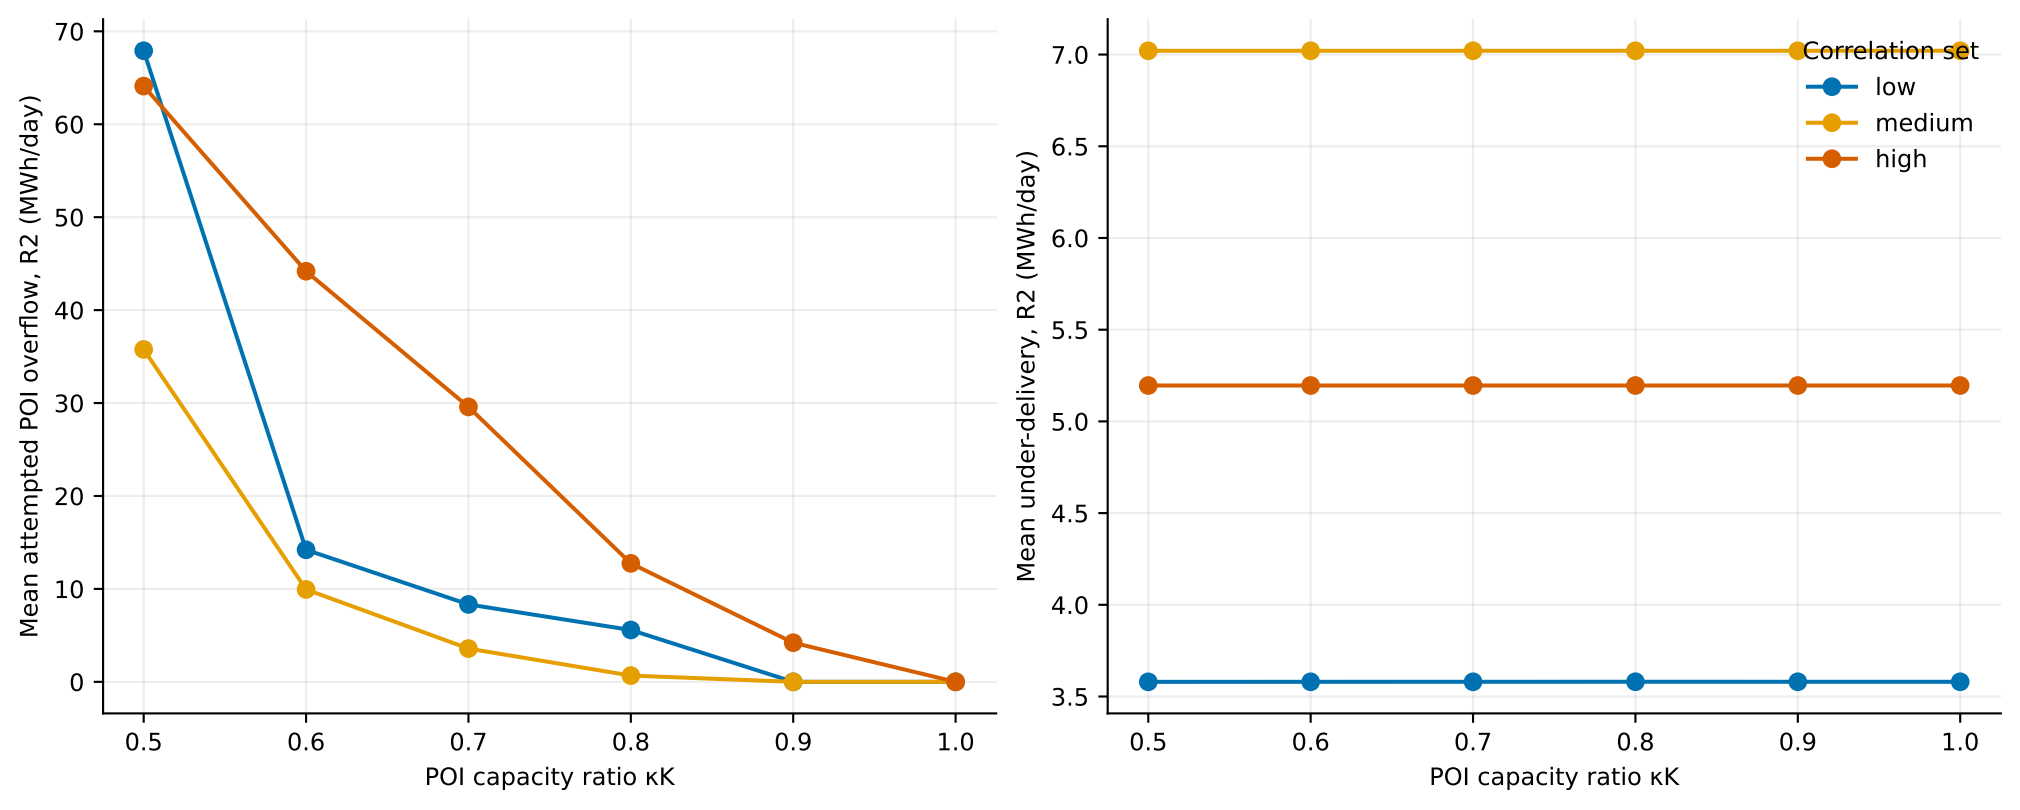
Mean attempted POI overflow, R2 (MWh/day)
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
POI capacity ratio κK
Mean under-delivery, R2 (MWh/day)
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
POI capacity ratio κK
Correlation set
low
medium
high