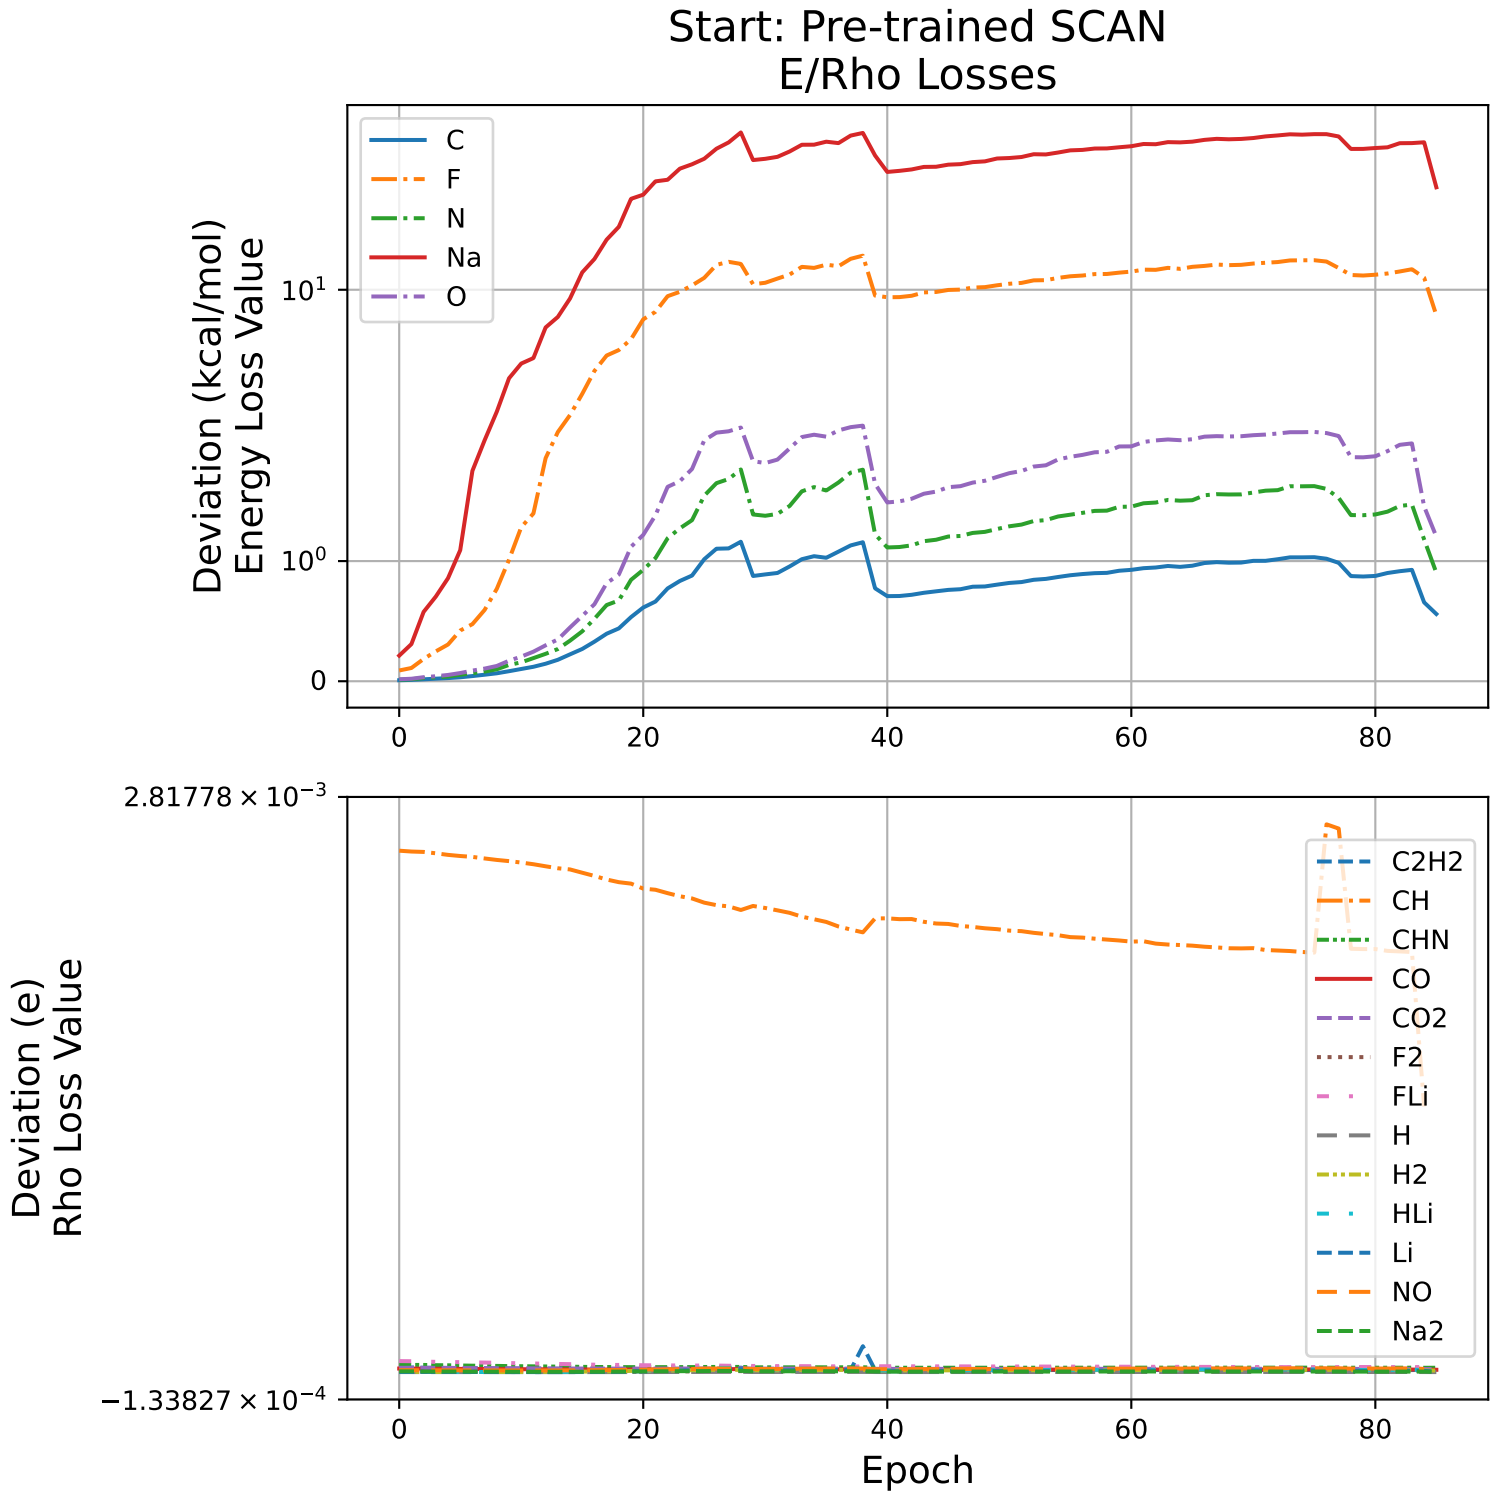
Start: Pre-trained SCAN
E/Rho Losses
Deviation (kcal/mol)
Energy Loss Value
C
F
N
Na
O
10^1
10^0
0
0
20
40
60
80
Deviation (e)
Rho Loss Value
2.81778×10^{-3}
-1.33827×10^{-4}
C2H2
CH
CHN
CO
CO2
F2
FLi
H
H2
HLi
Li
NO
Na2
0
20
40
60
80
Epoch