



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación
de **agentes** 2025

Despacho Económico

Dirección Despacho Económico



¿Qué es el Despacho Económico?

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P
DESPACHO POR RECURSO/UNIDAD

CASO DESPACHO REAL NACIONAL CASO: DE0000016372 HORA 11:39:36

RECURSO	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
FLORES1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALVAJINA	0	0	76	0	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	0
PROLEC1	42	42	20	0	0	0	0	0	0	20	34	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
PROLEC2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
GUATAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	67	0	0	0
BETANIA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	340	340	340	60	60	60
JAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0
TEBSA	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	399	392	392
CHIVOR	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	250	96	0	0	0
GUAJIR21	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUAJIR11	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	732	608	502	436	635	1226	1240	1240	1240	579	111
FLORES IV	400	370	310	250	220	220	220	279	339	379	409	439	430	430	430	430	430	430	440	440	440	445	445	440
TASAJER1	89	68	68	68	68	68	68	68	68	68	89	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
LATASAJERA	187	163	4	91	145	182	37	264	0	32	194	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
GUAVIO	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	757	979	979	979	979	999	999	999	999	979	1050	1050	1050	979	979	979
GUATRON	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
ZIPAEMG4	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
ZIPAEMG3	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
TCENTRO1	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
PLAYAS	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
PAIPA2	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
PAIPA4	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
PAIPA3	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
URRA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	180	180
PORCE2	405	405	405	405	405	349	349	349	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
PAGUA	512	512	512	512	512	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	600	600	600	411	411	411
MIEL1	162	162	162	162	162	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
ALBAN	177	177	177	177	177	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	252	252	252	275	275	275
PAIPA1	0	0	7	18	25	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

Programa de
generación




Minimización del
costo operativo



Cumplimiento de
restricciones del
sistema

Despacho Económico

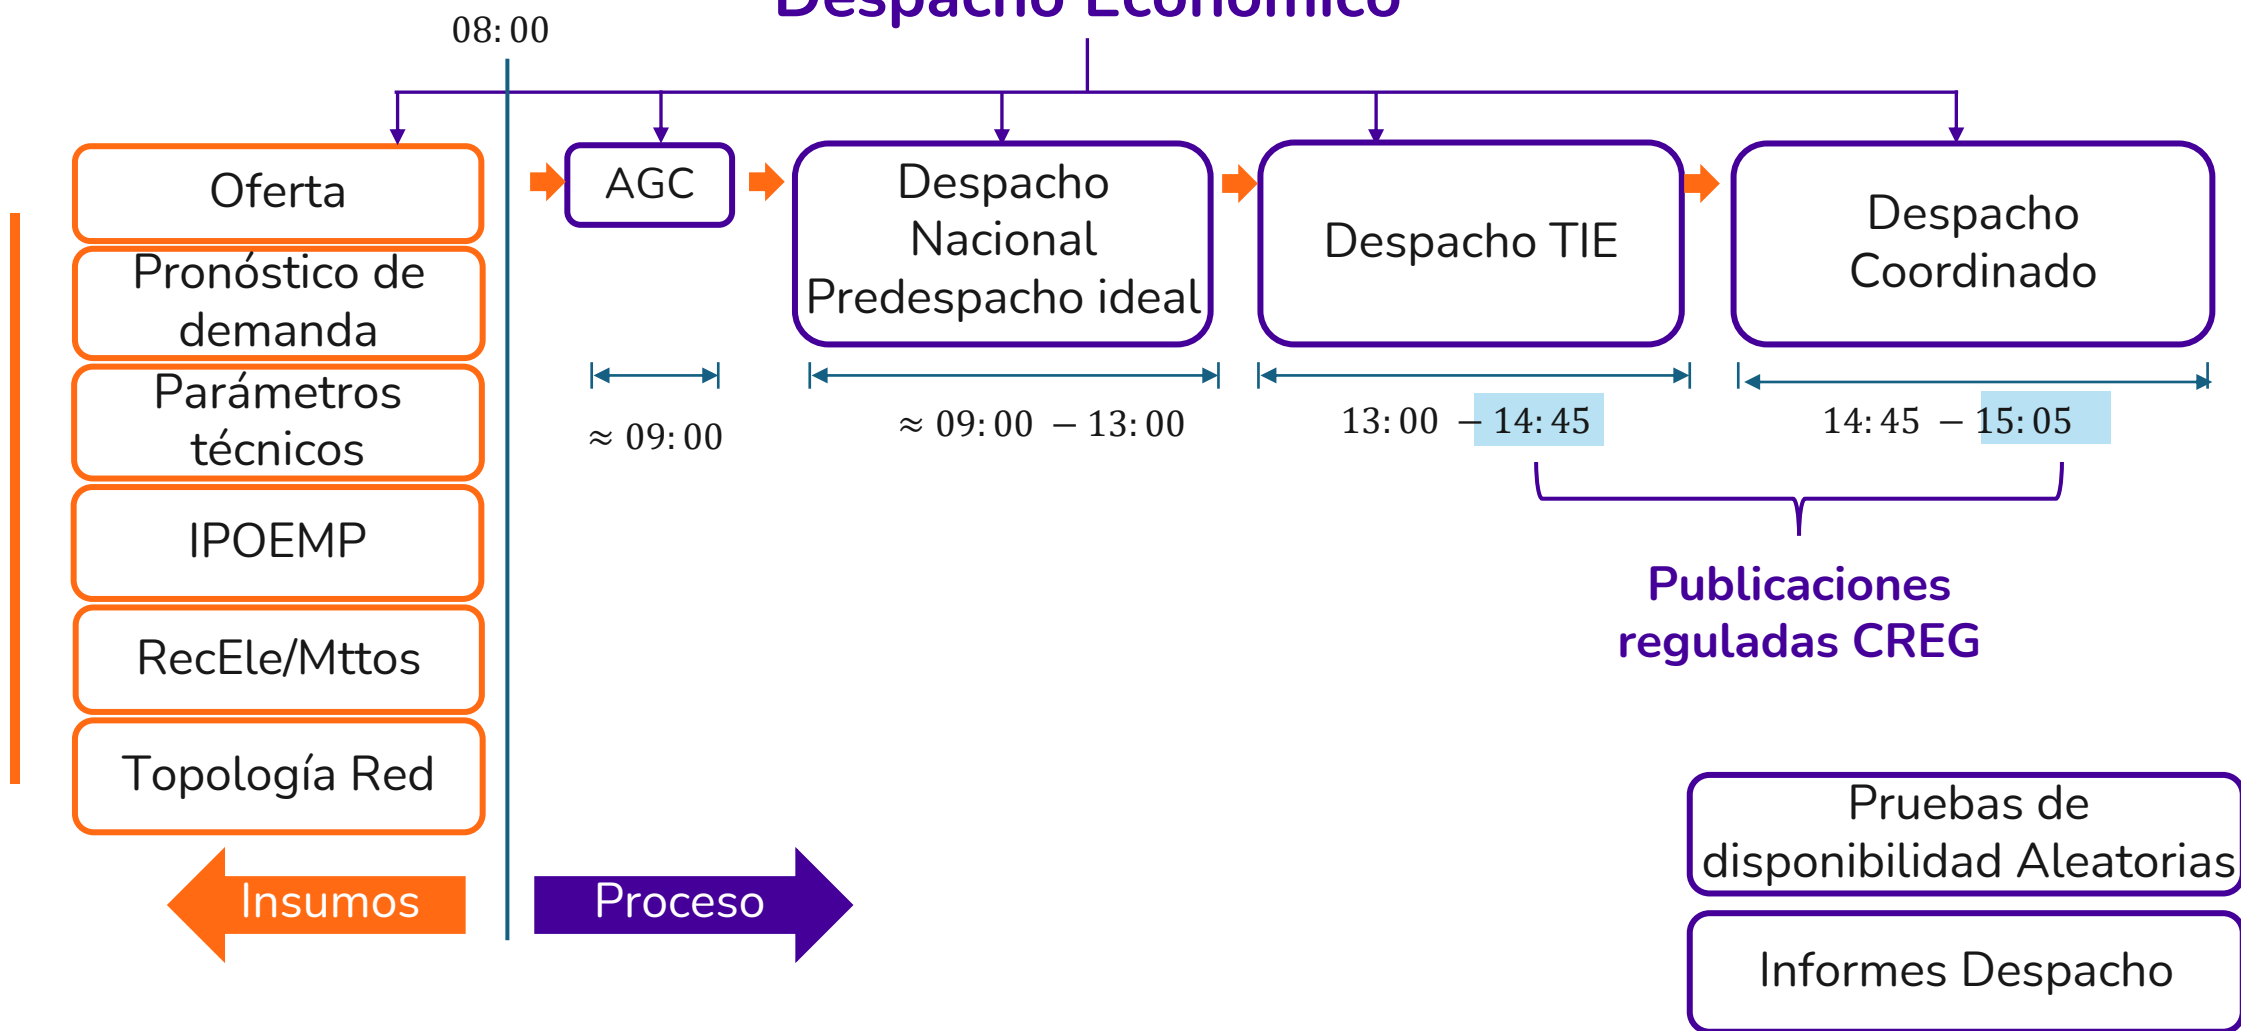

Insumos del Despacho


Ofertas




Demanda



Parámetros

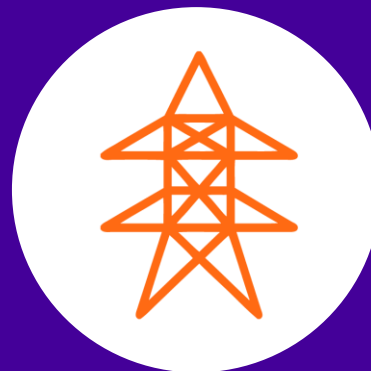


Topología, Mttos
IPOEMP

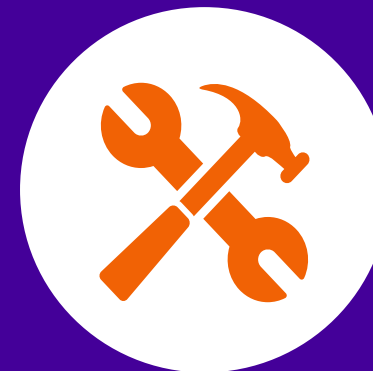


Ofertas

1. Oferta de precio
2. Oferta de precio de arranque y parada
3. Declaración de disponibilidad
4. Configuración
5. Declaración de mínimos obligatorios
6. Declaración de pruebas
7. Declaración de disponibilidad para AGC
8. Declaración de Nro. Inversores

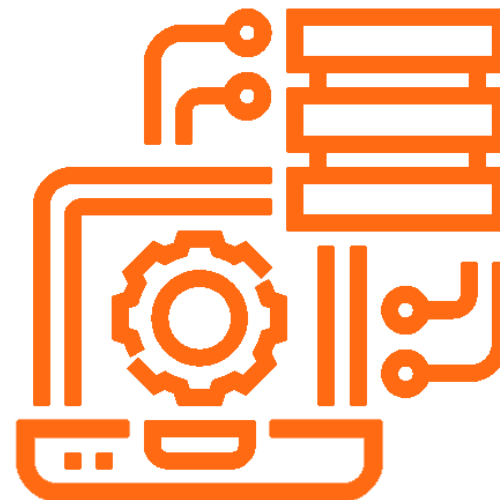

xm



**CND Net**

ADMINISTRACIÓN DE OFERTAS

Indicadores: 1,153.90 ☐ TRM (\$): 1,847.02 ☐ CEE + FAZNI (\$/MWh): 33,296.90 ☐ Precio Escasez (\$/MWh): 462,524.78

CND Net **Administración** ▾ **Ingreso de Ofertas** ▾ **Procesamiento Ofertas** ▾ **Consultas** ▾

1. Oferta de precio

Resolución **CREG 101 028 de 2022**

Para el Despacho Económico Horario, las empresas generadoras deben informar diariamente al CND antes de las **08:00 horas**, una **única oferta de precio** a la Bolsa de Energía para las veinticuatro (24) horas (**expresada en valores enteros de \$/MWh**) por cada recurso de generación...

... se exceptúan los enlaces Internacionales que participen en el Mercado de Energía Mayorista, los cuales podrán hacer ofertas horarias de precio.

En el caso de las plantas térmicas de **ciclo combinado**, éstas ofertarán **un precio** para las 24 horas (**expresada en valores enteros de COP\$/MWh**) por cada **configuración** que esté disponible para la operación.

Las plantas menores solo ofertan
disponibilidad

2. Precio de arranque y parada

Resolución CREG 101 028 del 2022

Las empresas generadoras con plantas y/o unidades térmicas ofertarán en el **último día de los meses diciembre, marzo, junio y septiembre** de cada año sus precios de arranque-parada al CND, **antes de las 8:00 horas**, expresados en **valores enteros de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$)** por cada recurso de generación. Para pasar a pesos (Col\$) el CND y el ASIC tomarán la TRM del día anterior a la realización del despacho, tomando los valores enteros en esta moneda.

Los precios de arranque-parada se podrán ofertar por: **tipo de combustible, unidad de generación y estado térmico**, con sujeción al Acuerdo del Consejo Nacional de Operaciones (C.N.O.) y aquellos que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

PRECIO DE ARRANQUE Y PARADA				
UNIDAD	COMBUSTIBLE	ESTADO TÉRMICO		
		FRÍO	TIBIO	CALIENTE
TVALLE-GAS	GAS	\$150	\$110	\$80
TVALLE-GAS	ACPM	\$210	\$180	\$160
TVALLE-VAP	GAS	\$80	\$60	\$40
TVALLE-VAP	ACPM	\$80	\$60	\$40

3. Disponibilidad

Resolución **CREG 044 de 2020 + CREG 101 028 del 2022**

... las empresas generadoras deben declarar diariamente al CND antes de las 08:00 horas, la mejor estimación de la **Disponibilidad** esperada (expresada en valores enteros en MW) a nivel horario para cada unidad generadora. Las plantas térmicas de ciclo combinado deberán declarar la **disponibilidad a nivel horario de cada configuración** y la disponibilidad a **nivel horario de las unidades que la componen**.

Las plantas menores podrán ofertar disponibilidad en valores no enteros

Disponibilidad de unidades

[illegible]

Disponibilidad de configuraciones de recursos térmicos de ciclo combinado

[illegible]

4. Configuración

Resolución CREG 076 de 2009 + CREG 101 028 del 2022

... Además, diariamente al mismo tiempo que hacen la oferta de precios a la Bolsa de energía deberán **informar el combustible y la configuración** con que se debe considerar cada recurso de generación en el despacho. **ESTO APLICA PARA TÉRMICAS QUE NO SON CC.**

... Dentro de las configuraciones disponibles de cada planta térmica de **ciclo combinado** se debe seleccionar aquella que permita minimizar los costos del despacho.

CONFIGURACIÓN DE COMBUSTIBLE		
RECURSO	TIPO	CONFIG
DORADA1	ACP	3
CTGEMG1	COM	1
CTGEMG2	COM	1
CTGEMG3	COM	1
ZIPAEMG2	CAR	1
ZIPAEMG3	CAR	1
ZIPAEMG4	CAR	1
ZIPAEMG5	CAR	1
TSIERRA	ACP	9
FLORES IV	GAS	1
FLORES1	ACP	4
BARRANQ3	GFUEL	7
BARRANQ4	GFUEL	7
GUAJIR11	GCARBO	7
GUAJIR21	GCARBO	7
TEBSA	GAS	5
TCENTRO_CC	GAS	4
TEMCALI	GAS	1
TVALLE	GAS	1

La configuración indica el tipo de **combustible**, el arreglo de unidades que utiliza, el tipo de ciclo y las características técnicas que deben ser consideradas para la operación segura del generador térmico.

5. Mínimos Obligatorios

Acuerdos CNO 572 de 2012, 710 de 2014, 776 de 2015, 1237 de 2019, 1366 de 2020

Las plantas ALBAN, BETANIA, ITUANGO, MIEL I, SALVAJINA, URRRA, SOGAMOSO Y EL QUIMBO se encuentran autorizadas para declarar generación mínima obligatoria en la oferta diaria, bien sea por limitaciones de origen técnico o por obligaciones de carácter ambiental.

MINIMOS OBLIGATORIOS - 2020-05-31

Recurso/Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ALBAN	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
BETANIA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
ELQUIMBO	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
GUATRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIELI	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
SALVAJINA	30	30	0	0	30	30	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	30
SOGAMOSO	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
URRA	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	136	136	136	136	69	69

6. Oferta de pruebas

Resolución **CREG 121 de 1998** – **CREG 044 de 2020**, Acuerdo **CNO 1447 de 2021**

Los agentes deberán reportar, dentro de los mismos plazos establecidos para las ofertas, la declaratoria de disponibilidad y la oferta horaria por **la generación que esperan tener las pruebas para cada una de las horas del día siguiente.**

Código de la Prueba	Descripción de la Prueba	Código de la Prueba	Descripción de la Prueba
1	Vibración y Balanceo	14	Heat Rate y/o Capacidad Efectiva Neta de plantas térmicas
2	Cargabilidad	15	Modernización, o Cambios de Equipos de Control y Protecciones.
3	Emisiones	16	Factor de Conversión
4	Rechazo de Carga	17	Arranque Autónomo o Black Start
5	AGC y/o prueba de canal de comunicación con CND	18	Protecciones asociadas al Sistema de Transmisión Nacional y esquemas especiales o suplementarios.
6	Ajuste y/o Verificación del control de Potencia Activa/Frecuencia, Respuesta rápida de frecuencia	19	Pruebas Especiales
7	Estatismo y Banda Muerta	20	Pruebas Excepcionales
8	Sistemas Estabilizadores de Potencia –PSS–	21	Verificación de Curva Capacidad
9	Después de un Mantenimiento Mayor u Overhaul	22	Verificación de rampa de entrada o salida
10	Después de Repotenciación de Unidades	98	Pruebas de disponibilidad por incumplimiento DDV
11	Pruebas con combustibles y/o mezclas	99	Prueba No Autorizada
12	Ajuste y verificación del Control de Potencia Reactiva o Tensión	100	Pruebas Iniciales
13	Suministro, Transporte y distribución de gas		

7. Disponibilidad de AGC

Resolución **CREG 198 de 1997** + **CNO 1428 de 2021**

Las plantas y/o unidades de generación **Elegibles**, podrán libremente **ofertar para cada día y periodo horario su Disponibilidad** para prestar el servicio de regulación secundario de frecuencia.

La oferta de Disponibilidad para la prestación del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, se hará bajo las condiciones del esquema actual de Ofertas en la Bolsa de Energía...

La regulación secundaria de frecuencia es la actuación automática de un grupo de generadores que en varios minutos corrigen las desviaciones de frecuencia y/o intercambios de un sistema en tiempo real.

8. Disponibilidad de No. Inversores

Resolución CREG 060 de 2019 + CNO 1670 del 2023

El valor de la **potencia nominal** y la respectiva curva de capacidad (PQ) a voltaje nominal de la planta de generación eólica o solar fotovoltaica, **estarán sujetas a los valores de derrateo por indisponibilidad de inversores**, ya sea por consignación nacional, **oferta en el despacho económico** o por indisponibilidades durante la operación de tiempo real, para efectos de los análisis eléctricos y seguimientos posoperativos realizados por el CND.

$$\text{Máxima Disponibilidad} \times \text{Unidad} = \text{Nro. Inversores} * \text{Pot. Nominal Inversor}$$

Ejemplo

EL PASO

COMENTARIOS PARA LOS TIPO PRUEBAS 19,20

Editar

☒ COM

CONCEPTOS RECURSOS

Editar

☐ P

XX

EL PASO 1

Editar

☐ D

0

0

0

0

0

0

12

31

43

51

59

64

61

56

45

25

9

7

0

0

0

0

0

0

Editar

☐ INV

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Editar

☒ PRU

CNDNET

EL PASO

☐	Recurso/Unidad	Conceptos	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
☒	EL PASO	P	100000																							
☒	EL PASO 1	INV	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
☒	EL PASO 1	D	0	0	0	0	0	0	7	39	55	62	65	62	63	56	47	35	13	7	0	0	0	0	0	0
☐	EL PASO 1	PRU																								

RIO

Consideraciones de la oferta

Procesamiento de ofertas

Recuperación de última oferta válida

Validación del precio de oferta

Desempate de ofertas



Resolución CREG 101 028 del 2022

... Cuando dos o más recursos o configuraciones disponibles de plantas térmicas con ciclo combinado tengan precio de oferta igual, el CND aplicará un desempate a la ofertas de precio mediante un proceso aleatorio equiprobable. Esta regla aplica también para el Servicio de AGC.

Publicación de ofertas

Resolución CREG 138 del 2010:

Las Ofertas de Precio presentadas al CND por las empresas generadoras serán confidenciales hasta su publicación, la cual se podrá hacer pública a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que fueron presentadas.

Insumos del Despacho


Ofertas




Demanda




Parámetros

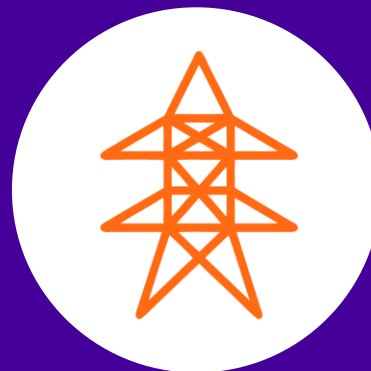

Topología, Mttos
IPOEMP

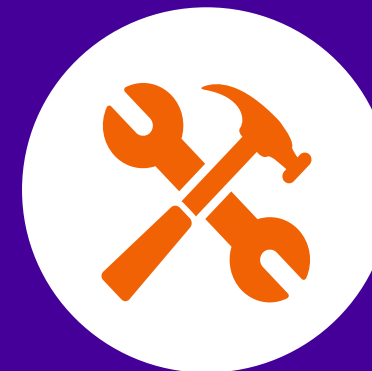

Pronóstico de demanda

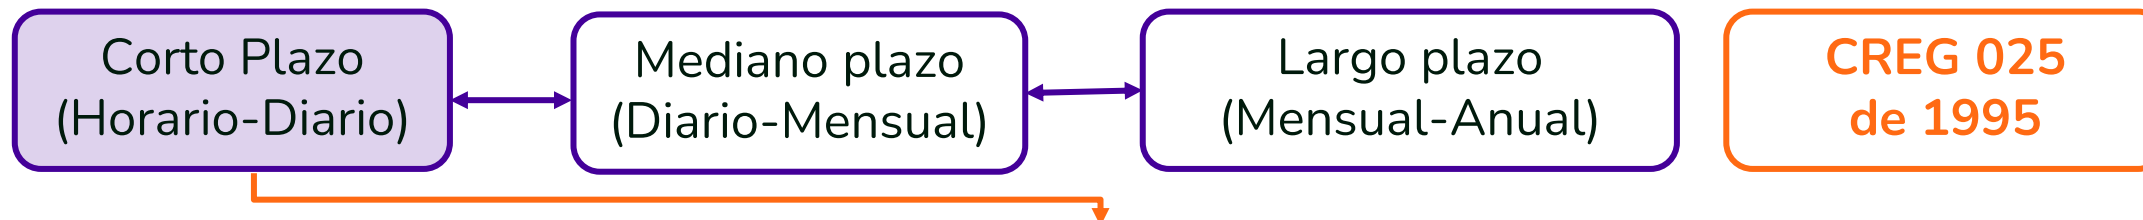

La predicción horaria de la demanda para el **Despacho Económico** se efectúa por áreas operativas y para cada una de las 24 horas de cada día de la semana. Esta predicción de demanda de potencia la efectúa el CND y la envía a las empresas semanalmente el día miércoles y recibe comentarios o modificaciones hasta el día viernes a las 13:00 horas.

El equipo de demandas operativas realiza un pronóstico de demanda para el SIN con diferentes horizontes que permite al CND realizar los análisis eléctricos y energéticos de largo, mediano y corto plazo.



✓ Mercados de Comercialización

Caribe	(EDCD)
Antioquia	(EPMD)
Chocó	
Caldas	(CHECD)
Quindío	(EDQD)
Pereira	(EPPD)
Cali	(EMID)
EPSA	
Tuluá	(CETD)
Cartago	(CTGD)
Codensa	(CDSD)
Otros...	

Insumos del Despacho


Ofertas




Demanda



Parámetros

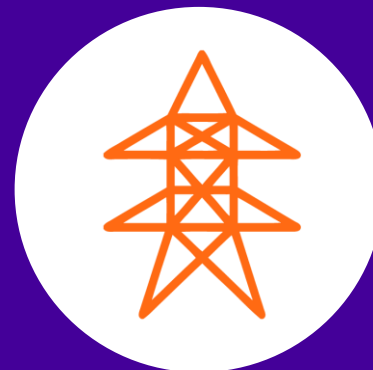

Topología, Mttos
IPOEMP

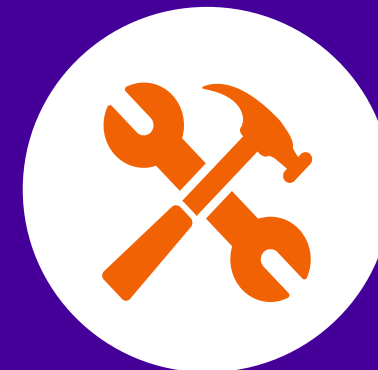


Parámetros generales




Parámetros Técnicos del SIN

1. Líneas de transmisión
2. Transformadores 2-W
3. Transformadores 3-W
4. Compensación
5. Recursos de generación



Restricciones eléctricas y energéticas

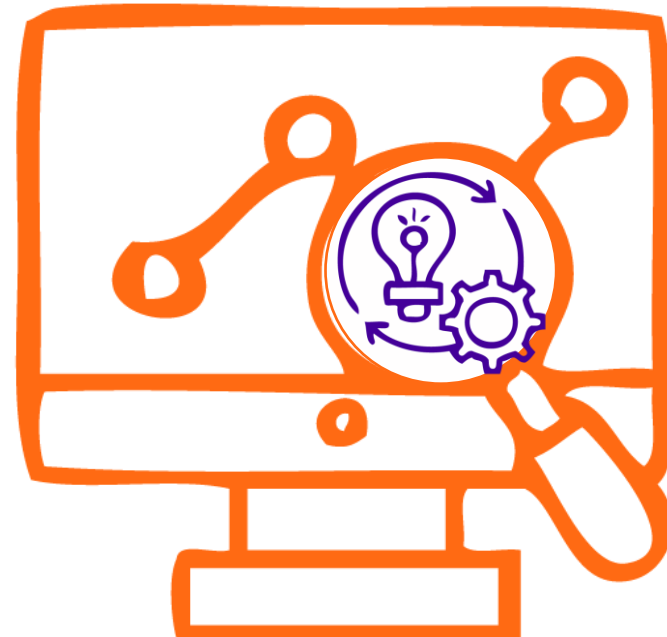

Insumos del Despacho


Ofertas




Demanda



Parámetros


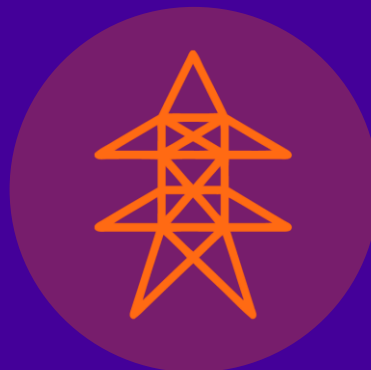


Topología, Mttos
IPOEMP

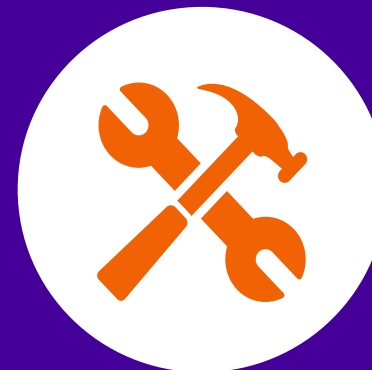

Desconexión programada de equipos

CNO 1803 de 2024

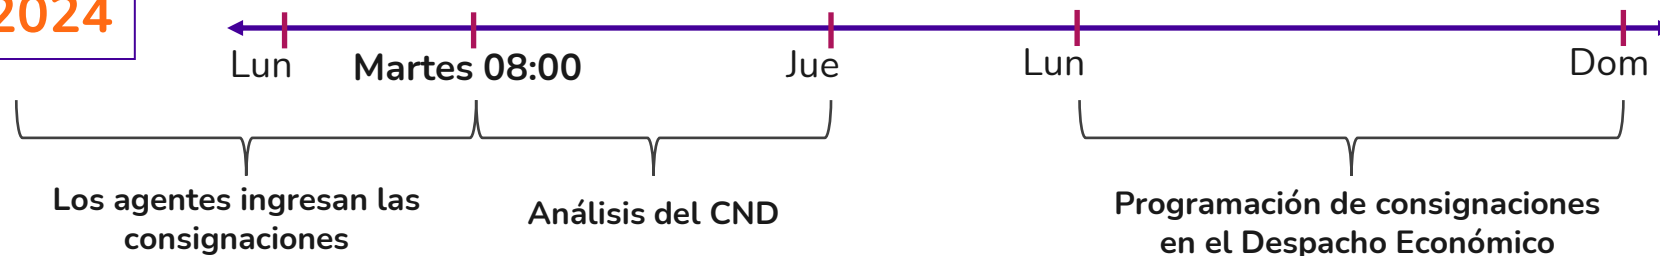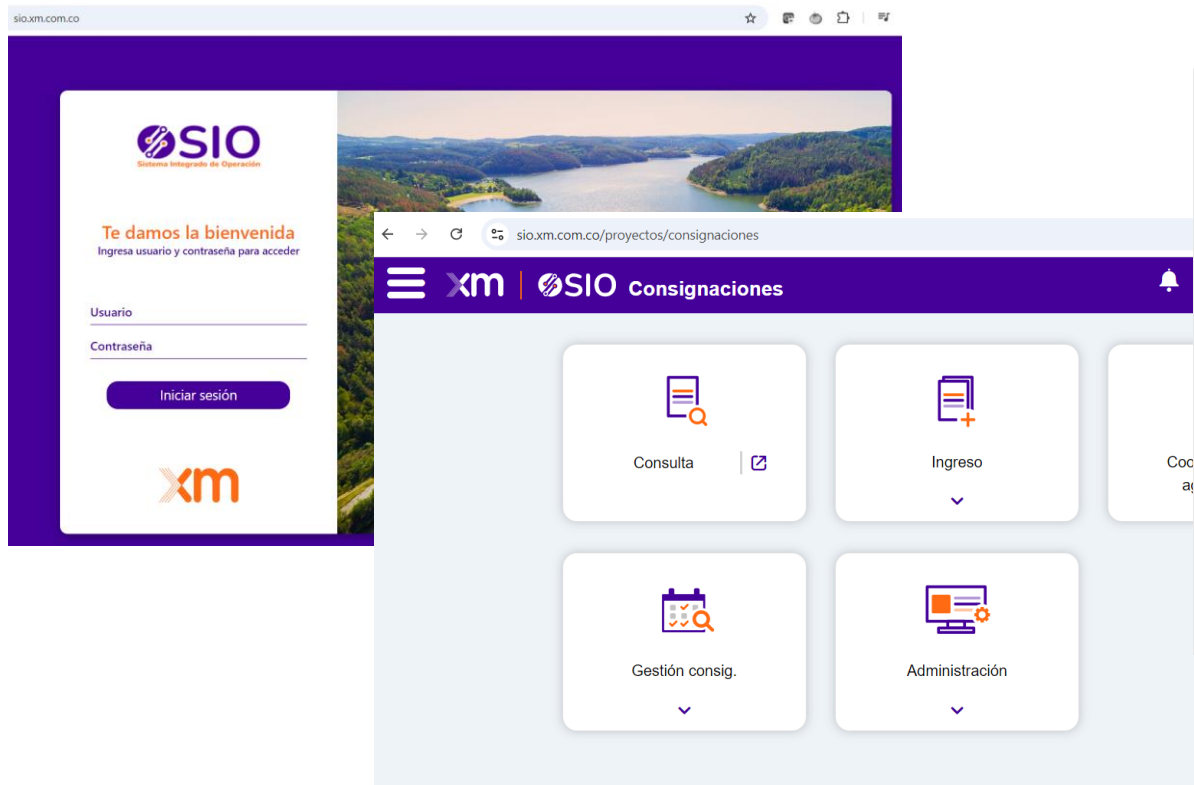Lista de consignaciones Gráfico de Gantt

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar su columna

Reporte Desplazar Cambiar estado Copiar Documentación

Columnas Acciones XM

☐	Consecutivo	Grupo	Tipo elemento	Elemento	Fecha inicial programada	Fecha final programada	Tipo Ingreso	Origen mantenimiento Tipo de prueba	Color
☐	C2027692		AsociadoCND	MODULO SUPERVISION VERAGUAS ENEL	21/10/2024 07:00	25/10/2024 17:00	Fuera Plan T	Expansion	Blanca
☐	C2015156		UnidadHidraulica	BETANIA 1	24/10/2024 00:00	25/10/2024 23:59	Plan G	Normal	Amarilla
☐	C2024799		ModuloComun	Mod.Com - BETANIA (GEB)	24/10/2024 07:00	22/11/2024 17:00	Plan T	Normal	Blanca
☐	C2025771		ModuloComun	Mod.Com - BETANIA (ISA)	24/10/2024 07:00	22/11/2024 17:00	Plan T	Normal	Blanca
☐	C2027931		ModuloComun	Mod.Com - PARAISO	24/10/2024 07:30	28/10/2024 17:00	Fuera Plan T	Normal	Blanca
☐	C2028255		BahiaSeccionamiento	BAHIA SECCIONAMIENTO 2 CAÑO LIMON 34.5 KV	24/10/2024 07:30	25/10/2024 17:30	Emergencia	Normal	Amarilla
☐	C2028256		BahiaTrafo	BT CAÑO LIMON 4 50 MVA 34.5 KV	24/10/2024 07:30	25/10/2024 17:30	Emergencia	Normal	Amarilla
☐	C2028257		Transformador	CAÑO LIMON 4 50 MVA 230/34.5/(13.8) KV	24/10/2024 07:30	25/10/2024 17:30	Emergencia	Normal	Amarilla
☐	C2027673		ModuloComun	Mod.Com - PRIMAVERA	24/10/2024 08:00	11/11/2024 17:00	Fuera Plan T	Normal	Blanca
☐	C2023608		AsociadoCND	MODULO SUPERVISION BACATA EPM	24/10/2024 09:00	25/10/2024 12:00	Plan T	Normal	Blanca
☐	C2027595		BahiaCentral	TERMOCOL CAMPO M050 220 KV	24/10/2024 17:01	27/10/2024 17:00	Fuera Plan T	Expansion	Amarilla

Despacho Económico


Capacitación de **agentes**

2025



Línea de Tiempo del proceso

Capacitación
de **agentes**

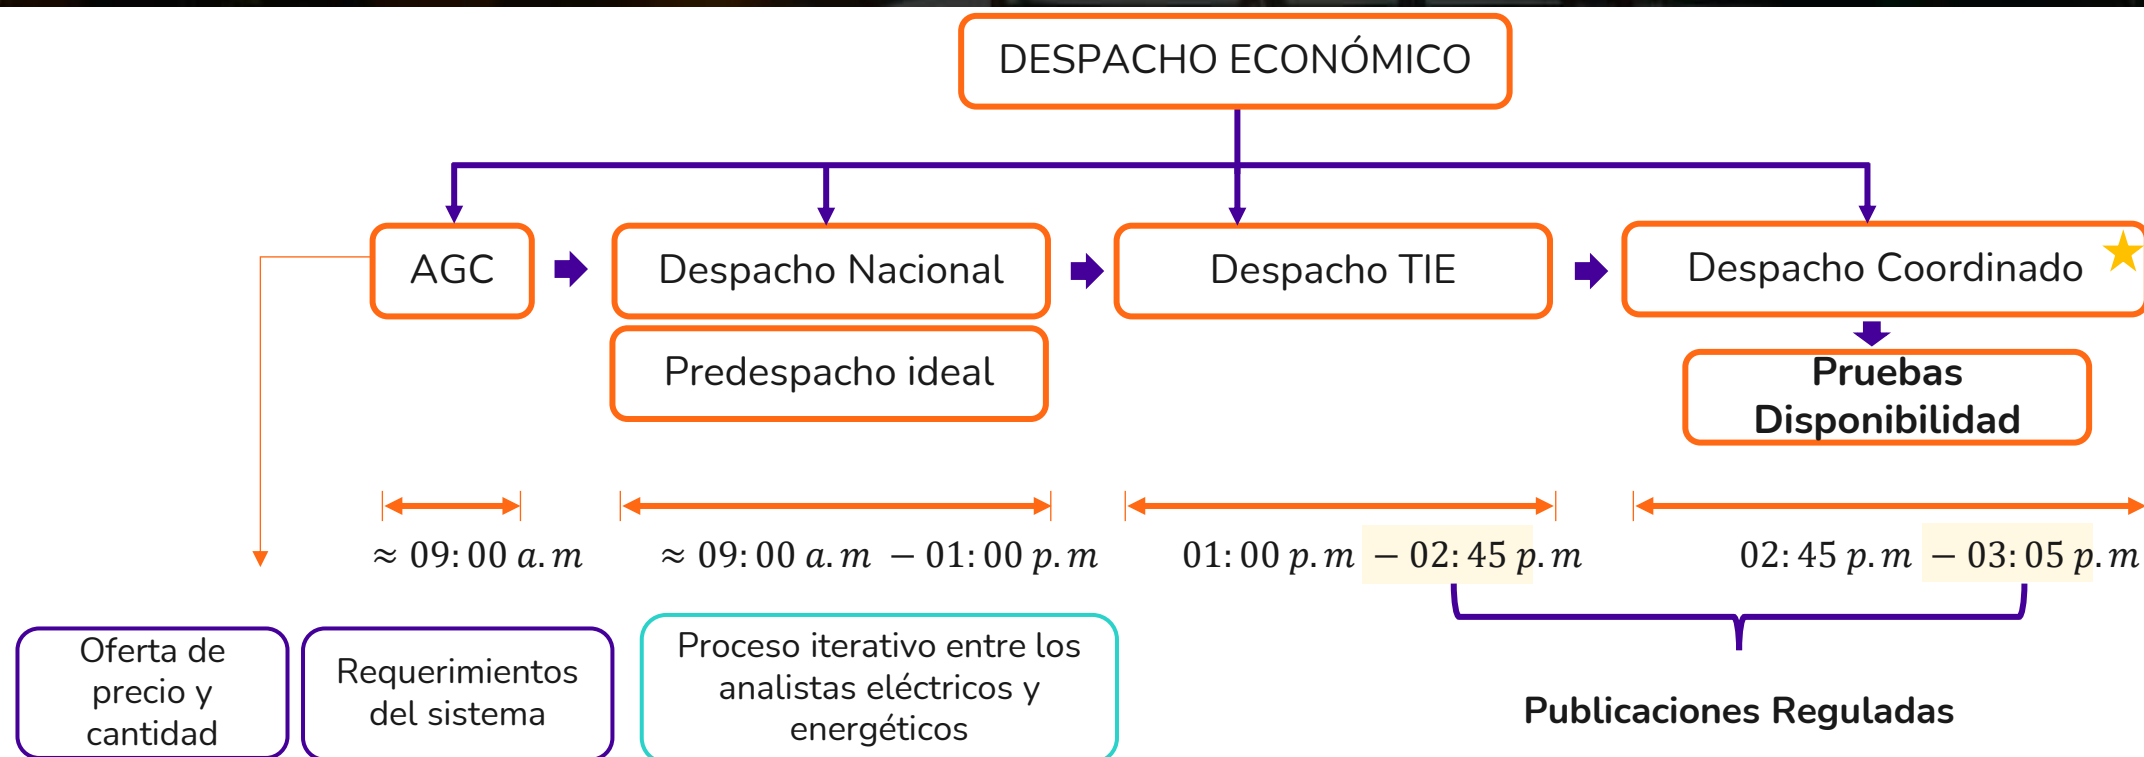

Se define teniendo en cuenta:

- La unidad más grande del sistema
- Históricos de demanda
- El tipo de día
- ...

Línea de Tiempo del proceso Proceso de despacho de energía


Capacitación
de **agentes**

Interfaz Usuario DRP



Minimize
obj: 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (1) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (2)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (3) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (4)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (5) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (6)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (7) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (8)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (9) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (10)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (11) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (12)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (13) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (14)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (15) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (16)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (17) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (18)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (19) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (20)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (21) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (22)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (23) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (24)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (1) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (2)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (3) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (4)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (5) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (6)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (7) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (8)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (9) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (10)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (11) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (12)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (13) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (14)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (15) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (16)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (17) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (18)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (19) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (20)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (21) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (22)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (23) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (24)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (1) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (2)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (3) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (4)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (5) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (6)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (7) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (8)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (9) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (10)
.....

- **Restricciones:**
200.693
- **Variables:**
106.148

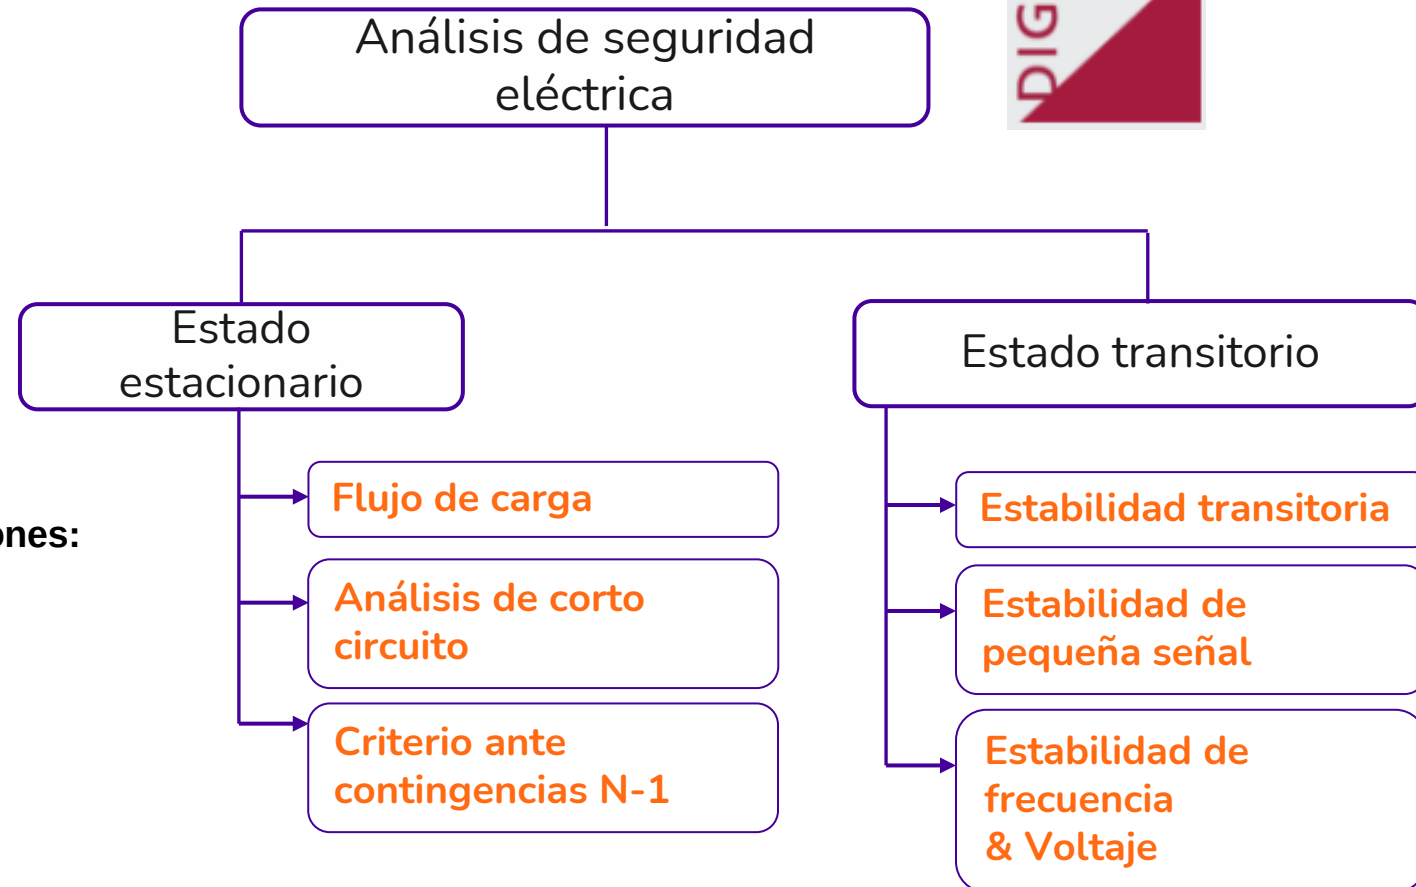

Despacho TIE

Según la oferta de precios de cada país se determina cual es el país importador y cual es el exportador. Es decir, para Colombia, Ecuador puede ser generador o demanda.


DESPACHO
NACIONAL



PROCESO
TIE



DESPACHO
TIE

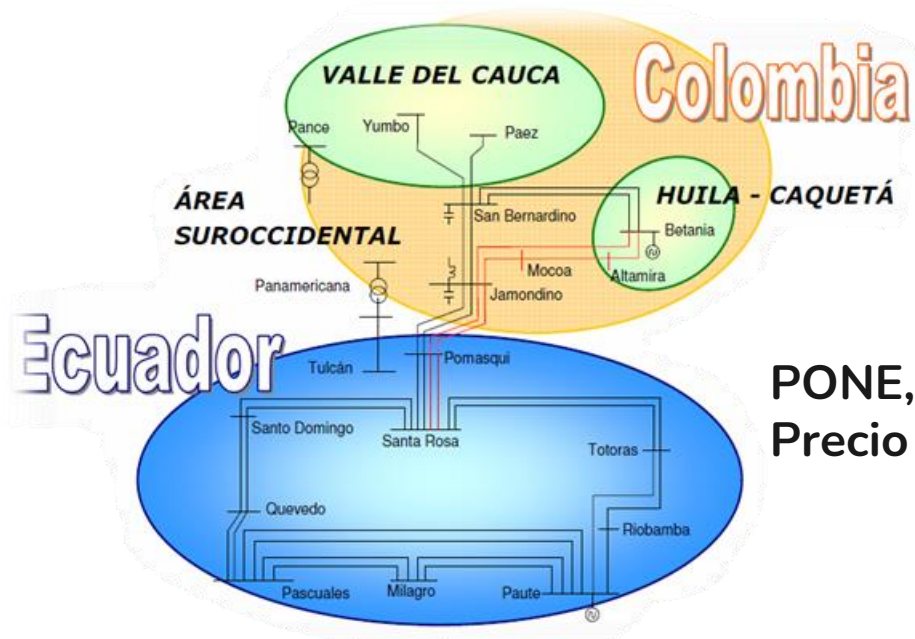

PONE, Disponibilidad
Precio Importación




PONE, Disponibilidad
Precio Importación



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación de agentes

Despacho Coordinado

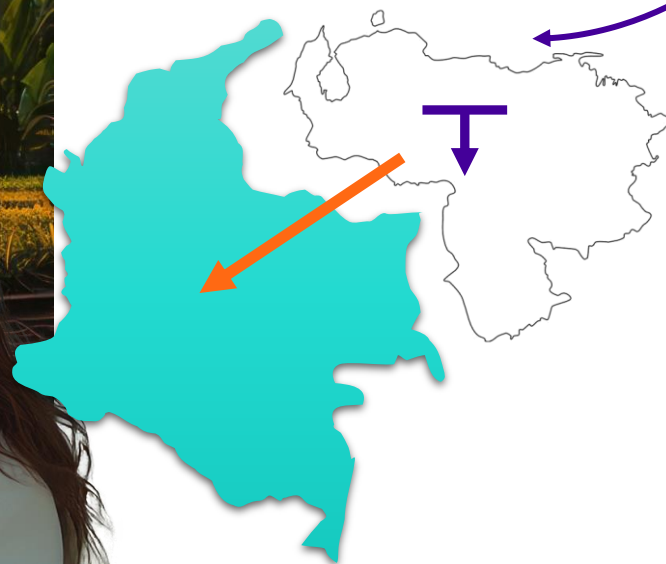

CND Net

ADMINISTRACIÓN DE OFERTAS

InterConexion COROZO 1

Periodo	Energía Requerida Por Venezuela [MW/h]	Energía Ofrecida Por Colombia [MW/h]
---------	--	--------------------------------------

InterConexion CUATRICENTENARIO 1

Periodo	Energía Requerida Por Venezuela [MW/h]	Energía Ofrecida Por Colombia [MW/h]
---------	--	--------------------------------------

Pruebas de disponibilidad

Resolución CREG 138 de 2012 + CREG 101 028 del 2022

Todos los días, y para cada planta o unidad de generación declarada disponible con periodos consecutivos que por lo menos permita la prueba y que no salga programada para generar en el despacho económico en ningún periodo, el CND ejecutará un proceso aleatorio que determinará si la planta es o no llamada a prueba de disponibilidad para el día respectivo.

$$P_g = \begin{cases} \frac{1}{30} & M_g > 12 \\ \frac{1}{30 \times (12 - M_g + 1)} & 12 \geq M_g > 0 \\ \frac{1}{30 \times 12 \times 2} & M_g = 0 \end{cases}$$

$P_g =$

Probabilidad de que la planta o unidad de generación g sea llamada a prueba de disponibilidad. Número truncado a 6 decimales.

$M_g =$

Número de meses calendario consecutivos y anteriores a la fecha de cálculo en los cuales la planta no ha tenido generación real, como mínimo, durante 4 horas continuas, sin considerar rampas de entrada y salida.

Procedimiento: Para cada planta g el CND obtendrá número aleatorio equiprobable con 6 decimales entre 0 y 1 y si este es inferior o igual al P_g de la planta g , dicha planta quedará seleccionada para prueba de disponibilidad.



- Tipos
- Plantas
- Despacho
- [Informes despacho](#)

Conoce nuestro Reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado.

Conoce nuestro Reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado.



[Reporte 2021](#)

[15 años Sumando Energías](#)

Servicios de información

[Ir a servicios de información](#) →



Noticias

[Ver todas](#)

Noticias del Mercado

Publicación Cargos Estimados STN y STR Abril de 2022

Mié, 06/04/2022

Se encuentran publicados los Cargos Estimados y Deltas por el Uso del STN y STR, correspondientes al

Indicadores

[Ir al portal de indicadores](#) →



Informe del despacho económico

https://www.xm.com.co/generación/informes-despacho

rope - XM Comp... Home XM MID producción Paratec Pruebas MID SNC Sitios sugeridos https://isapresas... Inicio XM CRM - XM Gas Seguimiento de GNI Calendario Nómina... App Gestión

Hidrología Generación Transmisión Operación Resoluciones Consumo Transacciones Administración Financiera Internacionales SUICC

Inicio > Generación > Informes Despacho

Generación

- Tipos
- Plantas
- Despacho
- Informes despacho**

Informes despacho

Oferta inicial	Desempate precio de oferta	Demanda desconectable voluntaria
Energía vendida y embalsada	Respuesta de demanda	Pronóstico oficial de demanda (definitivo)
Predespacho ideal	Despacho nacional	Precios TIE
Despacho programado	Pruebas de disponibilidad Res. CREG 138 de 2012	Despacho Térmico
Estándar de información del despacho	Estándar de información de SIMPLEX	Procedimientos aplicables al despacho
Información histórica del despacho	Variación nombre de plantas - Simplex Operativo	Oferta Plan B Respuesta Demanda
Instructivos y manuales para el ingreso de oferta	Informe del despacho	Cambios en los nombres de plantas_unidades de generación en archivos publicados por despacho y redespacho a partir del 1 de abril

Archivos soporte del Despacho



Nuestra empresa ▾ Sostenibilidad ▾ Formación ▾ Proveedores ▾ Sala de Prensa ▾ Transparencia de la información



Solicitud de registro ▾



Hidrología ▾ Generación ▾ Transmisión ▾ Operación ▾ Resoluciones ▾ Consumo ▾ Transacciones ▾ Administración Financiera ▾ Internacionales ▾ SUICC ▾

Inicio > Generación > Informes Despacho > Despacho Programado



Generación

Tipos

Plantas

Despacho

Informes despacho

Despacho programado

Contiene la información referente al programa de generación para cada uno de los recursos en el despacho coordinado del día (dd) del mes (mm). Adicionalmente, se presentan todos los soportes explicativos del programa de generación. (Resolución CREG 051 de 2009, Resolución CREG 076 de 2009).

En caso de no encontrar en esta biblioteca los archivos que requiere, puede consultar nuestro servicio de FTPS en la ruta /INFORMACION_XM/Publico/DESPACHO/.

Para conocer el instructivo haga clic [Instructivo FTPS de XM](#)

Inicio > [2025-02](#) >



Buscar archivo por nombre

10 de 398 archivos



☐	↓ ↑ Tipo	↓ ↑ Nombre	↓ ↑ Tamaño del archivo	Editar	Acciones
☐		dSEGUNI0217	93.54 KB		Descargar
☐		dSEGUNI0216	60.41 KB		Descargar
☐		dSEGUNI0215	60.12 KB		Descargar
☐		dSEGUNI0214	60.53 KB		Descargar
☐		dSEGUNI0213	59.87 KB		Descargar

Capacitación de **agentes** 2025

xm | 20 años
Hechos por Colombia

Gracias

