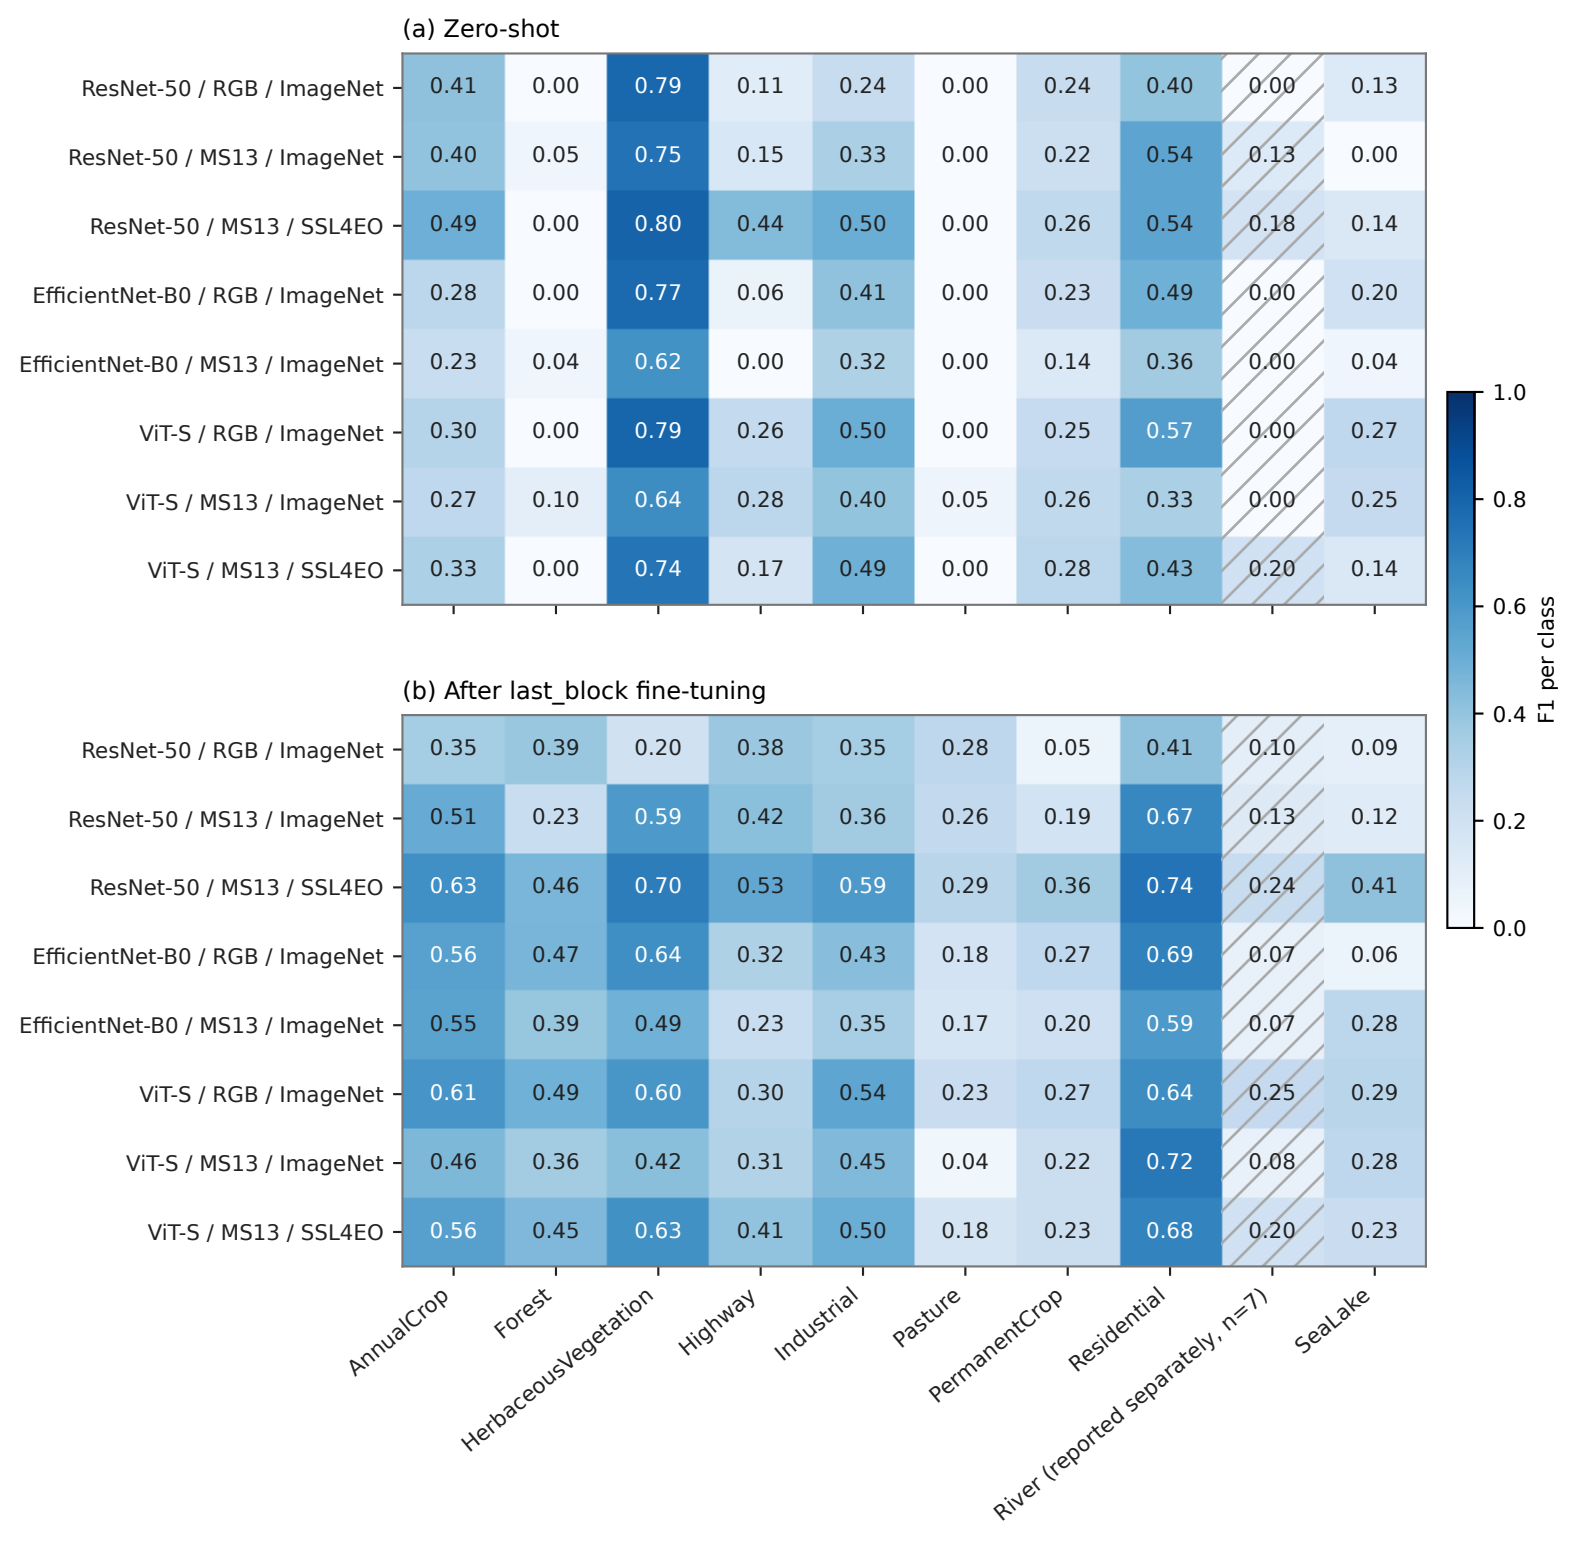
(a) Zero-shot
ResNet-50 / RGB / ImageNet 0.41 0.00 0.79 0.11 0.24 0.00 0.24 0.40 0.00 0.13
ResNet-50 / MS13 / ImageNet 0.40 0.05 0.75 0.15 0.33 0.00 0.22 0.54 0.13 0.00
ResNet-50 / MS13 / SSL4EO 0.49 0.00 0.80 0.44 0.50 0.00 0.26 0.54 0.18 0.14
EfficientNet-B0 / RGB / ImageNet 0.28 0.00 0.77 0.06 0.41 0.00 0.23 0.49 0.00 0.20
EfficientNet-B0 / MS13 / ImageNet 0.23 0.04 0.62 0.00 0.32 0.00 0.14 0.36 0.00 0.04
ViT-S / RGB / ImageNet 0.30 0.00 0.79 0.26 0.50 0.00 0.25 0.57 0.00 0.27
ViT-S / MS13 / ImageNet 0.27 0.10 0.64 0.28 0.40 0.05 0.26 0.33 0.00 0.25
ViT-S / MS13 / SSL4EO 0.33 0.00 0.74 0.17 0.49 0.00 0.28 0.43 0.20 0.14
(b) After last_block fine-tuning
ResNet-50 / RGB / ImageNet 0.35 0.39 0.20 0.38 0.35 0.28 0.05 0.41 0.10 0.09
ResNet-50 / MS13 / ImageNet 0.51 0.23 0.59 0.42 0.36 0.26 0.19 0.67 0.13 0.12
ResNet-50 / MS13 / SSL4EO 0.63 0.46 0.70 0.53 0.59 0.29 0.36 0.74 0.24 0.41
EfficientNet-B0 / RGB / ImageNet 0.56 0.47 0.64 0.32 0.43 0.18 0.27 0.69 0.07 0.06
EfficientNet-B0 / MS13 / ImageNet 0.55 0.39 0.49 0.23 0.35 0.17 0.20 0.59 0.07 0.28
ViT-S / RGB / ImageNet 0.61 0.49 0.60 0.30 0.54 0.23 0.27 0.64 0.25 0.29
ViT-S / MS13 / ImageNet 0.46 0.36 0.42 0.31 0.45 0.04 0.22 0.72 0.08 0.28
ViT-S / MS13 / SSL4EO 0.56 0.45 0.63 0.41 0.50 0.18 0.23 0.68 0.20 0.23
AnnualCrop
Forest
HerbaceousVegetation
Highway
Industrial
Pasture
PermanentCrop
Residential
River (reported separately, n=7)
SeaLake
F1 per class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0