

STO- 0515-24

Tuluá, 18 de julio de 2024

Doctor
JULIAN RESTREPO TABORDA
Gerente Instituto de financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá
INFITULUA E.I.C.E
Calle 21 #38-77
Cel. 22337333
Tuluá, Valle del Cauca




Asunto: Tipos de recubrimiento en concreto según la profundidad de la tubería

Cordial saludo,


De acuerdo con la supervisión técnica que actualmente se adelanta en el proyecto Ciudadela Regional del Comercio, nos permitimos informar que las redes a instalar deben cumplir con las especificaciones técnicas actuales de Centroaguas S.A ESP, para lo cual se debe tener en cuenta el recubrimiento en concreto de las redes cuando se requiera según la profundidad de instalación con respecto a la rasante y así garantizar la estabilidad y durabilidad de la tubería. A continuación, adjuntamos los detalles de los dos tipos de recubrimiento según la altura:

Detalle de Recubrimiento Tipo 1

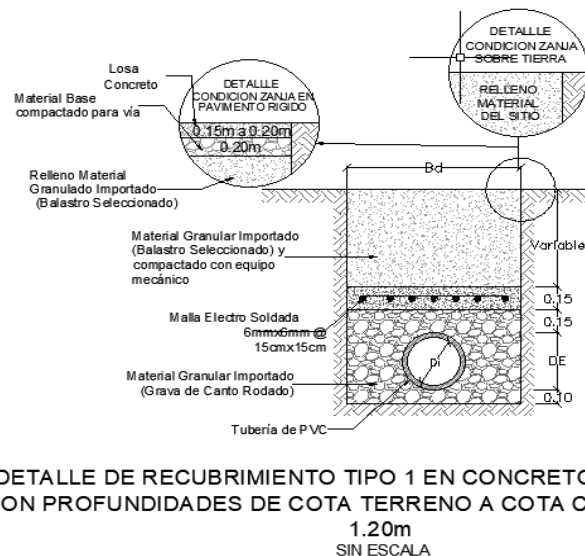

CENTROAGUAS, CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE VIDA

Detalle de Recubrimiento Tipo 2

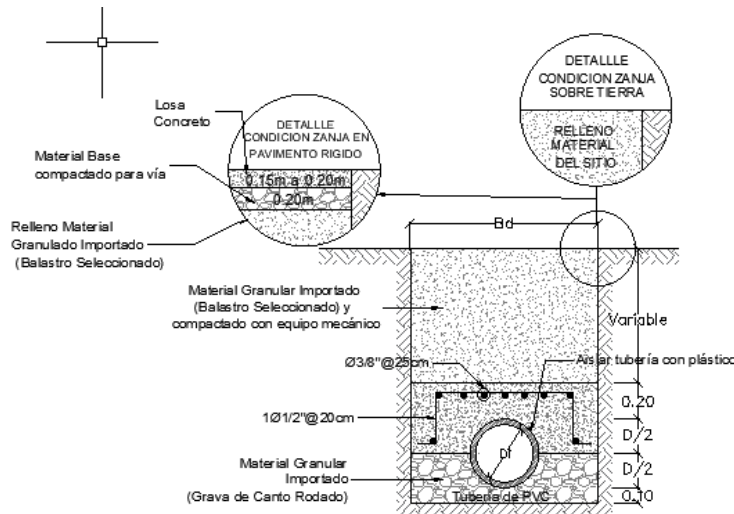

**DETALLE DE RECUBRIMIENTO TIPO 2 EN CONCRETO PARA TUBERÍA
CON PROFUNDIDADES DE COTA TERRENO A COTA CLAVE $0.30m < H \leq 0.80m$
SIN ESCALA**

Cordialmente,


EFRAÍN PERLAZARROYO
Jefe de Interventoría

Anexo: Detalles de recubrimiento, dos (2) folios
Redacto: Gloria Isabel Rodríguez – Ingeniero Interventor
Archivado en: Carpeta Urbanización Ciudadela Regional del Comercio