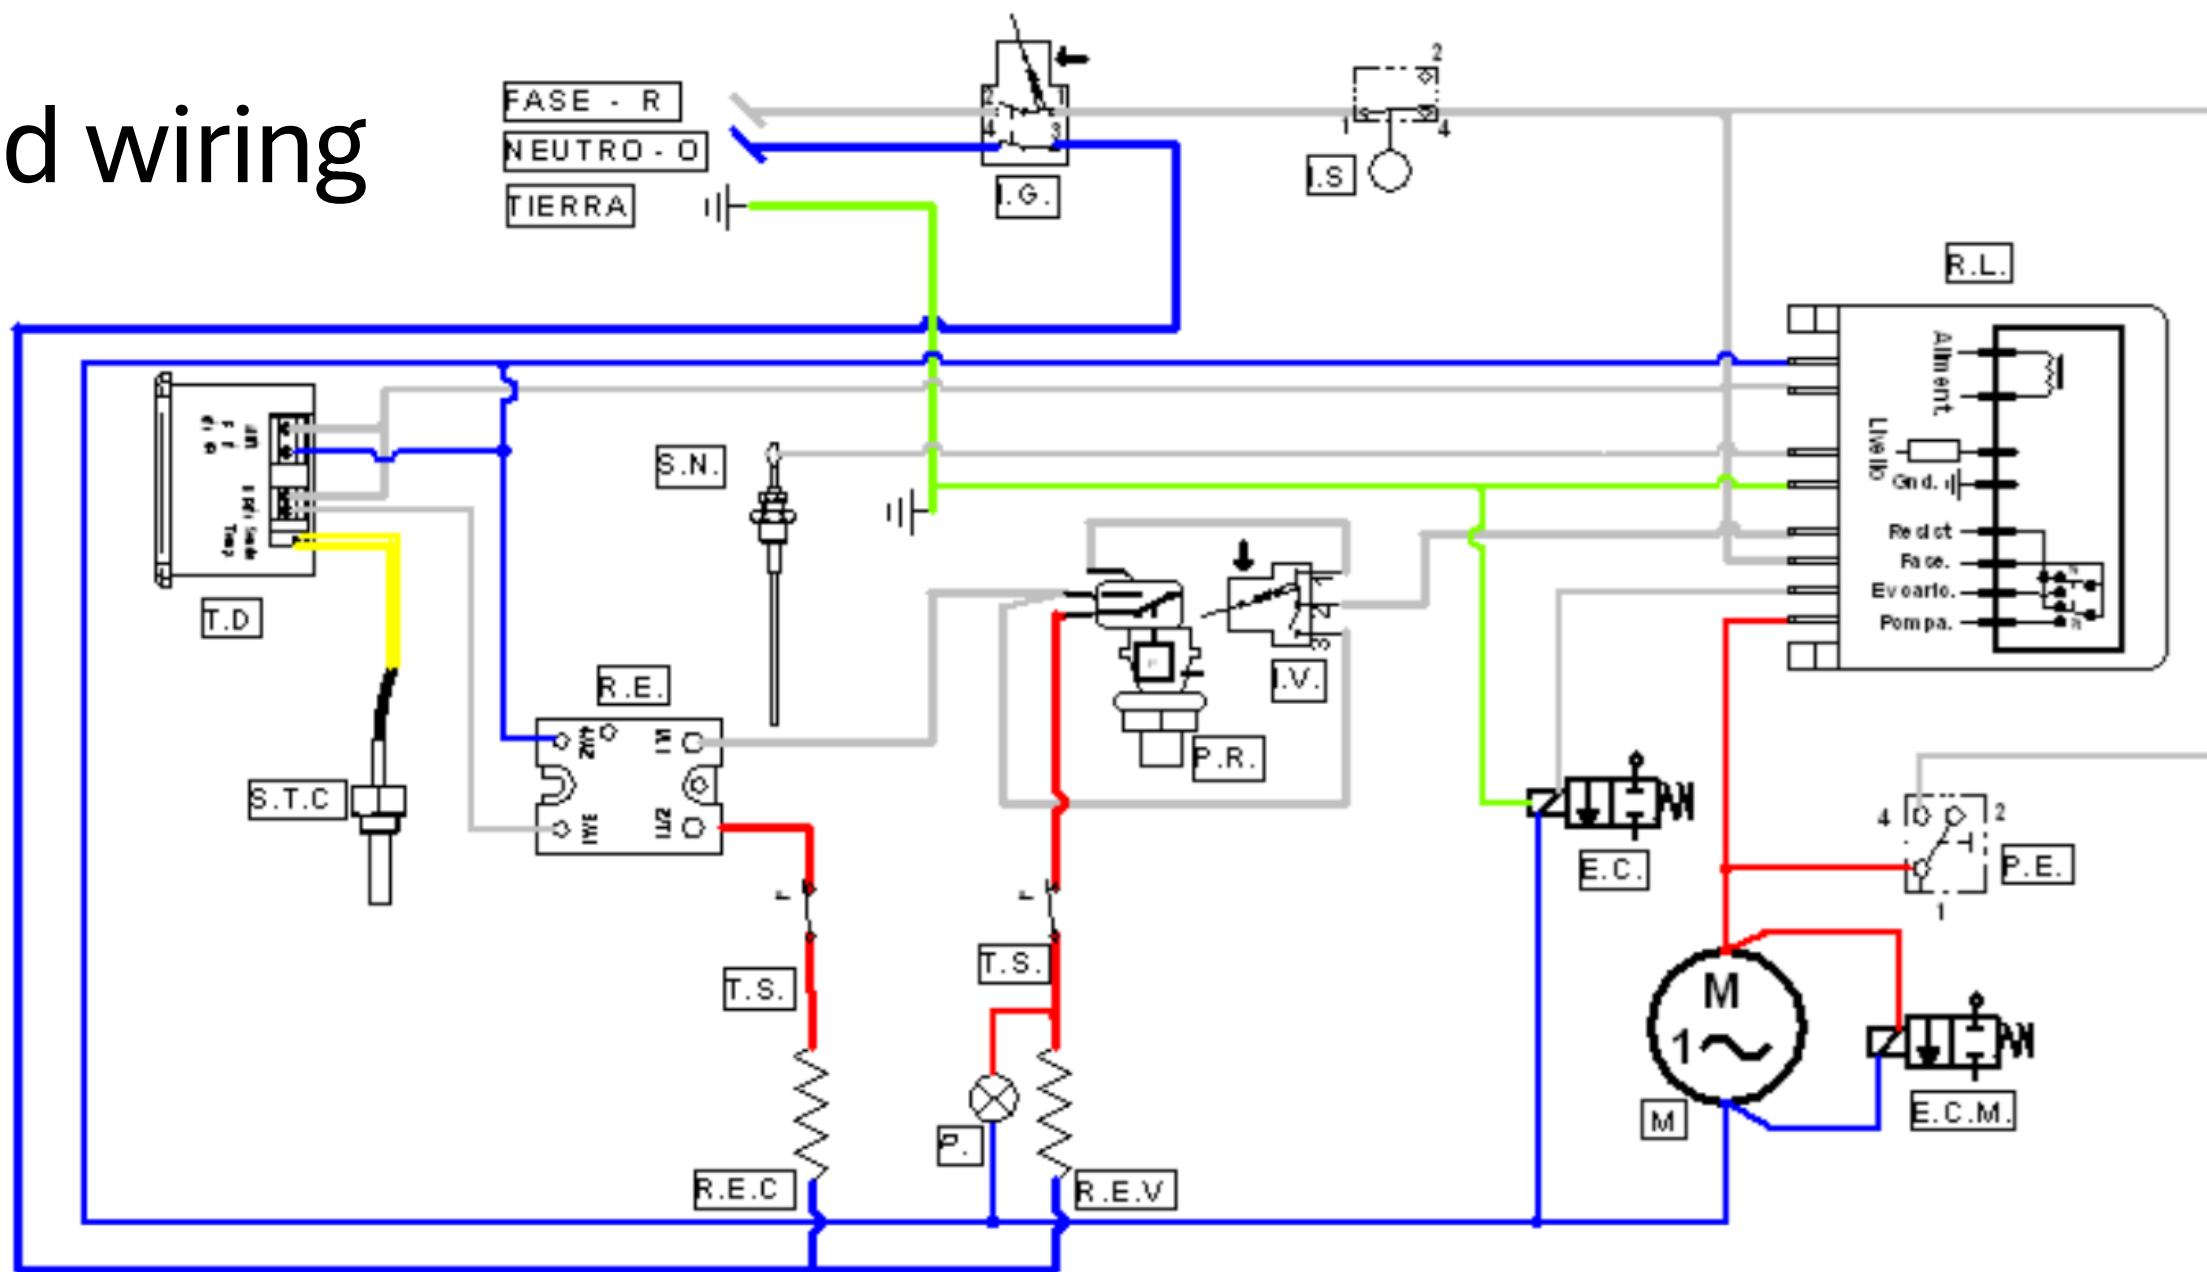# Expobar Brewtus

PID upgrade with shot timer

Parts

- Gicar PID P6063 (ECM Technika V or similar for AC mains voltage)
- Izzo Optoboard EL234
- Izzo PID wiring 07605
- SSR 24VDC input - Mains voltage output

Old wiring

FASE - R
NEUTRO - O
TIERRA

I.G.

I.S

R.L.

Aliment.

Livello

Gnd.

Resist.

Fase.

Evaorio.

Pompa.

S.N.

T.D

R.E.

I.V.

P.R.

S.T.C

E.C.

P.E.

T.S.

T.S.

M
1 ~

M

E.C.M.

R.E.C

P.

R.E.V

New wiring

FASE - R
NEUTRO - O
TIERRA

I.G.

I.S

R.L.

Aliment.

Livello

Gnd.

Resist.

Fase.

Ev cario.

Pompa.

T.D

S.N.

I.V.

P.R.

R.E.

S.T.C

E.C.

P.E.

M 1∼

M

E.C.M.

T.S.

T.S.

P.

R.E.C

R.E.V