

Come i dati arrivano dalla linea alle persone che decidono.

RETE DI LINEA

CONNETTORI


SERVER • APPLICAZIONE

PLC e dispositivi

Sensori di conta

Contatori di energia e utility

Gestionale

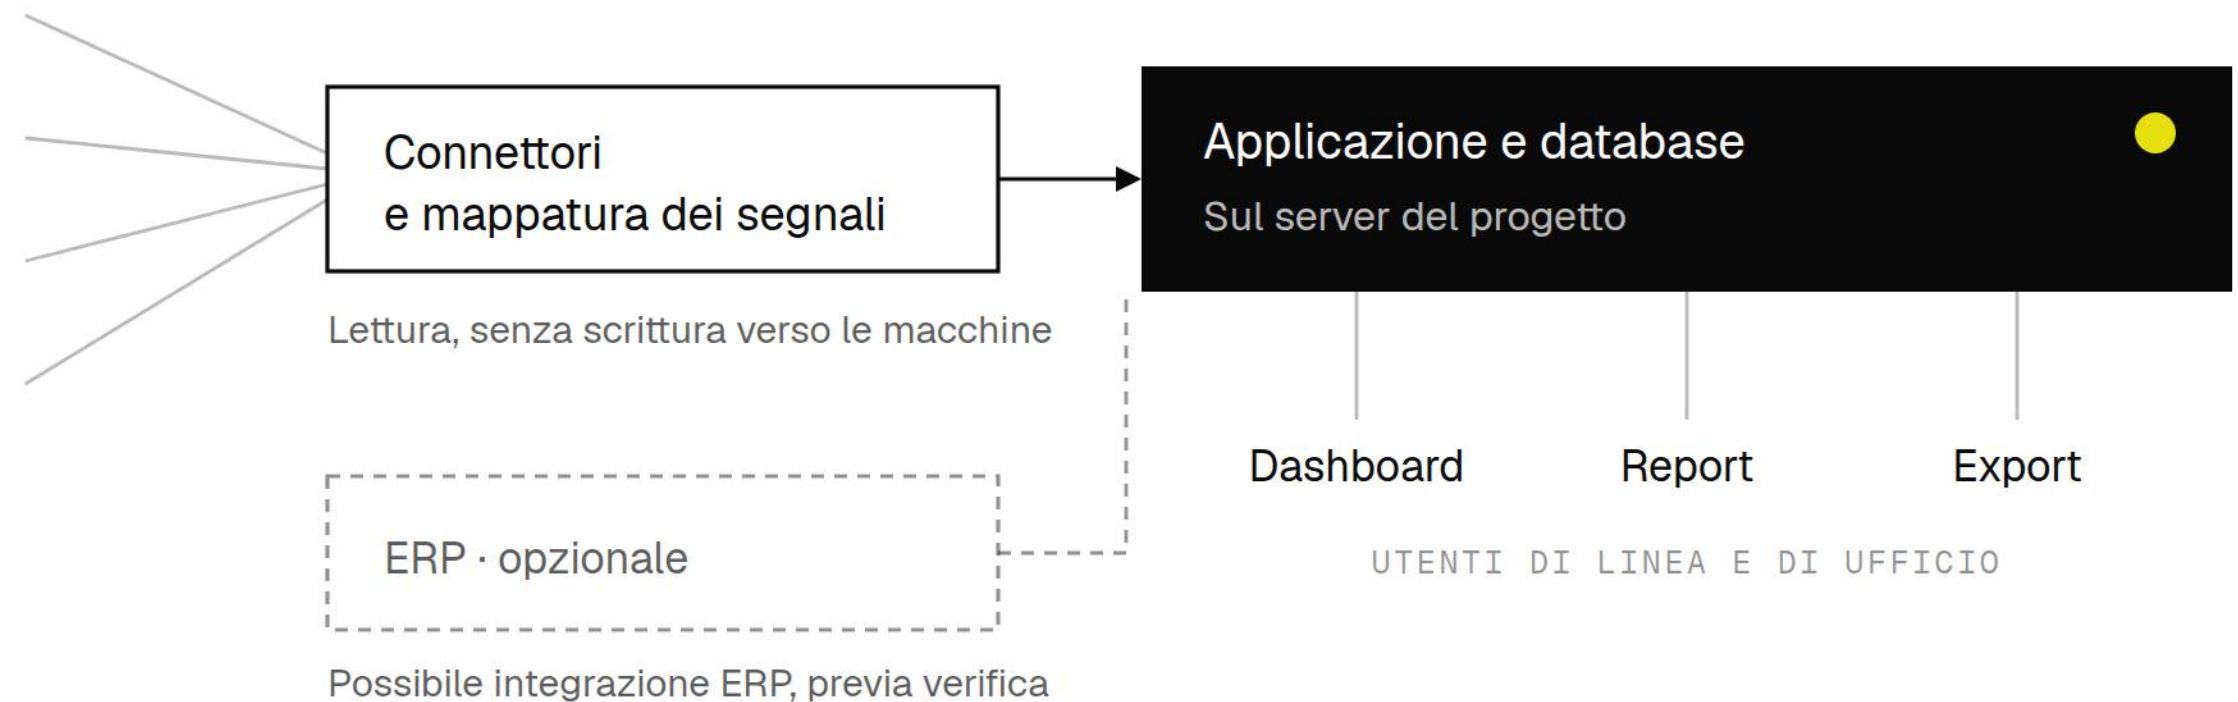

Compatibilità di protocolli e dispositivi verificata in audit sull'impianto reale.

Dalle analisi a un processo di miglioramento governato.

MODULO AVANZATO IN SVILUPPO

01

Priorità

Le opportunità rilevate vengono ordinate per impatto: quanta capacità si recupera, quanta energia si evita, quanto vale.

02

Azioni

Ogni priorità diventa un'attività con responsabile, linea o asset, target e scadenza. Lo stato resta visibile.

03

Risultati

Il beneficio si verifica contro la baseline precedente, sullo stesso perimetro e su un periodo dichiarato.

Senza la terza capacità le prime due restano un'opinione: è la verifica del risultato che distingue un piano di miglioramento da un elenco di buone intenzioni.