


Stimulus frequency: 2.01 Hz

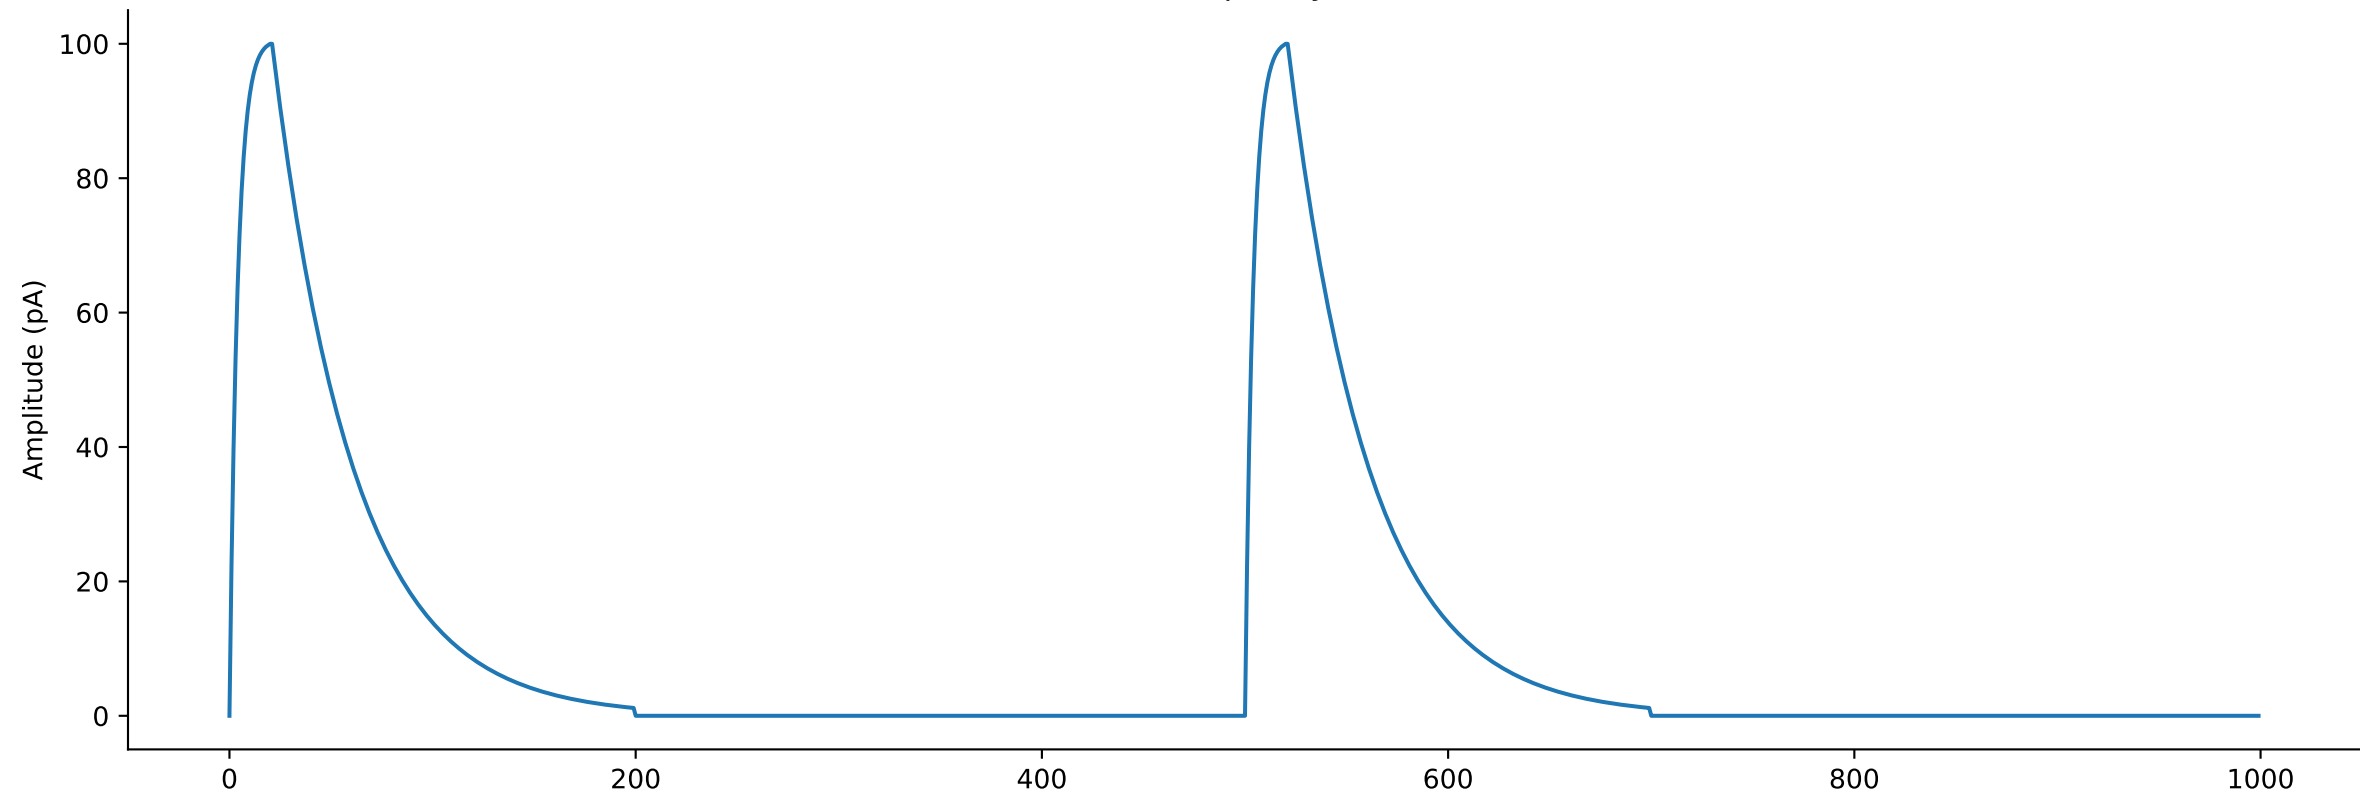

test\_homogeneous\_synchronous\_L5a\_L5b\_temporaloff