

ИС ОПС «ПРИТОК-А»

Знакомство с ОХРАНА-WEB

2020



Удаленный доступ для собственников с возможностью мониторинга и управления охраняемыми объектами



Удаленный доступ для сотрудников обслуживающих организаций к информации по обслуживаемым объектам, списку заявок на ремонт и обслуживание ТСО




Передача тревог в организации, осуществляющие реагирование с выездом ГЗ/ГБР по сигналу «тревога» на охраняемые стационарные и подвижные объекты



Организация уведомления собственников о возникающих на объекте событиях и возможность управления охраняемыми объектами через приложение Приток-Охрана, а так же мессенджеры "Telegram" и "Viber"



Принцип работы Охрана-WEB

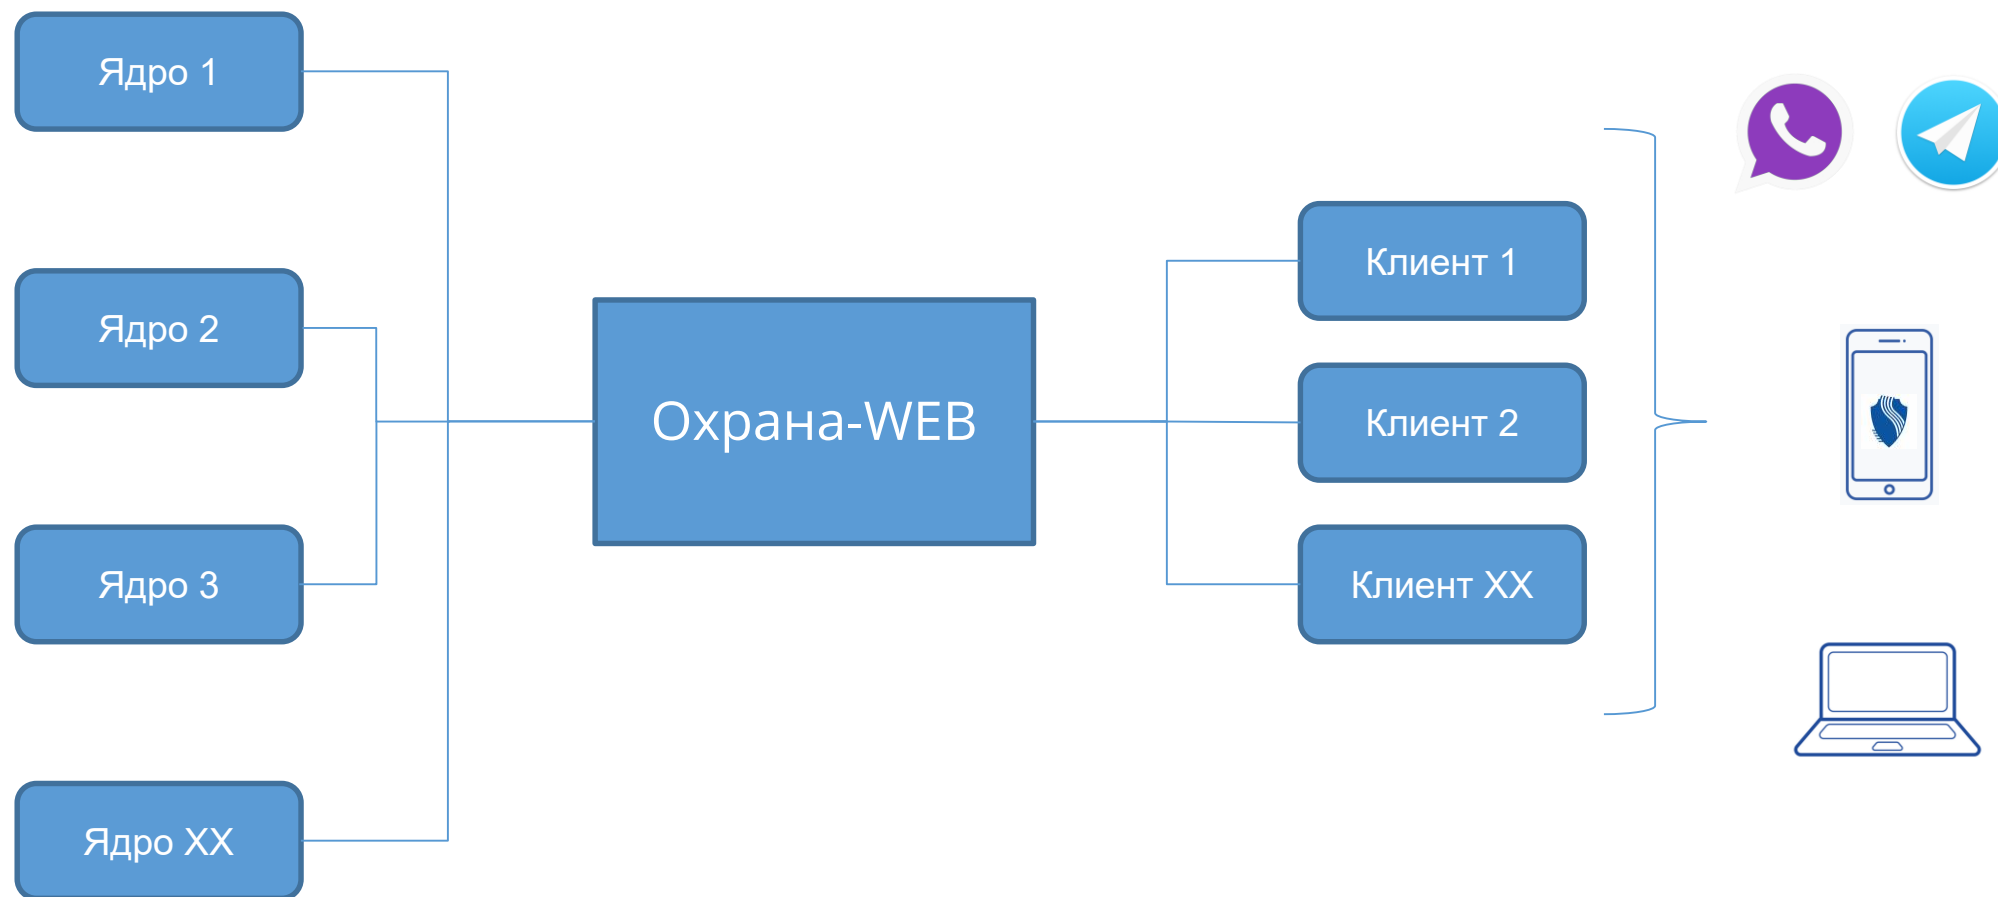


Оповещение и управление




Уведомления
при постановке
при снятии
при тревоге

Управление
постановка
снятие
опрос


Группы
информирование
сотрудников или
близких

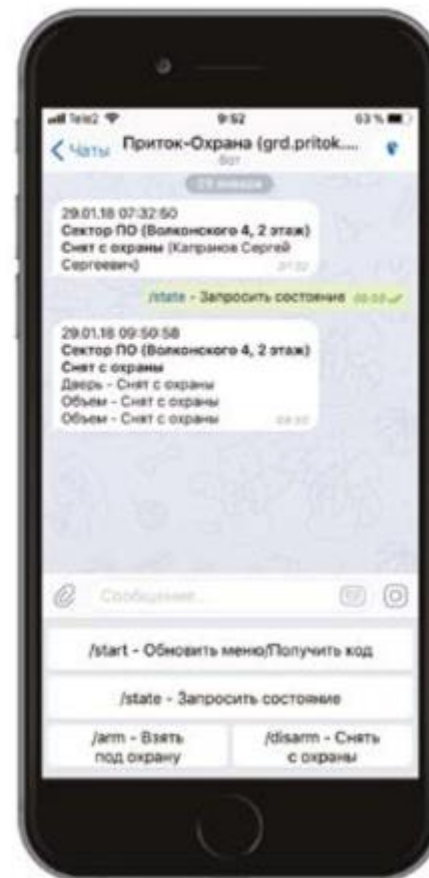


Мобильные приложения

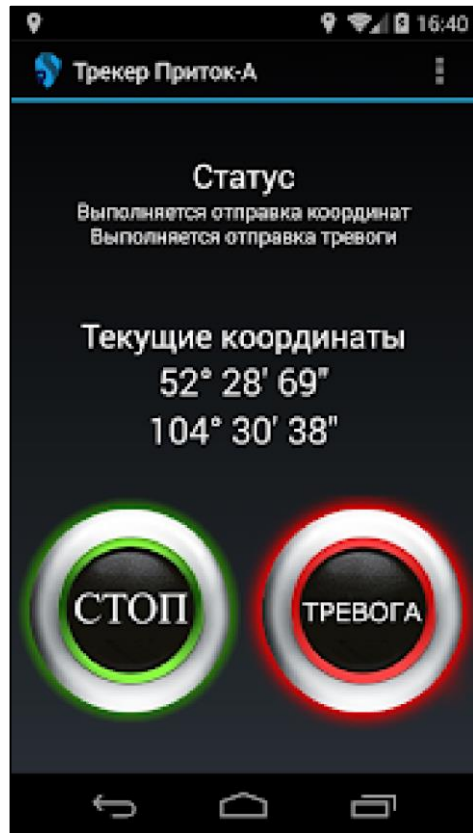

Приток - Трекер

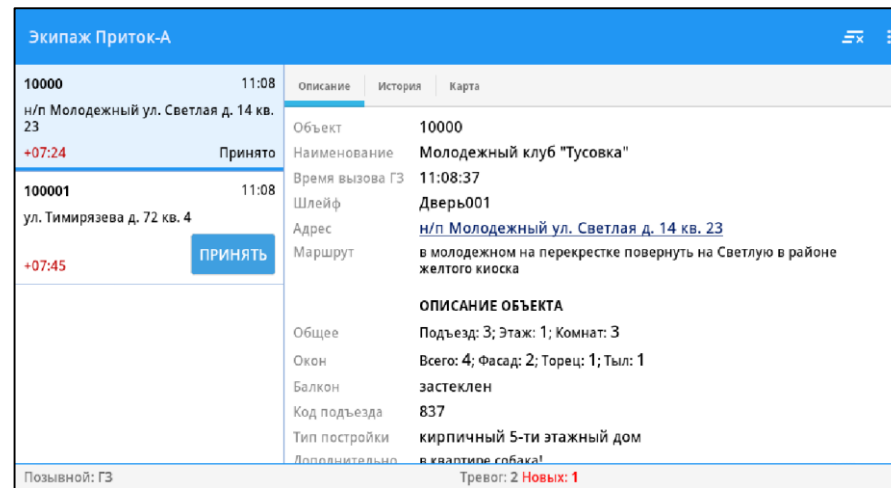

Приток - Экипаж

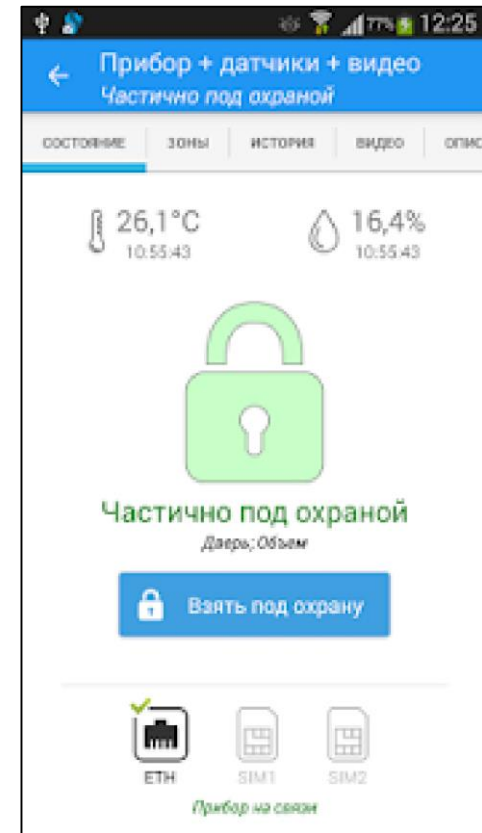

Приток - Охрана



← → ↻ 🏠

🔒 grd.lan:8080/grdweb/client

Приток-Охрана :: Мониторинг :: 1

⋮ 📄 ⭐

🌐 Авиабилеты 📄 Главная страница Ян... 📁 Сервисы Яндекса 🌐 Начальная страница

приток версия 2.0.1 (83)

Поиск

OpenStreetMap ▾

Пользователь [1] [Профиль](#) [Контакты](#) [Выйти](#)

▼ 192.168.0.220 4 / 10 / 6 / 21 ☰

🏠 Приток-А-КОП 000302
✅ SIM2 [Снят с охраны](#)

🏠 Приток-А-КОП 000315
❌ Нет связи [Снят с охраны](#)

🏠 Приток-А-КОП 000320
❌ Нет связи Тревога

🏠 Приток-А-КОП 000324
❌ Нет связи Тревога

🏠 Приток-А-КОП-02(02.1) 000307
❌ Нет связи Тревога

🏠 Приток-А-КОП-02(02.1) 000325
❌ Нет связи Тревога

🏠 Приток-А-КОП-02.4 000295
✅ Ethernet [Снят с охраны](#)

🏠 Приток-А-КОП-04(8ШС) 000...

Приток-А-КОП 000315
н/п Москва ул. Краснопресненская набережная д. 13 кв. 23

❌ Нет связи
[Снят с охраны](#)

Охрана История Видео Настройки Описание

Взять под охрану Снять с охраны [Еще...](#)

1
Дверь

Дверь001
[Снят с охраны](#)

2
ОС

ОС002
[Снят с охраны](#)

МБД-02 / МБД-03.2 000316

5
Дверь

Дверь005
неизв.


6
ОС

ОС006
неизв.

© OpenStreetMap contributors.



WEB-интерфейс

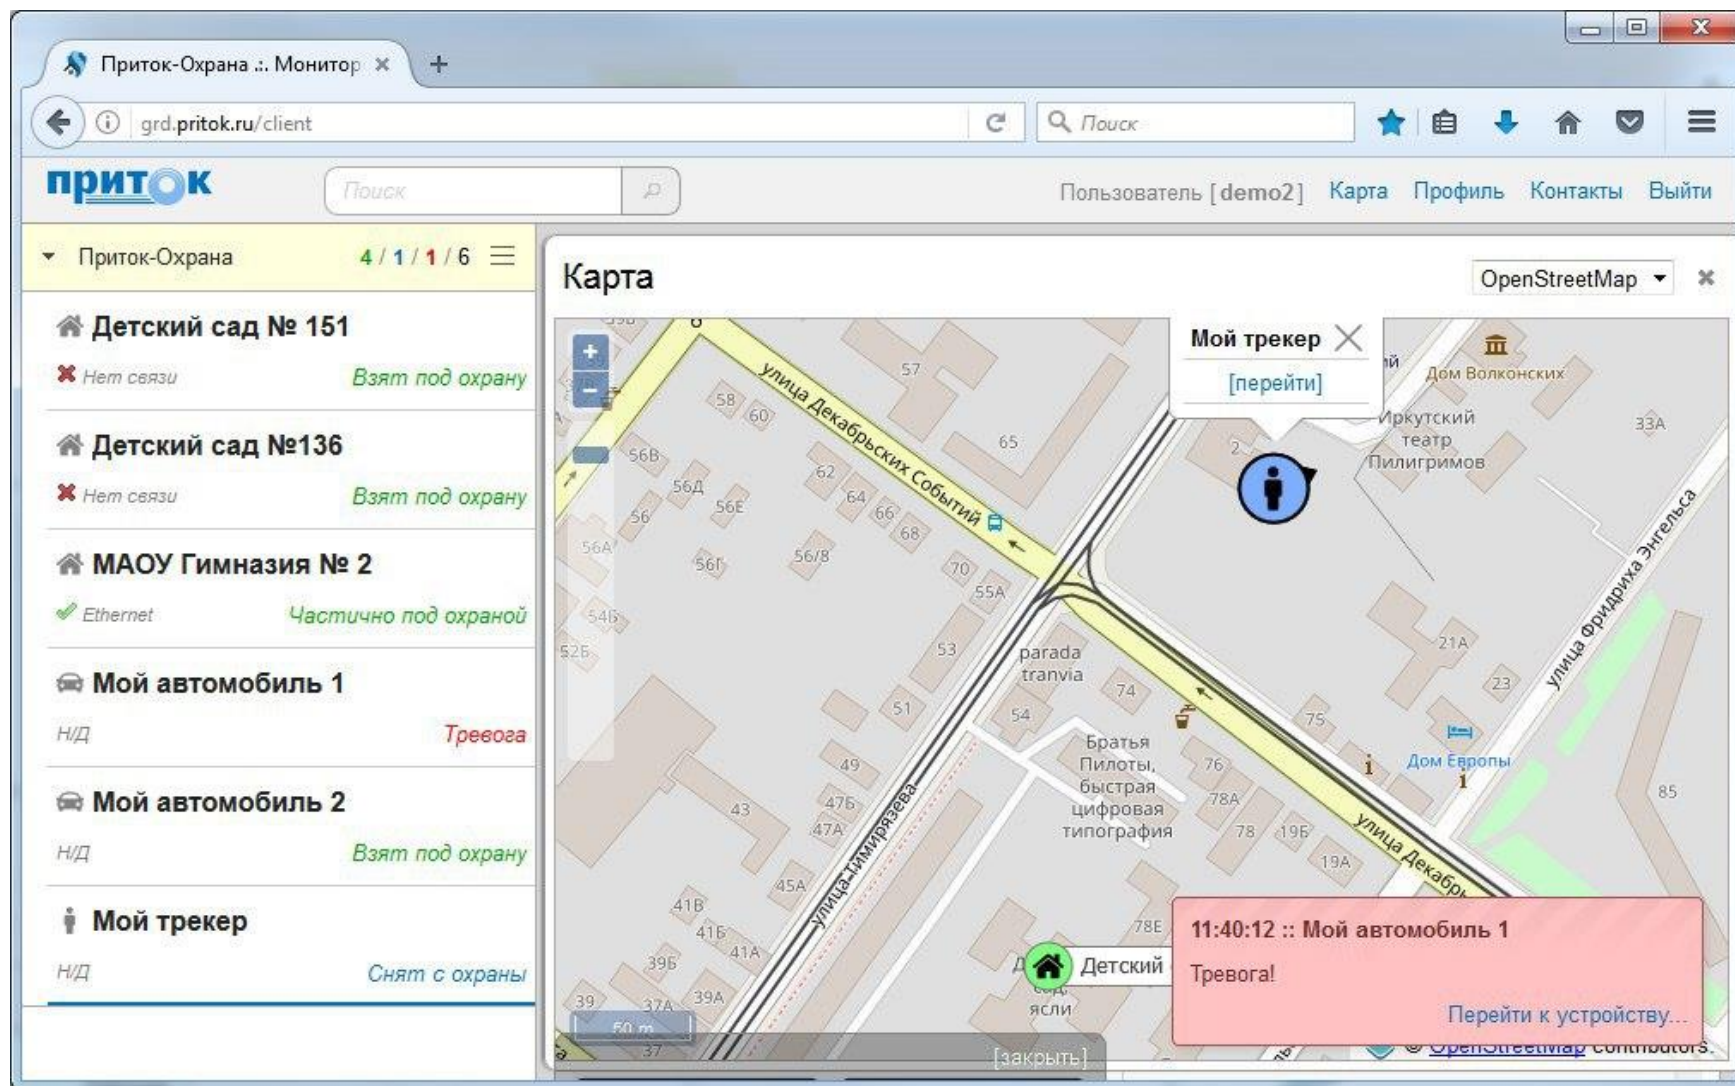

Заполнение карточки

Регистрация нового договора [Карточка № 101] 0

Пультный номер	101	Договор заключен	<input type="checkbox"/>
Номер договора	0	Приостановка по договору	<input type="checkbox"/>
Литерный номер		с	по
Дата заключения	15.03.2019	Приостановка по карточке	<input type="checkbox"/>
Дата окончания		с	по
Дата перезаключения		Приостановка обслуживания	<input type="checkbox"/>
		с	по

Сумма оценки 0.00 р. Оплата 0.00 р. Скидка 0 % Лимит 0.00 р.

Льгота	Категория	
Удостоверение	Серия	Номер
	Дата выдачи	
	Кем выдано	
<input checked="" type="checkbox"/> Не сохранять информацию по договору		
Реагирование	Реагирование	

Объект: Хоз. органы Охрана Технические План объекта Расположение и маршрут Дополнительно SMS-информирование Карта

Наименование	ООО Три консервы								
Адрес	н/п Москва								
	ул. Люблинская улица	д. 17	кв.						
Телефоны	<div>+ Добавить ▲ Редактировать — Удалить</div> <table><thead><tr><th>Телефон</th><th>Тип</th><th>Комментарий</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Телефон	Тип	Комментарий			
Телефон	Тип	Комментарий							
Тип объекта	Контора								
Категория объекта									
Вскрытие объекта	Без понятий								
Код подъезда									
Код двери лестничной клетки									
Ключей от объекта	0	Пароль							
Ключей от подъезда	0	Пенал							
Принял на хранение									

Характеристика объекта

Подъезд Этаж Комнат

Окон всего Фасад Торец Тип

Балкон

Тип постройки

Сохранить Выход

Назначение организации

Дата заключения	15.03.2019	▼	Приостановка по карточке	<input type="checkbox"/>				
Дата окончания		▼	с	▼ по ▼				
Дата перезаключения		▼	Приостановка обслуживания	<input type="checkbox"/>				
			с	▼ по ▼				
Сумма оценки	0.00 р.	Оплата	0.00 р.	Скидка 0 %	Лимит 0.00 р.			
Дата выдачи ▼								
Кем выдано								
Не сохранять информацию по договору <input checked="" type="checkbox"/>								
Реагирование								
Реагирование ▼								
Объект	Хоз. органы	Охрана	Технические	План объекта	Расположение и маршрут	Дополнительно	SMS-информирование	Карта
Оборудование						Обследование и монтаж		
Принадлежит ▼			Стоимость 0.00 р.			Дата обследования ▼		
Прибор Приток-А-КОП (Приток-А-КОП) ▼			РИП ▼			Дата оборудования ▼		
Режим работы Штатный ▼			Часовой пояс Использова ▼			Монтажная организация ▼		
Описание блокировки (нажмите Ctrl-пробел для вызова справочника)						Обслуживающая организация Шараш-монтаж ▼		
						Кроссировка		
						АТС ▼		
						Рамка		



АРМ ДПЦО 3.7.2 (34)

Файл Отчёты Планы Поиск Меню оператора Аппаратура Справочники Настройки Окна Помощь

101 01 д 02 ос 03 ос 04 ос

Карточка 101 Пароль Объект ООО Три консервы

Адрес н/п Москва ул. Люблинская улица д. 17

Под-д Этаж Фасад Торец Тыл Информация о договоре

Хоз. орган Прибор Приток-А-КОП (Приток-А-КОП)

Событие 15-мар 20:23:05 Изменение БД

Состояние Действие

Пенал Тактика Взяты после выхода На вход 40 сек Тип [Приток-А-КОП] НИКОГДА

Вскрытие Без понятия Серийный №

Обслуживающая организация Шараш-монтаж Тип объекта Контора

Проверка ТС F2 Взяты F3 Снять F4 Опросить F5 Восстановить ТК/ПС F6 Взяты после ухода F7 Проверка-берется F8 Сброс тревоги F10 Поиск * Показать камеру Х-ка Контроль ГЗ Ещё...

Заявка технику

Проверка ТС F2

Взять F3

Снять F4

Опросить F5

Восстановить ТК/ПС F6

Взять после ухода F7

Проверка-берется F8

Диапазоны

Лента

История

Действия

Тревоги

Группы

Схема

Поиск

Список XO

Точки прохода

Протокол оператора

Владелец

Диапазон

Диапазоны (local)

Группа приборов - 100 000004

000101-100100

Обновить

Карточки диапазона

ОП	1	2
101	Дверь001	ОС002
201		

?

?

Взять под охрану

Снять с охраны

Показать камеру

Показать на плане

Включить реле

Включить на 1 сек.

Выключить реле

Запросить состояние реле

Список каналов связи

Настроить прибор...

Свойства прибора

Добавить заявку технику

Посмотреть заявки по карточке

Добавить отметку техника


Посмотреть отметки по карточке

Ctrl+R

Ctrl+M



Заявка технику

 Добавление новой заявки

Параметры заявки

Пультовый номер: 101

Причина: Не берется датчик в прихожей

Комментарий:

Обсл. организация: Шараш-монтаж

Ф.И.О. техника:

Можно не указывать техника, если заполнена обсл. организация.

<Не задан>
Администратор Администраторы системы
Бубанец Игорь

Всего техников: 9 Выбран техник: <Не задан>

Когда удобно ХО



☐ Любой день

☐ Будние дни

☐ Выходные

☒ Точная дата 15.03.2019

☒ Точное время с 15:00 по 17:00

 Добавить  Отмена

Заявка технику

Журнал заявок/Отметки техников

Параметры фильтра

П/Н Техник

Дата заявки с по Обсл. организация



☐ Вчера ☐ Сегодня ☐ За неделю ☐ За месяц ☐ Всё время Статус заявки

Список заявок техникам | Список отметок техников

Дата и время			Заявка			Объект			Техник / Обсл. организация	
Заявк	Переда	Выполн	П/Н	Причина	Что сделано	Наименовани	Адрес	Телефон	Ф.И.О.	Отдел
Обсл. организация : Шараш-монтаж										
15-мар 20:30: 40			101	Не берется датчик в прихожей		ООО Три консервы	н/п Москва ул. Люблинская улица д. 17		<Не задан>	

Всего записей: 1 (применен фильтр) | Работа с журналом заявок техникам | Пульт: local

Раздача прав

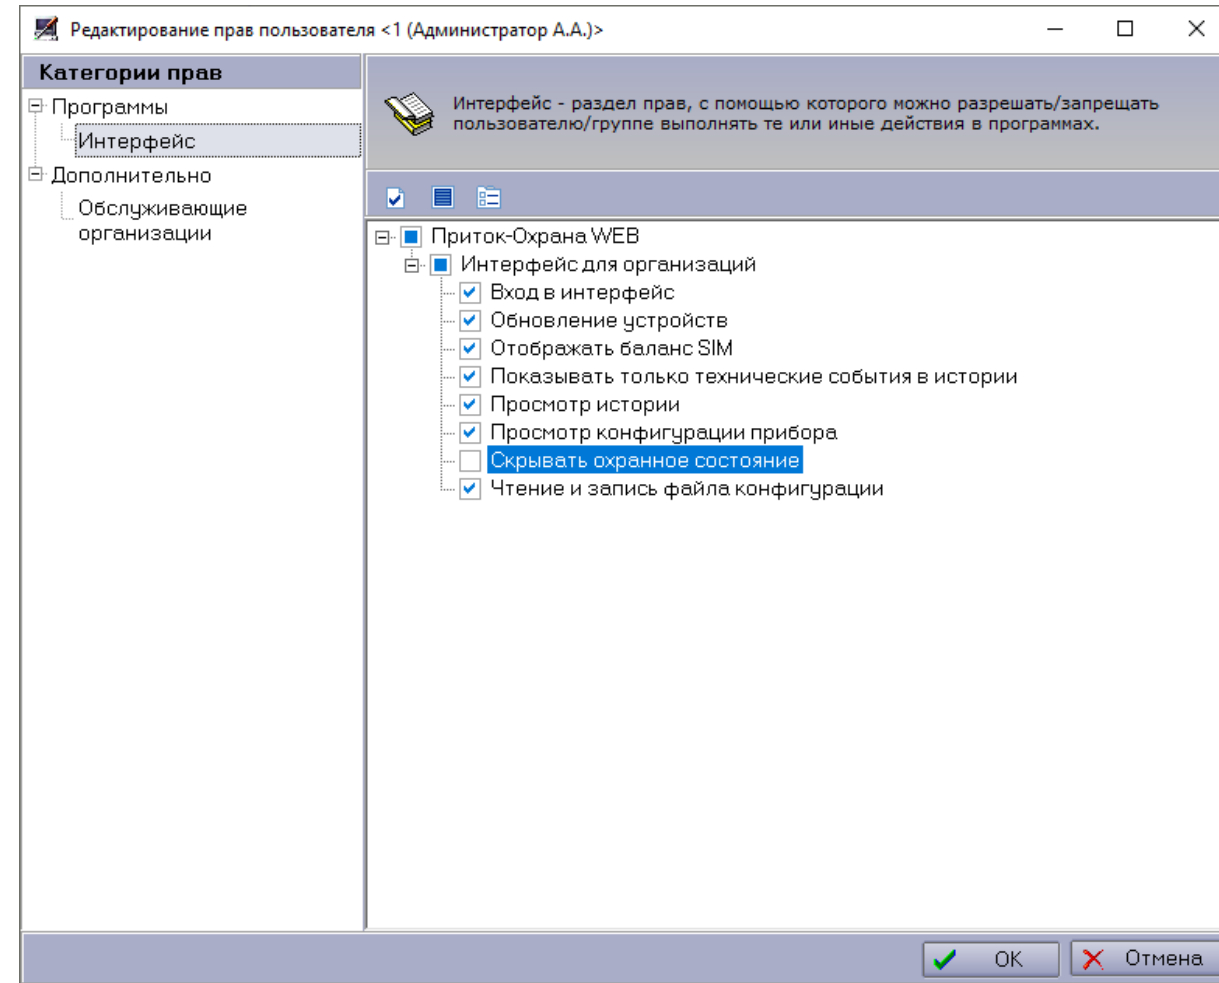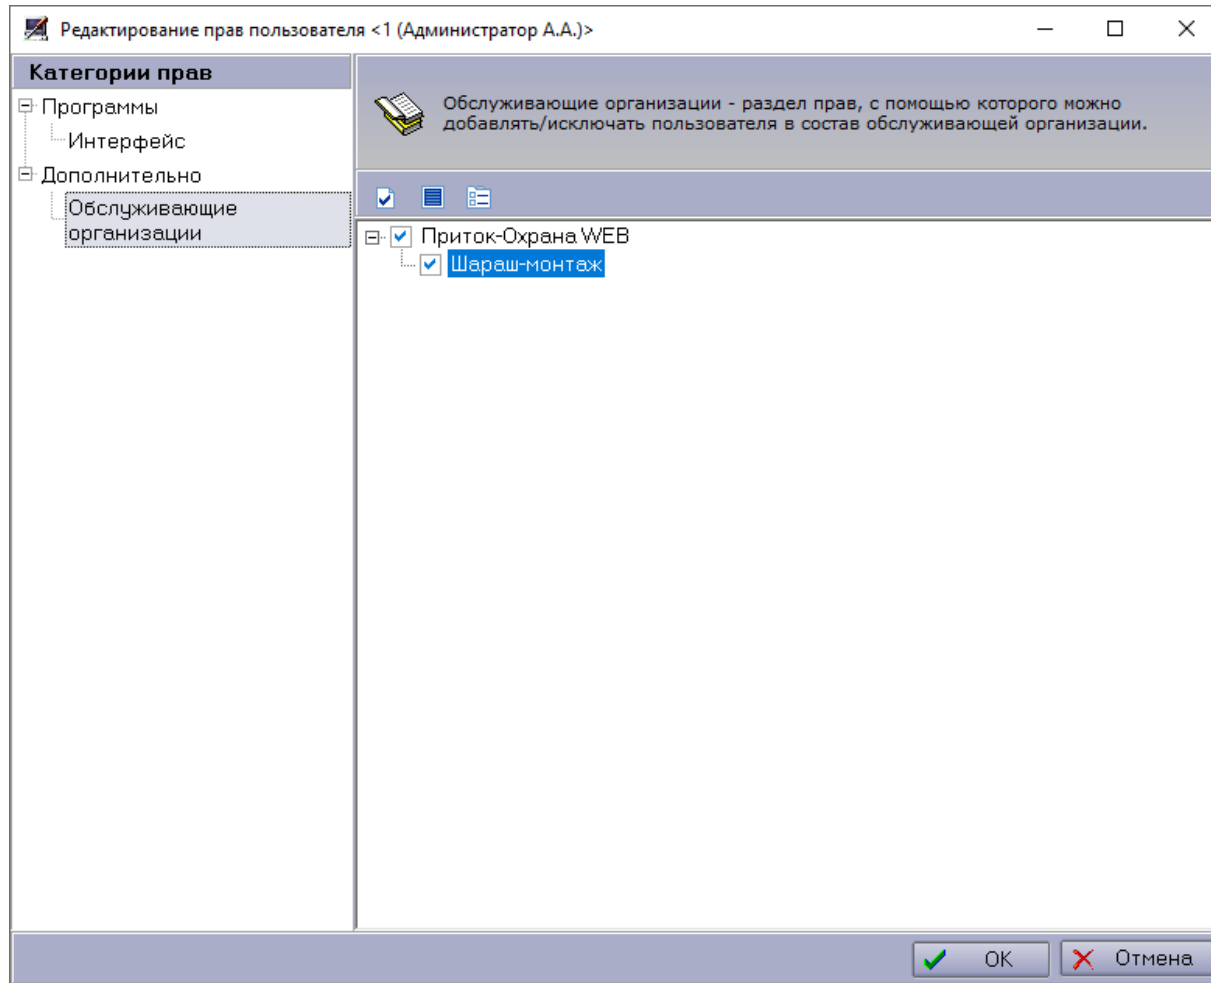

Интерфейс обслуживания



приток версия 2.0.1 (50)

Пользователь [1] Контакты Выйти

Заявки техникам

Объекты

Карта

Отчеты

Статус ✖
необработанные

Дата
-нет- -

Техник
-нет-

Пульт
-нет-

Пультовый номер
-нет-

Обслуживающая организация
-нет-

[свернуть все] [развернуть все]

[сбросить фильтр] [обновить]

	Добавлено	Принято	Выполнено	ПН	Объект	Техник	Описание
▼ Шараш-монтаж (1)							
1	20:30	[принять]		101	ООО Три консервы н/п Москва ул. Люблинская улица д. 17		Причина: Не берется датчик в прихожей Когда удобно: 15.03.2019 с 15:00:00 до 17:00:00
▶ Другие устройства (0)							



Интерфейс обслуживания



приток версия 2.0.1 (50)

Пользователь [1] Контакты Выйти

Заявки техникам

Объекты

Карта

Отчеты

Статус ✖
необработанные

Дата
-нет-

Техник
-нет-

Пульт
-нет-

Пультовый номер
-нет-

Обслуживающая организация
-нет-

[свернуть все]


[развернуть все]

[сбросить фильтр]

[обновить]

	Добавлено	Принято	Выполнено	ПН	Объект	Техник	Описание
▼ Шараш-монтаж (1)							
1	20:30	20:48	20:48	101	ООО Три консервы н/п Москва ул. Люблинская улица д. 17		Причина: Не берется датчик в прихожей Когда удобно: 15.03.2019 с 15:00:00 до 17:00:00 Выполненные работы: Восстановление провода шлейфа
▶ Другие устройства (0)							



 версия 2.0.1 (50)

Заявки техникам

Объекты

Карта

Отчеты

▼ 127.0.0.1 (Всего: 3)

▼ Другие устройства (Всего: 3)

<div>✖ Нет связи !</div> <div>100000</div> <div>Коттедж Бухвалов Г...</div> <div>н/п Москва ул. Подо...</div>	<div>✖ Нет связи !</div> <div>100100</div> <div>Комната хранения ...</div> <div>-местоположение ...</div>	<div>✖ Нет связи !</div> <div>100200</div> <div>Магазин 1000 мело...</div> <div>н/п Москва ул. Про...</div>
---	---	---



Информация по прибору

ООО Три консервы

н/п Москва ул. Люблинская улица д. 17

Охрана

История

Настройки

Описание

1

Дверь

Дверь001

неизв.

2

ОС

ОС002

неизв.

3

ОС

ОС003

неизв.

4

ОС

ОС004

неизв.



Технический протокол

Информация по прибору

✓ Ethernet

Охрана

История

Настройки

Описание

Оперативная выборка - краткая

последнее обновление: 19:47:19 [обновить]

Время	Карточка	Источник	Событие	Информация	Хоз. орган
04 окт 2018					
14:39:01	100000	КОП-04	Старт прибора	Включение питания	
14:38:59	100010	Модуль клавиатуры 000008	Восстановление подчиненного	Устр#1	
14:38:59	100010	Модуль клавиатуры 000008	Авария подчиненного		
14:38:59	100000	КОП-04	Восстановление основного питания		
08:39:15	100000	КОП-04	Старт прибора	Включение питания	
08:39:15	100010	Модуль клавиатуры 000008	Восстановление подчиненного	Устр#1	
08:39:15	100010	Модуль клавиатуры 000008	Авария подчиненного		
08:39:15	100000	КОП-04	Восстановление основного питания		
08:39:15	100000	КОП-04	Устранение аварии на протяжении		
03 окт 2018					
19:04:49	100000	КОП-04	Старт прибора	Включение питания	
19:04:49	100010	Модуль клавиатуры 000008	Восстановление подчиненного	Устр#1	



Удаленная настройка и обновление



Информация по прибору

ООО Три консервы

н/п Москва ул. Люблинская улица д. 17

Охрана

История

Настройки

Описание

Конфигурация прибора



ООО Три консервы



Дверь001



ОС002



ОС003



ОС004



Реле001



Реле002



Модуль клавиатуры 000002

Файл конфигурации в приборе

Файл конфигурации Приток-А-КОП (-01/ -02.X с вер. ПО выше 2.00/ -03/ -04/ -05)



Прочитать

Записать...

Обновление ПО

Текущая версия: Н/Д

Обновить...



ОХРАННОЕ БЮРО
СОКРАТ



Контакты

www.sokrat.ru

основной сайт

catalog.sokrat.ru

каталог оборудования

forum.sokrat.ru

технический форум

 [@sokratinfo](https://t.me/sokratinfo)

новостной канал ОБ «СОКРАТ» (Telegram)

 [@sokrattips](https://t.me/sokrattips)

часто задаваемые вопросы по ИС «Приток-А»
(Telegram)

 [@sokrattalk](https://t.me/sokrattalk)

свободное общение на технические темы

 clck.ru/QJPLY

учебно-методические материалы и
презентации

Техническая поддержка:

Общая

support@sokrat.ru
тел.: 8-800-333-66-70
часовой пояс: +5 Мск

Москва

moskva@sokrat.ru
тел. (499) 558-01-12