

Rules 的价值，要落实到具体科学回答

保留科学问题与分析协议为中心；本轮只支持明确拆题带来的覆盖收益，未证明规则选择器或当前结论检查器有稳定增量。

A 达到本轮覆盖标准：拆题后两题的子问题覆盖中位数均提高，过强结论未增加。

B 文件可用性方案未奏效：自动检查 6/6；但给 Agent 放入准入卡后，缺陷检测和降级仍为 0/4。

C 未达非劣与增量标准：方法卡没有稳定优于七条协议；HSP90 核心正确中位数 2.5/5，对照协议 4.5/5。

D 未达继续标准：仅 ADK 的组间错误中位数改善；HSP90 与 DHFR 未改善，DHFR 遗漏增加。

同资料、同工具，检验辅助机制改变了什么

研究问题：辅助机制能否让 **Agent** 少错、多答对？

准入卡：缺陷识别与结论降级

Luna · medium

一次反馈：错误、遗漏与新增错误

每组每题 4 次 · 新上下文

方法卡：适用性与科学正确

新增费用 \$1.2029

拆题：有证据的子问题覆盖

暴露开发材料 + 1 个新 ADK 来源

项目已从规则覆盖转向科学结果与受控比较

整理 33 条候选规则

形成有来源的前提与边界，但未测独立增量

Q05 开发与 9 月 8 日重置

科学问题和分析协议居中，停止按规则数量推进


HSP90 → DHFR → ADK

得到具体数值，也发现列含义和周期表示问题

本轮四层比较

按预先冻结的标准决定保留、简化或暂不投入


HSP90 的开放方向不等于接近开放参照

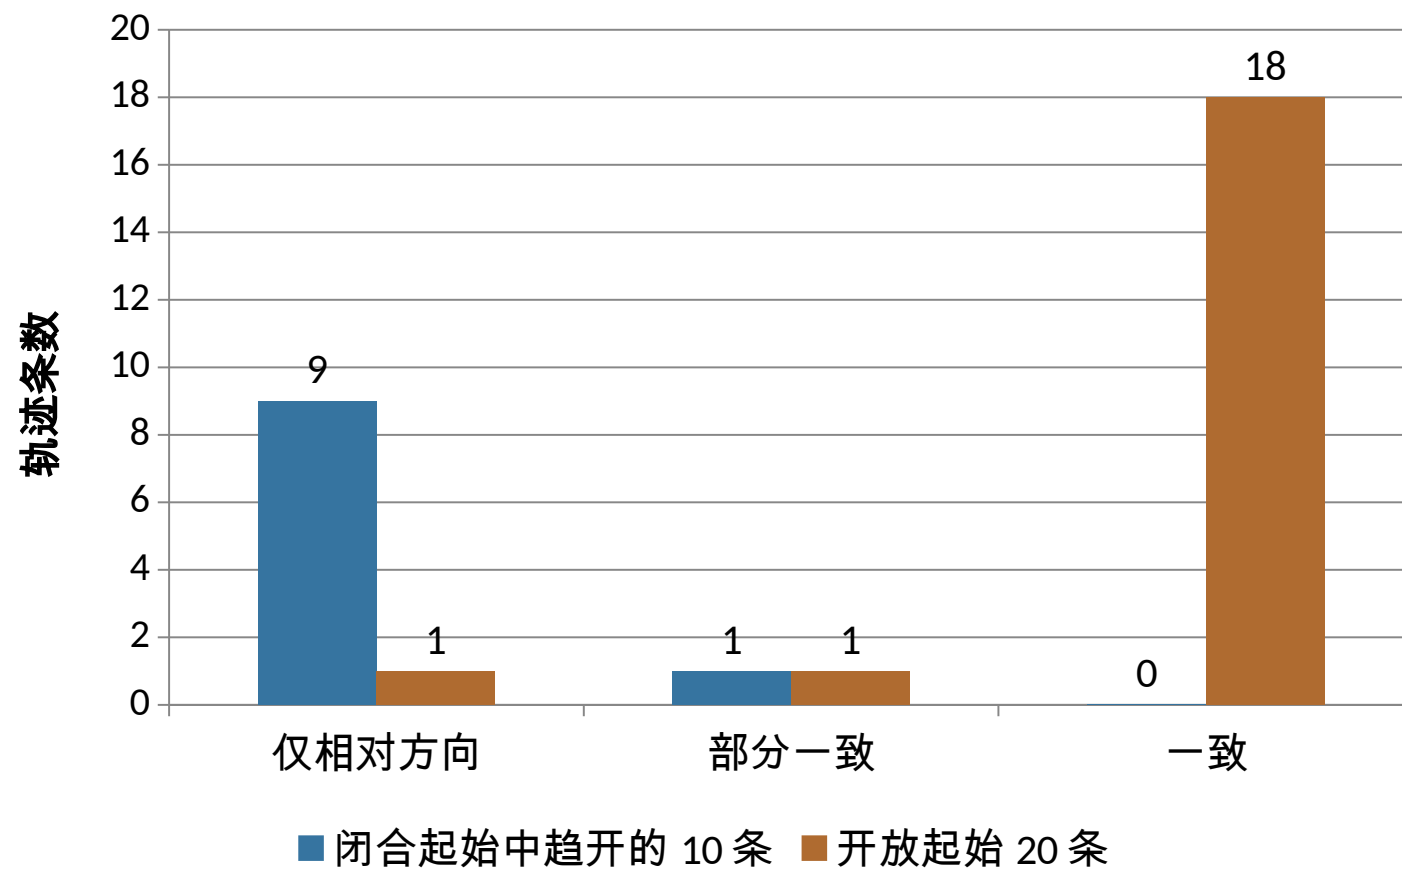

10 = 5 起始就开
+ 5 后来趋开

1 Å 下仅少数接近参照
方向、绝对读数分别回答

DHFR 的局部距离差异要先通过周期核对

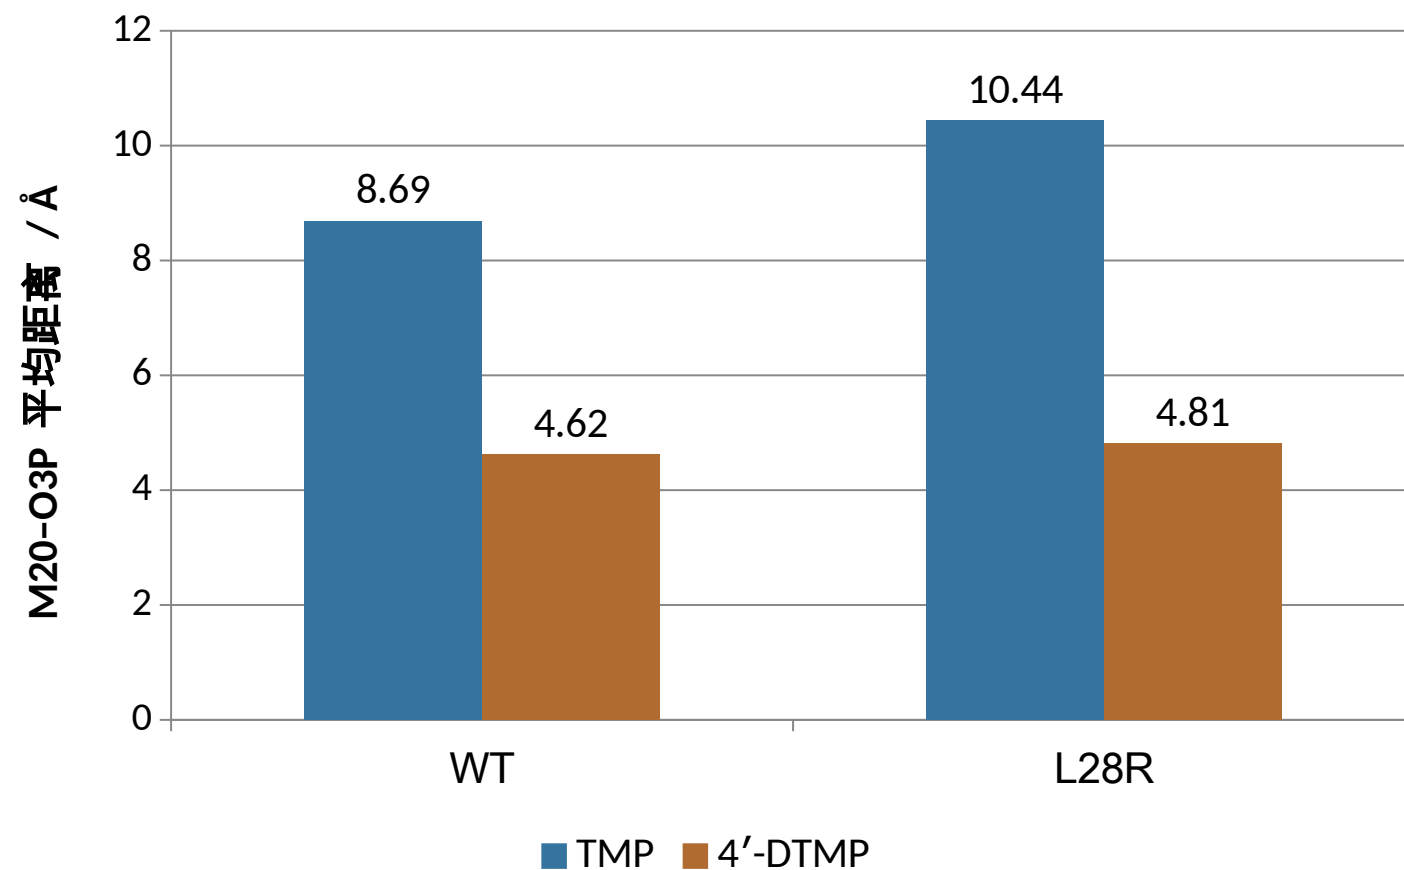


两条件都更近

每条件仅 1 条轨迹

旧原答未识别坏表

修正数字不归功于 Agent


ADK 两条轨迹未显示两个结构域共同闭合

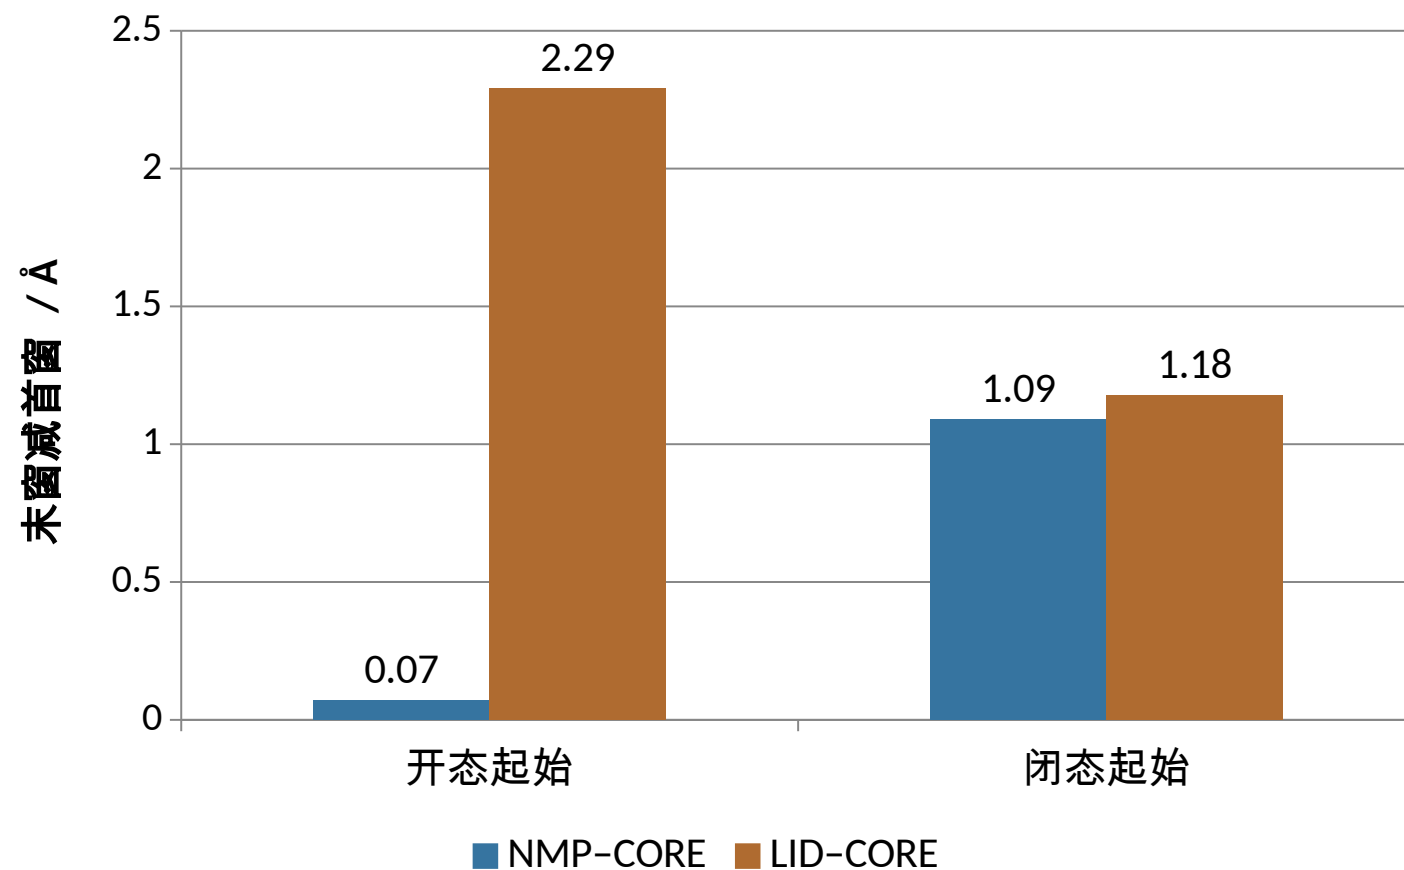

四项变化均为正
分布仍有重叠

合法大分子距离
不因超过半盒长而拒收

准入层必须把可信参照与自动检查分开

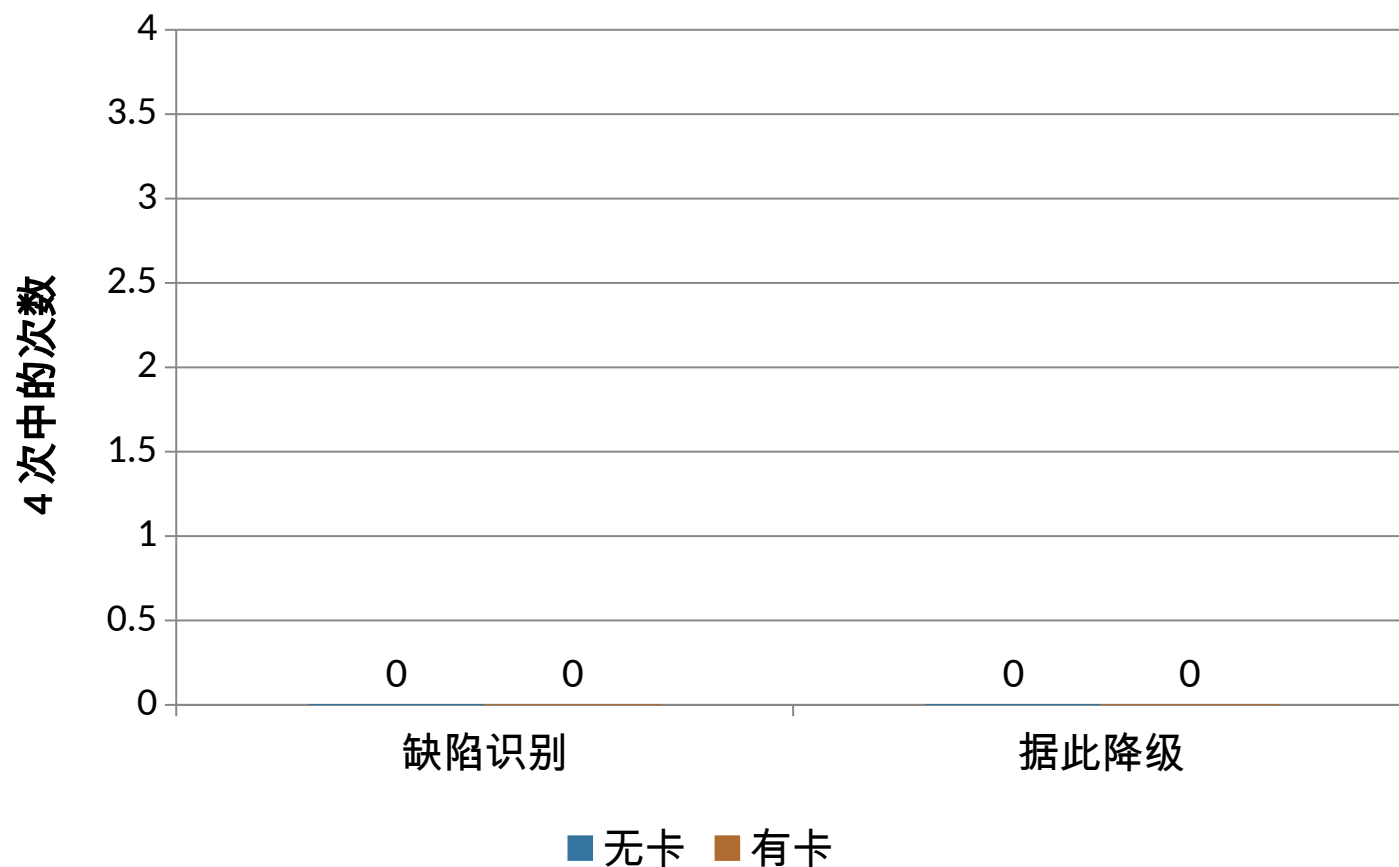


6/6 植入缺陷检出

0/3 自一致性误报

自动检查 6/6 ；但给 Agent 放入准入卡后，缺陷检测和降级仍为 0/4 。


结论检查要按真实纠错与误报评价

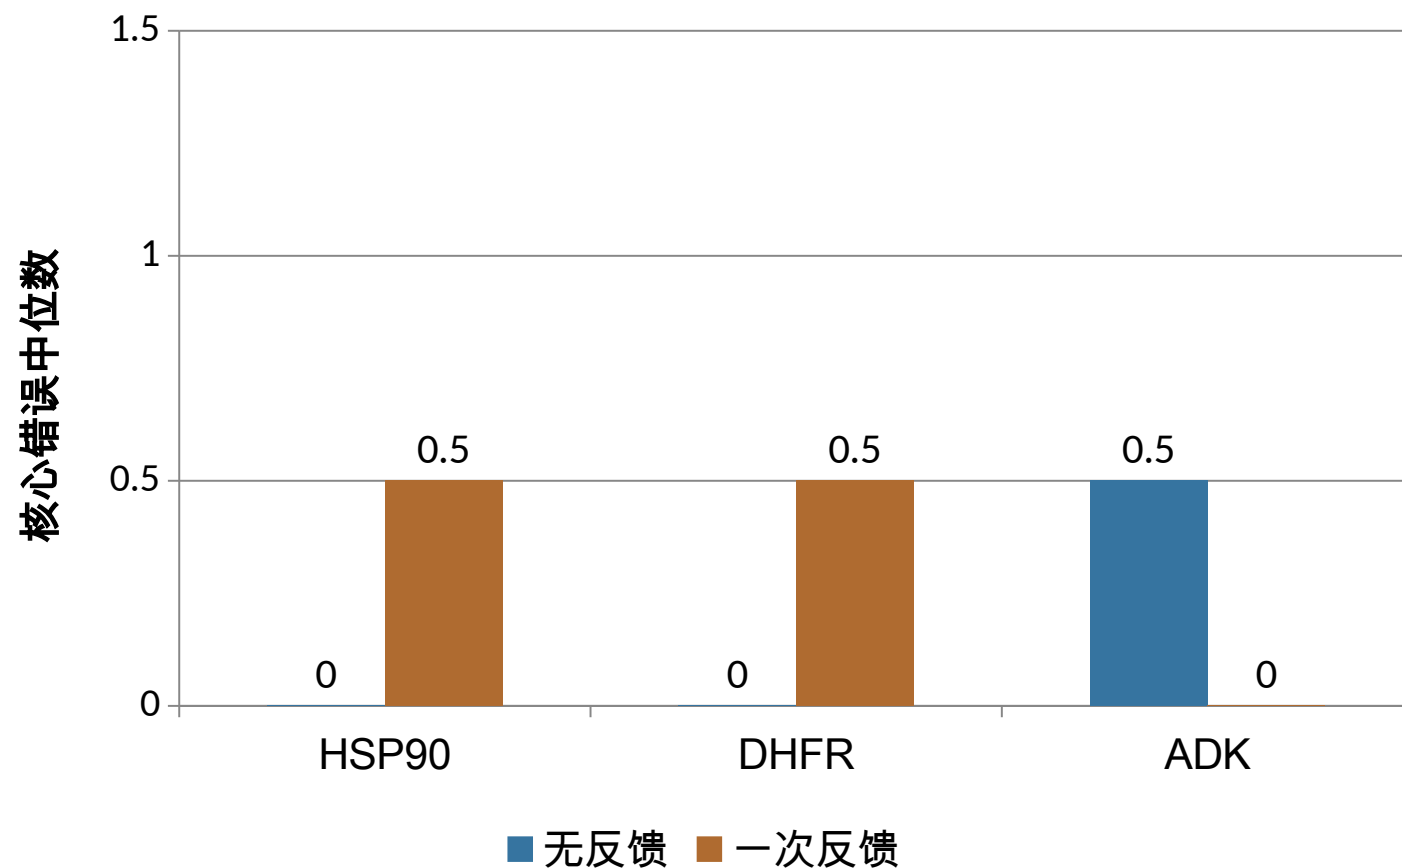

仅 ADK 的组间错误中位数改善；HSP90 与 DHFR 未改善，DHFR 遗漏增加。

数字出现过
不等于计算有依据
同时检查遗漏与过强结论

方法族匹配尚不能代替操作适用性判断

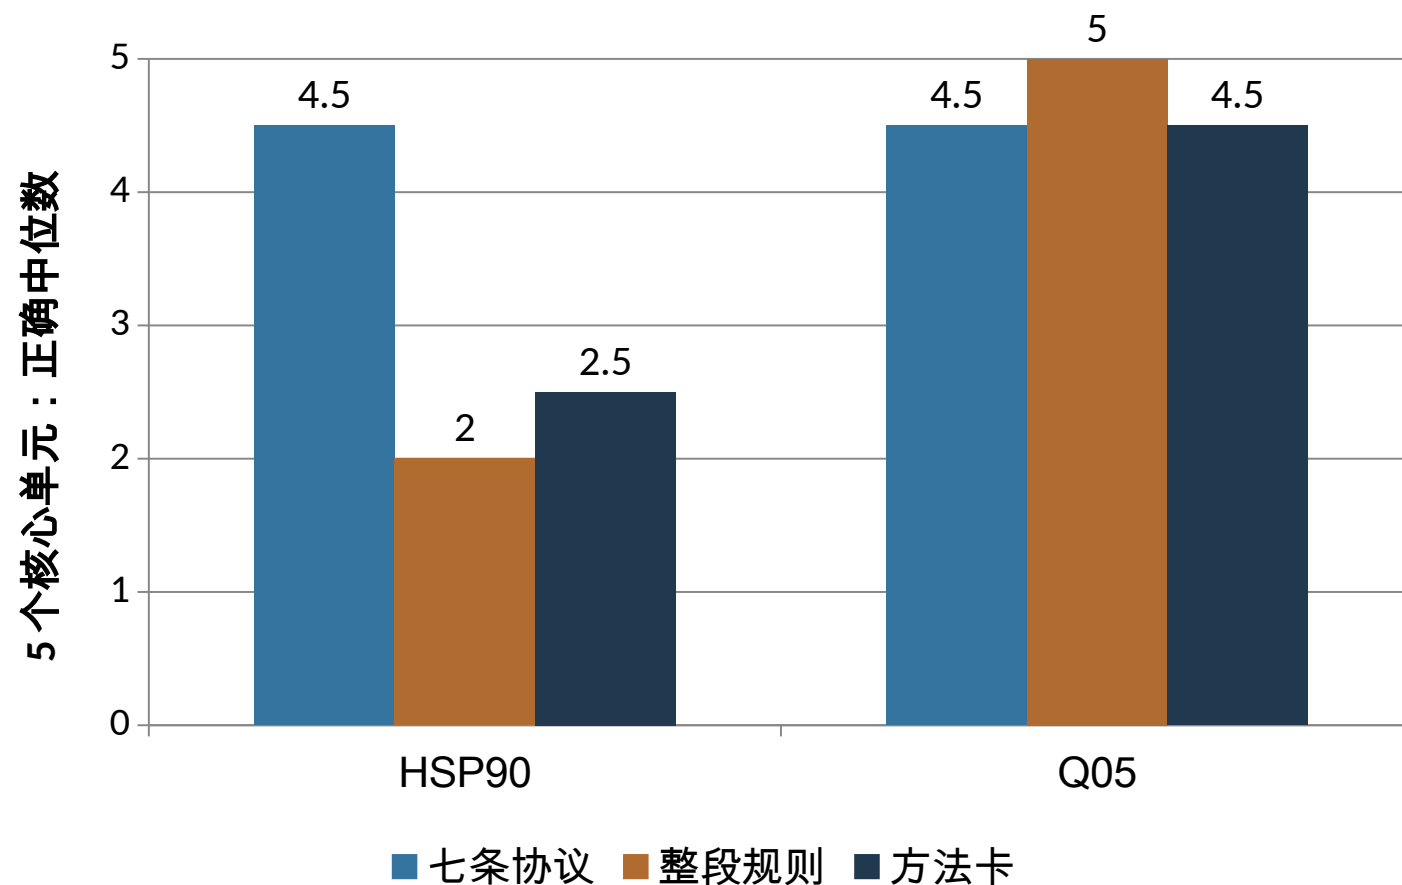


方法卡没有稳定优于七条协议；HSP90 核心正确中位数 2.5/5，对照协议 4.5/5。

HSP90：1 张

Q05：4 张

检索命中不等于适用

拆题比较衡量明确需求后多回答了什么

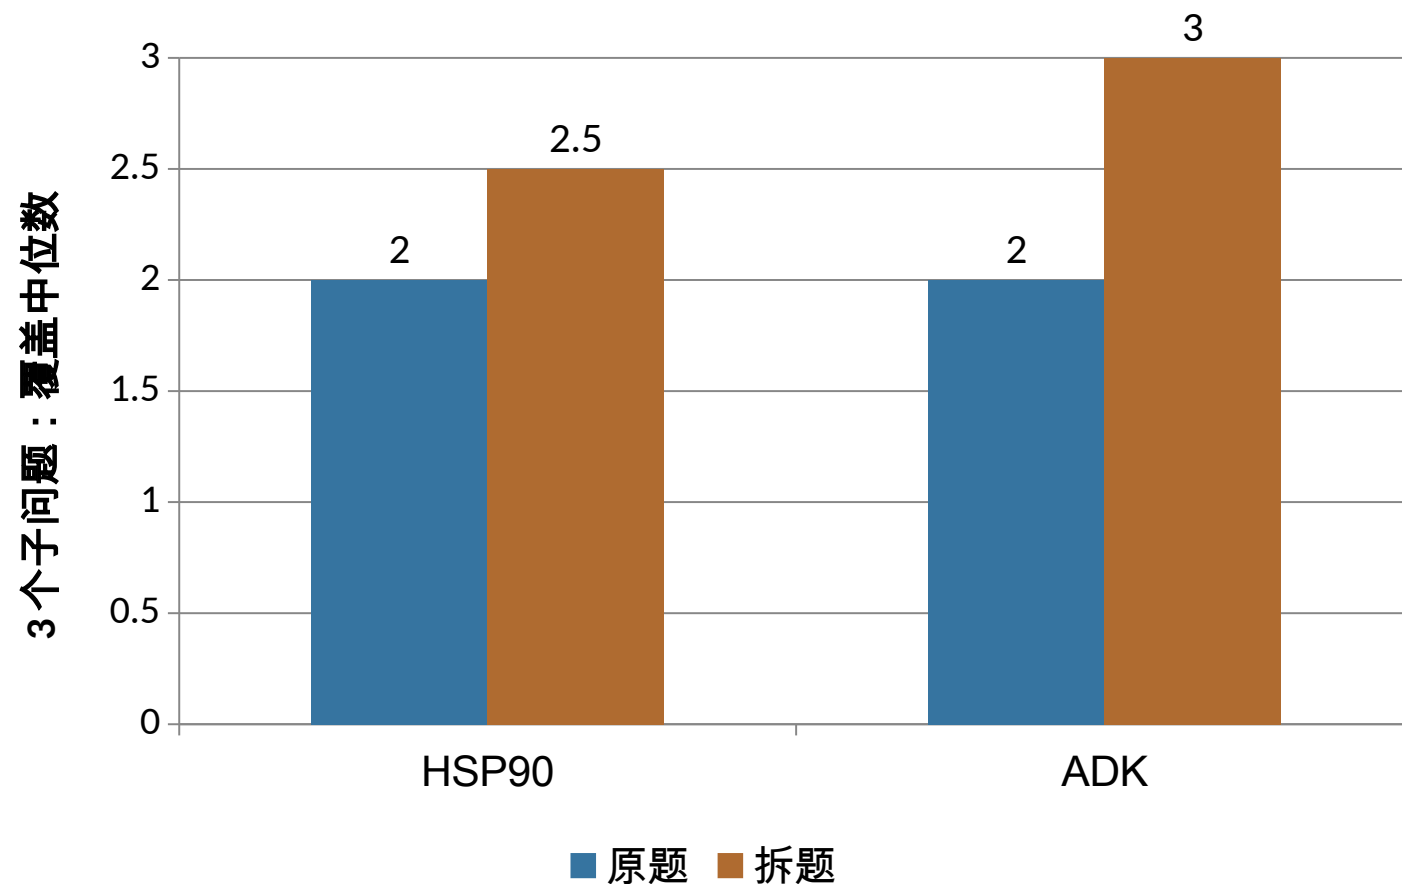

拆题后两题的子问题覆盖中位数均提高，过强结论未增加。

覆盖与核心错误分列

一个 ADK 来源

不能推算总体正确率

所有判断都能回到论文、原答和计算记录

Henot 等 (2022) · HSP90 原生 NOE 与模拟

doi:10.1038/s41467-022-35399-8

Cetin 等 (2023) · DHFR 抑制剂比较

PMC10428214 , Table 1 / Fig.3 / Fig.4

Orädd 等 (2021) · Tracking the ATP-binding response in adenylate kinase in real time

doi:10.1126/sciadv.abi5514 ; Zenodo 5583119

下一步只保留得到实际支持的组件

保留科学问题与分析协议为中心；本轮只支持明确拆题带来的覆盖收益，未证明规则选择器或当前结论检查器有稳定增量。

保留可审阅的七条协议与文献规则库，停止扩充选择器和通用结论拦截层。

继续用明确科学问题、成熟计算和可复核报告交付结果；把问题拆成观测、幅度和结论边界。

将准入结果接到建包流程本身，方法卡按具体操作适用性整理；新实现另做小型新题检验，不覆盖本轮原答。