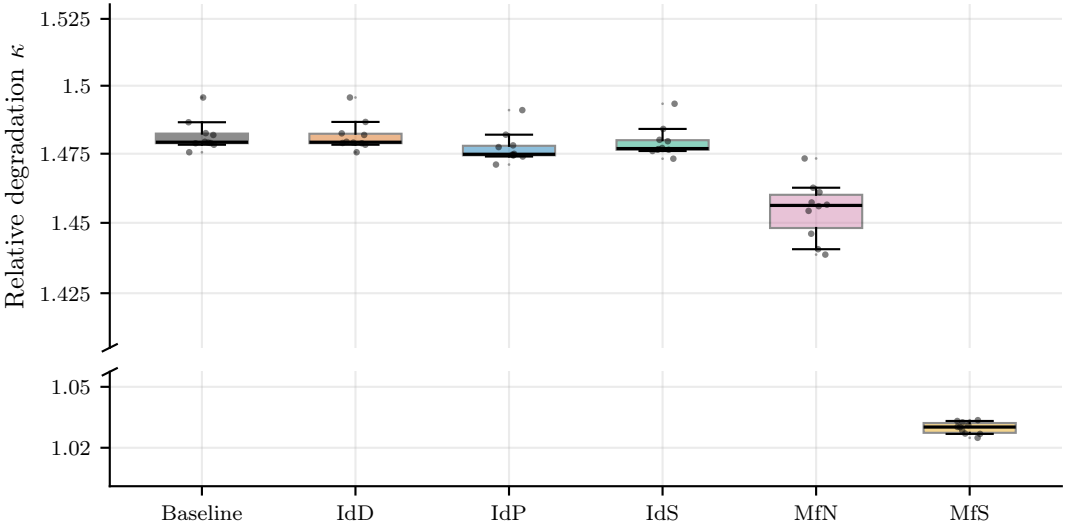

Channel: control, intensity: standard
Relative degradation $\kappa$
1.525
1.5
1.475
1.45
1.425
1.05
1.02
Baseline
IdD
IdP
IdS
MfN
MfS