

**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Entrada Nº3 da cidade - Av. 43 (iluminação destaque)

Endereço/Coordenadas: Av. 43, toda extensão ( -20.55760, -48.58841 - Ponto Inicial)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: Iluminação Pública

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Postes dos dois lados da via com braços duplos em "Y" com lâmpadas de vapor metálico de 250W

Quantitativo de pontos: 75

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações: Na entrada da Cidade existem super postes com cabeçote de 03 luminárias e na extensão da avenida há pontos dos dois lados da via contendo braços em "Y" com duas luminárias de vapor metálico de 250W.

**Iluminação de Destaque**



Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

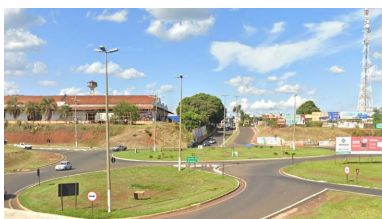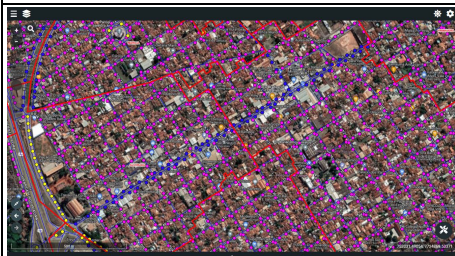

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Capela Rural São Sebastião de Alberto Moreira

Endereço/Coordenadas: Rua Dez – Alberto Moreira / (-20.437826214888, -48.552957835414)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super postes com cabeçote tipo pétala para 04 luminárias de 85W.

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações: Super postes de Iluminação Pública Ornamental; sendo 04 postes com pétalas de 04 lâmpadas eletrônicas de 85W totalizando 16 pontos e 04 pontos com lâmpadas de 250W de vapor metálico.

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

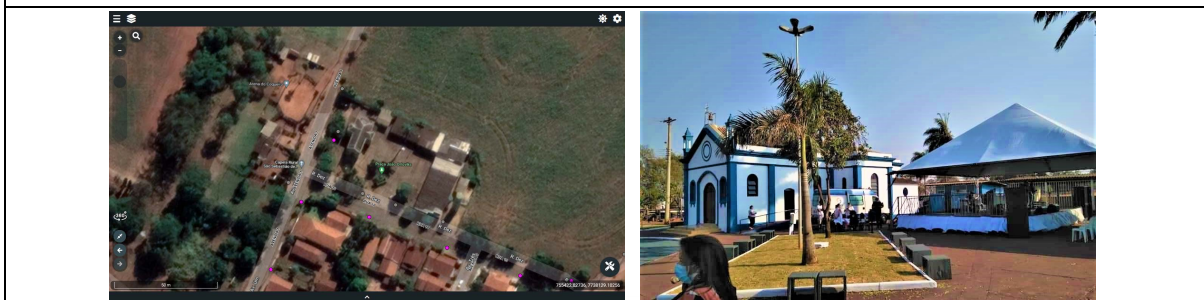

Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Casas da Estação Cultural

Endereço/Coordenadas: Avenida Três, 20 - Fortaleza/ (-20.5646534026338, -48.56331333378)

☒ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: 04

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Braço curto e lâmpada de vapor metálico de 250W


Quantitativo de pontos: 04

Observações: Travessa Geni Bortolotti dos Santos. Casas em uma antiga Vila Ferroviária, onde os postes que alimentam as casas são de trilhos, com rede de energia secundária, mas não há iluminação pública.

#### ESBOÇO DO LOCAL

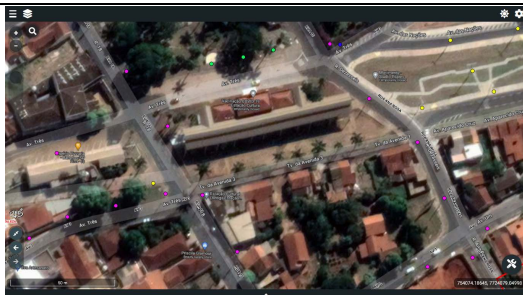

Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Catedral Divino Espírito Santo

Endereço/Coordenada: Praça Francisco Barreto, 107 / (-20.55771, -48.56796)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço de 2,5m em frente a Igreja 4 refletores de 50W. \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: 02 \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

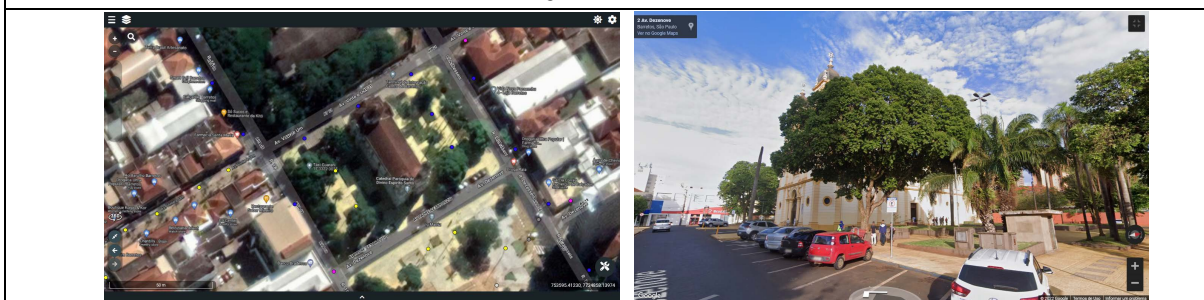

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: CCI – (Centro de Convivência do Idoso)

Endereço/Coordenadas: Av. Alcibíades A. Corrêa, 368 - Jardim Soares

☒ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: Iluminação Pública com lâmpadas de vapor metálico de 250W

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço de 2,5m com 02 refletores com a tecnologia Led de 50W


Quantitativo de pontos: 02

Observações: No local há uma quadra poliesportiva onde existem 07 postes de aço com uma luminária cada para iluminação de pedestres.

#### ESBOÇO DO LOCAL

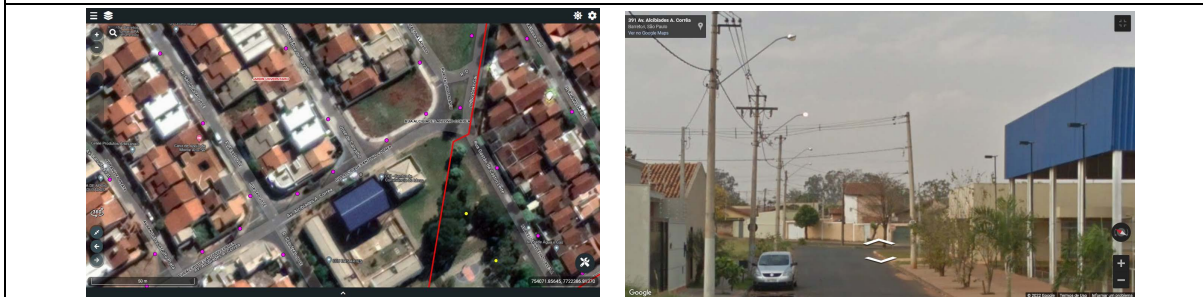

Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº7 da cidade - Distrito Industrial

Endereço/Coordenada: Rodovia Assis Chateaubriand, rotatória de entrada (-20.51555, -48.56651 - Ponto Inicial)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: Iluminação Pública ornamental

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Iluminação Pública Ornamental com dois super postes e cabeçote com luminárias tipo pétala com 04 luminárias.

Quantitativo de pontos: 04

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque

Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Braço duplo com luminárias de vapor metálico de 250W.

Quantitativo de pontos: 25

Observações: Há necessidade de instalação de Braços duplos com luminárias de vapor metálico de 250W na iluminação pública na Via Dr. Guilherme Seraphico de Assis Carvalho.

#### ESBOÇO DO LOCAL



Assinatura do Responsável

**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Estação Cultural (Antiga Estação Ferroviária – FEPASA)

Endereço/Coordenadas: Travessa da Avenida Três, Ortega / (-20.5643219121, -48.563554732)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste Cônico Metálico com três Refletores cada um com lâmpadas de vapor metálico de 250W

Quantitativo de pontos: 06

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações: Existem três Postes Cônicos Metálicos com três Refletores cada um com lâmpadas de vapor metálico de 250W iluminando a fachada e existem também três postes metálicos com dois refletores com difusor na calçada com iluminação para pedestres.

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

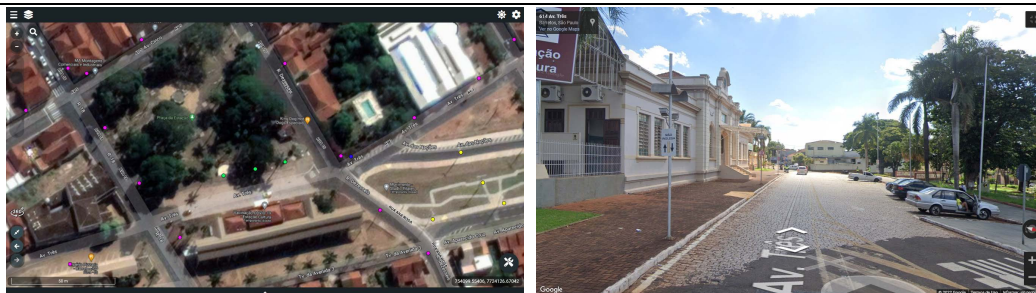

Assinatura do Responsável

## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº1 da cidade - Hospital de Amor (iluminação destaque)

Endereço/Coordenadas: Av. João Batista da Rocha / toda extensão (-20.58098, -48.57903)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: Iluminação Pública em Canteiro Central

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Lâmpadas vapor metálico de 250W, postes com braços duplos

Quantitativo de pontos: 52

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Luminárias de Led de 150W mais 8 refletores de Led


Quantitativo de pontos: 20 +8

Observações: Há necessidade de instalação de iluminação pública ornamental na entrada da cidade com braços duplos, solicitar extensão de rede no começo da avenida e sob o viaduto refletores de Led.

#### ESBOÇO DO LOCAL

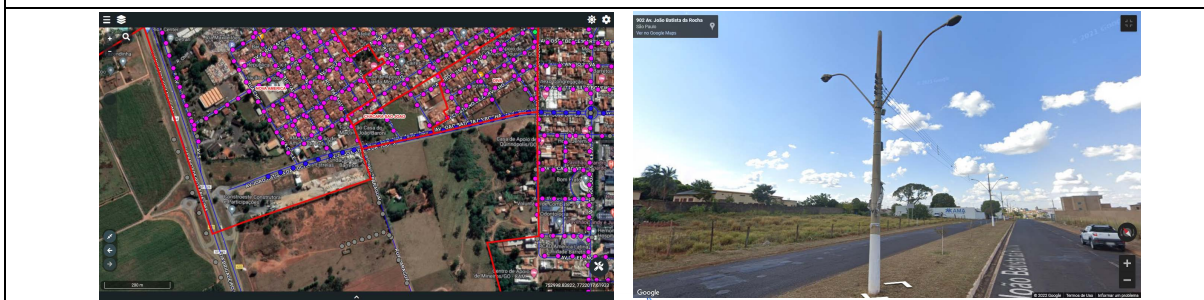

Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº6 da cidade - JBS / 33 Batalhão PM (iluminação destaque)

Endereço/Coordenadas: Estrada Luiz Carlos Arutim (rotatória de entrada) / (-20.58994, -48.55136 - Ponto Inicial)

☐ Edificação ☐ Praça ☒ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: Super poste na rotatória contendo uma pétala com 04 luminárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletor de Led de 200W


Quantitativo de pontos: 01

Observações: Refletor de Led no solo para iluminar o Monumento

#### ESBOÇO DO LOCAL

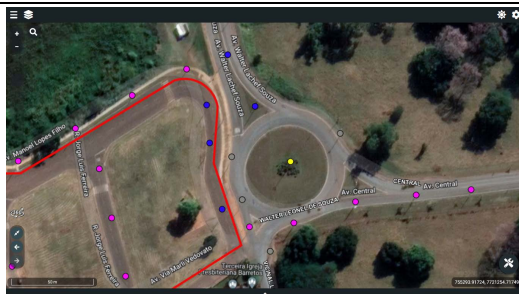

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº4 da cidade - Liga a Via das Comitivas (iluminação destaque)

Endereço/Coordenadas: Av. Rio Dalva, toda extensão ( -20.54438, -48.59277 - Ponto Inicial)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: Iluminação pública ornamental

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Suporte Sextante

Quantitativo de pontos: 28

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações: Do ponto inicial até a rotatória do Monumento de Comemoração dos 150 anos de Barretos, os pontos são de Suporte Sextante com 4 luminárias e desta rotatória até o final são braços duplos, todos com lâmpadas de vapor metálico de 250W.

#### Iluminação de Destaque

Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Luminárias com lâmpadas de Led de 150W e Refletores de Led de 150W.


Quantitativo de pontos: 07

Observações: Será necessário a instalação de novos pontos de iluminação pública ornamental com suporte tipo sextante com 04 luminárias de Led de 150W e sob a rodovia 04 refletores de Led de 150W.

#### ESBOÇO DO LOCAL



Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Marco da Fundação da Cidade

Endereço/Coordenadas: Avenida Treze, 277 - Centro / (-20.5588925575, -48.56316988116)

☐ Edificação ☐ Praça ☒ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: Iluminação Pública com lâmpadas de vapor metálico de 250W instalados em postes na rua

Quantitativo de pontos: 04

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletor de Led de 200W.


Quantitativo de pontos: 02

Observações: Haverá necessidade de instalação de refletores de Led de 200W instalados no solo para iluminar o monumento.

#### ESBOÇO DO LOCAL

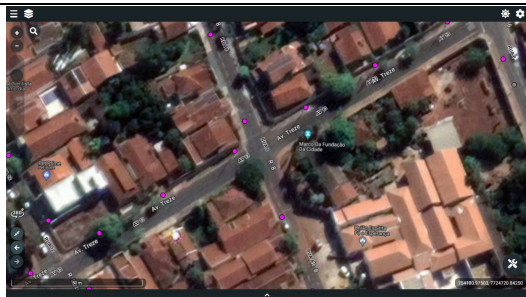

Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Museu Ruy Menezes

Endereço/Coordenadas: (-20.558947325053275, -48.566770102762455)

☒ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: Iluminação pública em braço duplo e luminárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de 2,5m com 04 refletores com a tecnologia Led de 50W

Quantitativo de pontos: 03

Observações: Há necessidade de implantar a iluminação da fachada do Museu com postes de aço de 2,5m com 04 refletores com a tecnologia Led de 50W.

#### ESBOÇO DO LOCAL

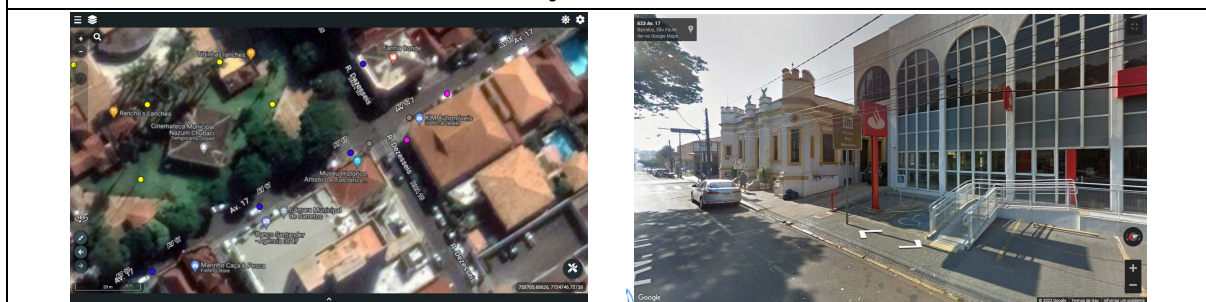

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Paróquia Bom Jesus

Endereço/Coordenadas: Praça Bom Jesus, 25 – Bom Jesus (-20.54310, -48.56536)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço de 2,5m de quatro luminárias com tecnologia Led de 50W.

Quantitativo de pontos: 02

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

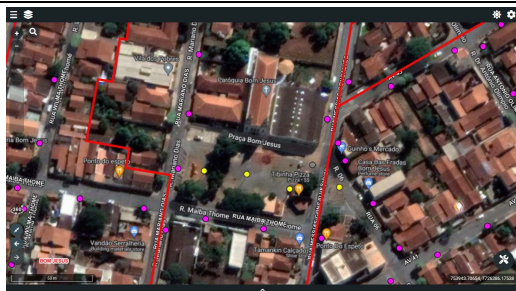

Assinatura do Responsável

**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica)

Endereço/Coordenadas: Praça Emílio José Pinto, nº 300 - Marília (-20.54980, -48.58652)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço de 2,5m com 01 refletor de Led de 100W.

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

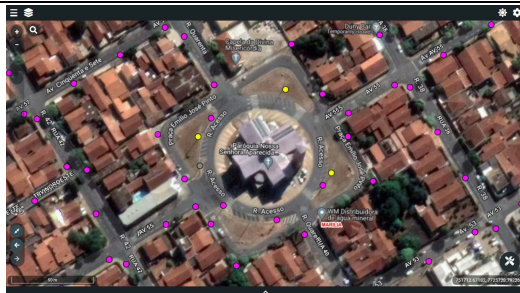

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Paróquia Santa Ana e São Joaquim

Endereço/Coordenadas: Rua Sant'Anna, 194 – Nadir Kenan / (-20.58146, -48.56082)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste decorativo com suporte para 03 lâmpadas na entrada

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Postes de aço de 2,5m com 04 refletores com a tecnologia Led de 50W.


Quantitativo de pontos: 02

Observações: Há necessidade de implantar a iluminação da fachada do Museu com postes de aço de 2,5m com 04 refletores com a tecnologia Led de 50W.

#### ESBOÇO DO LOCAL

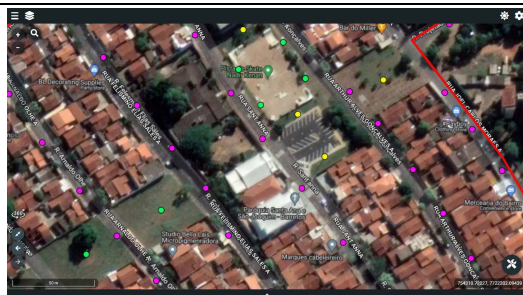

Assinatura do Responsável




**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua

Endereço/Coordenadas: Rua C12, 237 - Cristiano de Carvalho/ (-20.54705, -48.55653)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletores instalados no solo no monumento que localiza-se na rotatória em frente da Paróquia

Quantitativo de pontos: 04

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletores de Led de 50W.


Quantitativo de pontos: 02

Observações: Há necessidade de implantar a iluminação da fachada da Paróquia com postes de aço de 2,5m com 04 refletores com a tecnologia Led de 50W.

**ESBOÇO DO LOCAL**

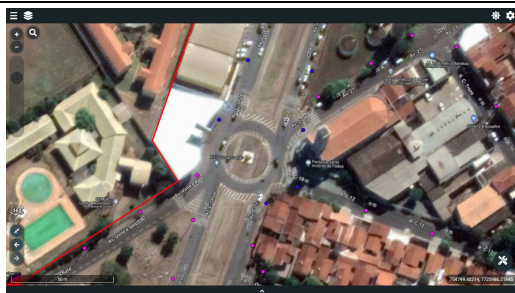

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 09/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Paróquia Santuário Nossa Senhora do Rosário

Endereço/Coordenadas: Avenida 1, 725 - Fortaleza/ (-20.56622, -48.56435)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço com duas luminárias de vapor metálico de 250W cada.

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

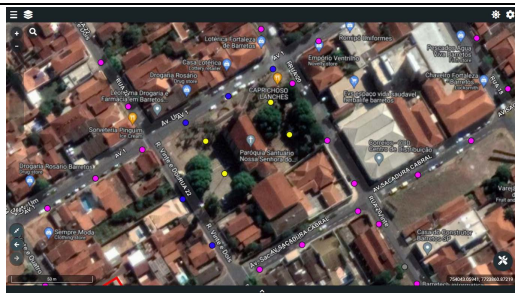

Assinatura do Responsável

**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 10/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Paróquia São Benedito

Endereço/Coordenadas: Praça São Benedito, s/nº - Baroni/ (-20.55491, -48.57786)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Postes de aço de 2,5m com suporte para dois refletores com lâmpadas de vapor metálico de 250W.

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações: Há dois pontos de iluminação da fachada da paróquia, na praça existem super 06 postes com suporte tipo sextante com 04 luminárias de Led de 180W.

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

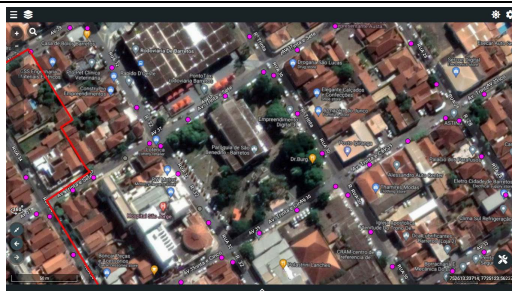

Assinatura do Responsável

**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 10/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Paróquia São João Batista

Endereço/Coord.: Av. Agostinho Pereira, 514 – Zequinha Amendola/ (-20.52924,-48.55736)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Luminária com 02 lâmpadas fluorescentes compactas de 40W na entrada da Paróquia.

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço com 2,5m com quatro refletores com a tecnologia Led de 50W


Quantitativo de pontos: 02

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

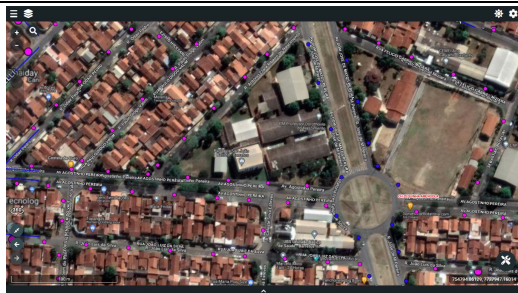

Assinatura do Responsável



**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 10/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Paróquia São Luís Gonzaga

Endereço/Coordenadas: Rua Trinta e Oito, 1864 - Rios/ (-20.5722483856, -48.57065390209)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☒ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**



Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço de 2,5m com 04 refletores com tecnologia Led de 50W.

Quantitativo de pontos: 02

Observações: Há necessidade de instalar dois postes de aço de 2,5m de altura com 04 refletores de Led de 50W par a iluminação da fachada.

**ESBOÇO DO LOCAL**

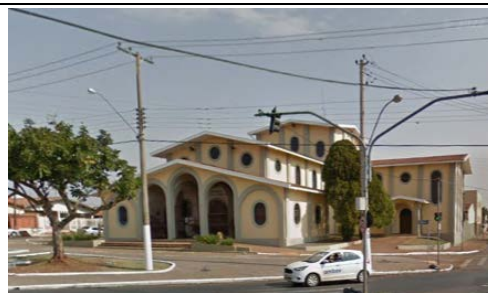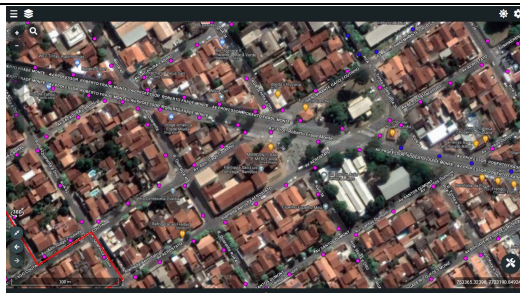

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 10/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº5 da cidade - Parque do Peão (iluminação destaque)

Endereço/Coordenada: Rodovia Brigadeiro Faria Lima, rotatória de entrada -20.50890, -48.60373 - Ponto Inicial)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletores com a tecnologia Led de 50W instalados no solo. \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: 14 \_\_\_\_\_

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

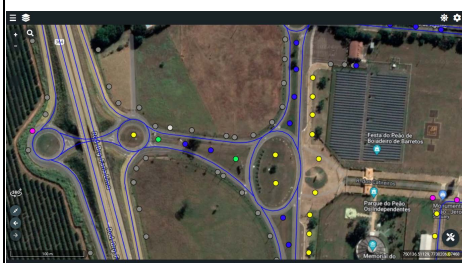

Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 10/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Praça Conselheiro Antônio Prado

Endereço/Coordenadas: Fortaleza / (-20.563826898252593, -48.56385564389611)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super postes com suporte tipo sextante com 04 luminárias de vapor metálico de 250W.

Quantitativo de pontos: 04

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

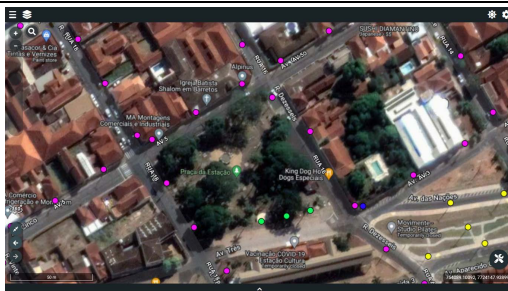

Assinatura do Responsável



**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Praça da Primavera

Endereço/Coordenadas: (-20.55209880068325, -48.57095752308631)

☐ Edificação ☐ Praça ☒ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Luminárias tipo Spots subaquáticos

Quantitativo de pontos: 21

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**



Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

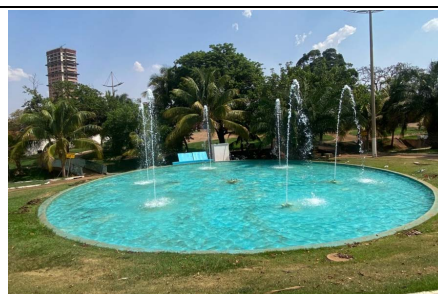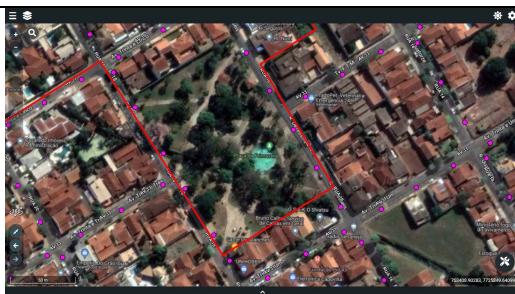

Assinatura do Responsável



**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Praça Francisco Barreto

Endereço/Coordenadas: Toda a praça, (-20.558978717335126, -48.56669634201907)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super postes com pétalas de 04 luminárias no cabeçote e lâmpadas de vapor metálico de 250W cada.

Quantitativo de pontos: 34

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações: Há um monumento em homenagem as Famílias dos fundadores da cidade que tem 04 postes de aço de 3m com refletores com a tecnologia Led de 100W.

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletor de Led de 100W.

Quantitativo de pontos: 01

Observações: Há necessidade de instalação de um ponto de iluminação no busto com refletor de Led de 100W instalado no solo no busto em frente a Catedral.

**ESBOÇO DO LOCAL**

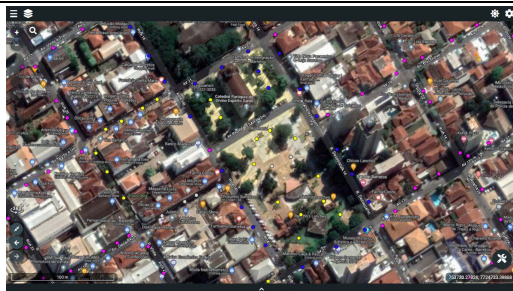

Assinatura do Responsável

## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Praça João Orloviks

Endereço/Coordenadas: Rua Dez – Alberto Moreira / (-20.437751500316, -48.5526797648)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Refletores de Led instalados no solo de 100W

Quantitativo de pontos: 02

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL

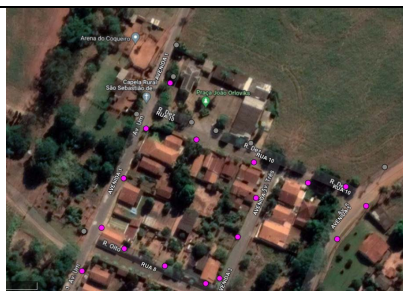

Assinatura do Responsável

**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Praça Nossa Senhora de Guadalupe

Endereço/Coordenadas: Jardim Feitosa Morelo / (-20.58071909256362, -48.5704011895824)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super postes com pétalas de 04 luminárias no cabeçote e lâmpadas de vapor metálico de 250W cada.

Quantitativo de pontos: 18

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações: Super postes com pétalas de 04 luminárias no cabeçote e lâmpadas de vapor metálico de 250W cada e refletores instalados no solo com lâmpadas de vapor metálico de 250W,

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

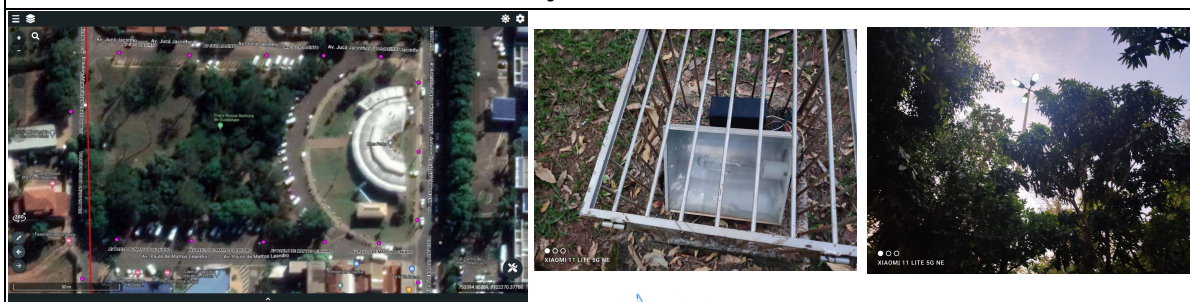

Assinatura do Responsável



**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Recinto Paulo de Lima Corrêa

Endereço/Coordenadas: Avenida Vinte e Três - Centro/ (-20.5608550513, -48.576510589582)

☐ Edificação ☐ Praça ☒ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Poste de aço de 2,5m com uma luminária de Led de 100W.

Quantitativo de pontos: 03

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**


Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

**ESBOÇO DO LOCAL**

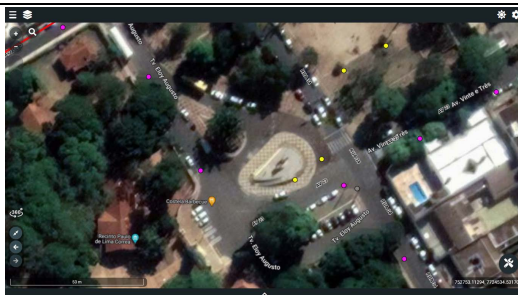

Assinatura do Responsável



**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Região dos Lagos (Toda a Orla)

Endereço/Coordenadas: Avenida Centenário da Abolição / (toda extensão da via)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Iluminação Pública ornamental em toda orla do lago com suporte tipo sextante para 04 luminárias.

Quantitativo de pontos: 131

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**

Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações: Existem vários tipos de pontos de iluminação sendo a maioria de suporte tipo sextante , refletores de Led de 400W direcionada para os lagos, iluminação pública com lâmpadas de vapor metálico de 250W.

**ESBOÇO DO LOCAL**



Assinatura do Responsável



**RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA**  
**DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE**

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

**Caracterização do local**

Local: Região dos Lagos (Toda a Orla)

Endereço/Coordenadas: Rua vinte e cinco de agosto / (toda extensão da via)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Iluminação Pública ornamental em toda orla do lago com suporte tipo sextante para 04 luminárias.

Quantitativo de pontos: 131

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações:

**Iluminação de Destaque**

Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações: Existem vários tipos de pontos de iluminação sendo a maioria de suporte tipo sextante, refletores de Led de 400W direcionada para os lagos, iluminação pública com lâmpadas de vapor metálico de 250W.

**ESBOÇO DO LOCAL**



Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº8 da cidade – Saída para S.J. Rio Preto (iluminação destaque)

Endereço/Coordenada: Av Fraternidade Paulista, rotatória de entrada -20.54027, -48.61326 - Ponto Inicial)

☐ Edificação ☒ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☐ Outro: \_\_\_\_\_

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super poste com pétalas de 04 luminárias no cabeçote e lâmpadas de vapor metálico de 250W cada.

Quantitativo de pontos: 01

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque


Será necessária a instalação de novos pontos? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super poste com pétala de 04 luminárias no cabeçote e lâmpadas de vapor metálico de 250W cada.


Quantitativo de pontos: 01

Observações: Há necessidade de instalação de um super poste com pétala de 04 luminária no cabeçote na outra praça rotatória onde não há iluminação.

#### ESBOÇO DO LOCAL

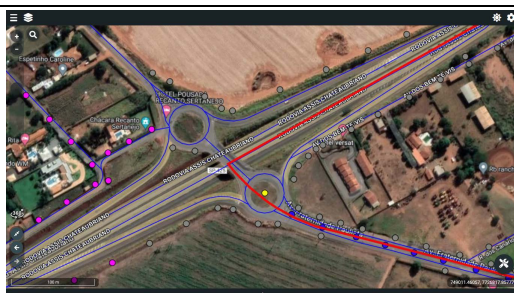

Assinatura do Responsável




## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Entrada Nº2 da cidade - Thermas Barretos Country (iluminação destaque)

Endereço/Coordenadas: Av. Eng. Necker Carvalho de C./ toda extensão (-20.57364, -48.58240)

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: Iluminação Pública Ornamental

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super postes com pétalas de 04 luminárias no cabeçote e lâmpadas de vapor metálico de 250W cada.

Quantitativo de pontos: 38

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☐ Sim ☒ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações: Na entrada da Cidade e no final existem super postes com pétalas de 04 e de 03 luminárias no cabeçote e na extensão da avenida há postes com 02 braços duplos em "Y" e iluminação com a tecnologia Led de 180W.

#### Iluminação de Destaque

Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_


Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL



Assinatura do Responsável



## RELATÓRIO DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – ENGENHARIA

### DADOS PARA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

Município: Barretos - SP

Data: 11/05/2022

Responsável: Sidnei Donizete da Silva

Cargo: Monitor do CEMUP

#### Caracterização do local

Local: Via das Comitivas – Estrada que liga a cidade à Festa do Peão (toda extensão da via).

End./Coord.: (-20.54553, 48.58647 - Ponto Inicial) até (-20.50942, 48.60187 - Ponto Final).

☐ Edificação ☐ Praça ☐ Monumento ☐ Igreja ☒ Outro: Iluminação Pública Ornamental

Local já possui iluminação instalada? ☒ Sim ☐ Não

Tipo: Super postes com cabeçote de duas luminárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W.

Quantitativo de pontos: 199

A iluminação se enquadra como iluminação de pedestre? ☒ Sim ☐ Não

Os pontos já estão previstos no georreferenciamento? ☒ Sim ☐ Não

Observações:

#### Iluminação de Destaque

Será necessária a instalação de novos pontos? ☐ Sim ☒ Não

Tipo: \_\_\_\_\_

Quantitativo de pontos: \_\_\_\_\_

Observações:

#### ESBOÇO DO LOCAL



Assinatura do Responsável