



PROTOKOLLAOHJEKIRJA

Tämä protokollaohjekirja kuuluu peliin Keep It Contained ja on välttämätön asianmukaista käyttöä varten.

KRIITTISET BIOLOGISET TURVALLISUUSPROTOKOLLAT

Tämä opas on ainoa tukesi tuntemattomien elämänmuotojen hallinnassa, kun ne yrittävät ylittää karanteenirajan.

Olet operaattori; kaikki tilanteet, joita saatat kohdata, on käsitelty tässä ohjekirjassa sovellettavien protokollien mukaisesti.

YLEISTIETOA MODUULEISTA

Moduulit sijaitsevat ohjauspaneelin yläosassa. Tärkeimmät tavoitteet, jotka sinun on ratkaistava organismien hallitsemiseksi, ovat moduulit.

Kohtaamasi moduulit voivat vaihdella jokaisella tasolla ja ovat yleensä satunnaisia.

Yksityiskohtaiset tiedot moduuleista löytyvät sivuilta 4-9.


YLEISTIETOA YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristössä näkemäsi yksityiskohdat voivat vaikuttaa moduulien ratkaisuun tai vaikeuttaa niiden ratkaisemista.

Yksityiskohtaiset tiedot ympäristöstä löytyvät sivuilta 10-13. On suositeltavaa lukea ne etukäteen valmistautumisen varmistamiseksi.

Ohjeet johtojen kytkemiseen

- Moduuli sisältää neljä johtoa ja neljä liitäntäpaikkaa.
- Jokainen liitäntäpaikka on merkitty symbolilla.
- Symbolit on järjestetty vasemmalta oikealle ja ne on kuvattava tässä järjestyksessä.
- Alla olevat sarakkeet osoittavat symbolien tärkeysjärjestyksen.
- Jos kuvattu symboli on minkä tahansa sarakkeen ylimmässä kohdassa, se on kytkettävä kyseisessä sarakkeessa määritetyn väriseen johtoon. Jos jokin johto on jo kytketty symboliin, kyseinen sarake tulee jättää huomiotta.

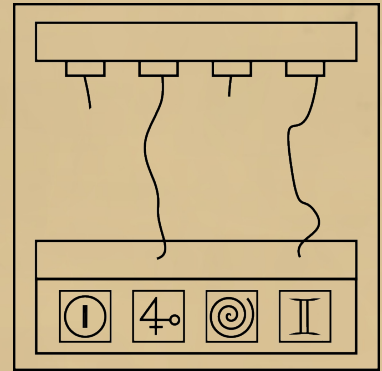


Vihreä: Keltainen: Sininen: Punainen:

Ⓢ	☺	♀°	☹
♀°	☹	Ⅱ	♀°
Ⅱ	⋅Ⅰ⋅	☹	☺
☹	♀°	☹	♀°
⋅Ⅰ⋅	⧻	☹	Ⓢ
☺	♀°	Ⓢ	⋅Ⅰ⋅
⧻	Ⓢ	⋅Ⅰ⋅	Ⅱ
♀°	Ⅱ	♀°	⧻

Ohjeet kaasun vapauttamiseen

- Moduuli sisältää kolme värillistä kaasusäiliötä, joista jokaista ohjataan kytkimellä.
- Vasemman yläkulman näyttö osoittaa veren värin. Oikean yläkulman näyttö osoittaa puhtausasteen.

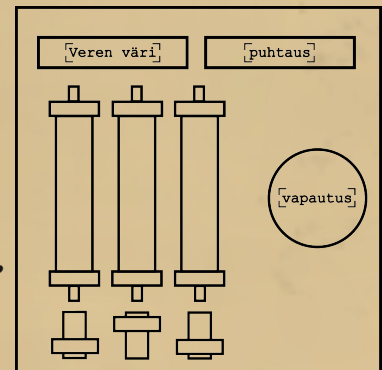


- Valitaksesi vapautettavat kaasut, laske kunkin säiliön alla olevat kytkimet alas.
- Paina punaista painiketta vapauttaaksesi valitut kaasut.
- Lue säännöt järjestyksessä ja suorita ensimmäinen soveltuva ohje.

1. Jos veren väri on vihreä ja puhtausaste on keskitasoa, vapauta vasen ja keskimmainen kaasu.
2. Jos ohjauspaneelia käyttää yli kaksi virtalähdettä ja puhtausaste on puhdas, vapauta kaikki kaasut.
3. Jos veren väri on punainen ja vähintään kolme RAD-ilmaisinta palaa, älä vapauta mitään kaasuja.
4. Jos paneelissa on vain yksi virtalähde eikä yhtään BIO-ilmaisinta pala, vapauta vain keskimmainen kaasu.
5. Jos veren väri on keltainen tai puhtausaste on alhainen, vapauta vasen ja oikea kaasu.
6. Jos puhtausaste on nolla ja vain kaksi RAD-ilmaisinta palaa, vapauta vain vasen kaasu.
7. Jos veren väri on sininen ja puhtausaste on korkea, vapauta keskimmainen ja oikea kaasu.
8. Jos mikään yllä olevista ehdoista ei täyty, vapauta vain oikea kaasu.

Ohjeet anomalioidiin


1. Katso näytöllä näkyvää symbolia ja noudata Vaiheen 1 ohjeita.

2. Keräämiesi tietojen perusteella noudata Vaiheen 2 ohjeita määrittääksesi, mikä anomalia on kyseessä.

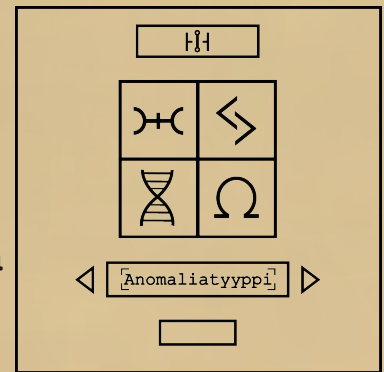

Vaihe 1:

- Näytöllä oleva symboli edustaa saraketta, jossa se sijaitsee.
- Paina neljästä teknikolle näytetystä symbolista sitä, joka ei kuulu kyseiseen sarakkeeseen.
- Toista tämä prosessi tarvittaessa ja siirry sitten Vaiheeseen 2.

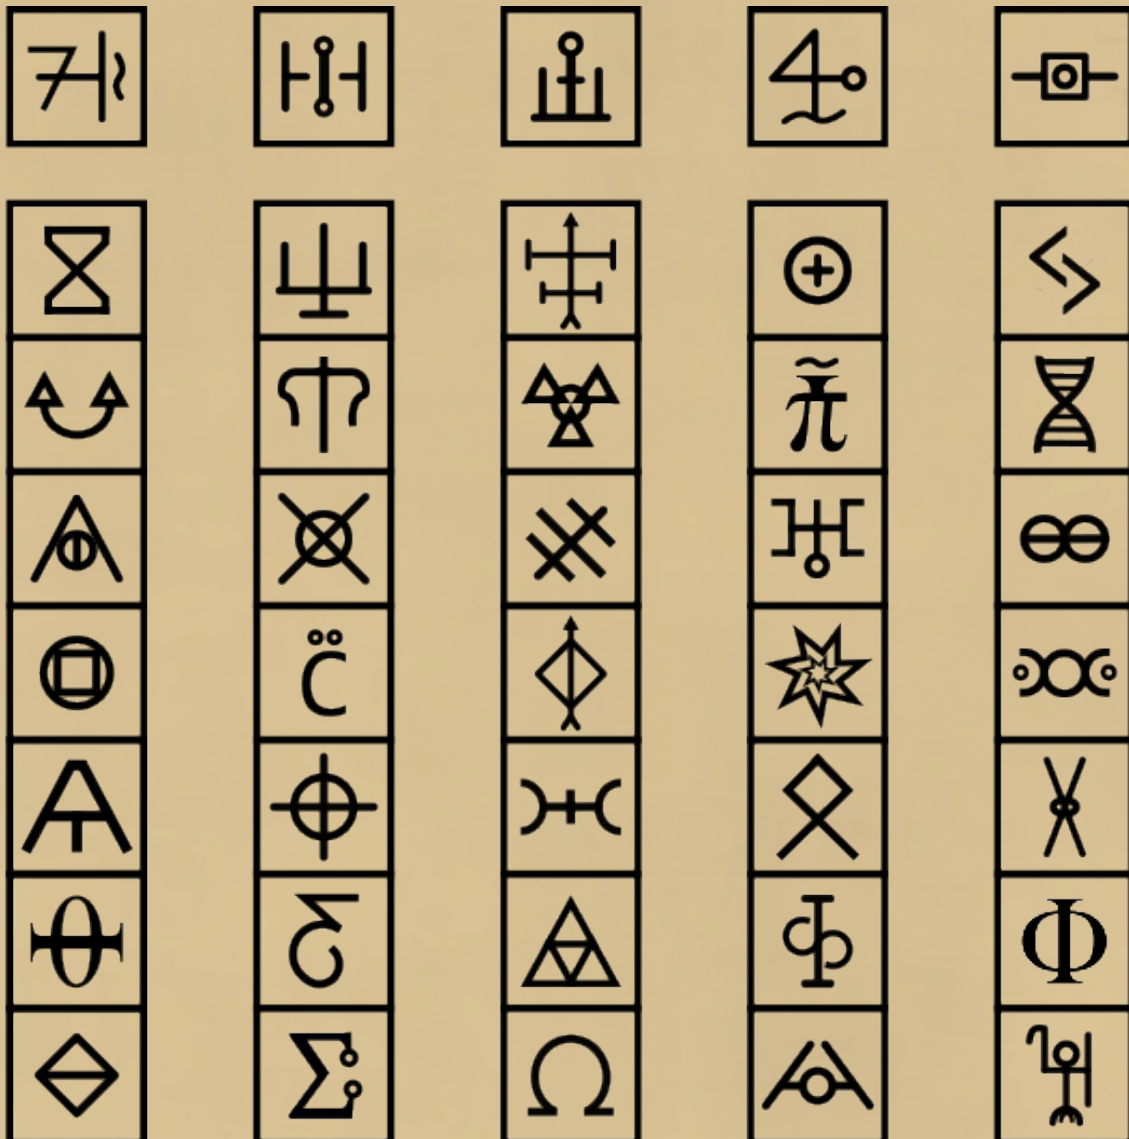

Vaihe 2:


- Tunnista anomalia ryhmästä, joka sisältää kaikki kolme painettua symbolia, syötä se moduulin näyttöön ja vahvista.

Anomaliatyypit:

Leach



Mycrotide

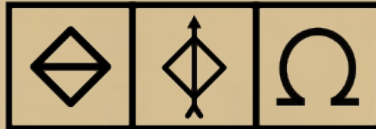

Crack



Loop



Phase




Skin



Breach



Worm

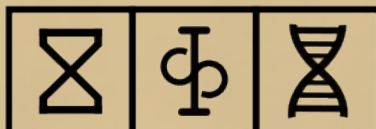

Stink



Glitch



Time




Unknown




Ohjeet voimakenttiin


- Noudata alla olevia ohjeita kaapelin värin mukaan.
- Jos leikattavaa kaapelia ei ole, leikkaa alin kaapeli.

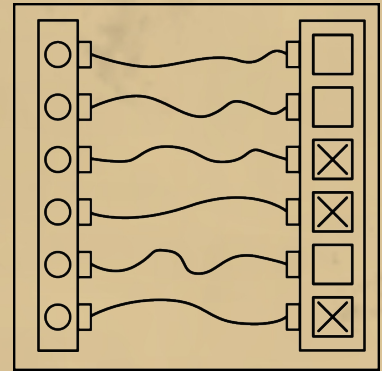


Punainen kaapeli:

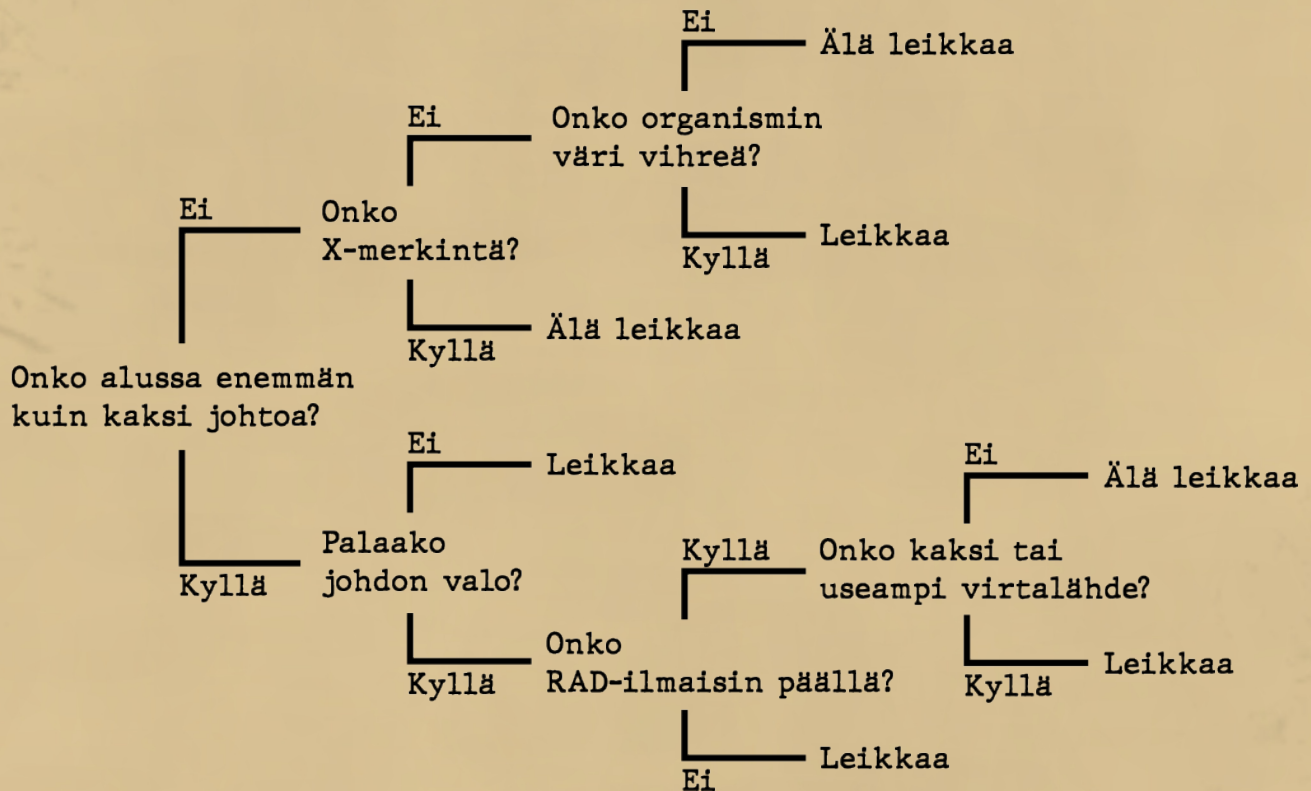

Sininen kaapeli:

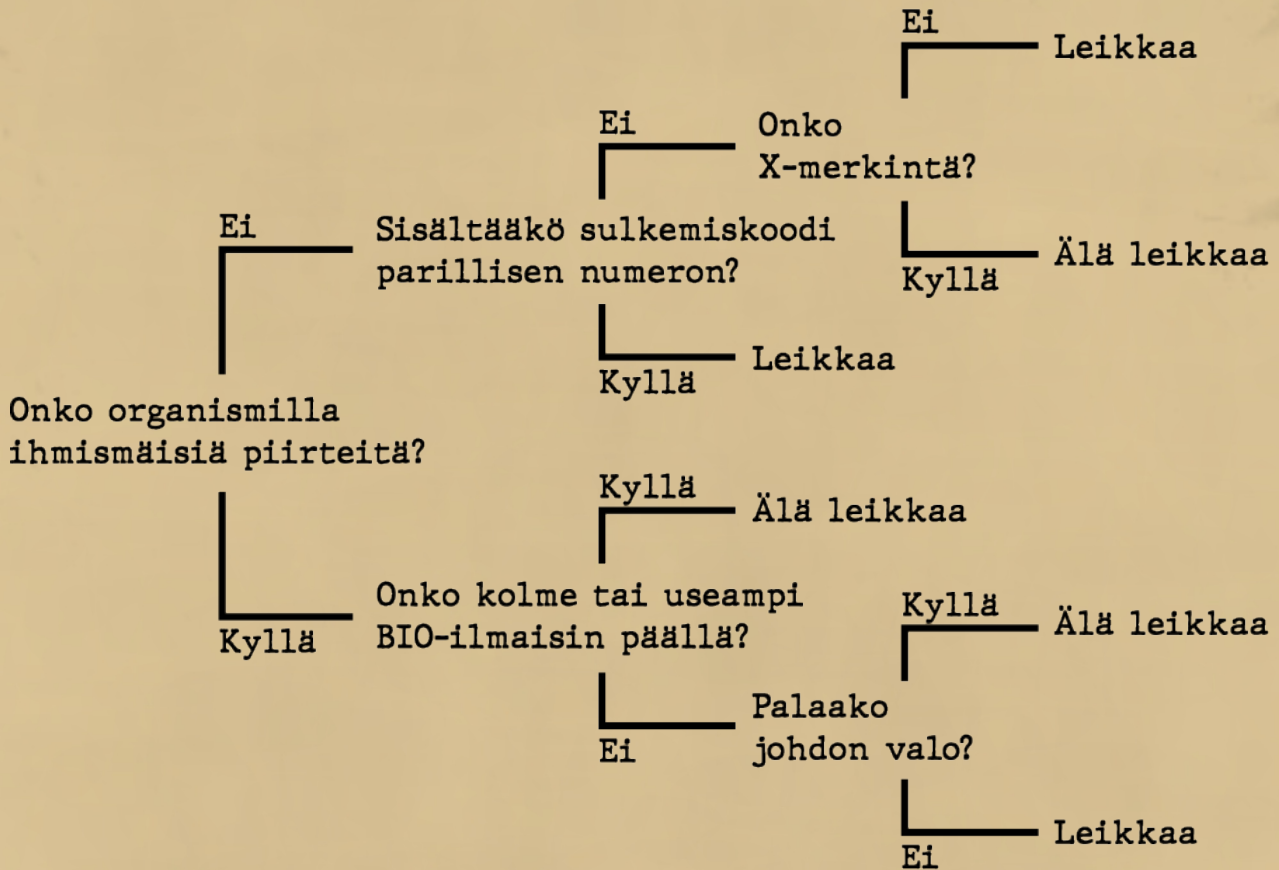


Keltainen kaapeli:

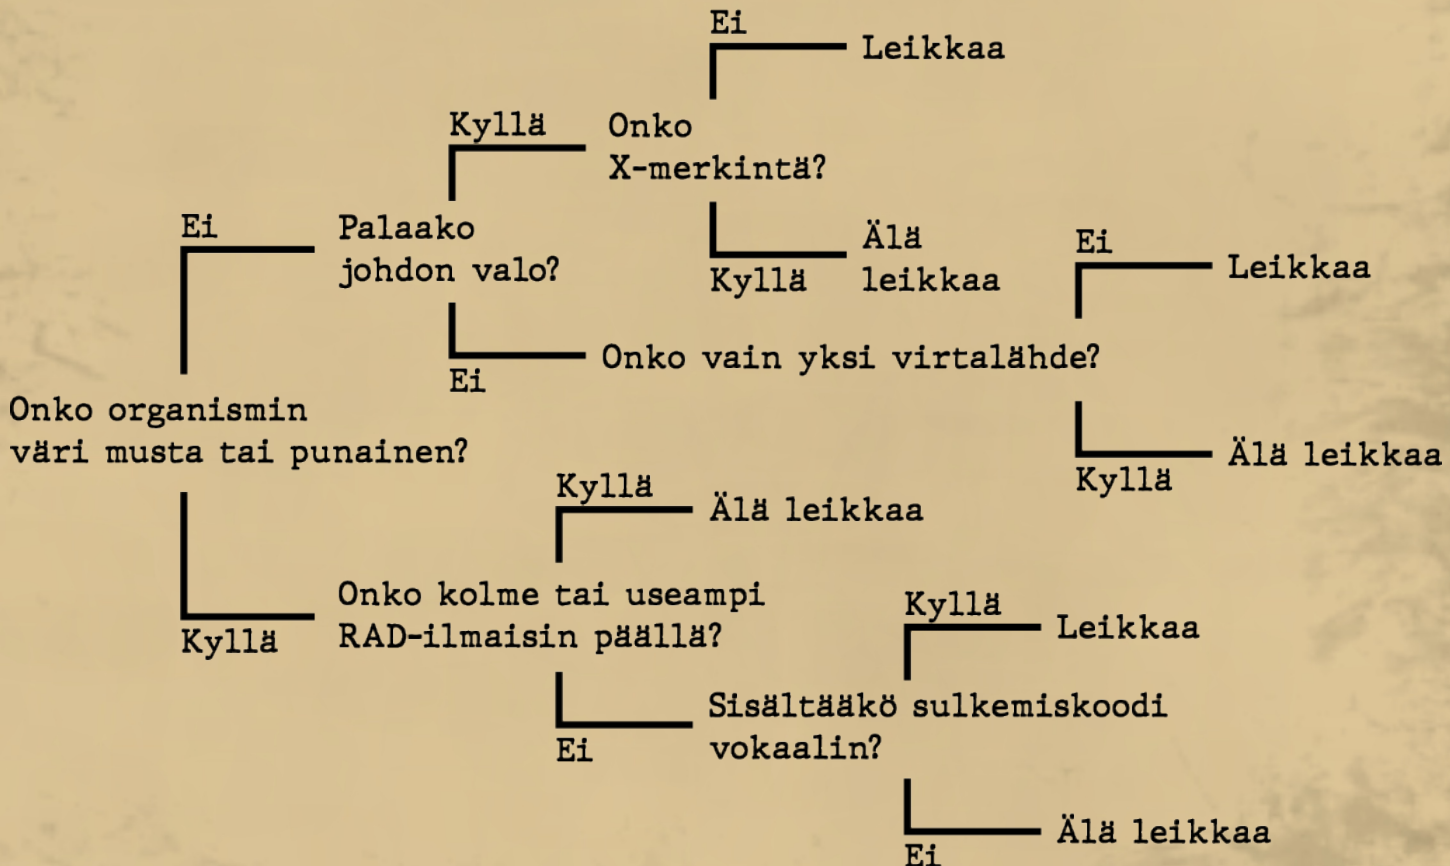

Ohjeet olosuhteista


- Käytä moduulin paine- ja lämpötila-indikaattoreiden tietoja siirtääksesi liukusäätimet oikeisiin asentoihin.
- Jos liukusäädin saavuttaa ylä- tai alareunan, jatka laskemista vastakkaisesta päästä.
- Siirrä jokaista liukusäädintä varovasti, sillä paine ja lämpötila muuttuvat, eikä sitä saa vapauttaa väärään asentoon.

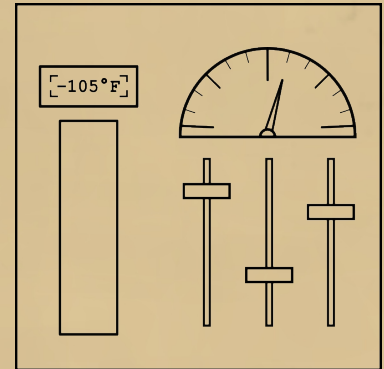

	Jos lämpötila on välillä 150°F-75°F	Jos lämpötila on välillä 75°F-0°F	Jos lämpötila on välillä 0°F--75°F	Jos lämpötila on välillä -75°F--150°F
Jos paine on välillä 0-45 PSI	Säädä 2. liukusäädintä +4 askelta.	Säädä 1. liukusäädintä -3 askelta.	Säädä 3. liukusäädintä +7 askelta.	Säädä 2. liukusäädintä -9 askelta.
Jos paine on välillä 45-90 PSI	Säädä 1. liukusäädintä +1 askel.	Säädä 3. liukusäädintä -5 askelta.	Säädä 2. liukusäädintä +8 askelta.	Säädä 1. liukusäädintä +6 askelta.
Jos paine on välillä 90-135 PSI	Säädä 3. liukusäädintä -2 askelta.	Säädä 2. liukusäädintä -1 askel.	Säädä 1. liukusäädintä -7 askelta.	Säädä 3. liukusäädintä +9 askelta.
Jos paine on välillä 135-180 PSI	Säädä 2. liukusäädintä +2 askelta.	Säädä 1. liukusäädintä -9 askelta.	Säädä 3. liukusäädintä +3 askelta.	Säädä 2. liukusäädintä -6 askelta.

Ohjeet DNA-sekvenssistä

1. Valitse oikea taulukko DNA:n värin perusteella.
2. Paina painiketta, joka vastaa näytöllä vilkkuvaa emästä.
3. Jokaisella oikealla painalluksella uusi emäs ilmestyy ja lisätään aiemmin syötetyn emäksen perään muodostaen sekvenssin.
4. Joka kerta kun uusi emäs lisätään, sekvenssi on syötettävä uudelleen alusta, kunnes moduuli on valmis.

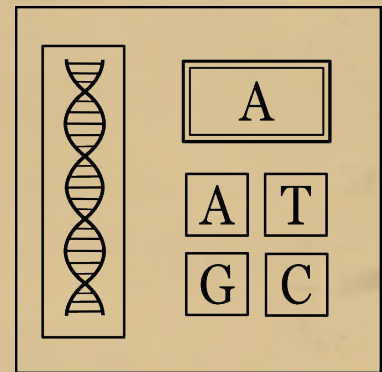

Punainen DNA:

Jos sinetöintikoodi sisältää vokaalin:

Jos sinetöintikoodi ei sisällä vokaalia:

Emäs A	Emäs G	Emäs T	Emäs C
G	A	C	T
C	G	A	T

Keltainen DNA:

Jos sinetöintikoodi sisältää parillisen luvun:

Jos sinetöintikoodi ei sisällä parillista lukua:

Emäs A	Emäs G	Emäs T	Emäs C
A	C	G	T
T	A	C	G

Sininen DNA:

Jos sinetöintikoodin numeroiden summa on parillinen:

Jos sinetöintikoodin numeroiden summa on pariton:

Emäs A	Emäs G	Emäs T	Emäs C
A	G	T	C
G	A	T	C

Violetti DNA:


















Jos sinetöintikoodin viimeinen kirjain on vokaali:

Jos sinetöintikoodin viimeinen kirjain on konsonantti:

Emäs A	Emäs G	Emäs T	Emäs C
T	C	G	A
C	T	A	G


Näppäimistön ohjeet

- Yhdistä hehkuvat painikkeet mustiin ruutuihin löytääksesi oikean näppäimistön.
- Paina "X"-merkityt painikkeet.
- Toista, kunnes moduuli on valmis.

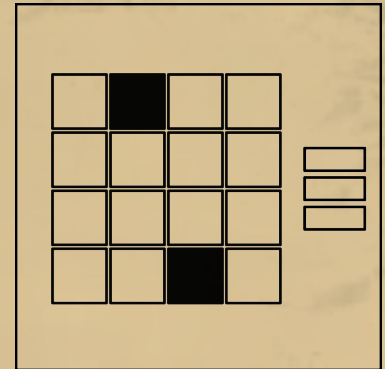


Kompassin ohjeet


- Kompassin ympärillä olevien valojen sijainti osoittaa, mikä neljästä kytkimestä tulee kääntää.
- Valojen sijainnit määräytyvät sen mukaan, mihin suuntaan kompassi osoittaa.
- Kun kaikki kytkimet on käännetty, moduuli on valmis.

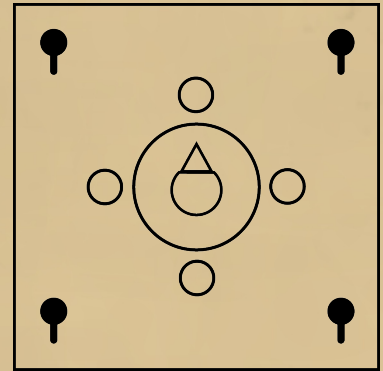


- Kytöinten koodausjärjestys:




- Käännä D

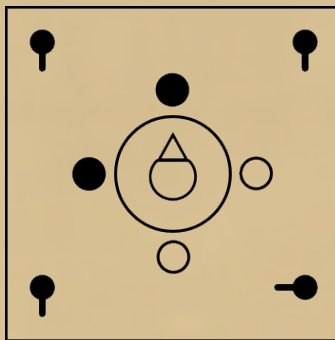


- Käännä A

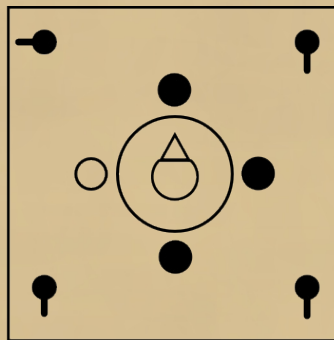


- Käännä C

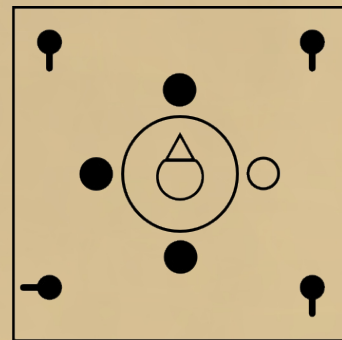


- Käännä B

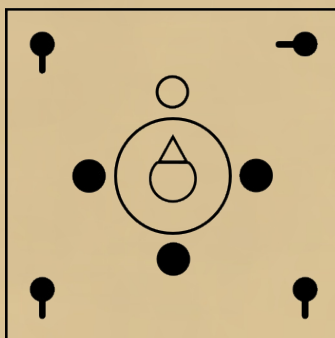


- Käännä A

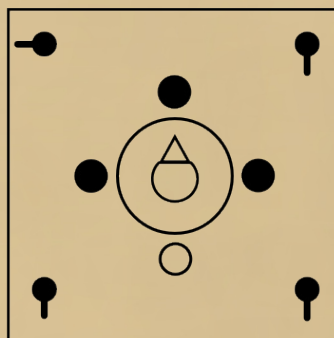


- Käännä C

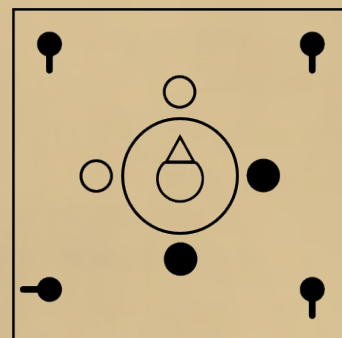

- Käännä B

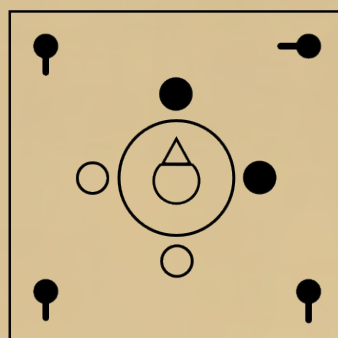


- Käännä D

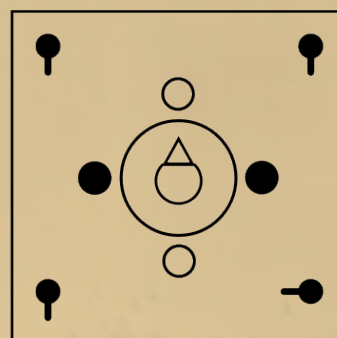

Ohjeet aalloista

- Järjestys, jossa moduulin kolmen paneelin valot syttyvät, määrää paneelien ratkaisujärjestyksen.
- Ratkaistavaa paneelia varten valitse alla olevasta taulukosta sopiva osio paneelin alaosaan olevien sirujen määrän perusteella ja noudata ohjeita.

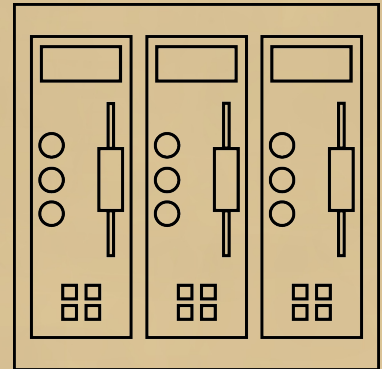

1 siru:

- Jos aallonpituus on lyhyt, paina alinta painiketta 1 kerran.
- Muuten, jos on vähintään 2 virtalähdettä, paina keskimmäistä painiketta 3 kertaa.
- Muuten, paina ylintä painiketta 2 kertaa.

2 sirua:

- Jos amplitudi on korkea, paina keskimmäistä painiketta 1 kerran.
- Muuten, jos koodi sisältää parillisen luvun, paina ylintä painiketta 1 kerran.
- Muuten, jos aallonpituus on pitkä, paina ensin ylintä painiketta ja sitten heti keskimmäistä.
- Muuten, paina alinta painiketta 3 kertaa.

3 sirua:

- Jos prioriteetti on 1., paina ylintä painiketta 2 kertaa.
- Muuten, jos aallonpituus on lyhyt ja amplitudi korkea, paina ensin ylintä painiketta ja sitten heti alinta painiketta.
- Muuten, jos aallonpituus on pitkä tai amplitudi matala, paina ylintä painiketta 2 kertaa ja sitten keskimmäistä 1 kerran.
- Muuten, paina kaikki painikkeet alhaalta ylös.

4 sirua:

- Jos amplitudi on matala, paina keskimmäistä painiketta 1 kerran.
- Muuten, jos aaltoja ei ole, paina keskimmäistä painiketta 1 kerran ja sitten alinta painiketta 2 kertaa.
- Muuten, jos prioriteetti on 2., paina kaikki painikkeet ylhäältä alas.
- Muuten, paina alinta painiketta 3 kertaa.


VÄÄRISTYMÄT

Kun tietyt elämänmuodot laboratoriossa menettävät vakautensa, ne aiheuttavat vääristymiä ympäröivässä ympäristössä.

Toimenpiteet näiden vääristymien laboratoriossa aiheuttamien ongelmien varalta on lueteltu alla.


Vääristymät

- Pidä painiketta painettuna, kunnes paine palautuu normaaliksi.

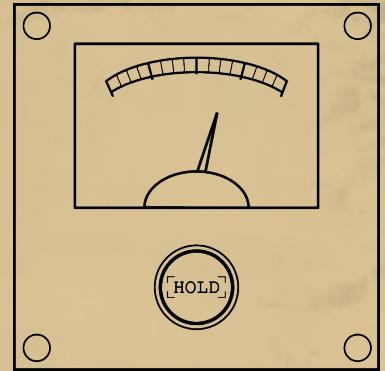


Vääristymät

- Paina vain vilkkuvaa painiketta vakauttaaksesi elämänmuodon.

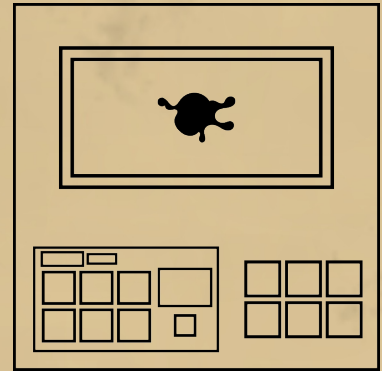


Vääristymät

- Kytke päälle vain ne paneelin kytkimet, joiden valot vilkkuvat.

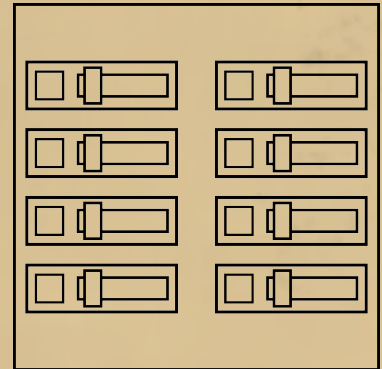


Vääristymät

- Aseta ulos sinkoutuneet putket takaisin paikoilleen ja laske sitten sivulla oleva vipu alas kiinnittääksesi ne.

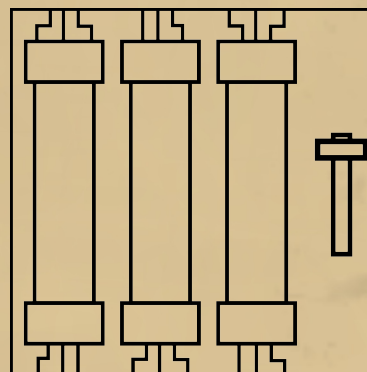



Vääristymät

- Kytke kytkimiä päälle ja pois niiden numeroiden mukaan, jotta oikean mittarin taso vastaa vasenta.

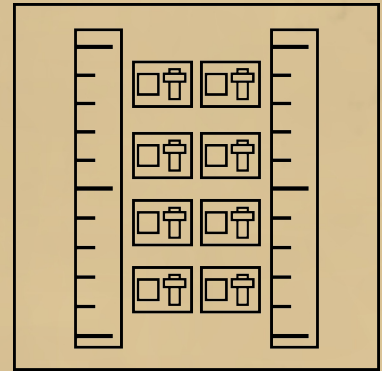


Tietoa ilmaisimista

RAD- ja BIO-ilmaisimet sijaitsevat ohjauspaneelissa ja antavat tietoa kohteesta ja sen säilytysympäristöstä.

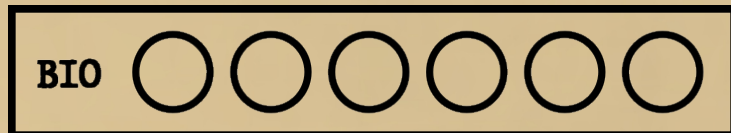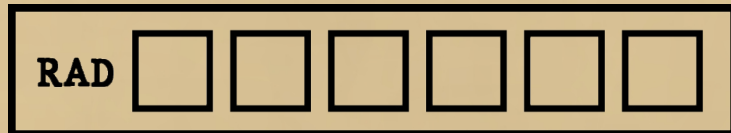

Tietoa virtalähteistä

Virtalähteet syöttävät virtaa ohjauspaneelille, ja niiden määrä voi vaihdella kohteen säilytysolosuhteiden mukaan. Ne sijaitsevat ohjauspaneelin alaosassa.

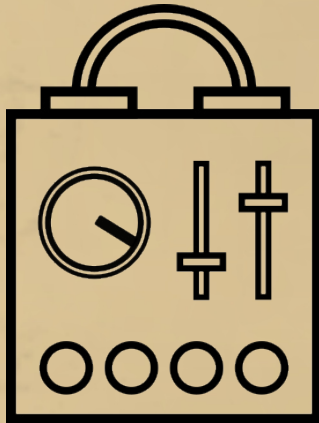

Tietoa sulkemiskoodista

Sulkemiskoodi on kohdekohtainen tunniste, joka on annettu jokaiselle kohteelle yksilölliseksi viitteeksi ja joka antaa tietoa siitä. Se sijaitsee tarkkailuikkunan yläosassa.

BZ3-D6X

Vokaalien luettelo:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Tietoa itsetuhojärjestelmästä

Itsetuho-painiketta käytetään sekä kohteen että tarkkailukammion tuhoamiseen, jotta kohde ei pääse pakenemaan. Sitä tulee käyttää vain viimeisenä keinona.

