



PROTOKOLL KÉZIKÖNYV

Ez a protokoll kézikönyv a Keep It Contained játékhoz tartozik,
és a megfelelő működéshez szükséges.

KRITIKUS BIOLÓGIAI BIZTONSÁGI PROTOKOLLOK

Ez az útmutató lesz az egyetlen segítséged az ismeretlen életformák ellenőrzés alatt tartásához, amikor megpróbálják átlépni a karanténvonalat.

Te vagy az operátor; minden lehetséges helyzetre vonatkozó protokoll itt található.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A MODULOKRÓL

A modulok a vezérlőpult tetején találhatók. Az organizmusok elszigeteléséhez megoldandó fő feladatok a modulok.

Az egyes szinteken megjelenő modulok változhatnak, és általában véletlenszerűek.

A modulokról részletes információ a 4-9. oldalon található.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KÖRNYEZETRŐL


A környezetben látható részletek befolyásolhatják a modulok megoldását vagy megnehezíthetik azt.

A környezetről részletes információ a 10-13. oldalon található.

Ajánlott előre elolvasni a felkészülés érdekében.

Útmutató a Vezetékcsatlakoztatáshoz

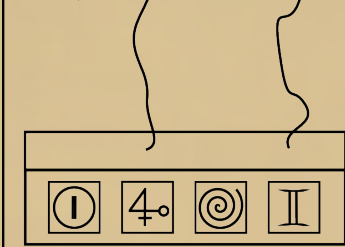- A modul négy vezetéket és négy bemeneti csatlakozót tartalmaz.
 - Minden bemeneti csatlakozó egy szimbólummal van jelölve.
 - A szimbólumok balról jobbra vannak elrendezve, és ebben a sorrendben kell leírni őket.
 - Az alábbi oszlopok a szimbólumok prioritási sorrendjét jelzik.
 - Ha a leírt szimbólum bármely oszlopban a legfelső helyen áll, azt az adott oszlopban megadott színű vezetékekhez kell csatlakoztatni. Ha egy vezetékek már csatlakoztatva van egy szimbólumhoz, azt az oszlopot figyelmen kívül kell hagyni.
- 
- The diagram shows a 4-pin connector with four pins. Each pin has a symbol next to it. The symbols are: 1, 4, a spiral, and II. The pins are connected to a cable with four wires. The wires are colored: red, blue, green, and yellow. The red wire is connected to the pin with the symbol 1. The blue wire is connected to the pin with the symbol 4. The green wire is connected to the pin with the spiral symbol. The yellow wire is connected to the pin with the symbol II.

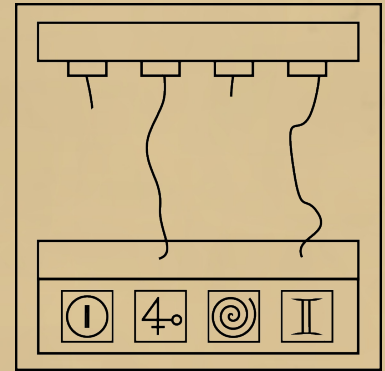

Zöld

Sárga


Kék

Piros

①	☉	♄♅	☾
♄♅	☾	♄♅	♄♅
♊	♁	♊	☉
☾	♄♅	☾	♄♅
♁	♄♅	☉	①
☉	♄♅	①	♁
☾	①	♁	♊
♄♅	♊	♄♅	☾

Útmutató a Gázkiengedéshez

- A modul három színes gázpalackot tartalmaz, mindegyik külön kapcsolóval vezérelhető.
- A bal felső kijelző a vér színét mutatja. A jobb felső kijelző a tisztasági szintet mutatja.

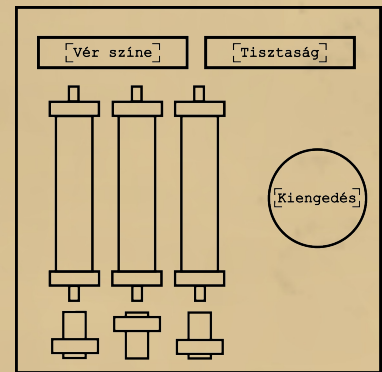


- A kiengedendő gázok kiválasztásához a palackok alatti kapcsolókat le kell kapcsolni.
- A kiválasztott gázok kiengedéséhez nyomd meg a piros gombot.
- Olvasd el a szabályokat sorrendben, és hajtsd végre az első érvényes utasítást.

1. Ha a vér színe zöld és a tisztasági szint közepes, engedd ki a bal és a középső gázt.
2. Ha a vezérlőpult több mint két tápegységgel működik és a tisztasági szint tiszta, engedd ki az összes gázt.
3. Ha a vér színe piros és legalább három RAD jelző világít, ne engedj ki gázt.
4. Ha csak egy tápegység van és egyetlen BIO jelző sem világít, csak a középső gázt engedd ki.
5. Ha a vér színe sárga vagy a tisztasági szint alacsony, engedd ki a bal és jobb gázt.
6. Ha a tisztasági szint nulla és csak két RAD jelző világít, csak a bal gázt engedd ki.
7. Ha a vér színe kék és a tisztasági szint magas, engedd ki a középső és jobb gázt.
8. Ha egyik fenti feltétel sem teljesül, csak a jobb gázt engedd ki.

Útmutató az Anomáliákhoz


1. Nézd meg a kijelzőn megjelenő szimbólumot, és kövesd az 1. lépés utasításait.

2. Az összegyűjtött információk alapján kövesd a 2. lépést az anomália azonosításához.

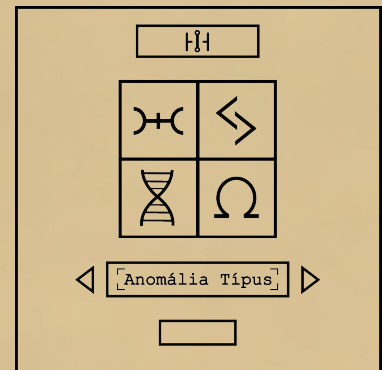

1. lépés:

- A képernyőn látható szimbólum azt az oszlopot jelöli, amelyben található.
- A technikusként mutatott négy szimbólum közül nyomd meg azt, amely nem tartozik az adott oszlopba.
- Ismételd meg a folyamatot szükség szerint, majd folytasd a 2. lépéssel.

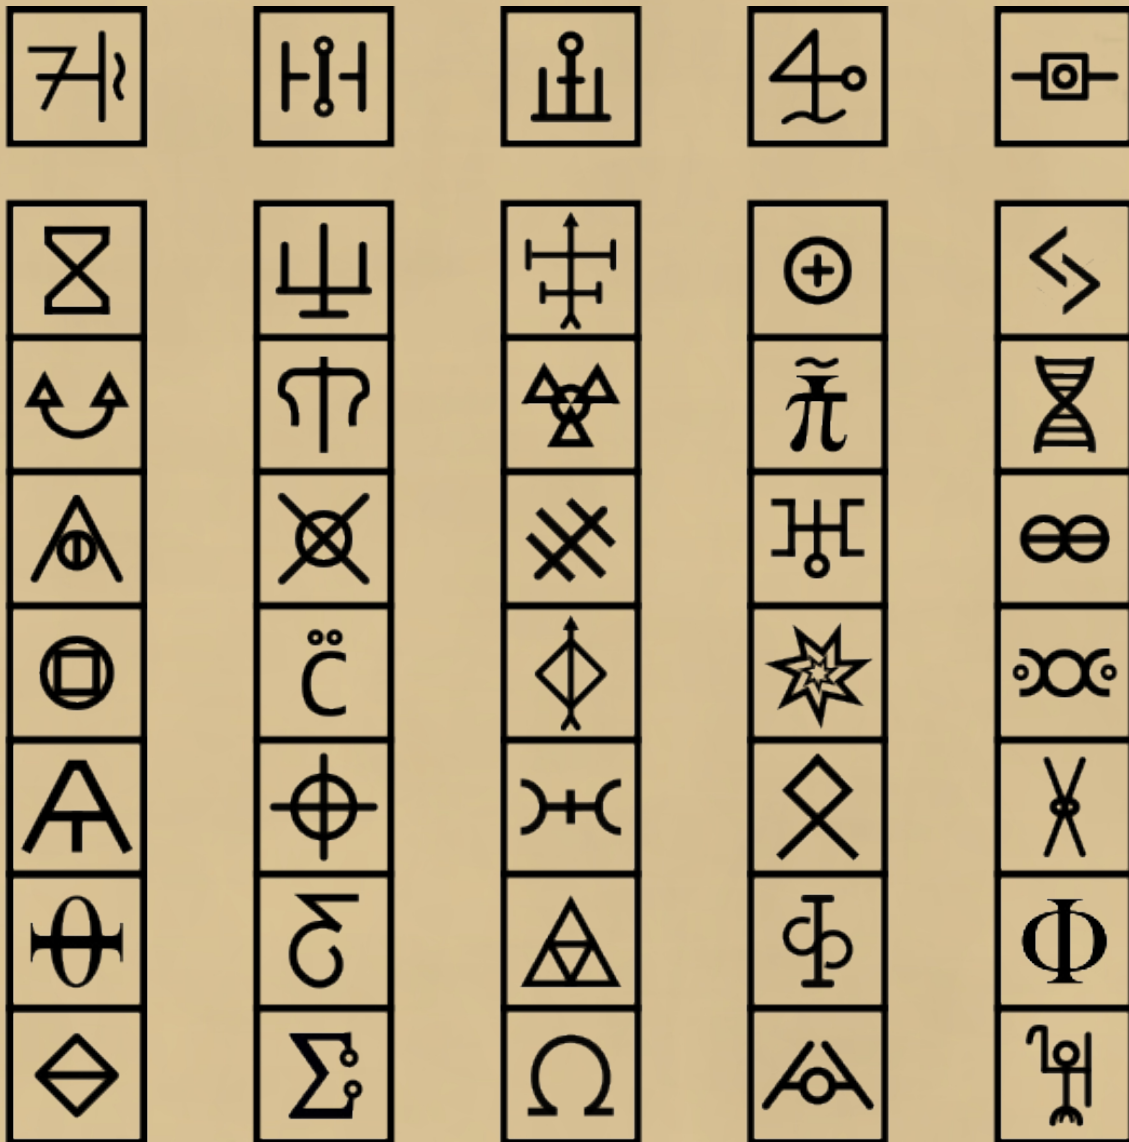

2. lépés:


- Azonosítsd az anomáliát azon csoport alapján, amely tartalmazza mindhárom megnyomott szimbólumot, majd írd be a modul kijelzőjére és erősítsd meg.

Anomália Típusok:

Leach



Mycrotide

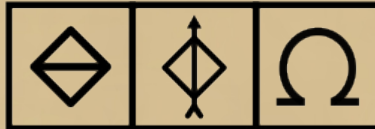

Crack



Loop



Phase




Skin



Breach



Worm

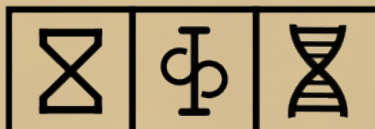

Stink



Glitch



Time




Unknown




Útmutató az Erőterekhez


- Kövesd az alábbi utasításokat a kábel színe alapján.
- Ha nincs vágható kábel, vágd el a legalsó kábelt.

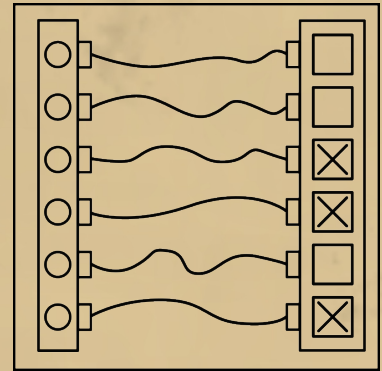


Piros kábel:

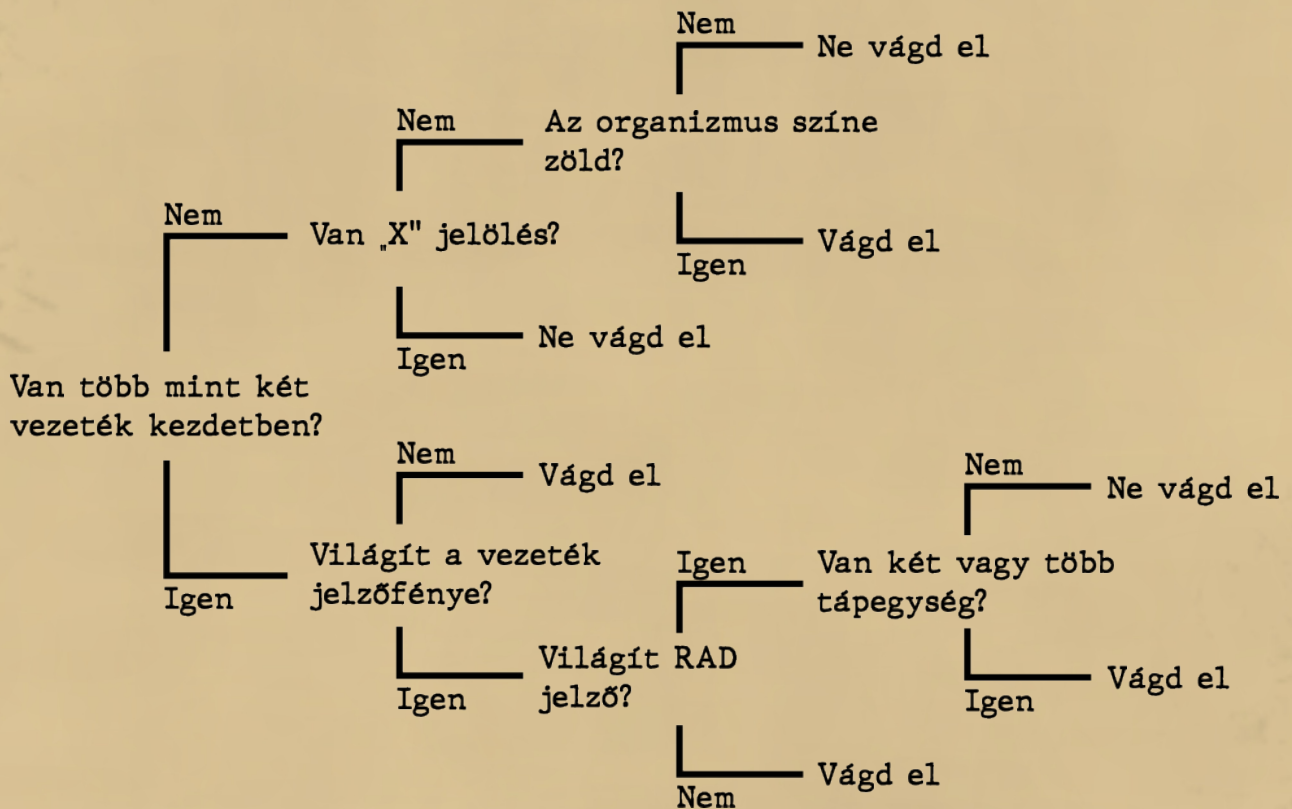

Kék kábel:

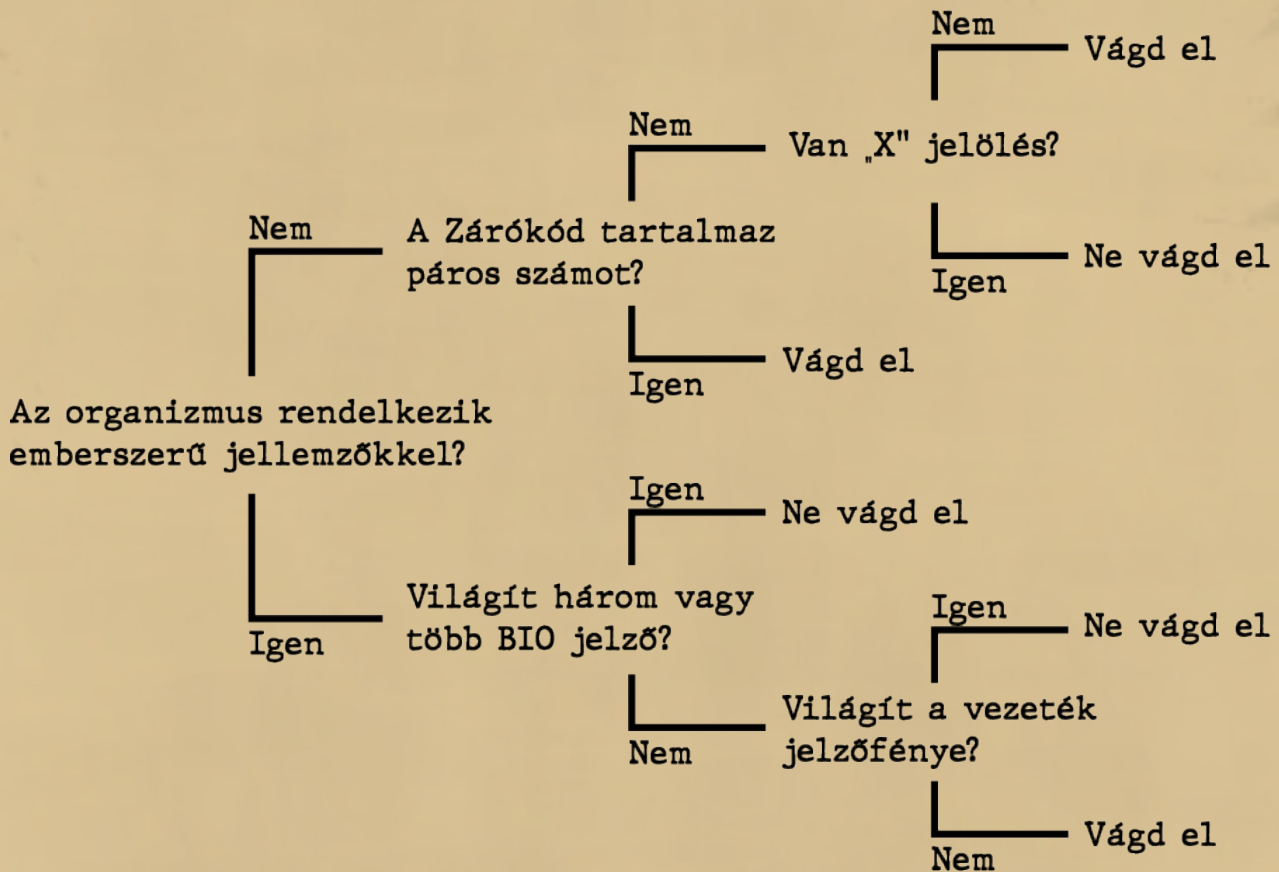

Sárga kábel:

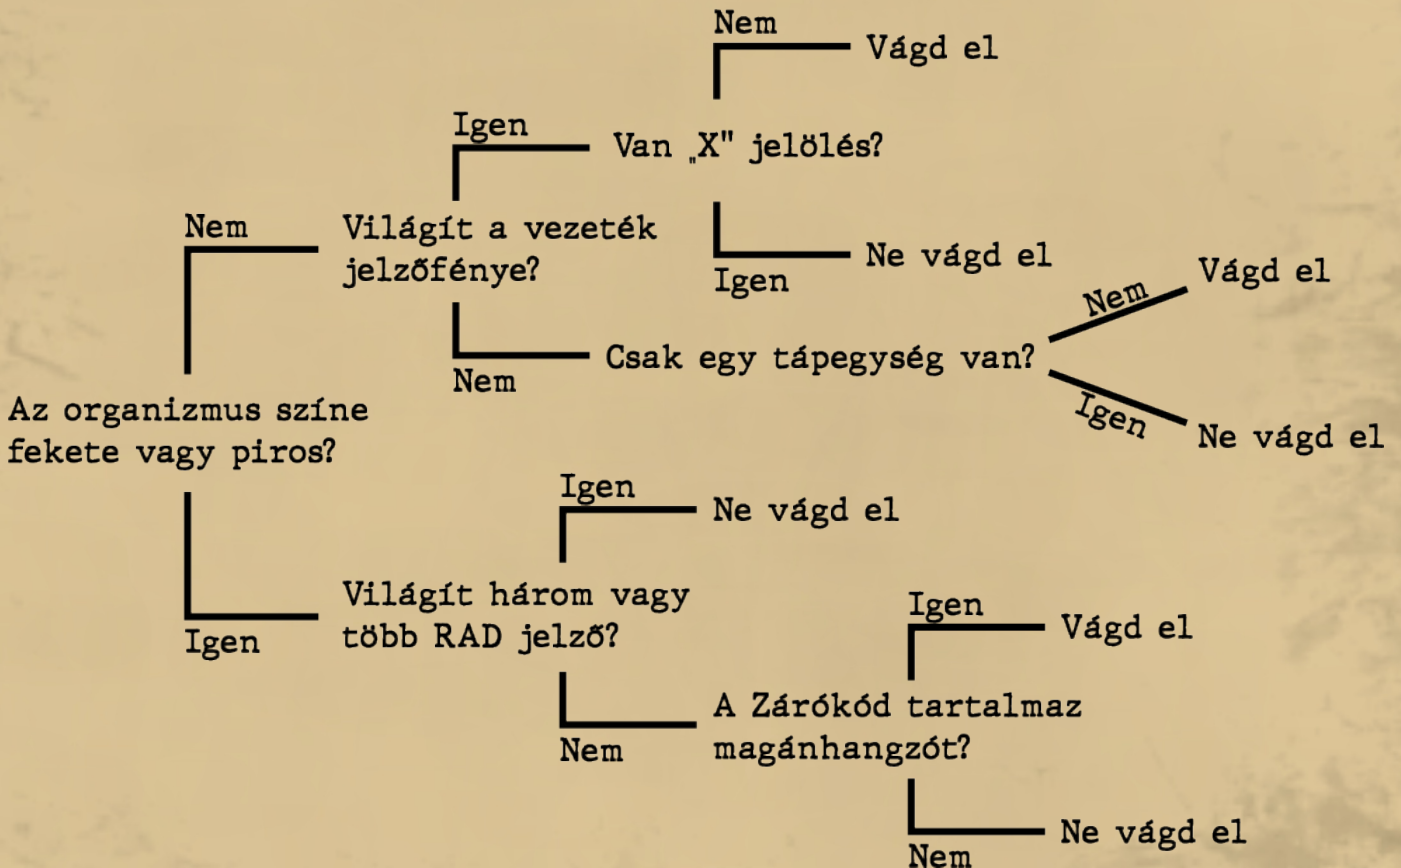


Utasítások a feltételekről

• Használd a modulon található nyomás- és hőmérsékletjelzők adatait a csúszkák megfelelő pozícióba állításához.

• Ha egy csúszka eléri a tetejét vagy az alját, folytasd a számolást az ellenkező oldalról.

• Minden csúszkát óvatosan mozgass, mivel a nyomás és a hőmérséklet változni fog, és nem szabad rossz pozícióban elengedni.

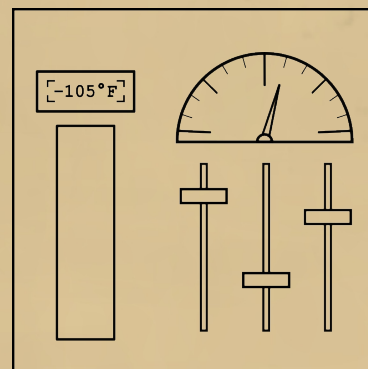

	Ha a hőmérséklet 150°F és 75°F között van	Ha a hőmérséklet 75°F és 0°F között van	Ha a hőmérséklet 0°F és -75°F között van	Ha a hőmérséklet -75°F és -150°F között van
Ha a nyomás 0 és 45 PSI között van	Állítsa a 2. csúszkát +4 pozícióval.	Állítsa az 1. csúszkát -3 pozícióval.	Állítsa a 3. csúszkát +7 pozícióval.	Állítsa a 2. csúszkát -9 pozícióval.
Ha a nyomás 45 és 90 PSI között van	Állítsa az 1. csúszkát +1 pozícióval.	Állítsa a 3. csúszkát -5 pozícióval.	Állítsa a 2. csúszkát +8 pozícióval.	Állítsa az 1. csúszkát +6 pozícióval.
Ha a nyomás 90 és 135 PSI között van	Állítsa a 3. csúszkát -2 pozícióval.	Állítsa a 2. csúszkát -1 pozícióval.	Állítsa az 1. csúszkát -7 pozícióval.	Állítsa a 3. csúszkát +9 pozícióval.
Ha a nyomás 135 és 180 PSI között van	Állítsa a 2. csúszkát +2 pozícióval.	Állítsa az 1. csúszkát -9 pozícióval.	Állítsa a 3. csúszkát +3 pozícióval.	Állítsa a 2. csúszkát -6 pozícióval.


Utasítások a DNS-szekvenciához

1. Válaszd ki a megfelelő táblázatot a DNS színe alapján.

2. Nyomd meg azt a gombot, amely megfelel a képernyőn villogó bázisnak.

3. Minden helyes gombnyomás után egy új bázis jelenik meg, amely az előzőleg megadott után kerül hozzáadásra, így egy szekvencia jön létre.

4. Minden alkalommal, amikor egy új bázis hozzáadásra kerül, a szekvenciát újra be kell írni az elejétől, amíg a modul be nem fejeződik.

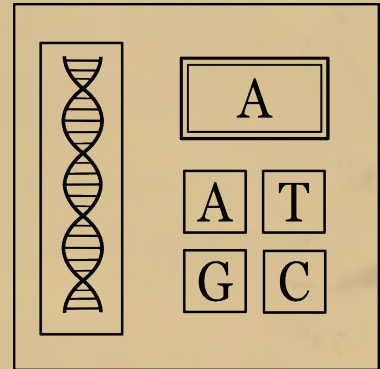

Piros DNS:

Ha a lezáró kód magánhangzót tartalmaz:

Ha a lezáró kód nem tartalmaz magánhangzót:

A bázis	G bázis	T bázis	C bázis
G	A	C	T
C	G	A	T

Sárga DNS:

Ha a lezáró kód páros számot tartalmaz:

Ha a lezáró kód nem tartalmaz páros számot:

A bázis	G bázis	T bázis	C bázis
A	C	G	T
T	A	C	G

Kék DNS:

Ha a lezáró kódban lévő számok összege páros:

Ha a lezáró kódban lévő számok összege páratlan:

A bázis	G bázis	T bázis	C bázis
A	G	T	C
G	A	T	C

Lila DNS:


















Ha a lezáró kód utolsó betűje magánhangzó:

Ha a lezáró kód utolsó betűje mássalhangzó:

A bázis	G bázis	T bázis	C bázis
T	C	G	A
C	T	A	G


Billentyűzet utasítások

- Párosítsd a világító gombokat a fekete mezőkkel a megfelelő billentyűzet megtalálásához.
- Nyomd meg az „X”-szel jelölt gombokat.
- Ismételd, amíg a modul be nem fejeződik.

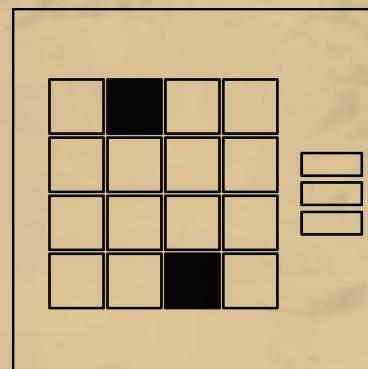


Iránytűre vonatkozó utasítások


- Az iránytű körüli fények helyzete megmutatja, hogy a 4 kapcsoló közül melyiket kell elforgatni.
- A fények helyzete az iránytű által mutatott irány alapján kerül meghatározásra.
- Amikor az összes kapcsolót elforgatták, a modul befejeződik.

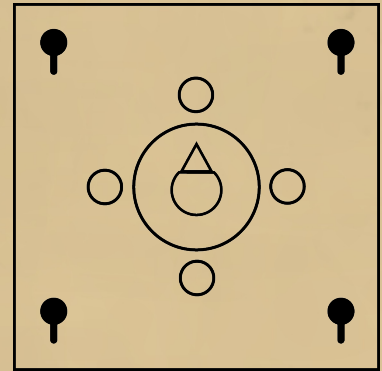


- A kapcsolók kódolási sorrendje:




- Forgasd D

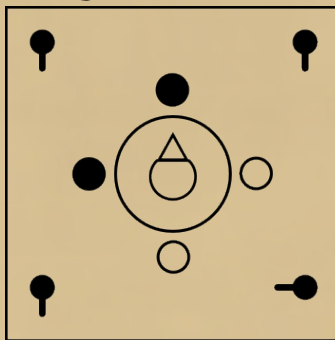


- Forgasd A

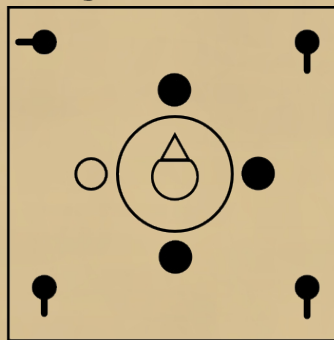


- Forgasd C

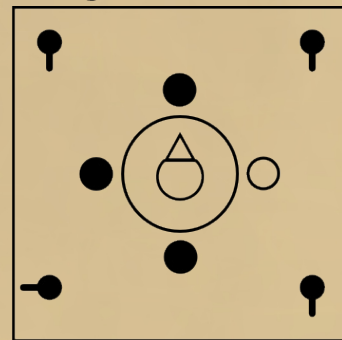


- Forgasd B

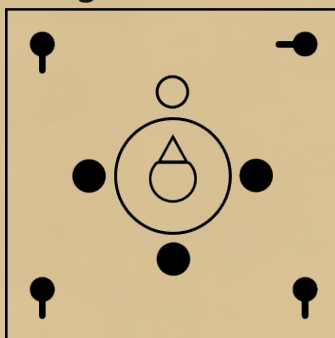


- Forgasd A

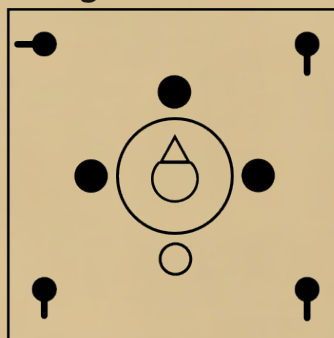


- Forgasd C

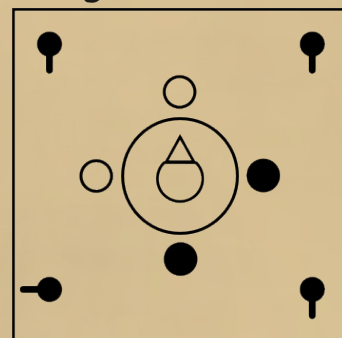

- Forgasd B

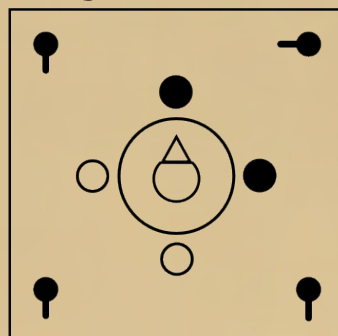


- Forgasd D

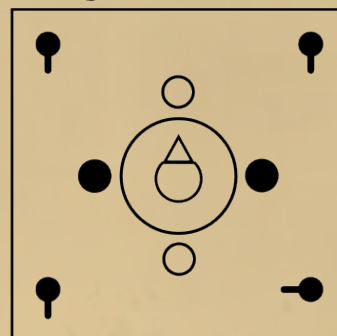

Hullámokra vonatkozó utasítások

- A modul három paneljén lévő fények felgyulladásának sorrendje határozza meg a panelek megoldásának sorrendjét.
- A megoldandó panelhez válaszd ki az alábbi táblázat megfelelő részét a panel alján található chippek száma alapján, és kövesd az utasításokat.

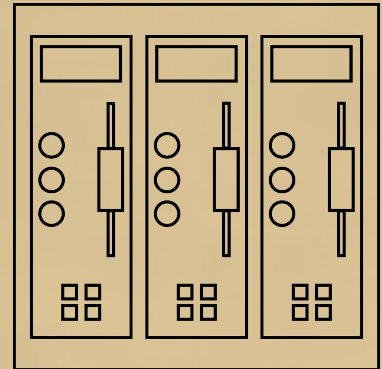

1 chip:

- Ha a hullámhossz rövid, nyomd meg az alsó gombot 1×.
- Ellenkező esetben, ha legalább 2 energiaforrás van, nyomd meg a középső gombot 3×.
- Ellenkező esetben nyomd meg a felső gombot 2×.

2 chip:

- Ha az amplitúdó magas, nyomd meg a középső gombot 1×.
- Ellenkező esetben, ha a kód páros számot tartalmaz, nyomd meg a felső gombot 1×.
- Ellenkező esetben, ha a hullámhossz hosszú, először nyomd meg a felső gombot, majd azonnal a középsőt.
- Ellenkező esetben nyomd meg az alsó gombot 3×.

3 chip:

- Ha a prioritás 1., nyomd meg a felső gombot 2×.
- Ellenkező esetben, ha a hullámhossz rövid és az amplitúdó magas, nyomd meg a felső gombot, majd azonnal az alsót.
- Ellenkező esetben, ha a hullámhossz hosszú vagy az amplitúdó alacsony, nyomd meg a felső gombot 2×, majd a középsőt 1×.
- Ellenkező esetben nyomd meg az összes gombot alulról felfelé.

4 chip:

- Ha az amplitúdó alacsony, nyomd meg a középső gombot 1×.
- Ellenkező esetben, ha nincs hullám, nyomd meg a középső gombot 1×, majd az alsót 2×.
- Ellenkező esetben, ha a prioritás 2., nyomd meg az összes gombot felülről lefelé.
- Ellenkező esetben nyomd meg az alsó gombot 3×.


TORZULÁSOK

Amikor bizonyos életformák a laboratóriumban elveszítik stabilitásukat, torzulásokat idéznek elő a környező környezetben.

Az ezen torzulások által a laboratóriumban okozott problémák elleni ellenintézkedések az alábbiakban vannak felsorolva.


Torzulások

- **Tartsa lenyomva a gombot, amíg a nyomásszint vissza nem tér a normál értékre.**

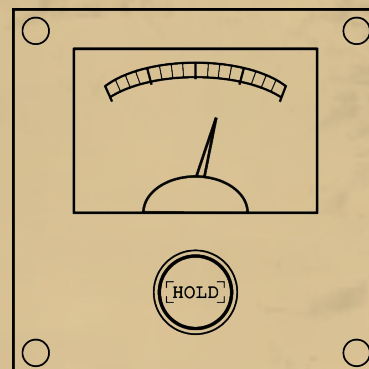


Torzulások

- Csak a villogó gombot nyomja meg az életforma stabilizálásához.

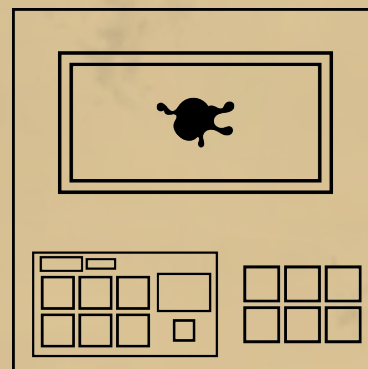


Torzulások

- Csak azokat a kapcsolókat kapcsold be a panelen, amelyeknek villognak a fényei.

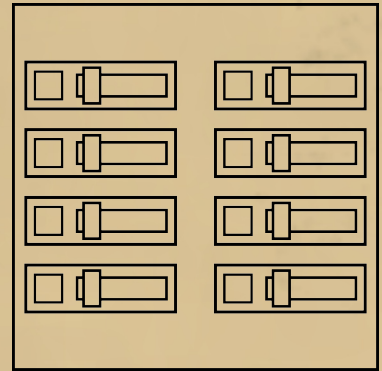


Torzulások

- **Helyezd vissza a kilöködött csöveket a helyükre, majd engedd le az oldalsó kart a rögzítéshez.**

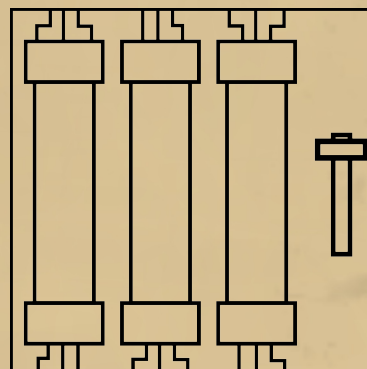

Torzulások

- Kapcsold be és ki a kapcsolókat a rajtuk lévő számok szerint, hogy a jobb oldali mérő szintje megegyezzen a bal oldalival.

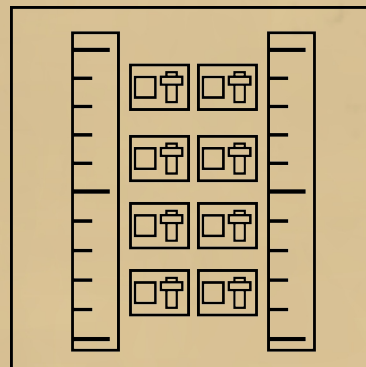


Információ a Jelzőkről

A RAD és BIO jelzők a vezérlőpulton találhatóak, és információt nyújtanak az alanyról és a környezetéről.



Információ a Tápegységekről

A tápegységek biztosítják az energiát a vezérlőpulthoz, számuk az elszigetelési körülményektől függően változhat. A vezérlőpult alján találhatók.

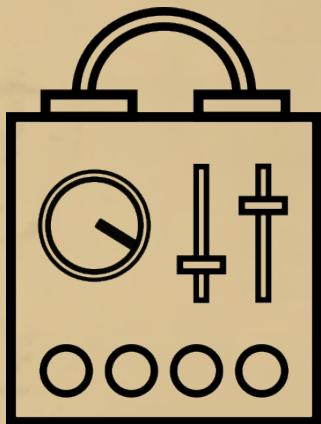

Információ a Zárókédról

A Zárókód egy alany-specifikus azonosító, amely minden alanyhoz egyedi hivatkozásként szolgál. A megfigyelő ablak tetején található.

BZ3-D6X

Magánhangzók listája:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Információ az Önkifejező Mechanizmusról

Az Önmegsemmisítő gomb az alany és a megfigyelőkamra megsemmisítésére szolgál a szökés megakadályozása érdekében. Csak végső megoldásként alkalmazható.

