

# KEEP IT CONTAINED

## دليل البروتوكول

وهو مطلوب للتشغيل الصحيح Keep It Contained يرافق دليل البروتوكول هذا لعبة.

## بروتوكولات السلامة البيولوجية الحرجة

سيكون هذا الدليل هو مصدرك الوحيد للدعم من أجل إبقاء أشكال الحياة غير المعروفة تحت السيطرة عندما تحاول عبور خط الحجر الصحي.

أنت المشغّل! يمكن العثور هنا على البروتوكولات المعمول بها لكل سيناريو قد تواجهه.

## معلومات عامة عن الوحدات

تقع الوحدات في أعلى لوحة التحكم. الأهداف الرئيسية التي يجب عليك حلها من أجل احتواء الكائنات هي الوحدات.

قد تختلف الوحدات التي تواجهها في كل مستوى وغالبًا ما تكون عشوائية.

تتوفر معلومات تفصيلية عن الوحدات في الصفحات 4-9.


## معلومات عامة عن البيئة

قد تؤثر التفاصيل التي تراها في بيئتك على حل الوحدات أو تجعل حلها أكثر صعوبة.

تتوفر معلومات تفصيلية عن البيئة في الصفحات 10-13. يُوصى بقراءتها مسبقًا للاستعداد.

## تعليمات توصيل الأسلاك

- تحتوي الوحدة على أربعة أسلاك وأربع فتحات إدخال.
- كل فتحة إدخال مميزة برمز.
- يتم ترتيب الرموز من اليسار إلى اليمين ويجب وصفها بهذا الترتيب.
- تشير الأعمدة أدناه إلى ترتيب أولوية الرموز.
- إذا كان الرمز الموصوف في أعلى موضع في أي عمود، فيجب توصيله بالسلك ذي اللون المحدد في ذلك العمود.
- إذا كان أي سلك متصل بالفعل برمز، فيجب تجاهل ذلك العمود.

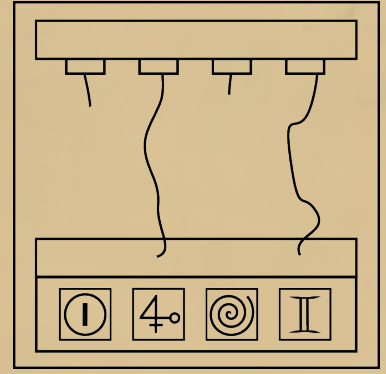


| أخضر | أصفر | أزرق | أحمر |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |



## تعليمات إطلاق الغاز


- تحتوي الوحدة على ثلاث أسطوانات غاز ملونة، لكل منها مفتاح تحكم.
- تعرض الشاشة العلوية اليسرى لون الدم. وتعرض الشاشة العلوية اليمنى مستوى النقاء.
- لاختيار الغازات التي سيتم إطلاقها، يجب خفض المفاتيح الموجودة أسفل كل أسطوانة غاز.
- اضغط على الزر الأحمر لإطلاق الغازات المحددة.
- اقرأ القواعد بالترتيب ونفذ أول تعليمات صالحة.

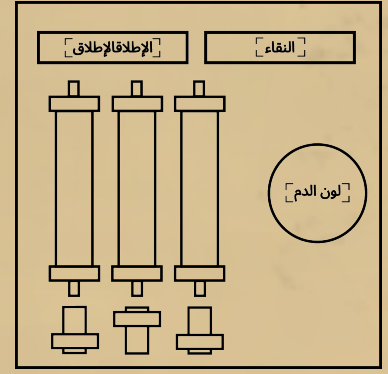

1. إذا كان لون الدم أخضر ومستوى النقاء متوسطًا، فأطلق الغازين الأيسر والأوسط.
2. إذا كانت لوحة التحكم مزودة بأكثر من مصدرين للطاقة وكان مستوى النقاء نقيًا، فأطلق جميع الغازات.
3. أو أكثر مضاءة، فلا تطلق أي غاز RAD إذا كان لون الدم أحمر وثلاثة مؤشرات.
4. مضاءة، فأطلق الغاز الأوسط فقط BIO إذا كان هناك مصدر طاقة واحد فقط ولا توجد أي مؤشرات.
5. إذا كان لون الدم أصفر أو مستوى النقاء منخفضًا، فأطلق الغازين الأيسر والأيمن.
6. فقط مضاءين، فأطلق الغاز الأيسر فقط RAD إذا كان مستوى النقاء صفرًا ومؤشرًا.
7. إذا كان لون الدم أزرق ومستوى النقاء مرتفعًا، فأطلق الغازين الأوسط والأيمن.
8. إذا لم تنطبق أي من الشروط أعلاه، فأطلق الغاز الأيمن فقط.


## تعليمات الشذوذات

1. انظر إلى الرمز الظاهر على الشاشة واتبع تعليمات الخطوة 1.
2. باستخدام المعلومات التي جمعتها، اتبع تعليمات الخطوة 2 لتحديد نوع الشذوذ.

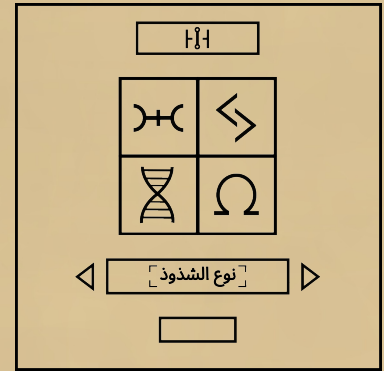

### الخطوة 1:

- يمثل الرمز على الشاشة العمود الذي يقع فيه.
- من بين الرموز الأربعة المعروضة على الفني، اضغط على الزر الذي يحتوي على الرمز الذي لا ينتمي إلى ذلك العمود.
- كرر هذه العملية حسب الحاجة، ثم انتقل إلى الخطوة 2.

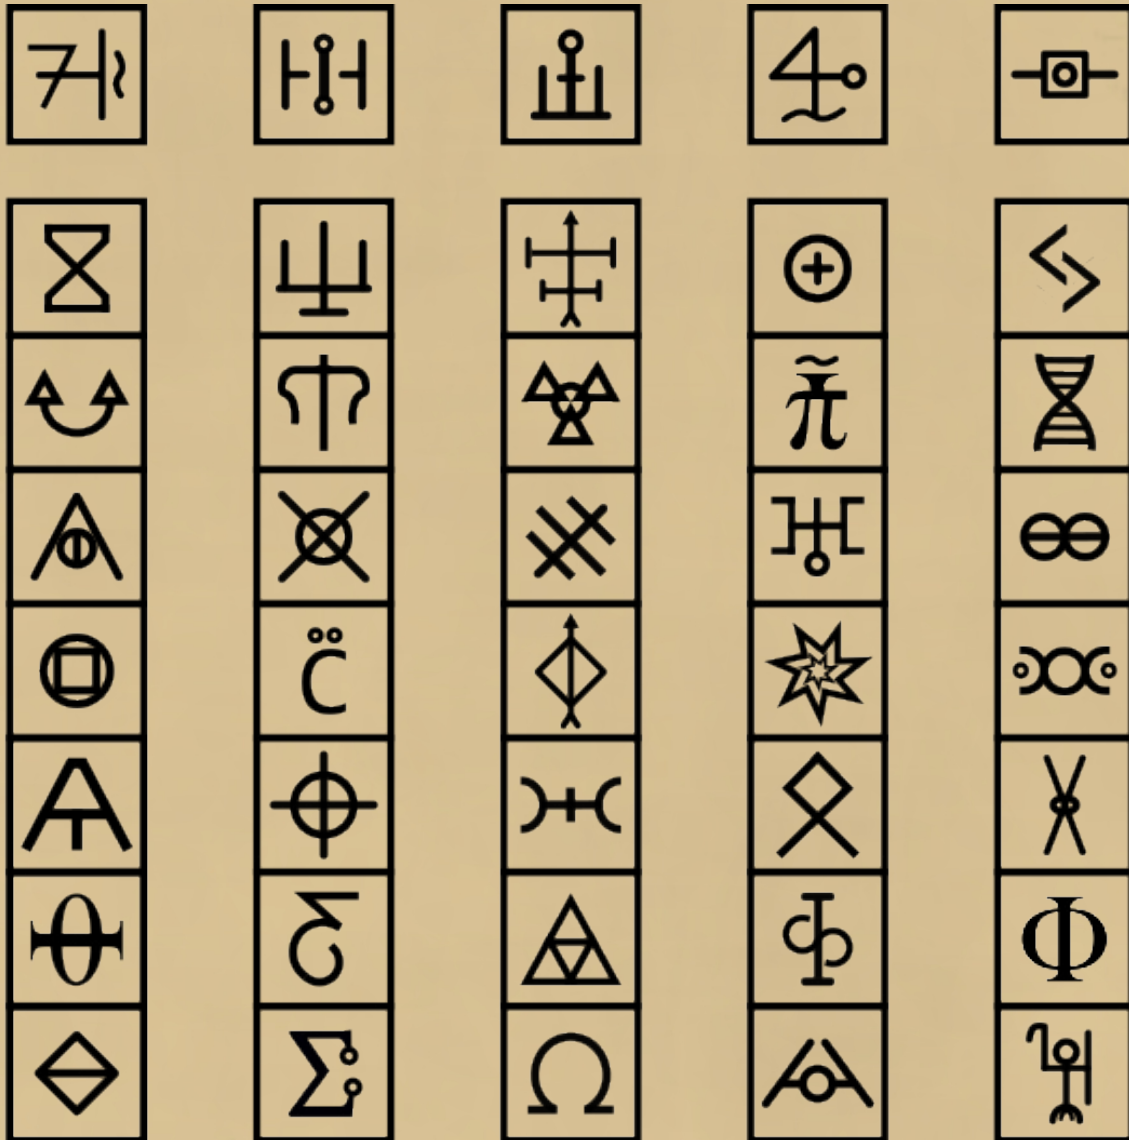

الخطوة 2:

- حدّد الشذوذ بناءً على المجموعة التي تحتوي على الرموز الثلاثة التي تم الضغط عليها، ثم أدخله في شاشة الوحدة وأرسله.

## أنواع الشذوذ

Leach




Mycrotide



Crack



Loop

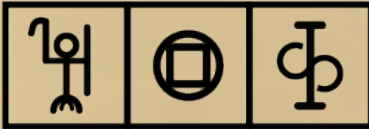

Phase




Skin



Breach



Worm

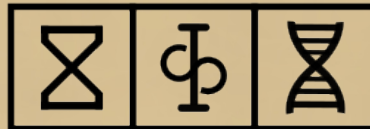

Stink



Glitch



Time




Unknown





### تعليمات حقول القوة

- اتبع التعليمات أدناه بناءً على لون الكابل.
- إذا لم يكن هناك كابل لقطعه، فاقطع الكابل الموجود في الأسفل.

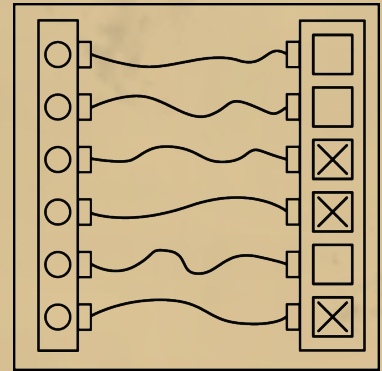


## كابل أحمر






## كابل أزرق

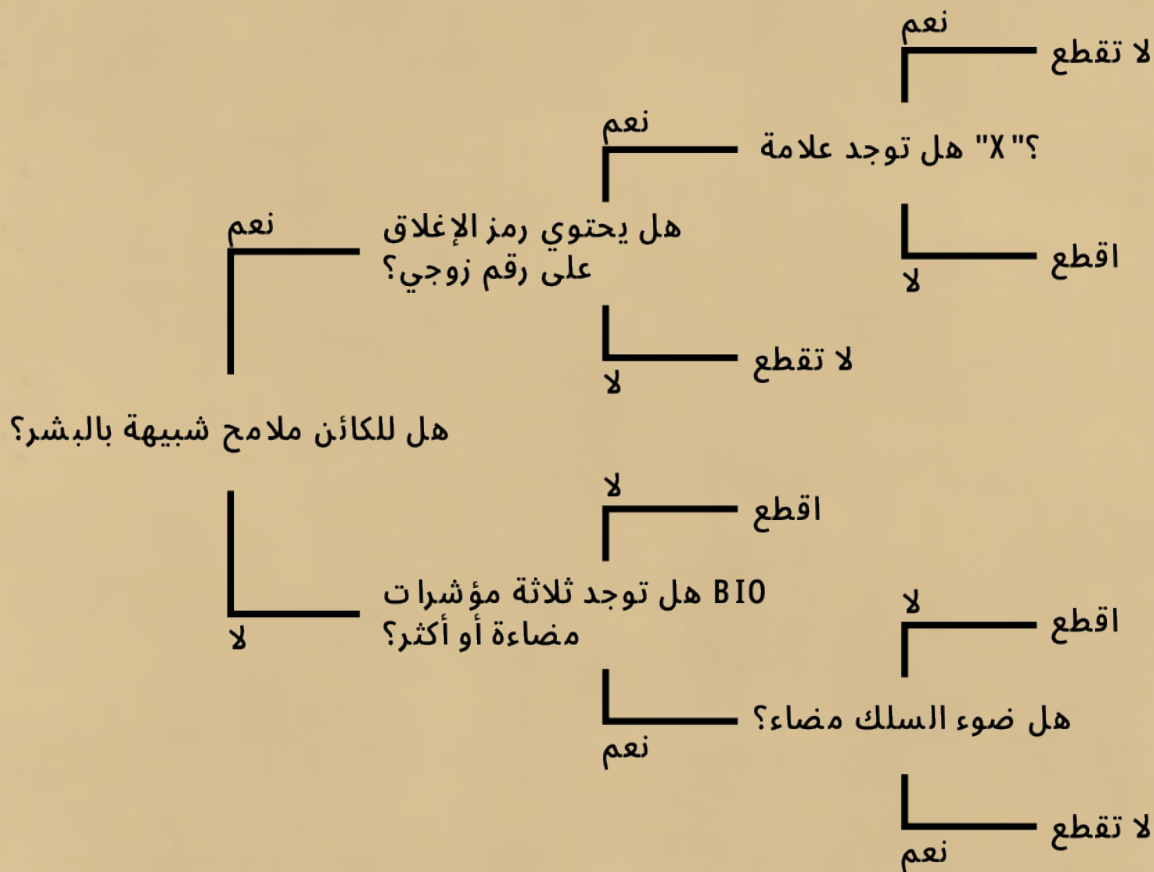


## كابل أصفر

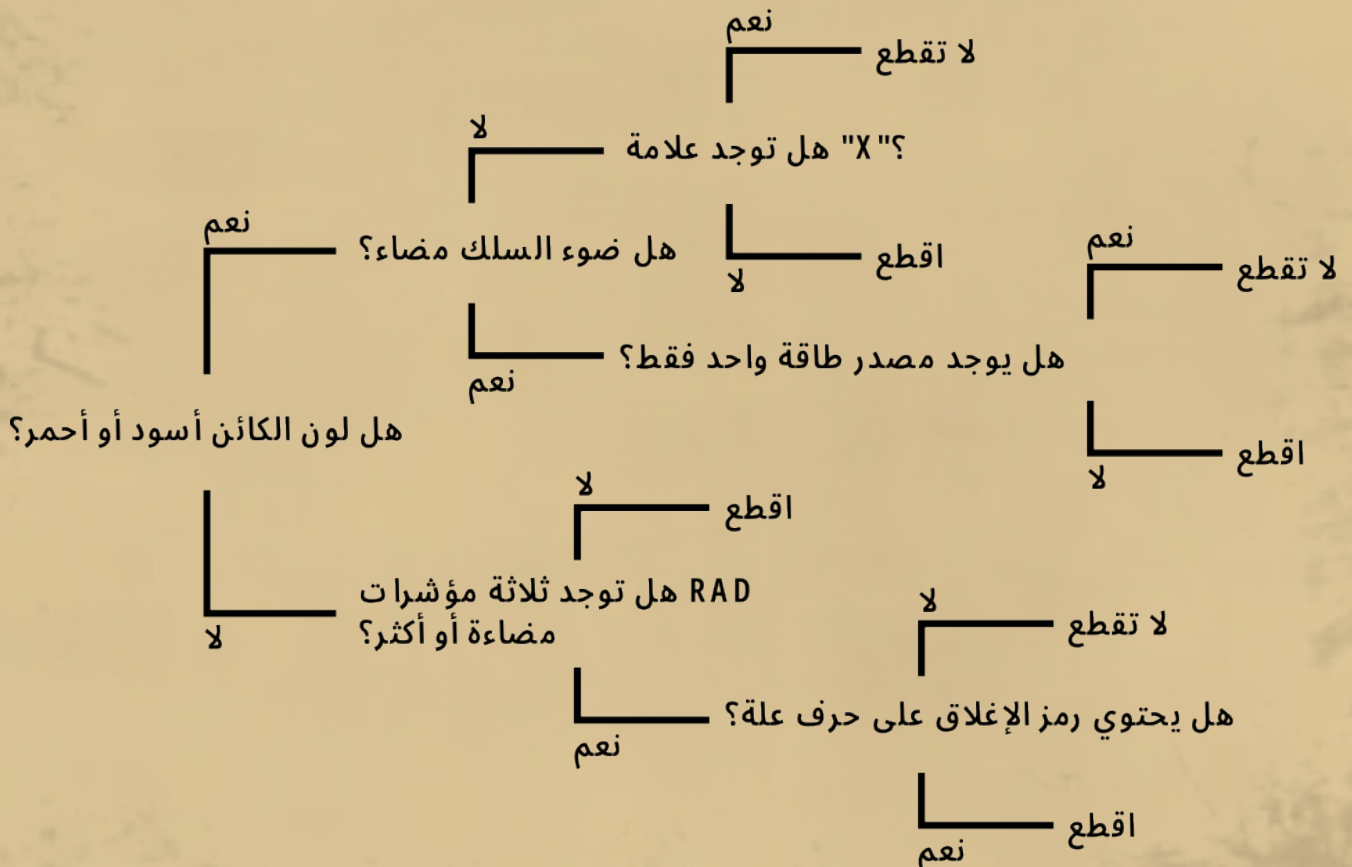

## تعليمات حول الشروط

• استخدم المعلومات من مؤشرات الضغط ودرجة الحرارة على الوحدة لتحريك أشرطة التمرير إلى مواضعها الصحيحة.

• إذا وصل شريط التمرير إلى الأعلى أو الأسفل تمامًا، فاستمر في العد من الطرف المقابل.

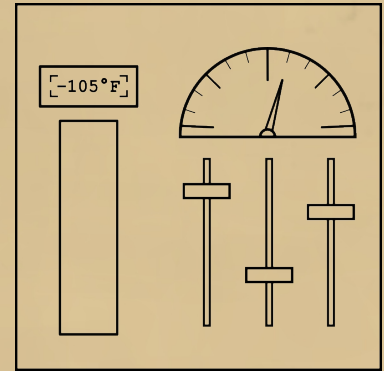


• حرّك كل شريط تمرير بحذر، لأن الضغط ودرجة الحرارة سيتغيران، ولا يجب تركه في موضع غير صحيح.

| إذا كانت درجة الحرارة ضمن النطاق<br>150°F إلى 75°F من | إذا كانت درجة الحرارة ضمن النطاق<br>75°F إلى 0°F من | إذا كانت درجة الحرارة ضمن النطاق<br>75°F إلى 0°F من | إذا كانت درجة الحرارة ضمن النطاق<br>0°F إلى 75°F من | إذا كانت درجة الحرارة ضمن النطاق<br>150°F إلى 75°F من |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| قم بضبط شريط التمرير الثاني<br>مواضع 4 بمقدار +       | قم بضبط شريط التمرير الأول<br>مواضع 3 بمقدار -      | قم بضبط شريط التمرير الثالث<br>مواضع 7 بمقدار +     | قم بضبط شريط التمرير الثاني<br>مواضع 9 بمقدار -     | قم بضبط شريط التمرير الأول<br>مواضع 6 بمقدار +        |
| إذا كان الضغط ضمن النطاق<br>45 إلى 0 من PSI           | قم بضبط شريط التمرير الأول<br>مواضع 1 بمقدار +      | قم بضبط شريط التمرير الثالث<br>مواضع 5 بمقدار -     | قم بضبط شريط التمرير الثاني<br>مواضع 8 بمقدار +     | قم بضبط شريط التمرير الأول<br>مواضع 6 بمقدار +        |
| إذا كان الضغط ضمن النطاق<br>90 إلى 45 من PSI          | قم بضبط شريط التمرير الثالث<br>مواضع 2 بمقدار -     | قم بضبط شريط التمرير الثاني<br>مواضع 1 بمقدار -     | قم بضبط شريط التمرير الأول<br>مواضع 7 بمقدار -      | قم بضبط شريط التمرير الثالث<br>مواضع 9 بمقدار +       |
| إذا كان الضغط ضمن النطاق<br>135 إلى 90 من PSI         | قم بضبط شريط التمرير الثاني<br>مواضع 9 بمقدار -     | قم بضبط شريط التمرير الأول<br>مواضع 2 بمقدار +      | قم بضبط شريط التمرير الثالث<br>مواضع 3 بمقدار +     | قم بضبط شريط التمرير الثاني<br>مواضع 6 بمقدار -       |
| إذا كان الضغط ضمن النطاق<br>180 إلى 135 من PSI        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                       |

## تعليمات حول تسلسل الحمض النووي

- اختر الجدول الصحيح بناءً على لون الحمض النووي.
- اضغط على الزر الذي يتوافق مع القاعدة التي تومض على الشاشة.
- مع كل ضغط صحيح، ستظهر قاعدة جديدة وتُضاف بعد القاعدة التي تم إدخالها مسبقاً، مما يُكوّن تسلسلاً.

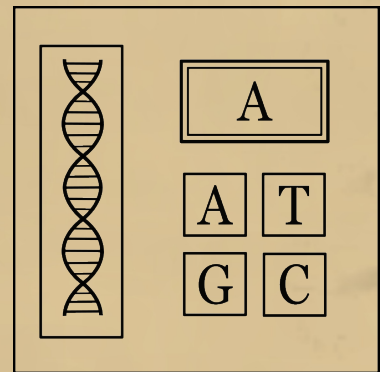

- في كل مرة تتم إضافة قاعدة جديدة، يجب إدخال التسلسل مرة أخرى من البداية حتى يكتمل الوحدة.

### الحمض النووي الأحمر:

إذا كان رمز الختم يحتوي على حرف علة:

إذا كان رمز الختم لا يحتوي على حرف علة:

| القاعدة A | القاعدة G | القاعدة T | القاعدة C |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| G         | A         | C         | T         |
| C         | G         | A         | T         |

### الحمض النووي الأصفر:

إذا كان رمز الختم يحتوي على رقم زوجي:

إذا كان رمز الختم لا يحتوي على رقم زوجي:

| القاعدة A | القاعدة G | القاعدة T | القاعدة C |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A         | C         | G         | T         |
| T         | A         | C         | G         |

### الحمض النووي الأزرق:

إذا كان مجموع الأرقام في رمز الختم عدداً زوجياً:

إذا كان مجموع الأرقام في رمز الختم عدداً فردياً:

| القاعدة A | القاعدة G | القاعدة T | القاعدة C |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A         | G         | T         | C         |
| G         | A         | T         | C         |

### الحمض النووي البنفسجي:

إذا كان الحرف الأخير من رمز الختم حرف علة:



إذا كان الحرف الأخير من رمز الختم حرفاً ساكناً:

| القاعدة A | القاعدة G | القاعدة T | القاعدة C |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T         | C         | G         | A         |
| C         | T         | A         | G         |



## تعليمات لوحة المفاتيح



- طابق الأزرار المتوهجة مع المربعات السوداء للعثور على لوحة المفاتيح الصحيحة.
- «X» اضغط على الأزرار المميزة بـ.
- كرر حتى يكتمل النموذج.

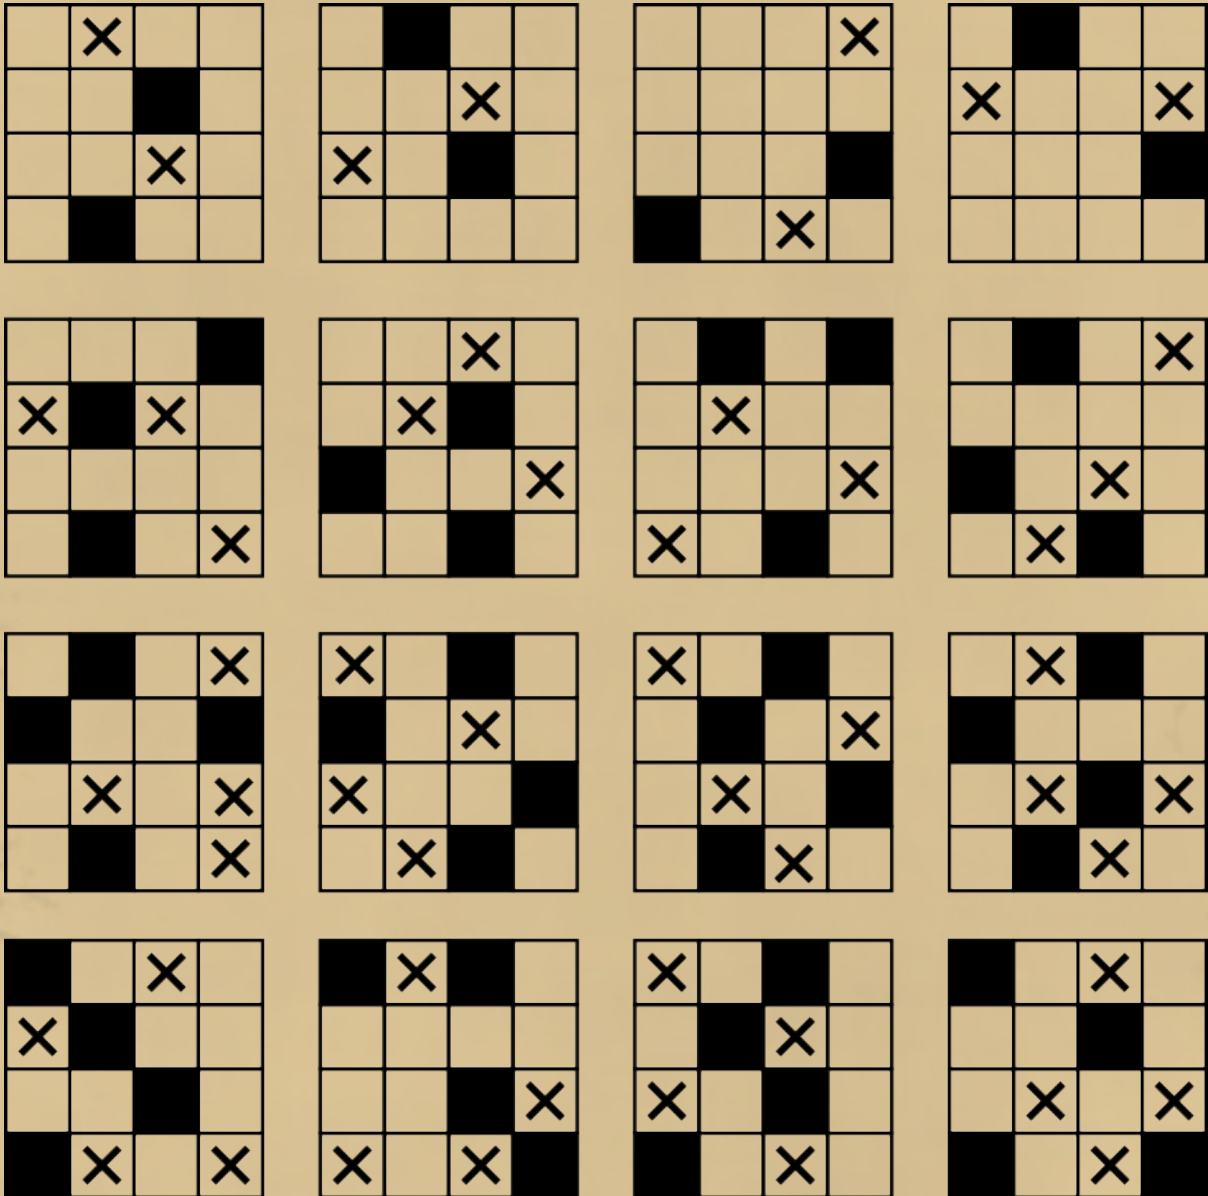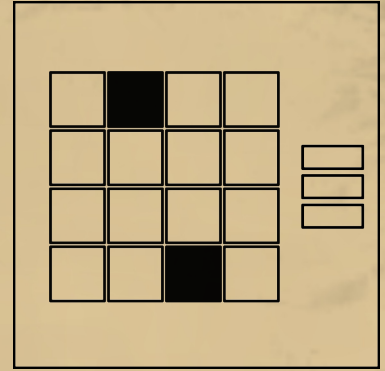




## تعليمات البوصلة


- يحدد موضع الأضواء حول البوصلة أي من المفاتيح الأربعة يجب تدويره.
- يتم تحديد مواضع الأضواء بناءً على الاتجاه الذي تشير إليه البوصلة.
- عند تدوير جميع المفاتيح، يكتمل النظام.
- ترتيب ترميز المفاتيح:

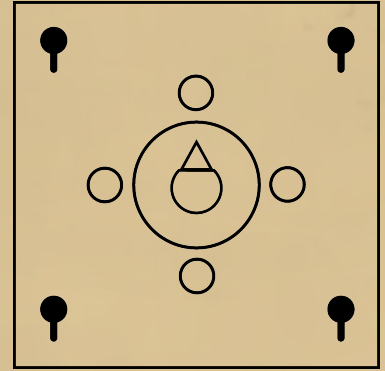


• تدوير D

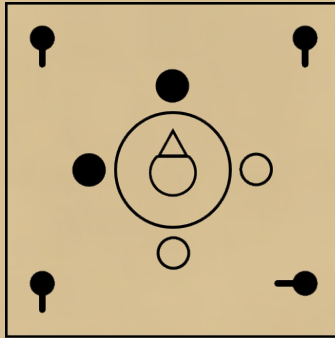


• تدوير A

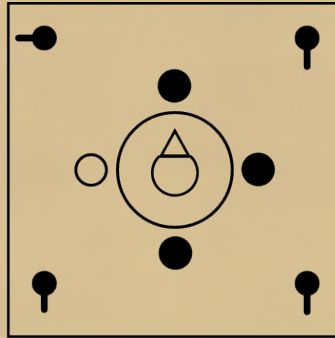


• تدوير C

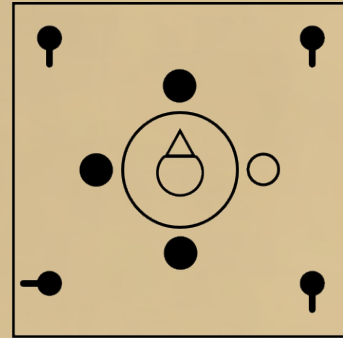


• تدوير B

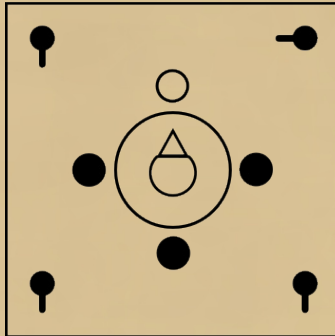


• تدوير A

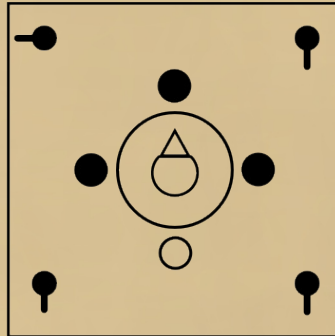


• تدوير C

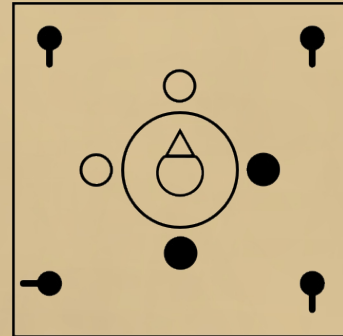

• تدوير B

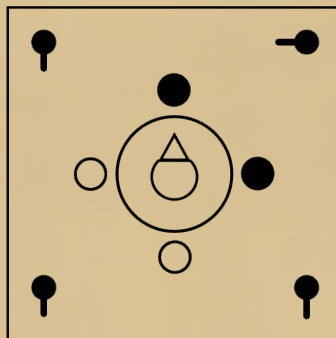


• تدوير D

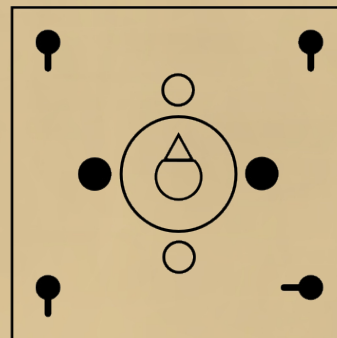

## تعليمات حول الموجات

- يحدد ترتيب إضاءة المصابيح على اللوحات الثلاث في الوحدة ترتيب حل هذه اللوحات.
- بالنسبة للوحة التي يجب حلها، اختر القسم المناسب من الجدول أدناه .  
وفقاً لعدد الشرائح الموجودة في أسفل اللوحة واتباع التعليمات

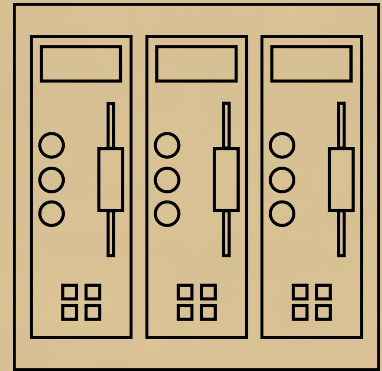

### بشريحة 1

- إذا كان الطول الموجي قصيراً، اضغط الزر السفلي مرة واحدة .
- 3مرات خلاف ذلك، إذا كان هناك مصدران طاقة على الأقل، اضغط الزر الأوسط .
- خلاف ذلك، اضغط الزر العلوي مرتين .

### بشريحتان 2

- إذا كانت السعة عالية، اضغط الزر الأوسط مرة واحدة .
- خلاف ذلك، إذا كان الرمز يحتوي على عدد زوجي، اضغط الزر العلوي مرة واحدة .
- خلاف ذلك، إذا كان الطول الموجي طويلاً، اضغط الزر العلوي ثم فوراً الزر الأوسط .
- 3مرات خلاف ذلك، اضغط الزر السفلي .

### بشرائح 3

- ، اضغط الزر العلوي مرتين إذا كانت الأولوية .
- خلاف ذلك، إذا كان الطول الموجي قصيراً والسعة عالية، اضغط الزر العلوي ثم فوراً الزر السفلي .
- خلاف ذلك، إذا كان الطول الموجي طويلاً أو السعة منخفضة، اضغط الزر العلوي مرتين ثم الزر الأوسط مرة واحدة .
- خلاف ذلك، اضغط جميع الأزرار من الأسفل إلى الأعلى .

### بشرائح 4

- إذا كانت السعة منخفضة، اضغط الزر الأوسط مرة واحدة .
- خلاف ذلك، إذا لم تكن هناك موجات، اضغط الزر الأوسط مرة واحدة ثم الزر السفلي مرتين .
- ، اضغط جميع الأزرار من الأعلى إلى الأسفل 2خلاف ذلك، إذا كانت الأولوية .
- 3مرات خلاف ذلك، اضغط الزر السفلي .

## التشوهات


عندما تفقد بعض أشكال الحياة داخل المختبر استقرارها، فإنها تتسبب في حدوث تشوهات في البيئة المحيطة.

التدابير المضادة للمشكلات التي قد تسببها هذه التشوهات داخل المختبر مذكورة أدناه.




## التشوهات

- اضغط مع الاستمرار على الزر حتى يعود مستوى الضغط إلى طبيعته

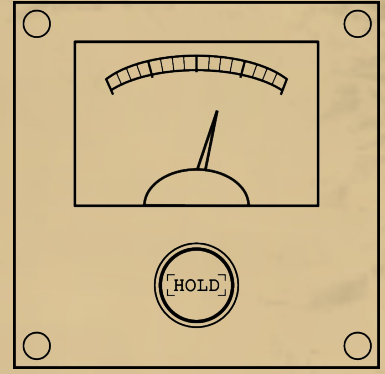


## التشوهات

- اضغط فقط على الزر الوامض لتثبيت شكل الحياة.

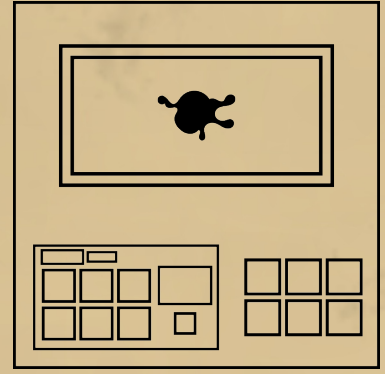

## التشوهات


- قم بتشغيل المفاتيح الموجودة على اللوحة والتي تومض أضواؤها فقط.

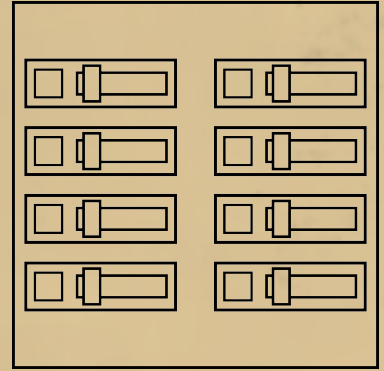




## التشوهات

- أعد الأنابيب المنطلقة إلى أماكنها، ثم اخفض الرافعة الجانبية لتثبيتها

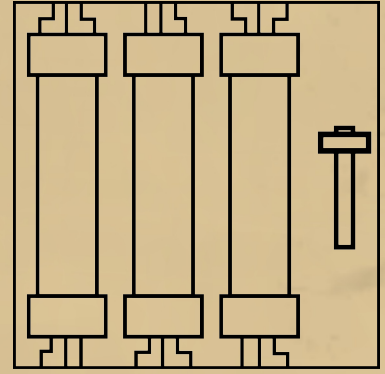

## التشوهات

- قم بتشغيل وإيقاف المفاتيح وفقًا للأرقام الموجودة عليها لمطابقة مستوى المؤشر الأيمن مع الأيسر.

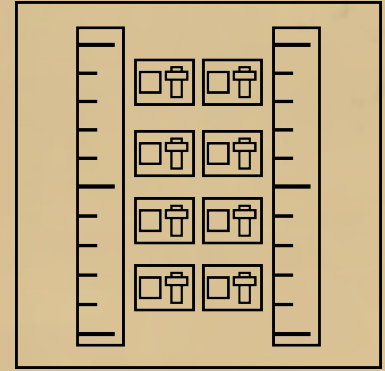

معلومات عن المؤشرات

على لوحة التحكم وتوفر معلومات عن الموضوع والبيئة التي يُحتجز فيها BIO و RAD تقع مؤشرات


RAD

BIO



## معلومات عن مصادر الطاقة

توفر مصادر الطاقة الطاقة للوحة التحكم، وقد يختلف عددها حسب ظروف احتواء الموضوع. وتقع في أسفل لوحة التحكم.

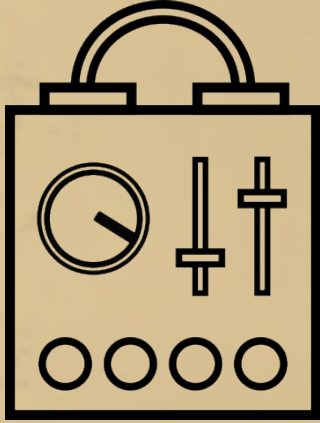

### معلومات عن رمز الإغلاق

رمز الإغلاق هو معرّف خاص بكل موضوع، يُستخدم كمرجع فريد يوفر معلومات عنه. ويقع في أعلى نافذة المراقبة.

**BZ3-D6X**

قائمة حروف العلة:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | E | I | O | U |
|---|---|---|---|---|

### معلومات عن آلية التدمير الذاتي

يُستخدم زر التدمير الذاتي لتدمير كل من الموضوع وغرفة المراقبة لمنع هروب الموضوع. ويجب استخدامه كخيار أخير فقط.

