

KEEP IT CONTAINED

MANUAL DE PROTOCOL

Acest manual de protocol însoțește jocul Keep It Contained și este necesar pentru funcționarea corectă.

PROTOCOALE CRITICE DE SIGURANȚĂ BIOLOGICĂ

Acest ghid va fi singura dumneavoastră sursă de sprijin pentru a menține sub control formele de viață necunoscute atunci când încearcă să treacă linia de carantină.

Sunteți operatorul; protocoalele aplicabile pentru fiecare scenariu pe care îl puteți întâlni pot fi găsite aici.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE MODULE

Modulele sunt situate în partea superioară a panoului de control. Principalele obiective pe care trebuie să le rezolvați pentru a izola organismele sunt modulele.

Modulele pe care le întâlniți pot varia la fiecare nivel și sunt, în general, aleatorii.

Informații detaliate despre module sunt furnizate la paginile 4-9.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE MEDIU


Detaliile pe care le observați în mediul dumneavoastră pot influența rezolvarea modulelor sau le pot face mai dificil de rezolvat.

Informații detaliate despre mediu sunt furnizate la paginile 10-13.

Se recomandă citirea acestora în avans pentru a fi pregătit.

Instrucțiuni privind Conectarea Firelor

- Modulul conține patru fire și patru sloturi de intrare.
- Fiecare slot de intrare este marcat cu un simbol.
- Simbolurile sunt ordonate de la stânga la dreapta și trebuie descrise în această ordine.
- Coloanele de mai jos indică ordinea de prioritate a simbolurilor.
- Dacă simbolul descris se află pe cea mai înaltă poziție într-o coloană, acesta trebuie conectat la firul de culoarea specificată în acea coloană. Dacă un fir este deja conectat la un simbol, acea coloană trebuie ignorată.

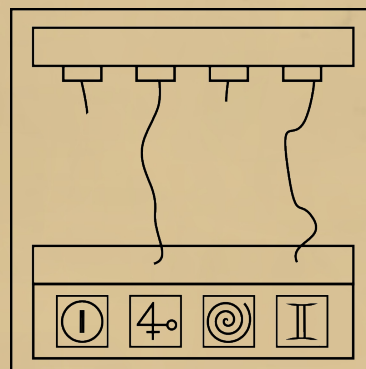

Verde:

Galben:

Albastru:

Roșu:

Ⓢ
♀°
Ⅱ
☉
⋅Ⅰ⋅
☉
⧻
♀°


☉
☉
⋅Ⅰ⋅
♀°
⧻
♀°
Ⓢ
Ⅱ

♀°
Ⅱ
☉
⧻
☉
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
♀°

☉
♀°
☉
♀°
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
Ⅱ
⧻

Instrucțiuni privind Eliberarea Gazului

- Modulul conține trei recipiente de gaz colorate, fiecare controlat de un comutator.
- Ecranul din stânga sus afișează culoarea sângelui. Cel din dreapta sus afișează nivelul de puritate.

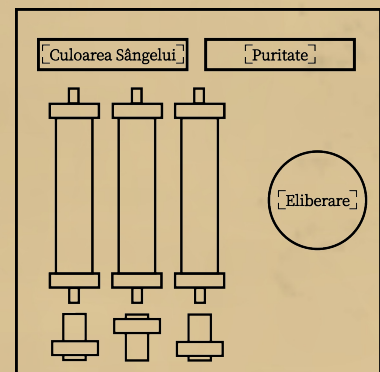

- Pentru a selecta gazele care vor fi eliberate, comutatoarele situate sub fiecare recipient trebuie coborâte.
 - Apăsăți butonul roșu pentru a elibera gazele selectate.
 - Citiți regulile în ordine și executați prima instrucțiune validă.
1. Dacă culoarea sângelui este verde și nivelul de puritate este mediu, eliberați gazele din stânga și din mijloc.
 2. Dacă panoul de control este alimentat de mai mult de două surse de alimentare și nivelul de puritate este pur, eliberați toate gazele.
 3. Dacă culoarea sângelui este roșie și cel puțin trei indicatori RAD sunt aprinși, nu eliberați niciun gaz.
 4. Dacă există o singură sursă de alimentare pe panou și nu există indicatori BIO aprinși, eliberați doar gazul din mijloc.
 5. Dacă culoarea sângelui este galbenă sau nivelul de puritate este scăzut, eliberați gazele din stânga și din dreapta.
 6. Dacă nivelul de puritate este zero și doar doi indicatori RAD sunt aprinși, eliberați doar gazul din stânga.
 7. Dacă culoarea sângelui este albastră și nivelul de puritate este ridicat, eliberați gazele din mijloc și din dreapta.
 8. Dacă niciuna dintre condițiile de mai sus nu se aplică, eliberați doar gazul din dreapta.










Instrucțiuni privind Anomaliile

- 1. Priviți simbolul care apare pe ecran și urmați instrucțiunile de la Pasul 1.**
- 2. Folosind informațiile colectate, urmați instrucțiunile de la Pasul 2 pentru a determina ce anomalie este.**

A 2x2 grid of symbols. The top-left cell contains a cross symbol. The top-right cell contains a left-pointing arrow. The bottom-left cell contains a DNA double helix symbol. The bottom-right cell contains a right-pointing arrow.

Pasul 1:

- Simbolul de pe ecran reprezintă coloana în care se află.
- Dintre cele patru simboluri afișate tehnicianului, apăsați butonul cu simbolul care nu aparține acelei coloane.
- Repetați acest proces de câte ori este necesar, apoi treceți la Pasul 2.

Pasul 2:

- Identificați anomalia pe baza grupului care conține toate cele trei simboluri apăsatate, apoi introduceți-o pe afișajul modulului și confirmați.

Tipuri de Anomalii:


Leach



Mycrotide



Crack

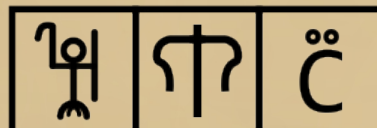

Loop



Phase




Skin



Breach



Worm

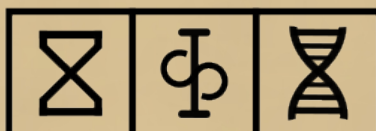

Stink



Glitch



Time




Unknown




Instrucțiuni privind Câmpurile de Forță


- Urmăți instrucțiunile de mai jos în funcție de culoarea cablului.
- Dacă nu există niciun cablu de tăiat, tăiați cablul cel mai de jos.

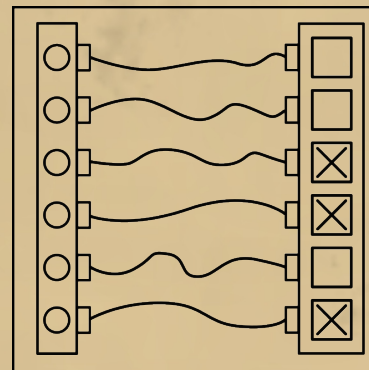


Cablu Roșu:

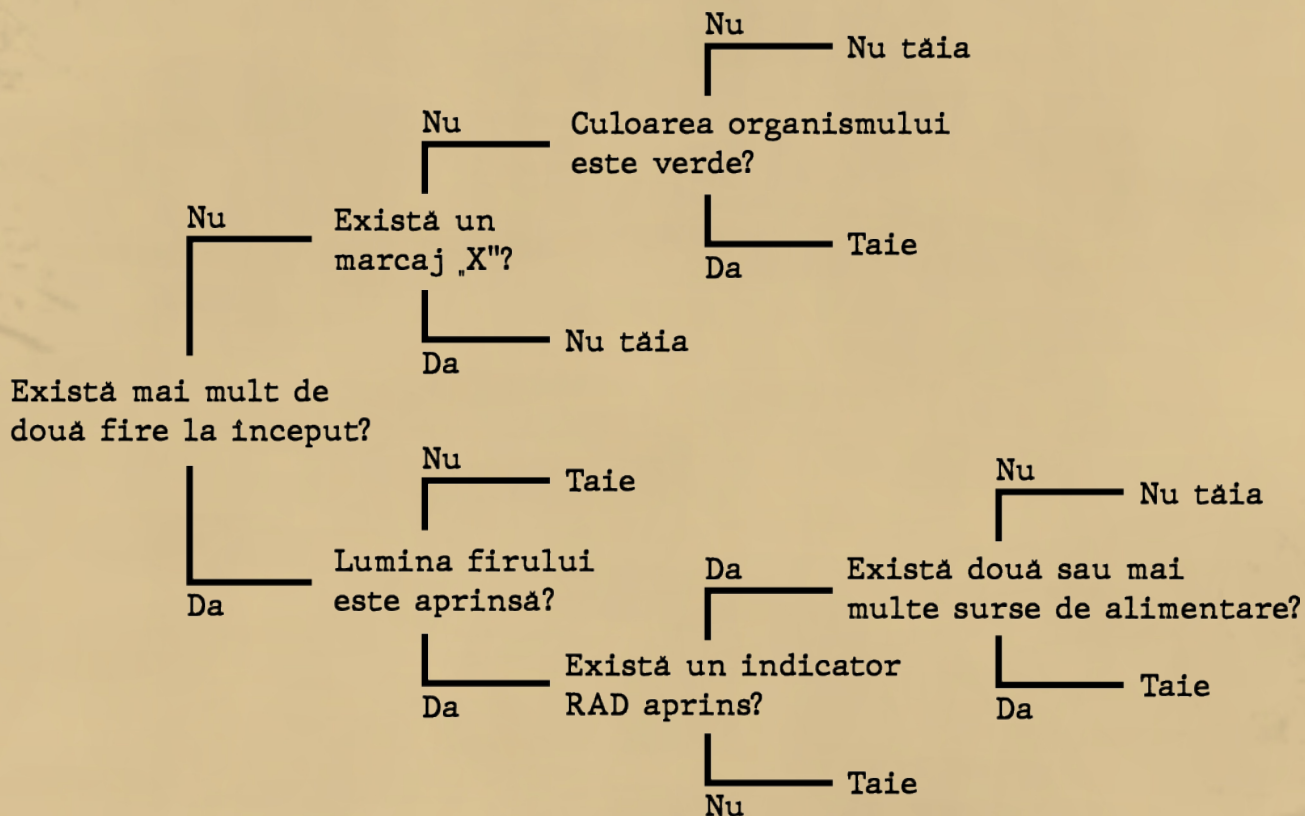

Cablu Albastru:

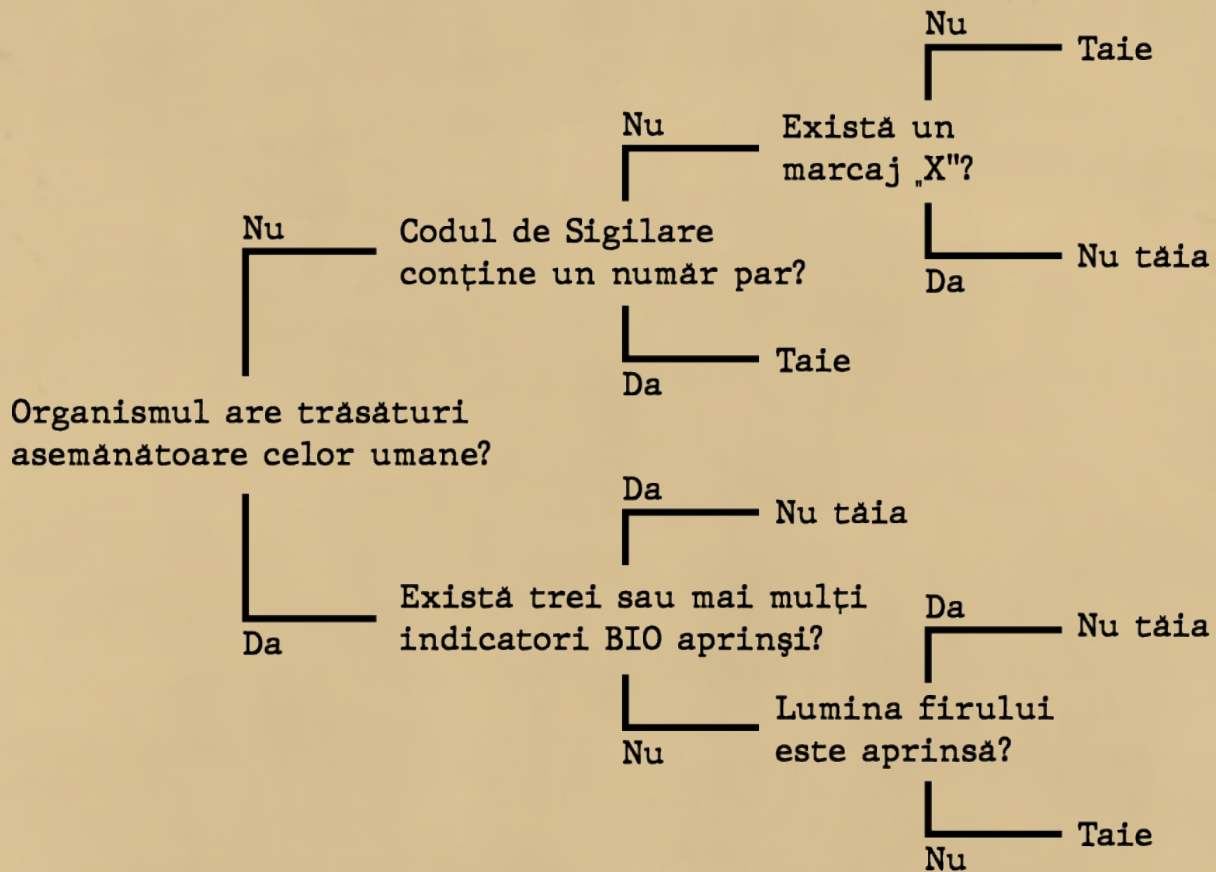


Cablu Galben:

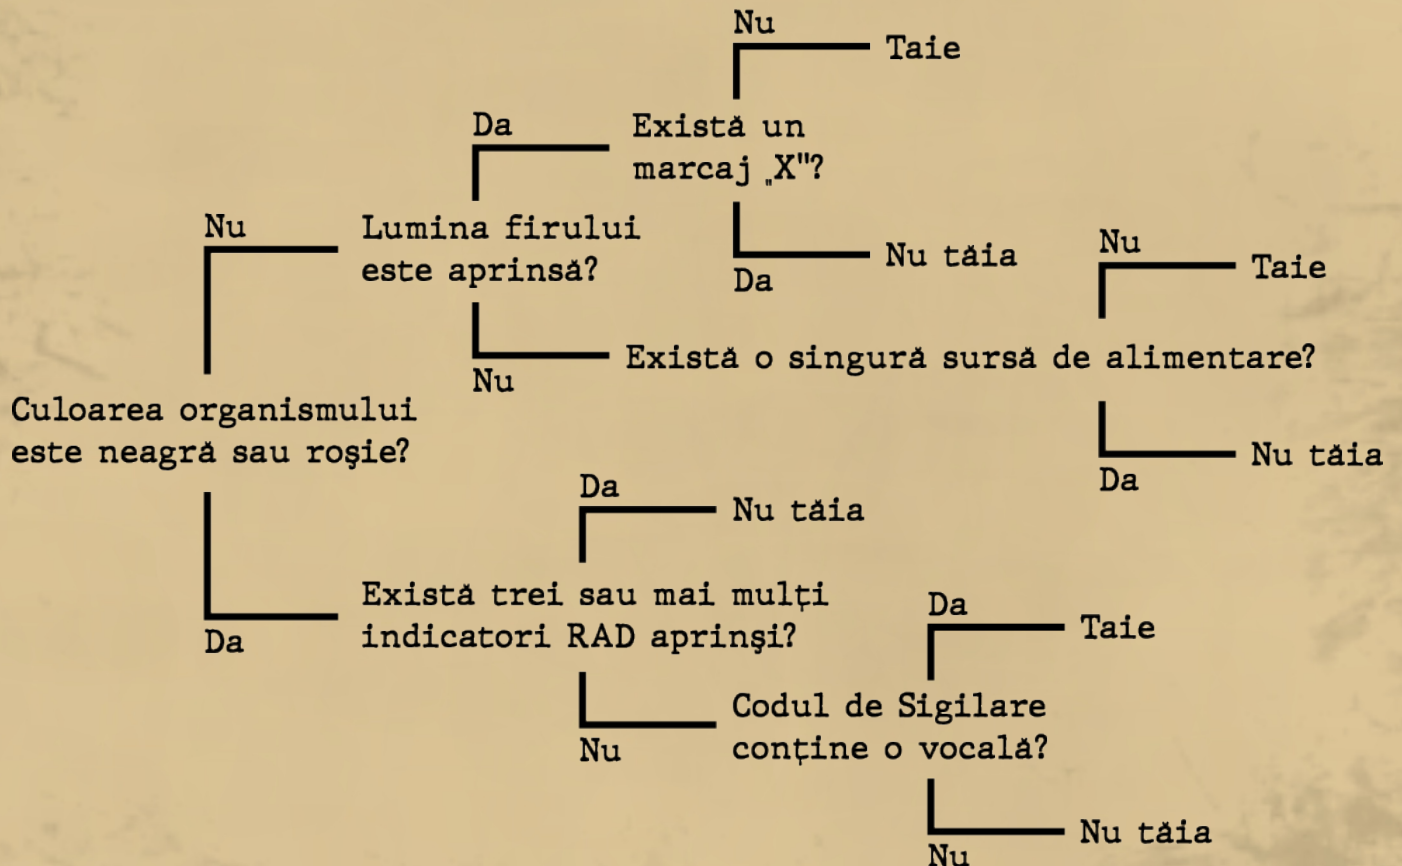

Instrucțiuni privind condițiile

- Folosește informațiile de pe indicatorii de presiune și temperatură ai modulului pentru a muta glisoarele în pozițiile corecte.
- Dacă un glisor ajunge în partea de sus sau de jos, continuă numărarea din partea opusă.
- Mută fiecare glisor cu grijă, deoarece presiunea și temperatura se vor schimba și nu trebuie eliberat într-o poziție greșită.

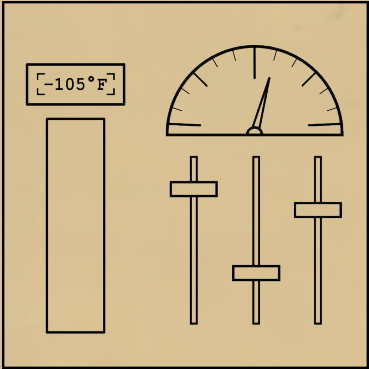

	Dacă temperatura este între 150°F și 75°F	Dacă temperatura este între 75°F și 0°F	Dacă temperatura este între 0°F și -75°F	Dacă temperatura este între -75°F și -150°F
Dacă presiunea este între 0 și 45 PSI	Ajustați glisorul 2 cu +4 poziții.	Ajustați glisorul 1 cu -3 poziții.	Ajustați glisorul 3 cu +7 poziții.	Ajustați glisorul 2 cu -9 poziții.
Dacă presiunea este între 45 și 90 PSI	Ajustați glisorul 1 cu +1 poziție.	Ajustați glisorul 3 cu -5 poziții.	Ajustați glisorul 2 cu +8 poziții.	Ajustați glisorul 1 cu +6 poziții.
Dacă presiunea este între 90 și 135 PSI	Ajustați glisorul 3 cu -2 poziții.	Ajustați glisorul 2 cu -1 poziție.	Ajustați glisorul 1 cu -7 poziții.	Ajustați glisorul 3 cu +9 poziții.
Dacă presiunea este între 135 și 180 PSI	Ajustați glisorul 2 cu +2 poziții.	Ajustați glisorul 1 cu -9 poziții.	Ajustați glisorul 3 cu +3 poziții.	Ajustați glisorul 2 cu -6 poziții.


Instrucțiuni privind secvența ADN

1. Selectează tabelul corect în funcție de culoarea ADN-ului.

2. Apasă butonul corespunzător bazei care clipește pe ecran.

3. Cu fiecare apăsare corectă, va apărea o bază nouă care va fi adăugată după baza introdusă anterior, formând o secvență.

4. De fiecare dată când se adaugă o bază nouă, secvența trebuie introdusă din nou de la început până când modulul este complet.

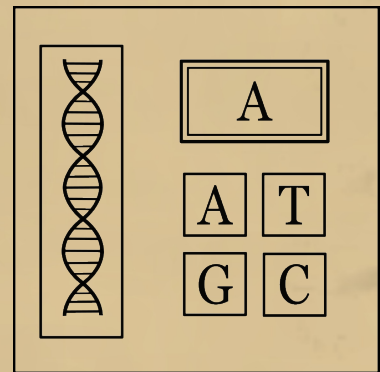

ADN roșu:

Dacă codul de sigilare conține o vocală:

Dacă codul de sigilare nu conține o vocală:

Bază A	Bază G	Bază T	Bază C
G	A	C	T
C	G	A	T

ADN galben:

Dacă codul de sigilare conține un număr par:

Dacă codul de sigilare nu conține un număr par:

Bază A	Bază G	Bază T	Bază C
A	C	G	T
T	A	C	G

ADN albastru:

Dacă suma numerelor din codul de sigilare este pară:

Dacă suma numerelor din codul de sigilare este impară:

Bază A	Bază G	Bază T	Bază C
A	G	T	C
G	A	T	C

ADN mov:



Dacă ultima literă a codului de sigilare este o vocală:

Dacă ultima literă a codului de sigilare este o consoană:

Bază A	Bază G	Bază T	Bază C
T	C	G	A
C	T	A	G



Instrucțiuni pentru tastatură

- Potrivește butoanele luminoase cu casetele negre pentru a găsi tastatura corectă.
- Apasă butoanele marcate cu „X”.
- Repetă până când modulul este complet.

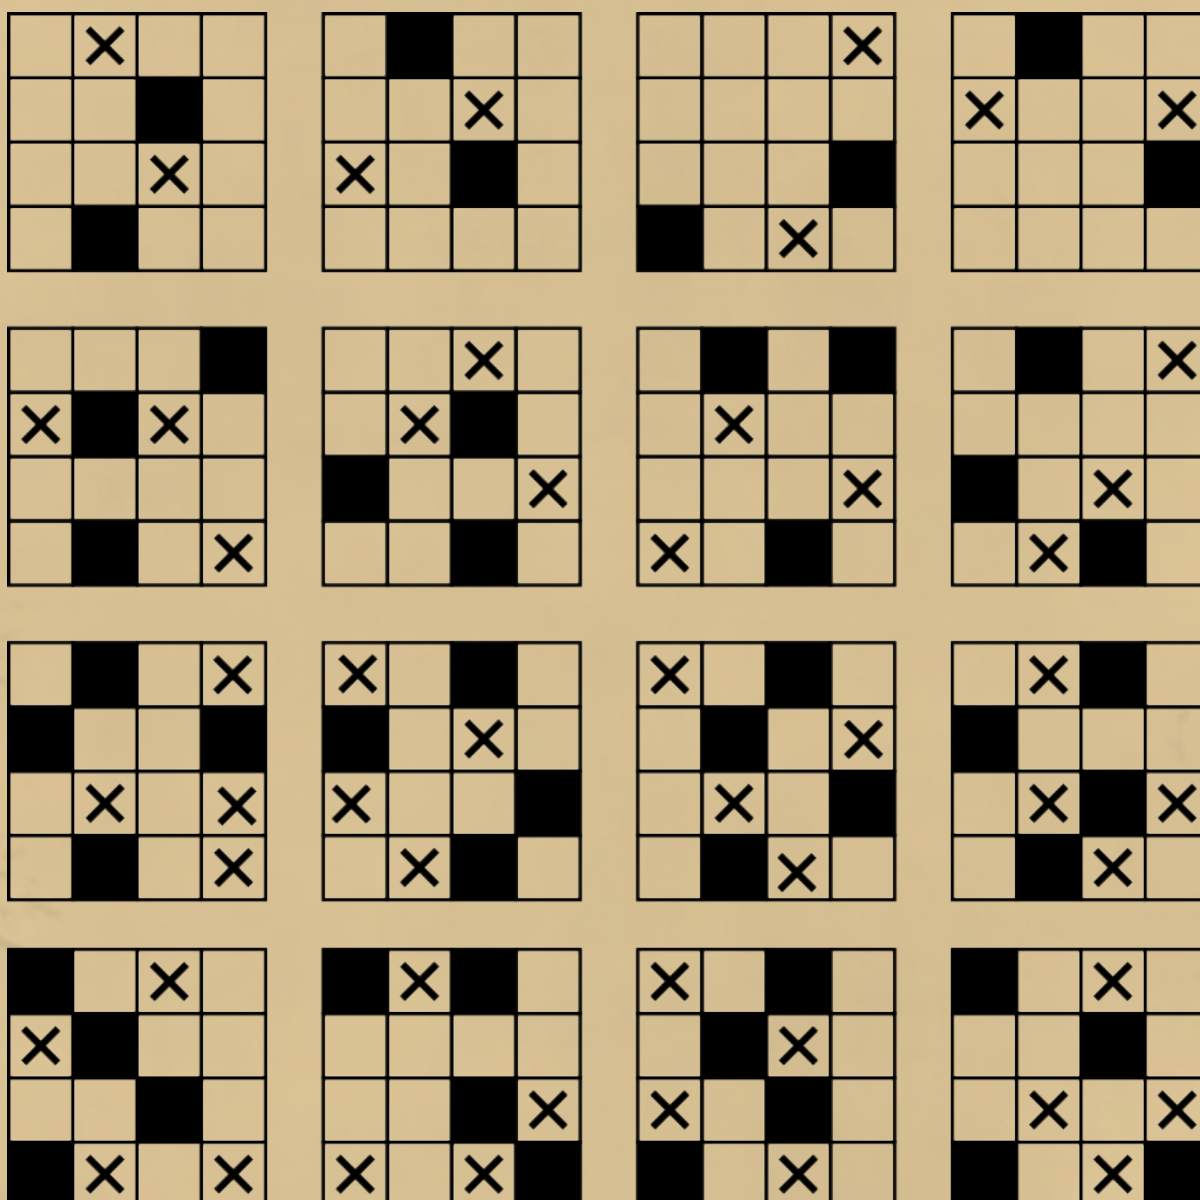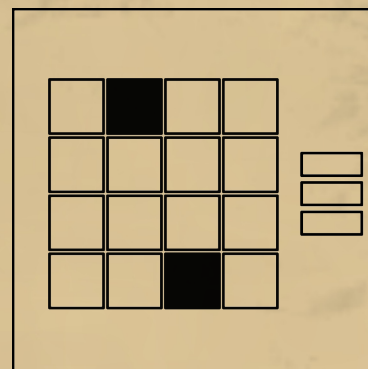


Instrucțiuni despre busolă


- Poziția luminilor din jurul busolei indică care dintre cele 4 comutatoare trebuie rotit.
- Pozițiile luminilor sunt determinate de direcția în care indică busola.
- Când toate comutatoarele sunt rotite, modulul este complet.
- Ordinea de codare a comutatoarelor:

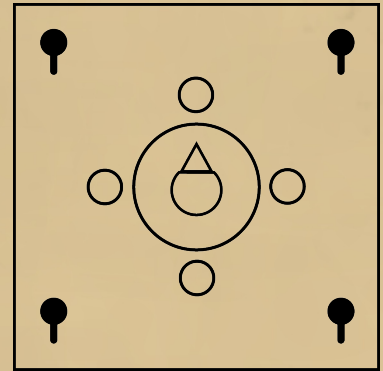


- Rotește D

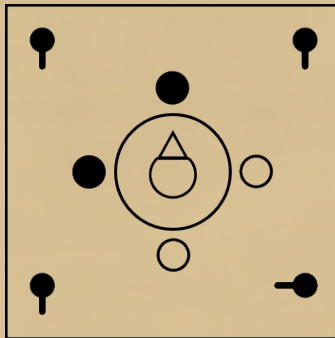


- Rotește A

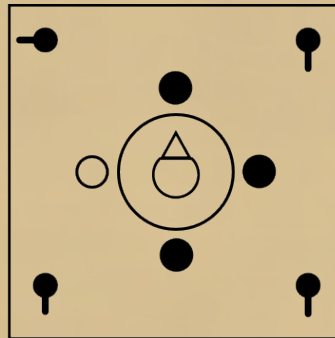


- Rotește C

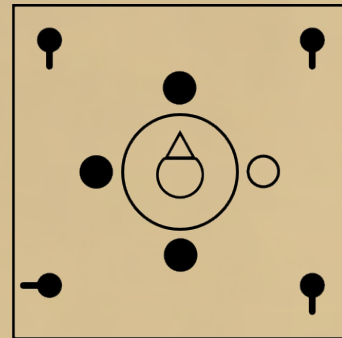


- Rotește B

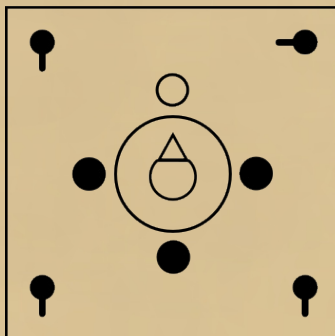


- Rotește A

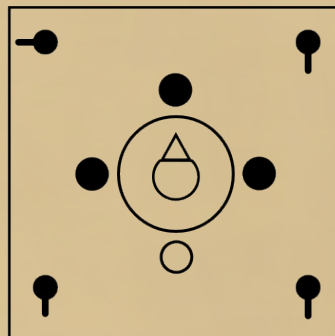


- Rotește C

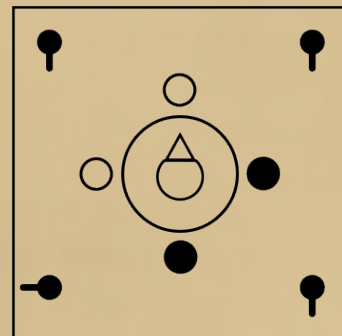

- Rotește B

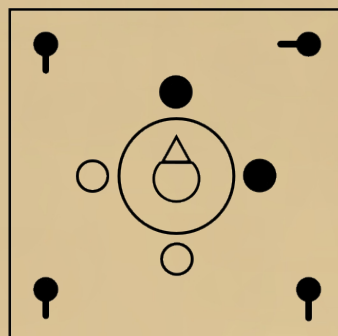


- Rotește D

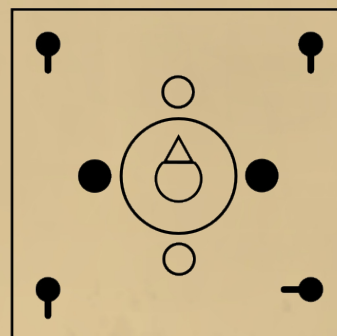

Instrucțiuni despre unde

• Ordinea în care luminile de pe cele trei panouri ale modulului se aprind determină ordinea în care panourile trebuie rezolvate.

• Pentru panoul care trebuie rezolvat, selectați secțiunea corespunzătoare din tabelul de mai jos în funcție de numărul de cipuri aflate în partea de jos a panoului și urmați instrucțiunile.

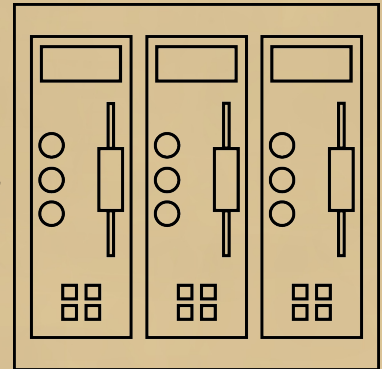

1 cip:

- Dacă lungimea de undă este scurtă, apasă butonul de jos 1 dată.
- Altfel, dacă există cel puțin 2 surse de energie, apasă butonul din mijloc de 3 ori.
- Altfel, apasă butonul de sus de 2 ori.

2 cipuri:

- Dacă amplitudinea este mare, apasă butonul din mijloc 1 dată.
- Altfel, dacă codul conține un număr par, apasă butonul de sus 1 dată.
- Altfel, dacă lungimea de undă este lungă, apasă mai întâi butonul de sus și apoi imediat pe cel din mijloc.
- Altfel, apasă butonul de jos de 3 ori.

3 cipuri:

- Dacă prioritatea este 1, apasă butonul de sus de 2 ori.
- Altfel, dacă lungimea de undă este scurtă și amplitudinea mare, apasă butonul de sus și apoi imediat pe cel de jos.
- Altfel, dacă lungimea de undă este lungă sau amplitudinea mică, apasă butonul de sus de 2 ori și apoi pe cel din mijloc 1 dată.
- Altfel, apasă toate butoanele de jos în sus.

4 cipuri:

- Dacă amplitudinea este mică, apasă butonul din mijloc 1 dată.
- Altfel, dacă nu există unde, apasă butonul din mijloc 1 dată și apoi pe cel de jos de 2 ori.
- Altfel, dacă prioritatea este 2, apasă toate butoanele de sus în jos.
- Altfel, apasă butonul de jos de 3 ori.


DISTORSIUNI

Când anumite forme de viață din laborator își pierd stabilitatea, ele declanșează distorsiuni în mediul înconjurător.

Contramăsurile pentru problemele pe care aceste distorsiuni le pot genera în laborator sunt enumerate mai jos.


Distorsiuni

- Ține apăsat butonul până când nivelul presiunii revine la normal.

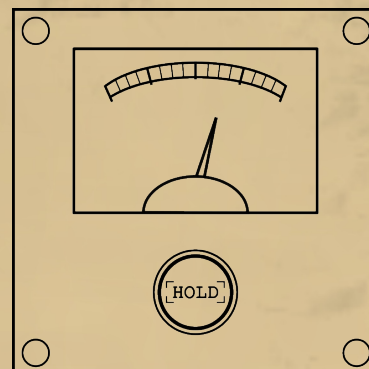


Distorsiuni

- Apasă doar butonul intermitent pentru a stabiliza forma de viață.

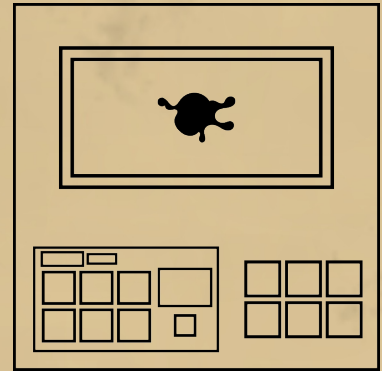


Distorsiuni

- Porniți doar comutatoarele de pe panou care au luminile intermitente.

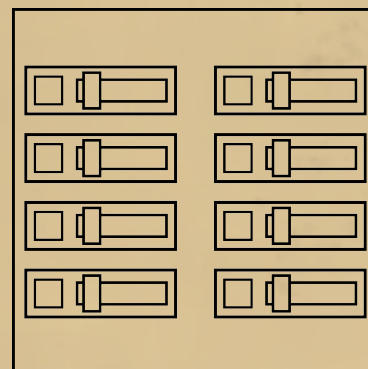


Distorsiuni

- Puneți tuburile ejectate înapoi în locașurile lor, apoi coborâți maneta laterală pentru a le fixa.

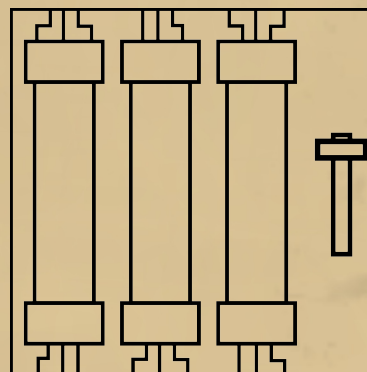

Distorsiuni

- Porniți și opriți comutatoarele în funcție de numerele de pe ele pentru a alinia nivelul indicatorului din dreapta cu cel din stânga.

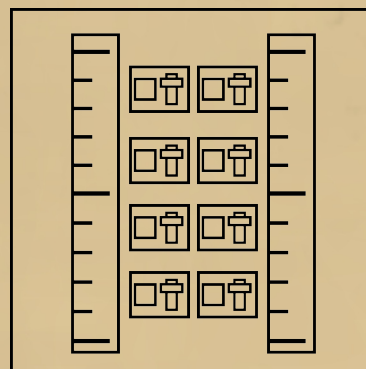

Informații despre Indicatori


Indicatorii RAD și BIO sunt localizați pe panoul de control și oferă informații despre subiect și mediul în care acesta este ținut.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informații despre Sursele de Alimentare

Sursele de alimentare furnizează energie panoului de control, iar numărul acestora poate varia în funcție de condițiile de izolare ale subiectului. Acestea sunt situate în partea inferioară a panoului de control.

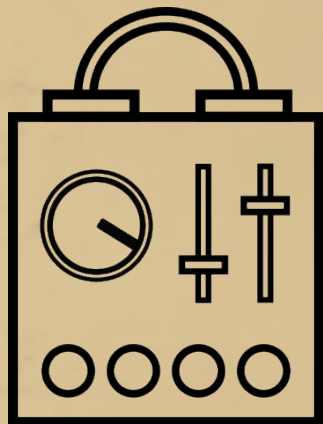

Informații despre Codul de Sigilare

Codul de Sigilare este un identificator specific fiecărui subiect, atribuit fiecăruia, servind drept referință unică ce oferă informații despre acesta. Acesta este situat în partea superioară a ferestrei de observație.

BZ3-D6X

Lista vocalelor:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informații despre Mecanismul de Auto-Distrugere

Butonul de Auto-Distrugere este utilizat pentru a distruge atât subiectul, cât și camera de observație, pentru a preveni evadarea acestuia. Acesta trebuie utilizat doar ca ultimă soluție.

